



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 นฐ.(ปบ) 471 /2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม


ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม3 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV01	20 มิถุนายน 2567	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกดอนตูม - ไฟแดงวงเวียน คลองชล	NPU6S-11 แยกดอนตูม	DIS ชค สี่ แยกไฟแดง คลองชล	นายสฤชเดช หลวง ปลัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกดอนตูม - คลองชล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ผ.ปบ โทร 084-6695431

1. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 / มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : 13.8274237, Long: 100.0669752
3.2 สิ้นสุด Lat : 13.8319961 Long: 100.0673287.



(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

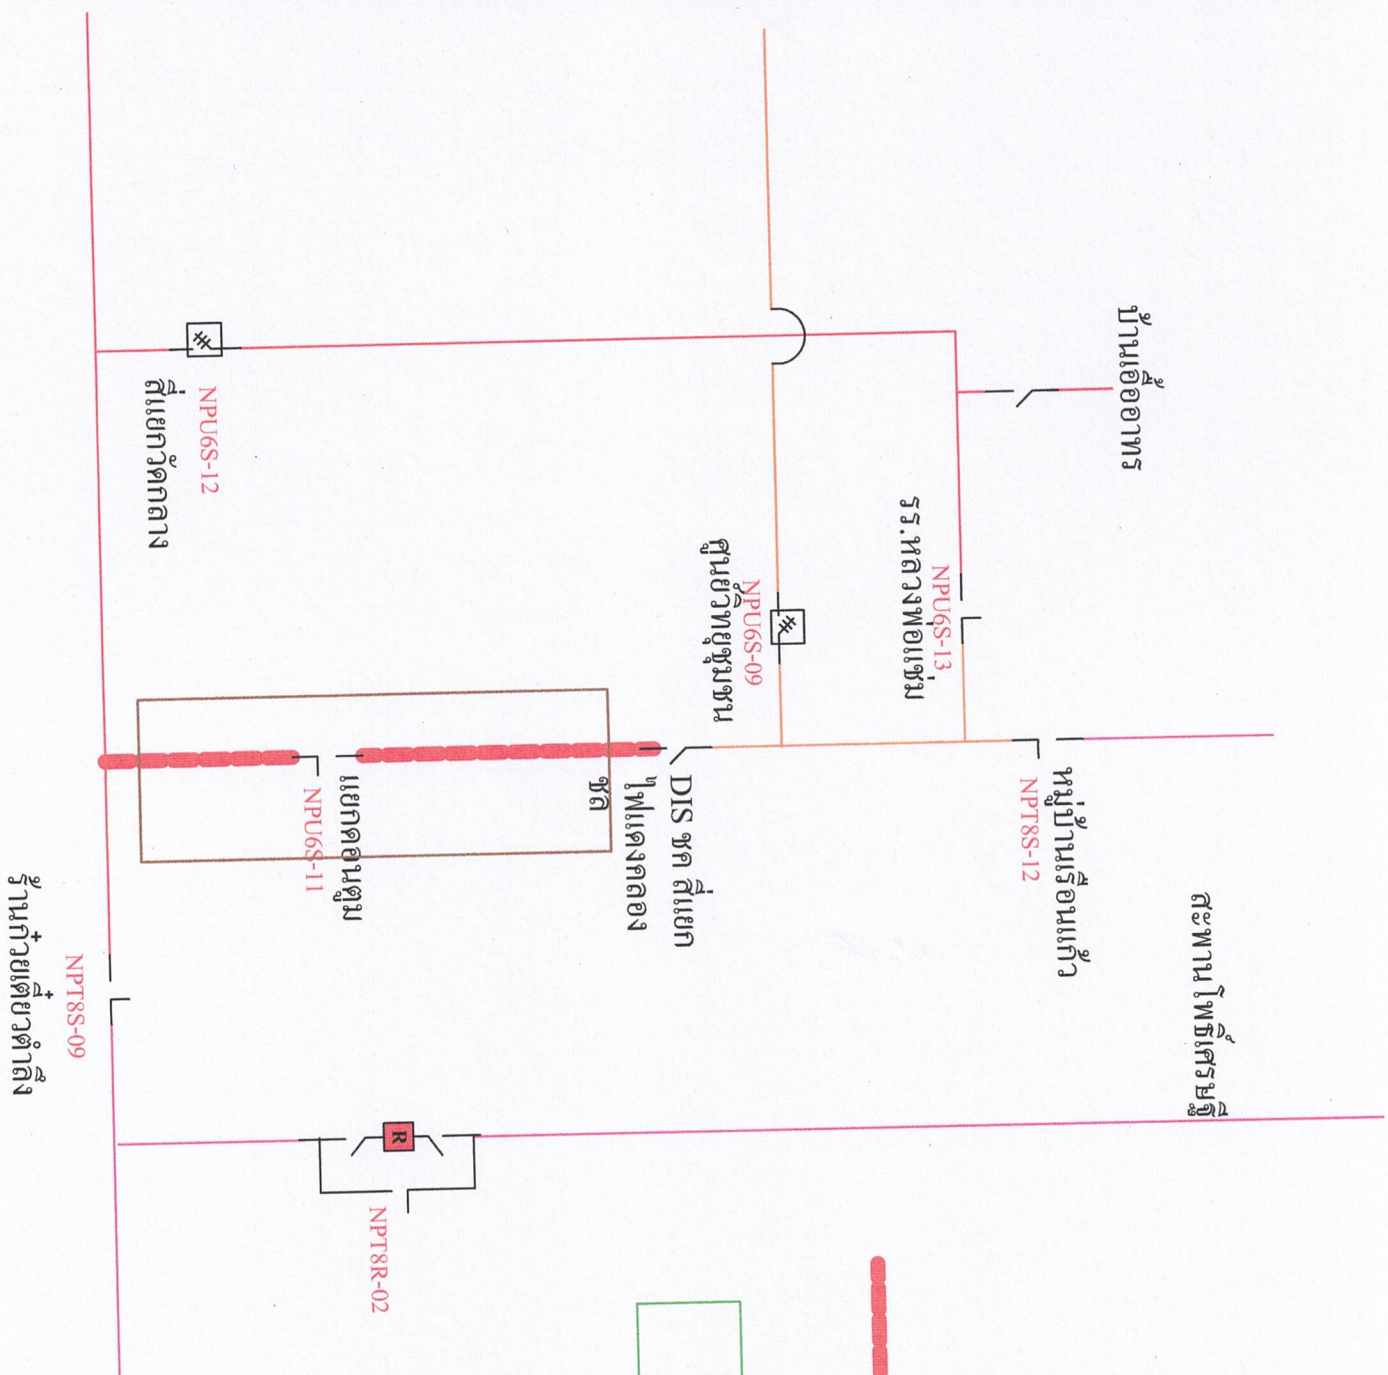

พื้นที่ขั้วไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์