



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) 574 /2567 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567  
ชื่อผู้รับ นายพิชิต น. พิชิตธรรมชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าแรงดัน 4 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPW04	25 กรกฎาคม 2567	09.00	17.00	รีดออน Re เปลี่ยนเป็น SF6 บริเวณแยกบางแฉม	DDE ดงสัก	BPA9R-02 บางแฉม พร้อมปลด PG	นายธรรมรงค์ ขุนเที่ยงธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ท.พ.บ. โทร. 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : 13.8039052, Long: 100.0302231  
3.2 สิ้นสุด Lat : 13.8033283, Long: 100.0296589

*(Signature)*

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก.


ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# แผนผัง (ก่อนดำเนินการ)

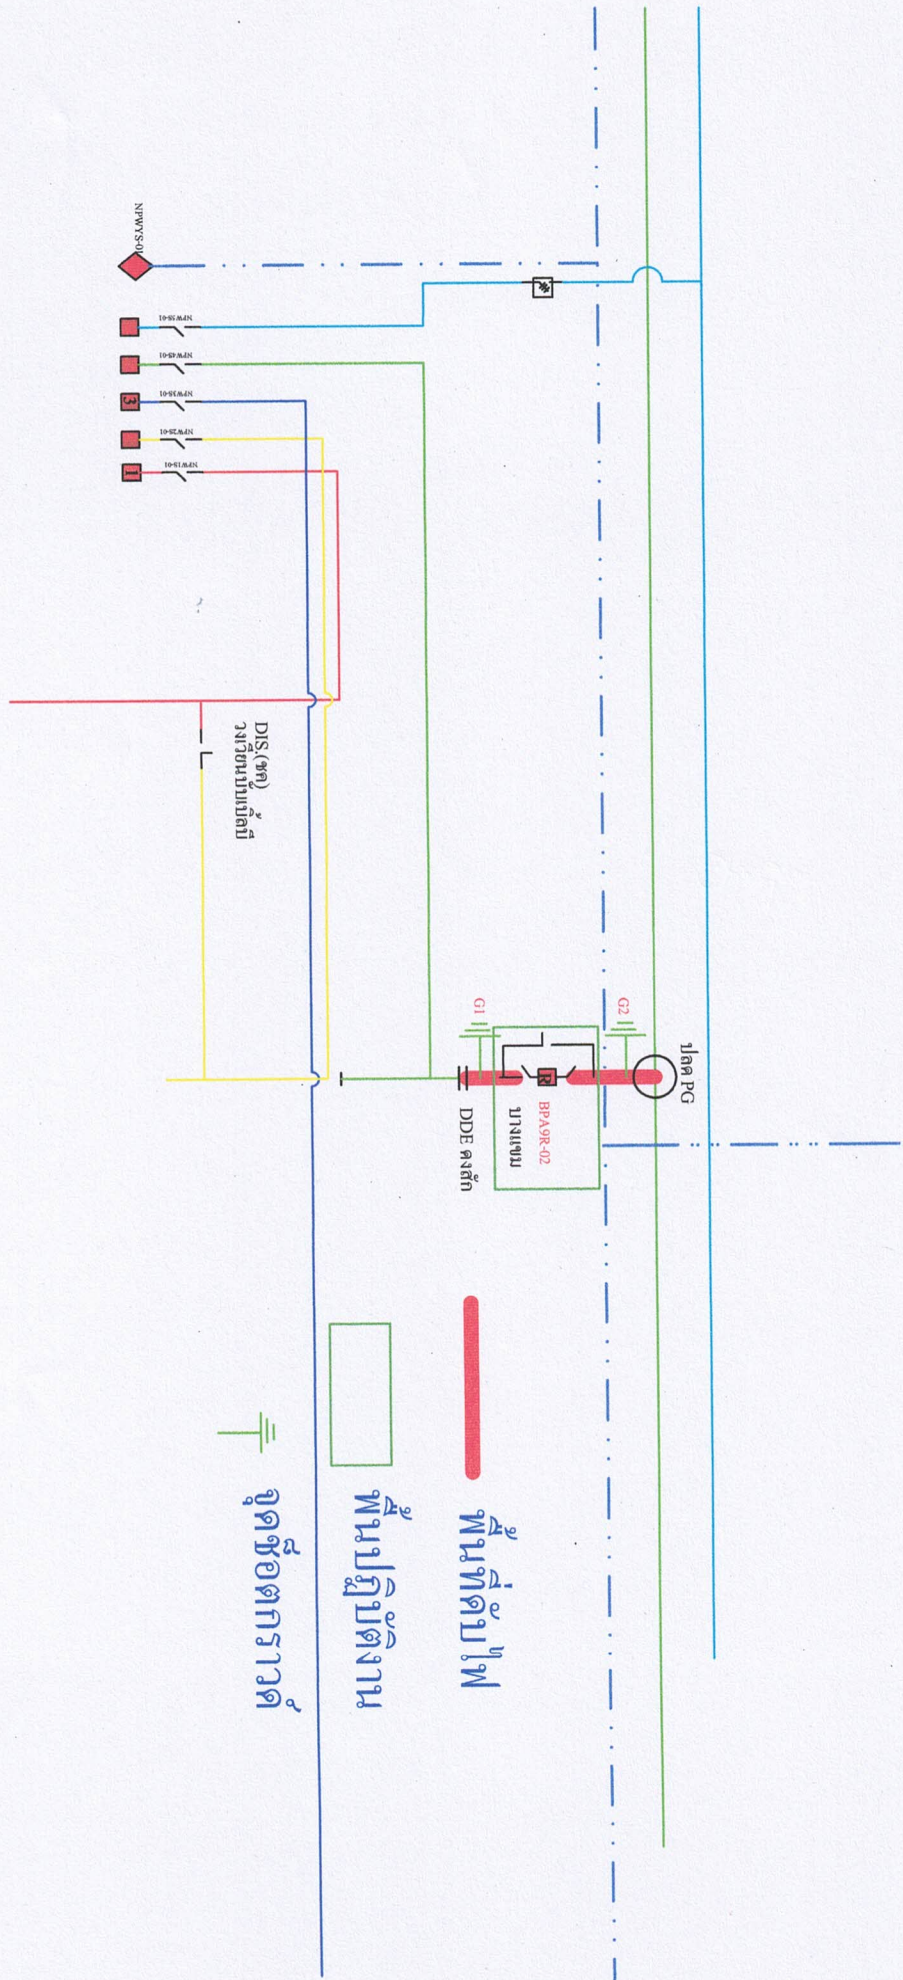

# แผนผัง (หลังดำเนินการ)

