



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาเข็มไลน์แก้ไขจุด รถยนต์ชนเสาหัก บริเวณตรงข้ามวัดกัลยาณี (บีม NGV เก่า)	NPU ๔YS-๐๙ LBS.ตรงข้าม ปศุสัตว์	NPT๐๔YB-๐๑ สถานีฯ นฐ.๑ ถึง NCB ๓YS-๐๔ ศูนย์ฮอนด้า	นายมนตรี ร่างน้อย
๒	NPT ๐๓	ระบบ ๒๒ เควี ไฟไม่ดับปฏิบัติงานโดยขอทไลน์นครปฐมทำการครอบการ์ดและ ขอศูนย์คงตำแหน่ง Manual						
๓	NPT ๐๘	วงจร NPT ๐๓ , NPT ๐๘						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มีพื้นที่ดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี ร่างน้อย ตำแหน่ง ช.ปบ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๑๔๐๙ Long. ๑๐๐.๐๓๗๑๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๑๔๙๒ Long. ๑๐๐.๐๙๒๖๘

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓) , อก.วว. (ก.๓) .ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จบ.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง _____ แผ่น


แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

NPU4YS-09

LBS. ตรงข้ามประตูวัด

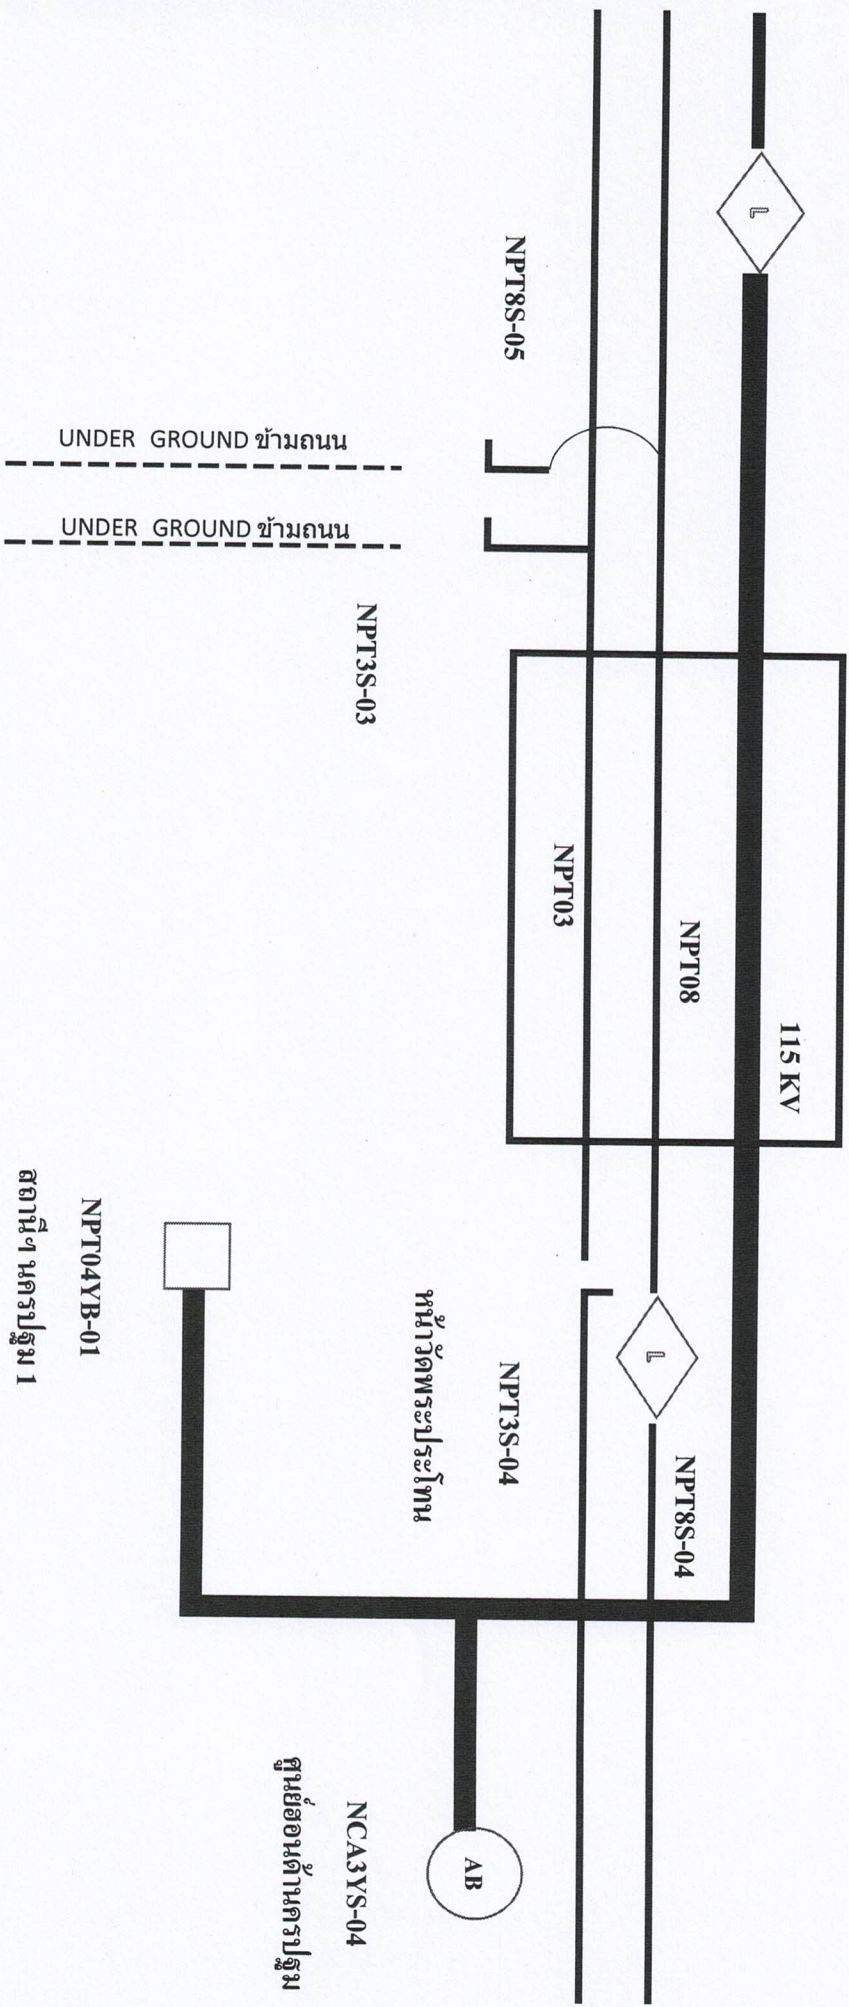

แผนงานดับไฟป่าสาขาสหกรณ์แม่เหล็กจุดตรวจหน้าสถานีวัดพระประโทนถายาณ (ปีมง NGV เก้า)

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ไม่มีข้อตกראวต์ ระบบ 22 เควี ไฟดับปฏิบัติงานโดยขอทใ้เดินครปฐม

ทำการครอบการัดและ ขอศูนย์คงตำแหน่ง Manual วงจร NPT 03 , NPT 08

