



ด่วนที่สุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) <u>๒๕๖</u> /๒๕๖๗	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี	ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA04YB	7 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67	09:00 -	- 09:00	ทดสอบ UG 115 kV / มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์	- NCA4YS-06	- NCA4YS-05 - NCA4YS-07	นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชผ.กร.กรย.(ก๓) 099-1326977

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า..... ตำแหน่ง.....วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายวนภูมิ บำรุงศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**หมายเหตุ กรย.(ก๓) ได้ประสานงานเรื่อง วัน-เวลา ดับไฟกับศูนย์ฯ ไว้เบื้องต้นแล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก,.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก,.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน... ทดสอบ UG ๑๑๕ kV

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗เริ่มเวลา..... ๑๓.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๓.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายวณภูมิ บำรุงศรีตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง..... ชฟ.กร.กรย.(ก๓)เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๙-๑๓๒๖๕๗๗ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วกค.๔ ผบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับขบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผบ. และ กฟภ.๓

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

(นายชลิต สีขาวขำ)

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

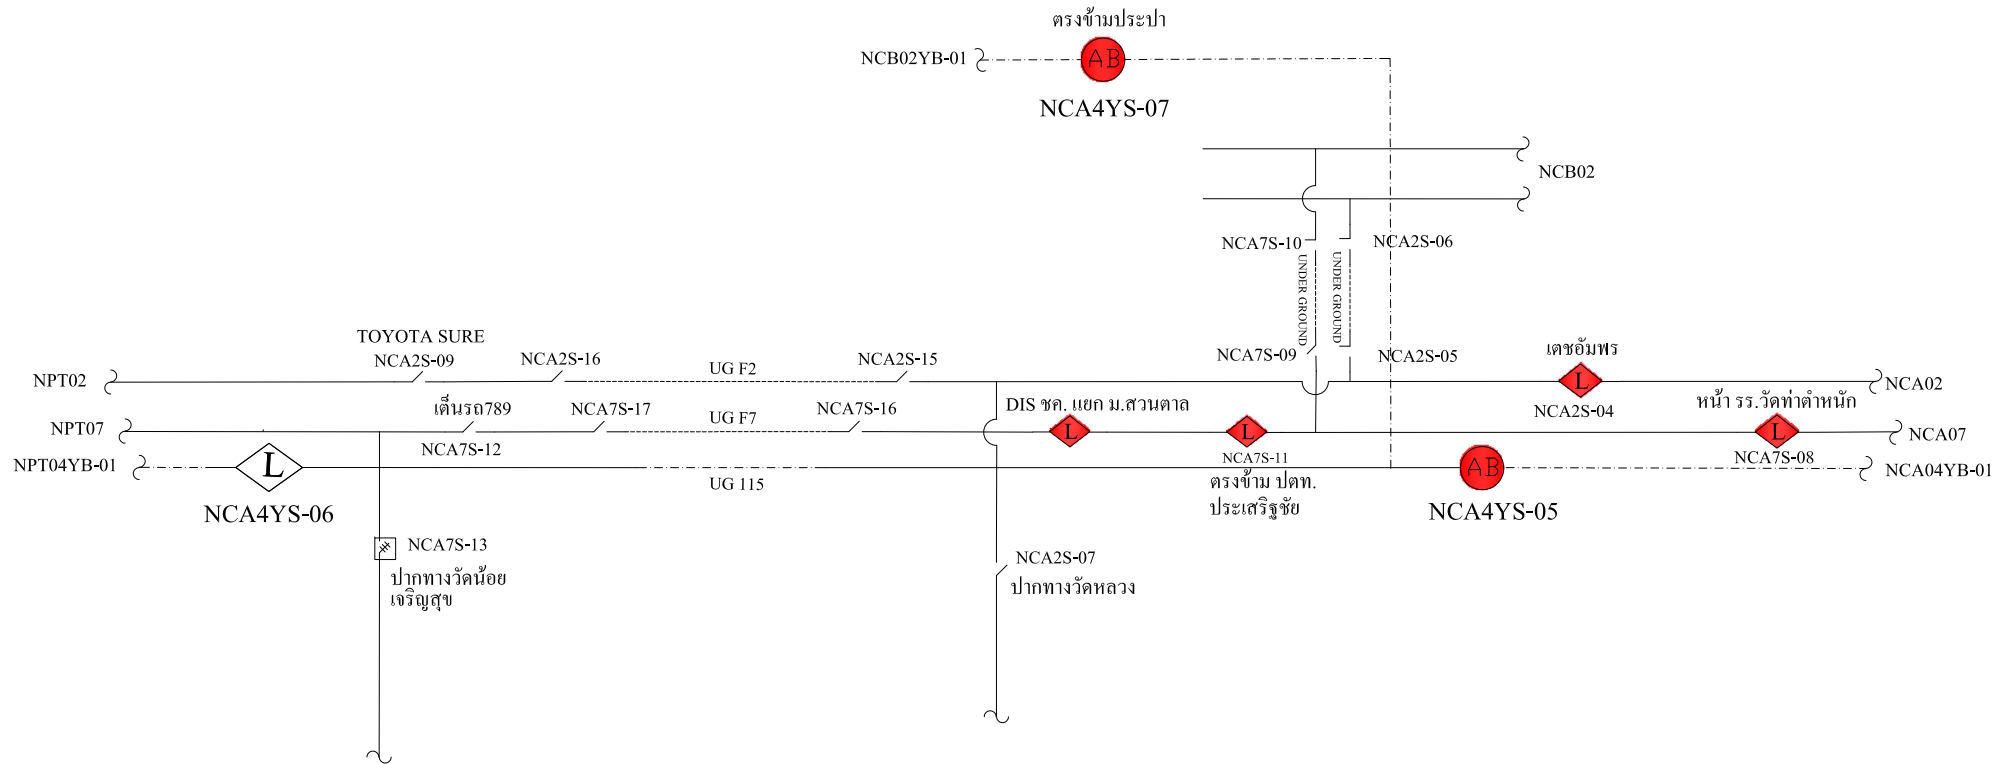

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

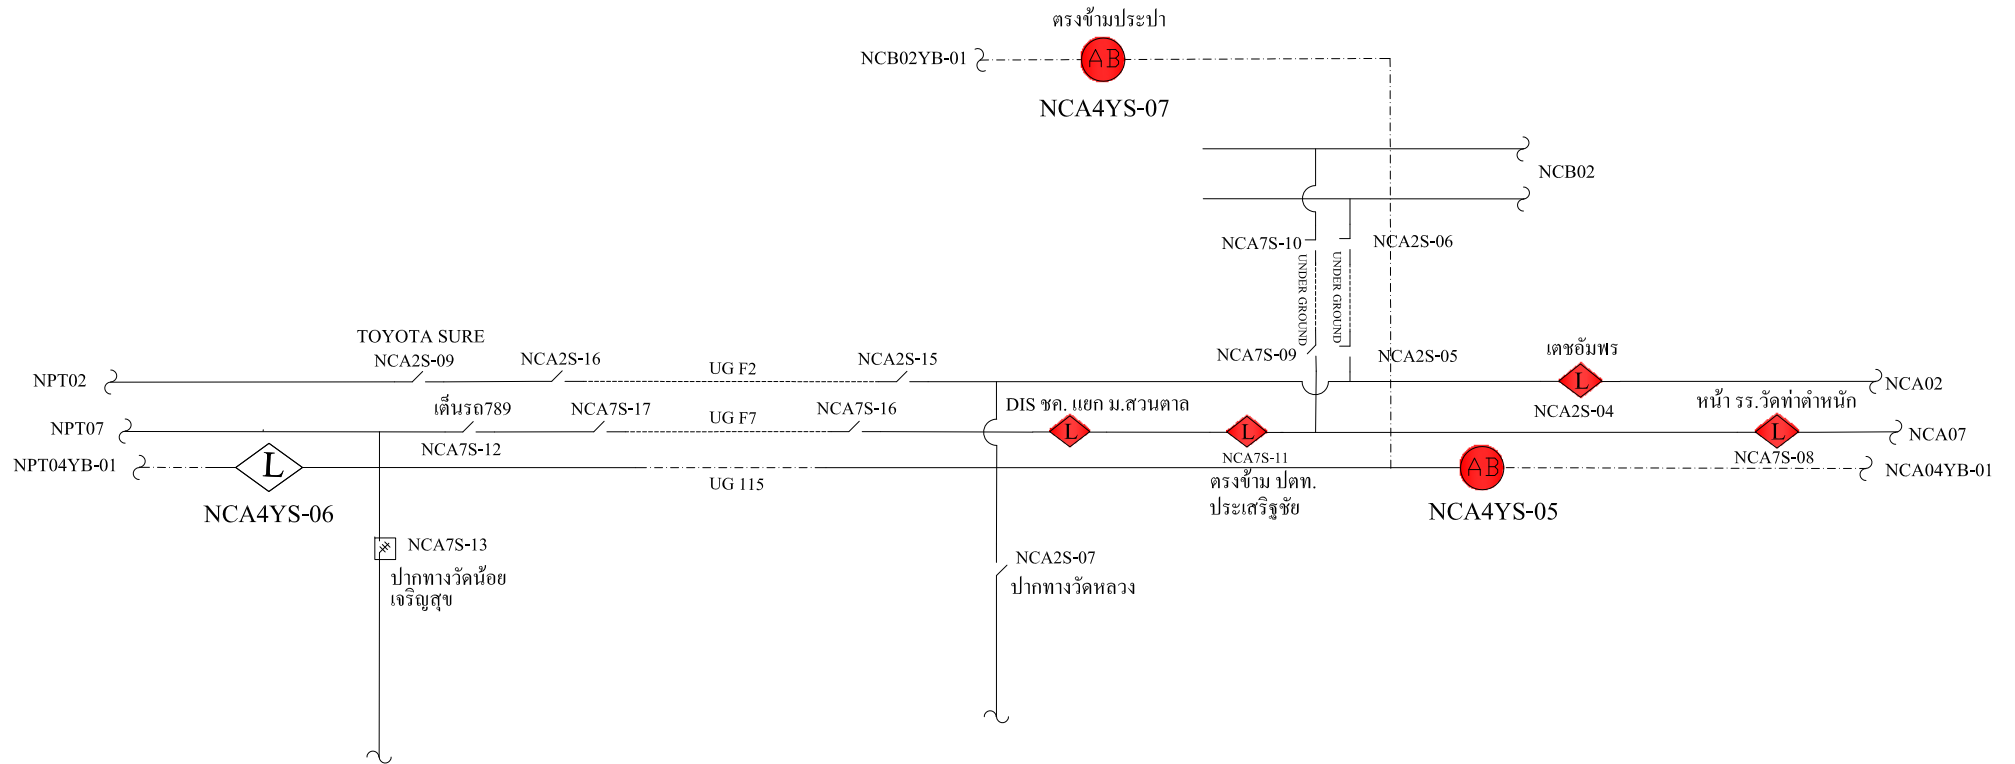



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(ก๓) ถึง กบบ.(ก๓),กฟอ.นครชัยศรี
เลขที่ ที่ ก.๓ กรย.(จส) ๓๐๒ /๒๕๖๗ วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อดำเนินการ AC Withstand Voltage Test งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑๑๕ เควี
บริเวณฝั่งตรงข้าม บจก.ไทยน้ำทิพย์
เรียน อก.ปป.(ก๓),ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วย กรย.(ก๓) ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑๑๕ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม บจก.ไทยน้ำทิพย์ แล้วเสร็จ โดยมีแผนงาน AC Withstand Voltage Test ในวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเวลาทั้งสิ้น ๒๔ ชั่วโมง


จึงขอแจ้งให้ กฟอ.นครชัยศรี ประสานงานดับไฟกับศูนย์จ่ายไฟพร้อมจัดทำ Switching Order ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป โดยประสานงานกับนายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชผ.กร.กรย.(ก๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๑๓๒๖๘๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)

อก.รย.(ก๓)
๕ ก.พ. ๒๕๖๗

ภาพการดับไฟเพื่อดำเนินการ AC Withstand Voltage Test

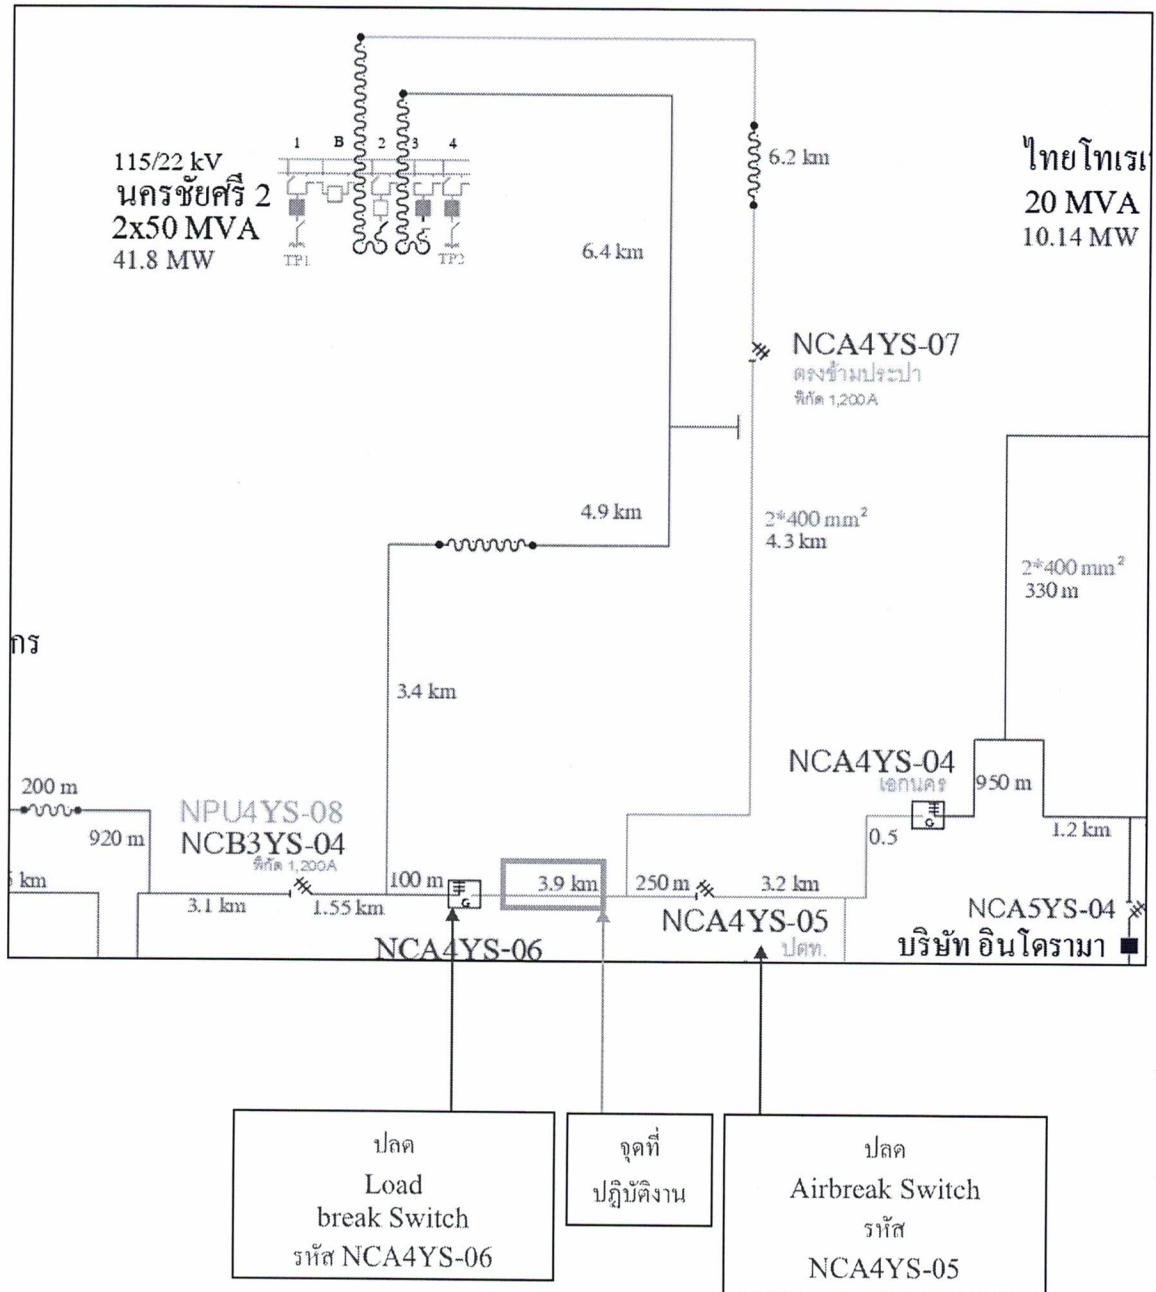

ชุดหอโถง 115 เควี ดำเนินการดังนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

- ดำเนินการปลด Airbreak Switch รหัส NCA4YS-05
- เชื่อมสายบริเวณงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี เพื่อ AC Withstand Voltage test จนครบ 24 ชั่วโมง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

- ดำเนินการปลดสายบริเวณงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี เมื่อ AC Withstand Voltage test ครบ 24 ชั่วโมง
- ดำเนินการสับ Airbreak Switch รหัส NCA4YS-05 เพื่อจ่ายไฟคืนระบบ

ภาพจุดปลด ABS 115 เควี บริเวณหน้าศูนย์รถจักรยานยนต์ Yamaha



ภาพจุดปลด LBS 115 เควี รหัส NCA4YS-06

