



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ก๑๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กพอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๑
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่ เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-----------------|---------|---|---------------------------------|--|---|
| 1. | NCA09 | 21 เม.ย. 67 | 08.00 | 17.00 | ปป. ระบบจำหน่าย (ปักเสา) / คลอง ทางหลวง | - DIS ชค. แยกโรง น้ำเกลือ | - NCA09S-02 - DIS ชค.ศาล เจ้าพ่อจักรแก้ว - NCA09S-03 - NCA09R-01 | นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พงษ.๕ ผจก. กฟส.นช 086-8446662 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ่อตกลาน้องเจน, ชุมชนศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว, ชุมชน ซ.โรงเหล็ก และ ชุมชน รร.คลองทางหลวง
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วศก.๔ ผ.ปป.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ
 ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟส.นครชัยศรี
 ๒ เมษายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

Check List


ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

| |
|---|
| ชื่องาน..... ปป. ระบบจำหน่ายคลองทางหลวง ถึงแยกวังน้ำขาว (ปักเสา) สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... คลองทางหลวง ถึงแยกวังน้ำขาว วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า) ชื่อ..... นายวนภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒ ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ ตำแหน่ง..... พชง.๕ ผกส. กฟส.นครชัยศรีเบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๖-๘๙๔๖๖๖๒ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ. ผู้รับจ้าง |
| ๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖) |
| ๒. ผู้รับขบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... หลัง DIS ชค. แยกโรงน้ำเกลือ ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔ จุดที่ ๒..... แยกคลองทางหลวง ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒ จุดที่ ๓ Recloser NCA๐๙R-0๑ ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔ จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ..... |
| ๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching |
| ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... |
| ๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ..... วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง |
| ๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน วันระดมหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผบ.บ., ผกส. และ ผู้รับจ้าง |
| ๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปคูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒ เมษายน ๒๕๖๗ |


C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

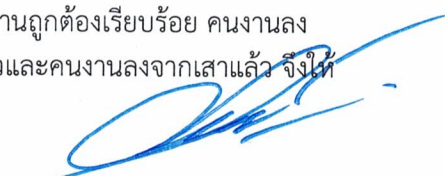


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

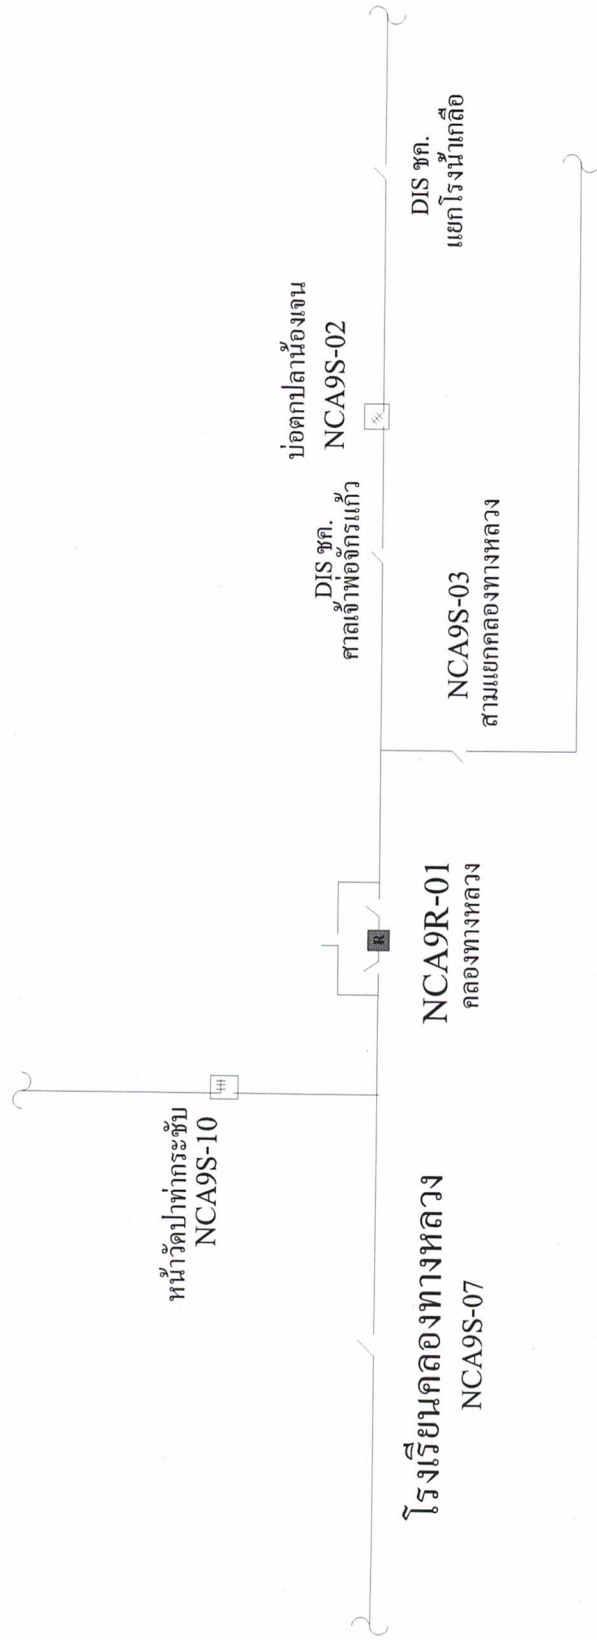

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

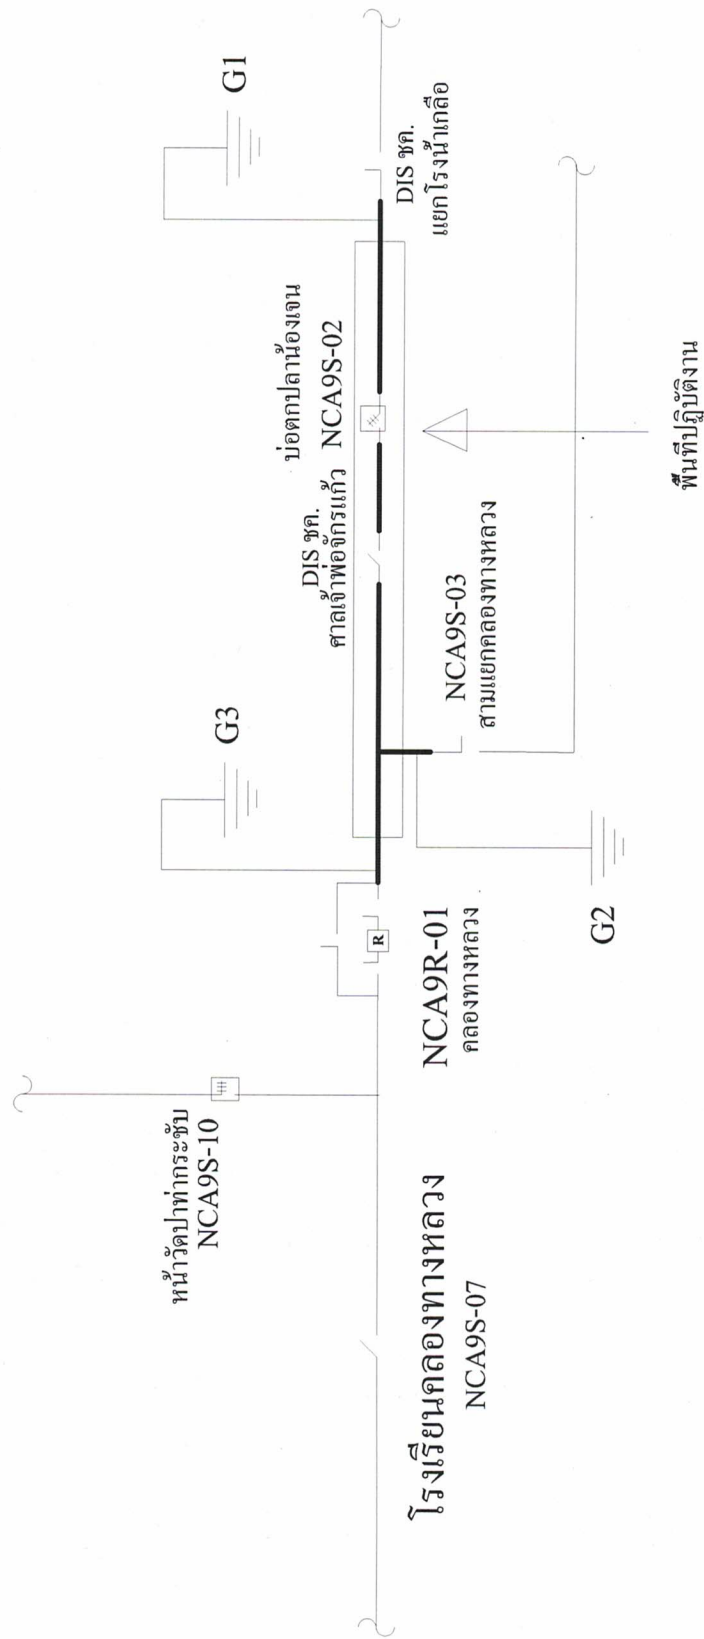

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

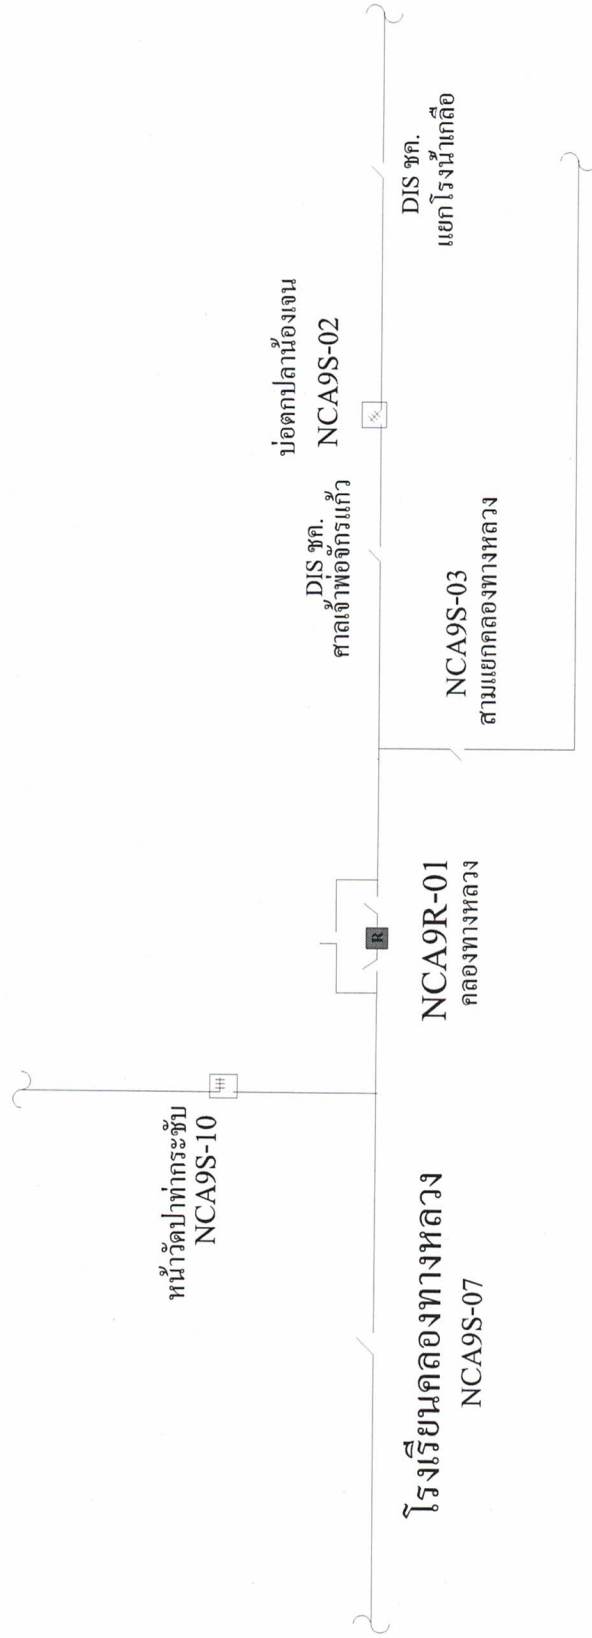



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พนักงานควบคุมงาน

ถึง ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

เลขที่ ก.๓ นช.(กส.) / ๒๕๖๖

วันที่ 13 มี.ค. 2567

เรื่อง ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานระบบจำหน่าย กฟอ.นครชัยศรี

เรียน ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี / ทผ.กส

ด้วยวัน ๐๗ มี.ค. ที่ 21 มี.ค. ๕7 ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึงเวลา 17.๐๐ น.

กระผมขอทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ย้ายแนว ก่อสร้างระบบจำหน่าย

อื่น หม้อแปลง PEA ขนาด KVA

บริเวณ 11 มกค.สองทางบวง ถึง 11 มกค.วังวิเศษ

ตามอนุมัติที่ กอ. (๑๕) 117 ลว. 17 มี.ค. 67 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวน ราย จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย ราย

ในการนี้มีความประสงค์จะขอพนักงานช่างชุดเชื่อมสายแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

๑. ปลดไลน์บริเวณ จ่ายไฟจากสถานี/ฟีดเดอร์

๒. เชื่อมไลน์บริเวณ จ่ายไฟจากสถานี/ฟีดเดอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)

(นายจรรmgrรตน เตสุวรรณ)

ตำแหน่ง

พชง.5 ผกก.กฟอ.นครชัยศรี

คุณชลิตา ดำเนินการ

ขออนุมัติดับไฟแจ้ง กฟภ.๓/ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ประกาศดับไฟ

แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชลิตา สีขาวขำ)

ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

แผนผังโดยสังเขป

086-8946662

เรียน ผจก./ชจก.(ท)กฟอ.นครชัยศรี

เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟภ.ผบป.เห็นสมควรจัดเตรียมแผนบำรุงรักษา

ระบบจำหน่ายในคราวเดียวกัน โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

บำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายจำนวน เครื่อง

ชุดซ่อมย่อยเคเบิลไลน์, ตัดต้นไม้, กวาดชั้นแคลมป์

อื่นๆ

(นายชลิตา สีขาวขำ)