



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) 640 /2567

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณกุล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายรัชพล ลิ้มสงวน

ตำแหน่ง หน.บส. รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง1 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115KV	๙ สิงหาคม 2567	09.00	17.00	ปักเสาเข็มไลน์ งบผู้ใช้ไฟ บริเวณหน้า รพ.สินแพทย์	NPU4YS-09 ตรงข้ามประตู สัตว์	NCA4ys-06 ตรงข้ามวัด เสถียร , สพพ. นครปฐม1	นายธรรมรงค์ ขุน เที่ยงธรรม
2	BPA01					DDE F1 หน้า สินแพทย์	BPA1S-06 แยกลาดปลาเค้า	
3	BPA05					DDE F5 หน้า สินแพทย์	BPA5S-08 ตรงข้ามโรงแรม ชวนดี	
4	BPA10					DDE F10 หน้าสินแพทย์	BPA10S-06 ธ.กรุงศรีฯ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 13.8046127,100.0334733  
3.2 สิ้นสุด 13.8055505,100.0350545

(นายรัชพล ลิ้มสงวน)

ตำแหน่ง หน.บส. รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.รว.(ก3), ผจก.

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้างแม่คโคร

ปากทางโพรงมะเดื่อ

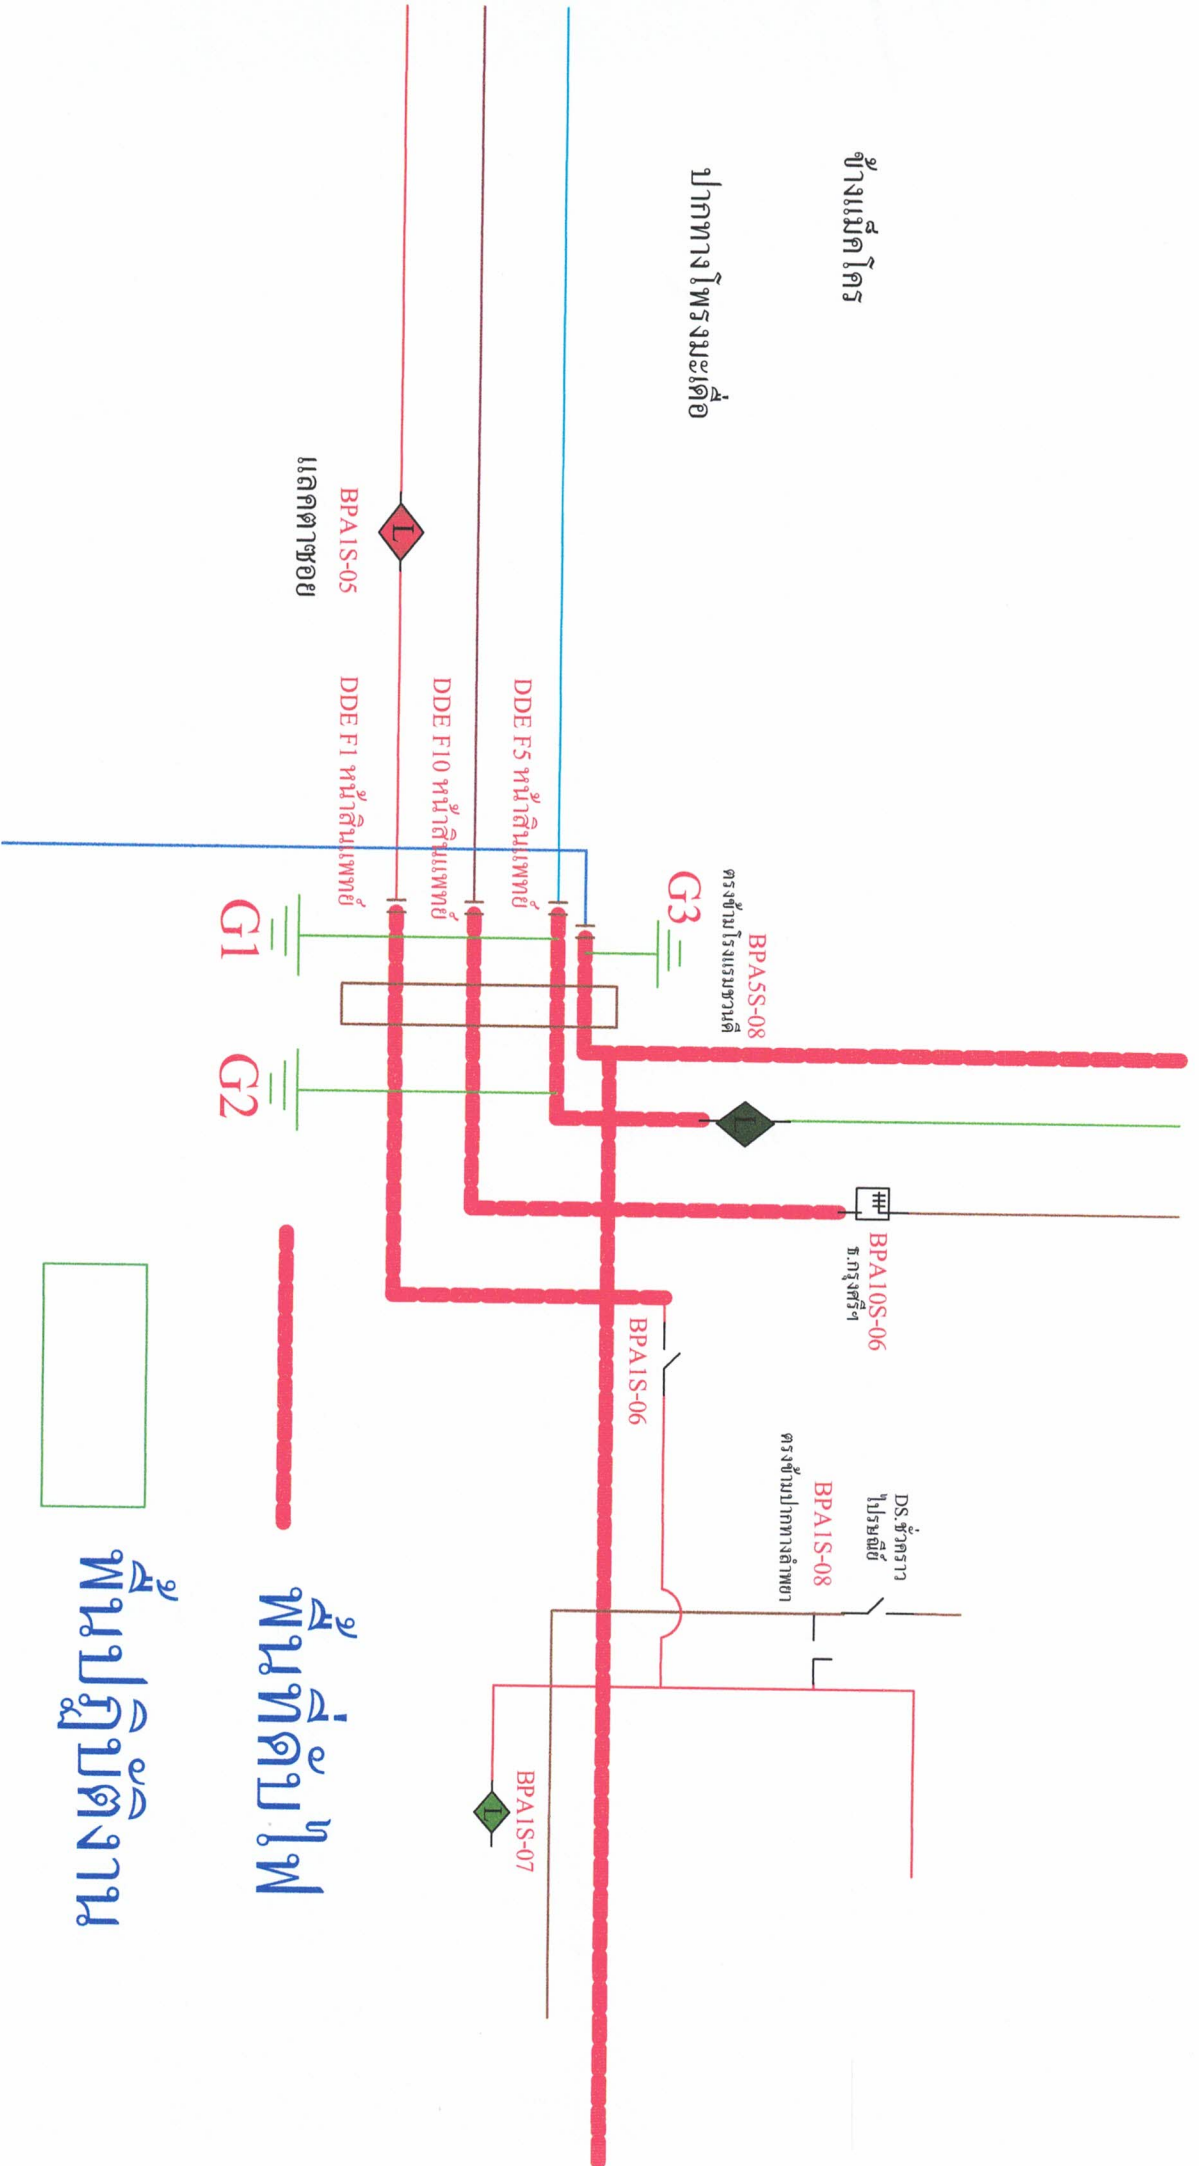

BPAIS-05  
แอลตาซอย

DDE F5 หน้าลิ้นแม่พาย  
DDE F10 หน้าลิ้นแม่พาย  
DDE F1 หน้าลิ้นแม่พาย

BPA5S-08  
ตรงข้ามโรงแรมชวนดี

BPA10S-06  
ท.กรุงศรีฯ

DS.ชั่วคราว  
โปรยชัย  
BPAIS-08  
ตรงข้ามปากทางลำพญา

BPAIS-07

G1

G2

G3

พื้นที่ตู้ไฟฟ้า

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ตู้ขอตรวจราวคู้

