



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ(กป) ๕๒๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเสนีย์ ศรีมงคล

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.จ.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ท่าเรือ.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMK ๐๓ สถานีท่ามะกา ๑ เพื่อให้ ผمم.ทมก.เปลี่ยน CT VT ที่ชำรุด บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ช่วงตั้งแต่ ถึง SF6 บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ถึง ปลายสายภายในบริษัท ตามแผนผังสังเขป แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK 03	๒๒ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด SF ๖ รหัส TMK ๓ S-๐๙ เพื่อเปลี่ยน CT VT ที่ชำรุด บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด	SF6 รหัส TMK ๓ S-๐๙ บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด	ปลายสาย ภายใน บริษัท	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง ท.จ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ.....โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....นายเสนีย์ ศรีมงคล.....)

ตำแหน่ง.....ท.จ.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.(ระดับ 9) ผจก.กฟส.ท่าเรือ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

TMK3S

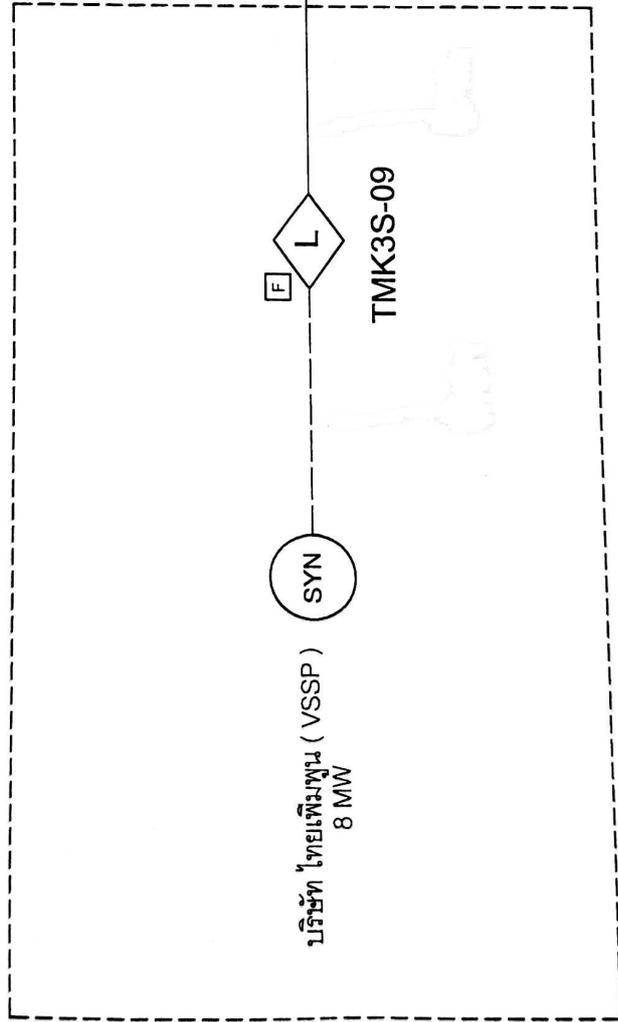

แผนดับไฟ : ปลดสายแรงสูงเข้า SF6 รหัส TMK3S-09
เพื่อให้บริษัท ไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด