



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บปม.(กป.) ๖๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายศกศวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางปลาหมอ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.บางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAM๐๑	๓๐ ม.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑. แกะไข DIS. รหัส BAM๐๑S-๑๐ ชำรุด จำนวน ๑ ชุด ๒. แกะไข Preformed Deadend ชำรุด จำนวน ๖ ชุด ๓. แกะไขจุดร้อน BAM๐๑S-๑๐	จุดตัดกลาง สแปน	จุด DE หน้าหมู่บ้าน SM การ์เด็น	นายอากม แจ้งสว่าง

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่บ้าน SM การ์เด็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกิตติวัชร ทองงาม ตำแหน่ง ว.ศก.๖ ผ.กป.กฟส.อ.บปม. โทร ๐๘๕-๕๕๕๒๓๖๓ พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายศกศวัต ครอบประกอบกิจ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

แผนผัง Singleline diagram ก่อนดับกระแสไฟฟ้า




- หมายเหตุ**
- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
 - - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
 - ⊥ แสดงจุดช็อตกราวด์
 - ● แสดงจุดตัดกลางสเปน

ผู้ควบคุมงาน นายอาคม แจ็งสว่าง
จป. นายอาคม แจ็งสว่าง

ก่อน Switching

แผนผัง Singleline diagram หลังดับกระแสไฟฟ้า

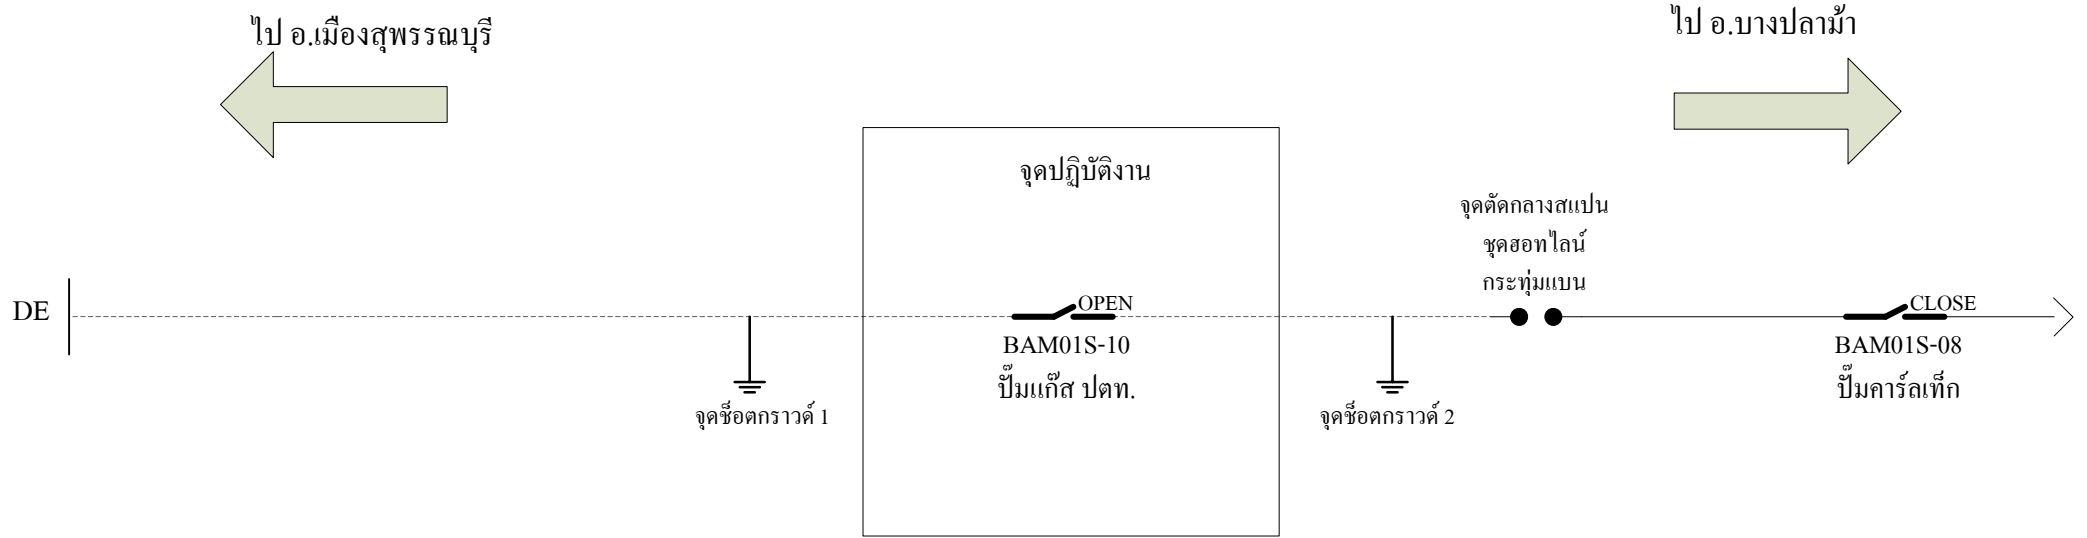

หมายเหตุ

- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
- - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
- ⏏ แสดงจุดช็อตกราวด์
- ● แสดงจุดตัดกลางสเปน

ผู้ควบคุมงาน นายอาคม แจ็งสว่าง
จป. นายอาคม แจ็งสว่าง

หลัง Switching