



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บ.ปม.(กป) ๒๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประภอนกิจ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางปลาหมอ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.บางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAM๐๒	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑. แก้ว DIS. รหัส BAM๐๒S-๐๗ ชำรุด จำนวน ๑ ชุด ๒. แก้ว Preformed Deadend ชำรุด จำนวน ๖ ชุด ๓. แก้วจุดร้อน BAM๐๒S-๐๗	จุดตัดกลาง สแปน	จุด DE หน้าวัด โพธิ์ค้อย	นายอาคม แจ้งสว่าง
๒	BAM๐๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑. แก้ว DIS. รหัส BAM๐๗S-๐๔ ชำรุด จำนวน ๑ ชุด ๒. แก้ว Preformed Deadend ชำรุด จำนวน ๖ ชุด ๓. แก้วจุดร้อน BAM๐๗S-๐๔	จุดตัดกลาง สแปน ๑	จุดตัดกลาง สแปน ๒	นายอาคม แจ้งสว่าง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกิตติวิรัช ทองงาม ตำแหน่ง ว.ศก.๖ ผจก.กฟส.อ.บ.ปม. โทร.๐๘๕-๕๕๕๒๓๖๓ พื้นที่ที่
 ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
 (นายศาศวัต ครอบประภอนกิจ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก.....
 อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Singleline diagram ก่อนดับกระแสไฟฟ้า




- หมายเหตุ**
- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
 - - - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
 - ⊥ แสดงจุดช้อนดกราวด์
 - ● แสดงจุดตัดกลางสเปน

ผู้ควบคุมงาน นายอาคม แจ็งสว่าง
จป. นายอาคม แจ็งสว่าง

ก่อน Switching

แผนผัง Singleline diagram หลังดับกระแสไฟฟ้า

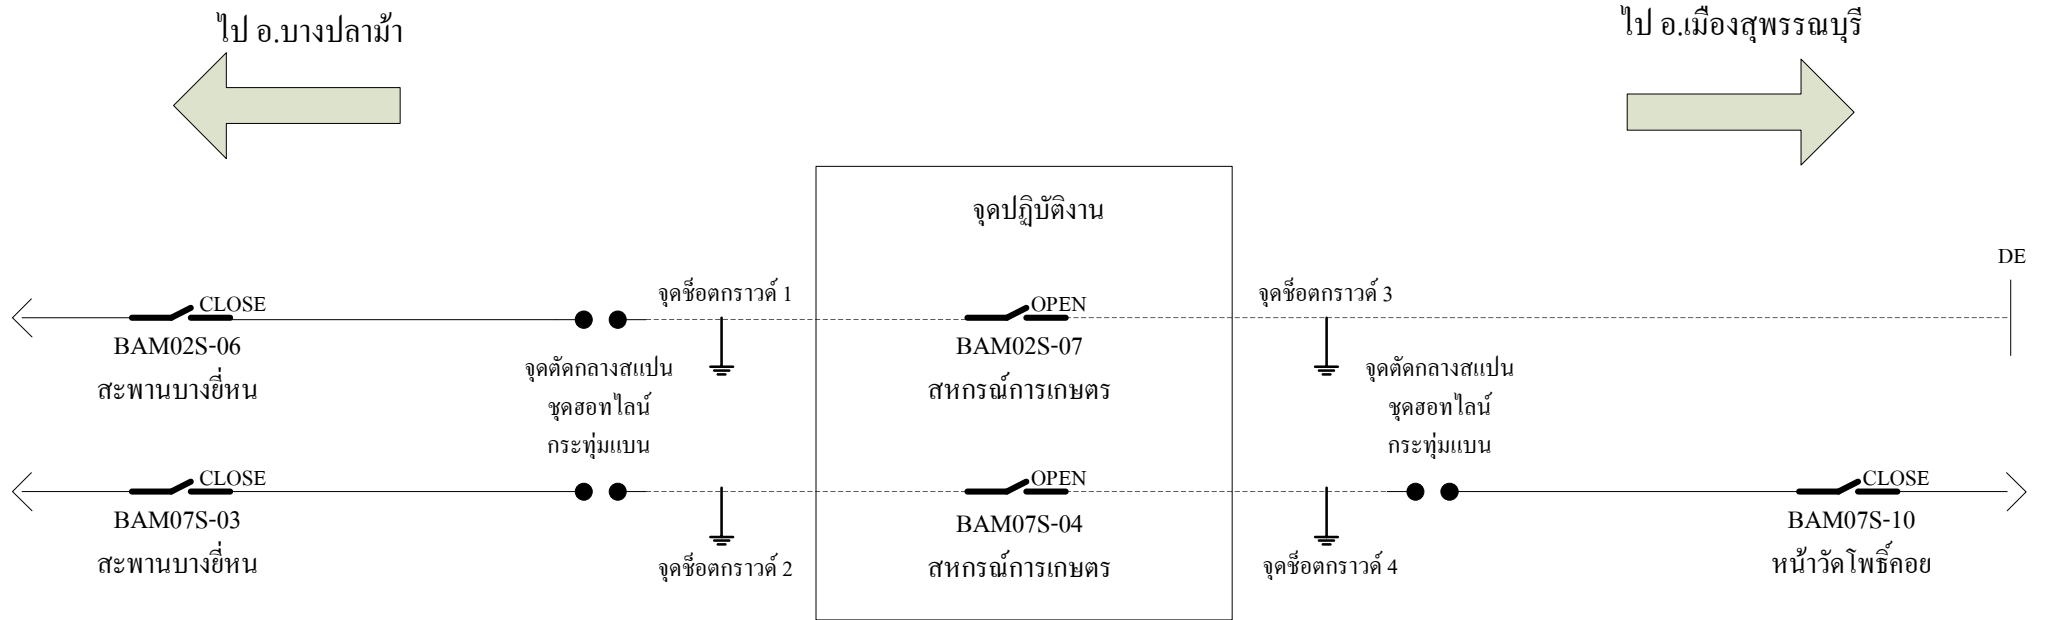

- หมายเหตุ**
- แสดงพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
 - - - - - แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
 - ⏚ แสดงจุดช้อตกราวด์
 - ● แสดงจุดตัดกลางสแปน

ผู้ควบคุมงาน นายอาคม แจ็งสว่าง
 จป. นายอาคม แจ็งสว่าง

หลัง Switching