



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๕๙๓ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตาสวรรณ์ชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า ส.บ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันSF๖ Tieline bop๒-bop๗ ในระบบจำหน่าย ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๑ สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒-๗ สถานี บ่อพลอย ๑	๑๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ป.ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV ติดตั้ง อุปกรณ์ ป้องกัน SF๖ Tieline ใน ระบบจำหน่าย	Dis รหัส bop๐๒f-๐๙ สี แยกเขาแหลม	Recloser รหัส BOP๐๒R-๐๑ บ้านหนองกุ่ม	นายเอกชัย จันทร เจริญ ชผ.ปบ. โทร.๐๘๓- ๐๓๕๔๖๔๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวีไว ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร. ๐๙๘-๘๒๗๕๕๖๙
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายเอกชัย จันทรเจริญ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๓-๐๓๕๔๖๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนรินทร์ เข้มทอง)
 ผจก.กฟส.บ่อพลอย

(.....)
 -2- ก.ค. 2567
 ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

F2

ทางเข้าม.ราม F9



สี่แยกเขาแหลม รหัส BOP02F-09



RECLOSER
บ้านหนองกุ่ม
BOP02R-0.

บ้านช่อมะตึก รหัส BOP02F-


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

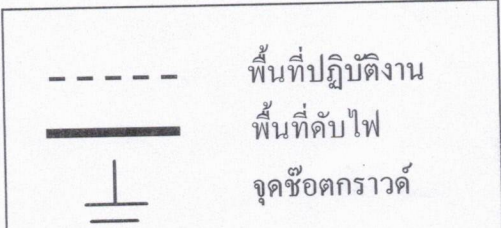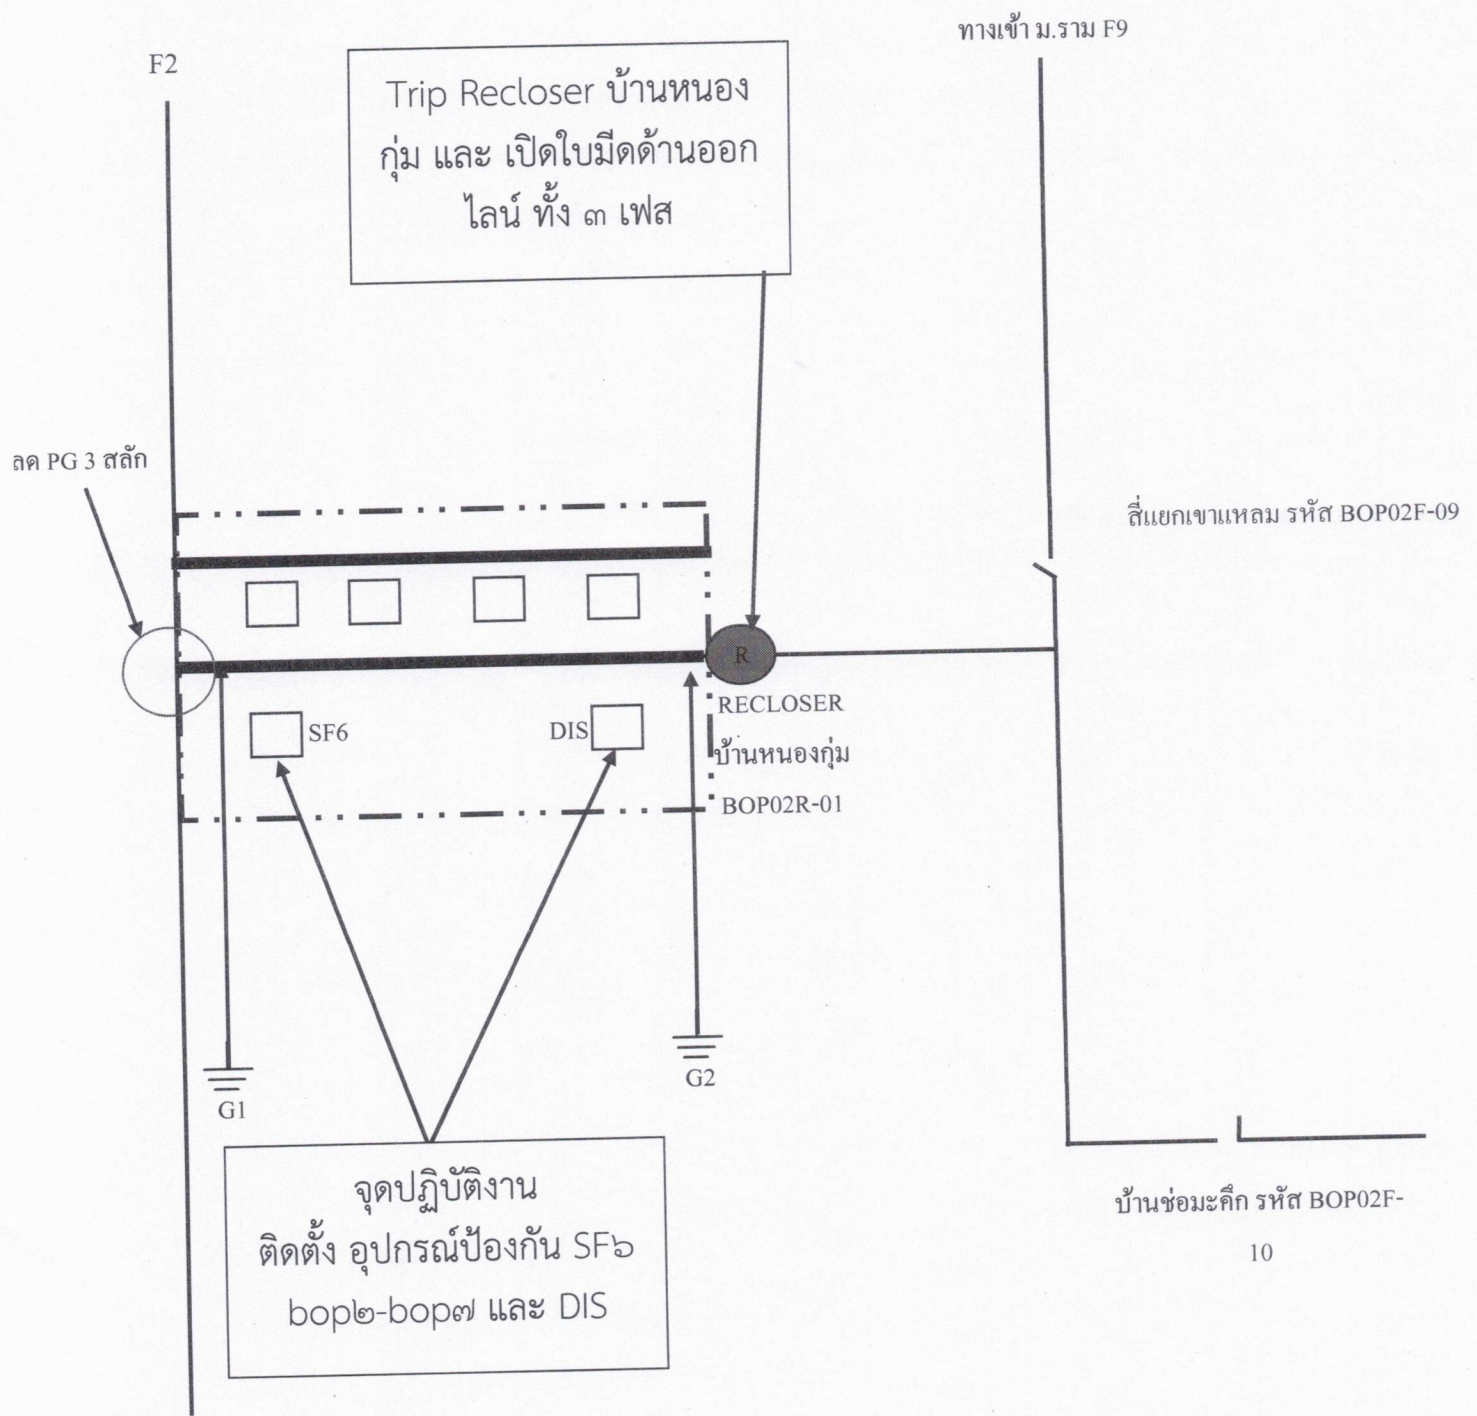

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

F2

ทางเข้า ม.ราม F9

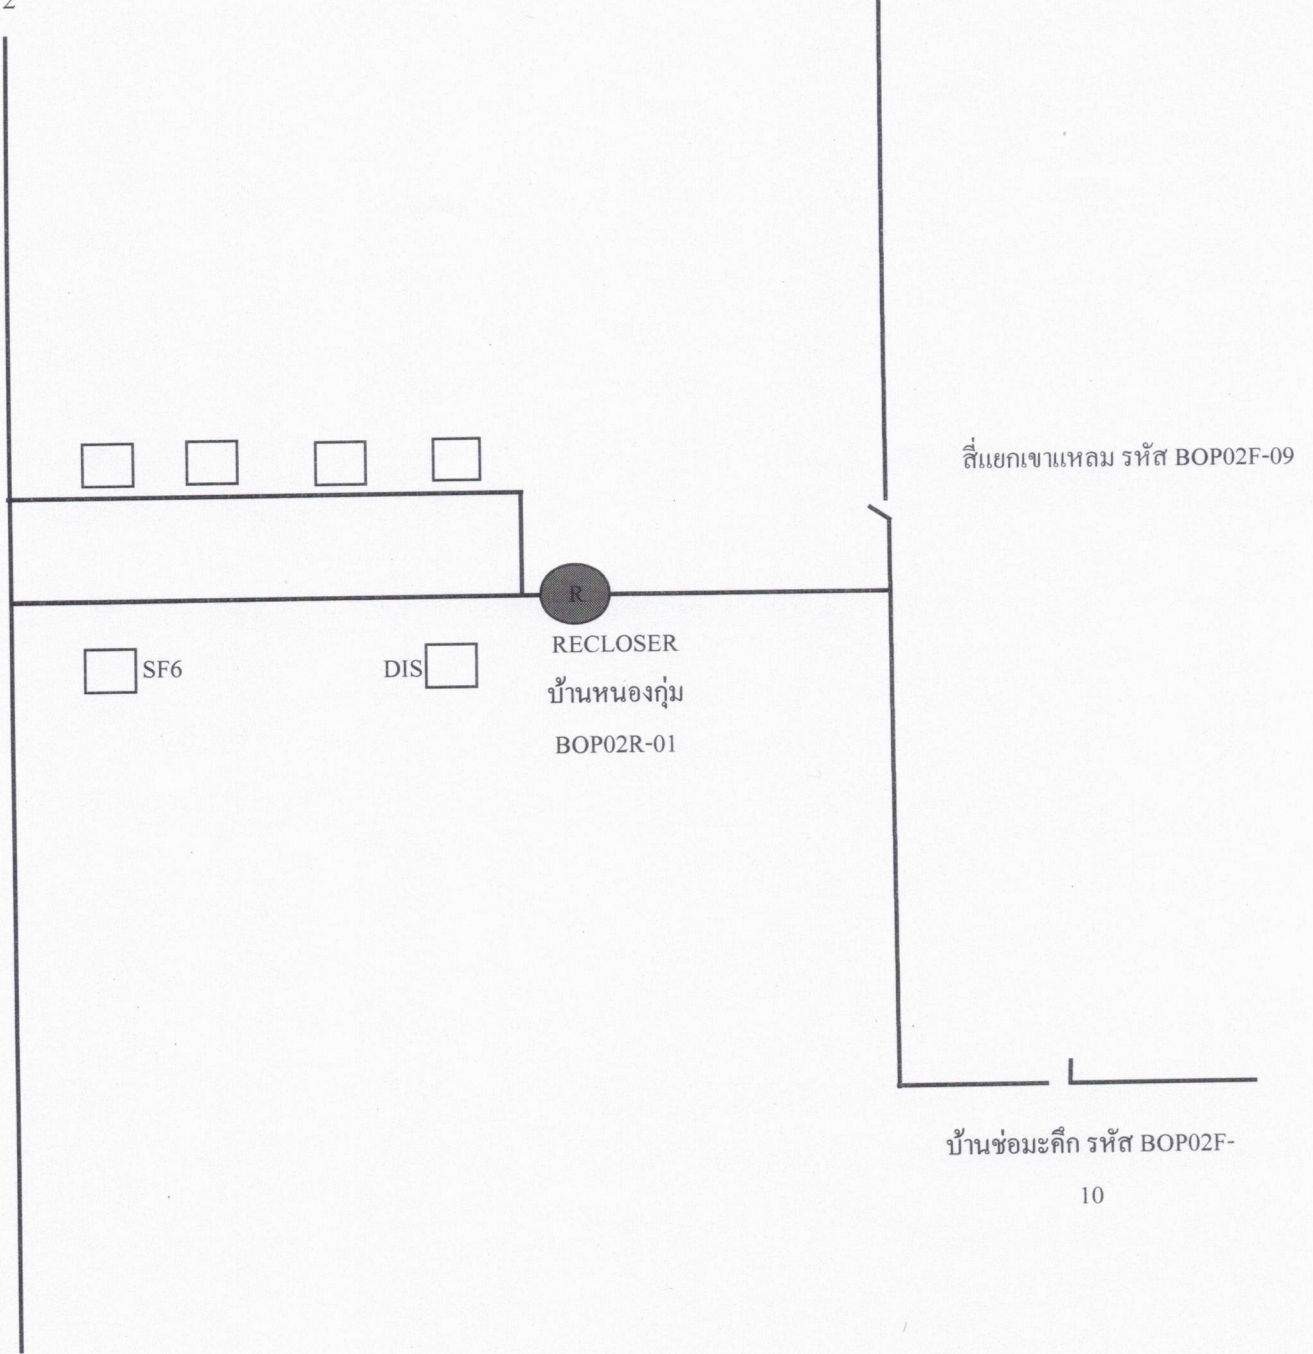

๒๓๓๖๗