



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๖๔/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTA๐๒) สถานีไฟฟ้า ระบุแบบ ๑ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA ๐๒	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTA๐๒)	สี่แยกราษฎร์บำรุง	ชุมชนรอบวัดราษฎร์บำรุง	นายนพพร ชาวไชยศรี ผ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ชุมชนรอบวัดราษฎร์บำรุง มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๖๒๓ ราย ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat, Long : ๑๓.๖๔๗๖, ๑๐๐.๒๗๗๖๔  
๓.๒ สิ้นสุด Lat, Long : ๑๓.๖๔๖๐๑, ๑๐๐.๒๗๖๘๘

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กทบ.  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ)


เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์িং แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ถนนสายใยรัก - คลองมะเดื่อ 4  
ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ชุมชนรอบวัดราษฎร์บำรุง  
เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTA02)  
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

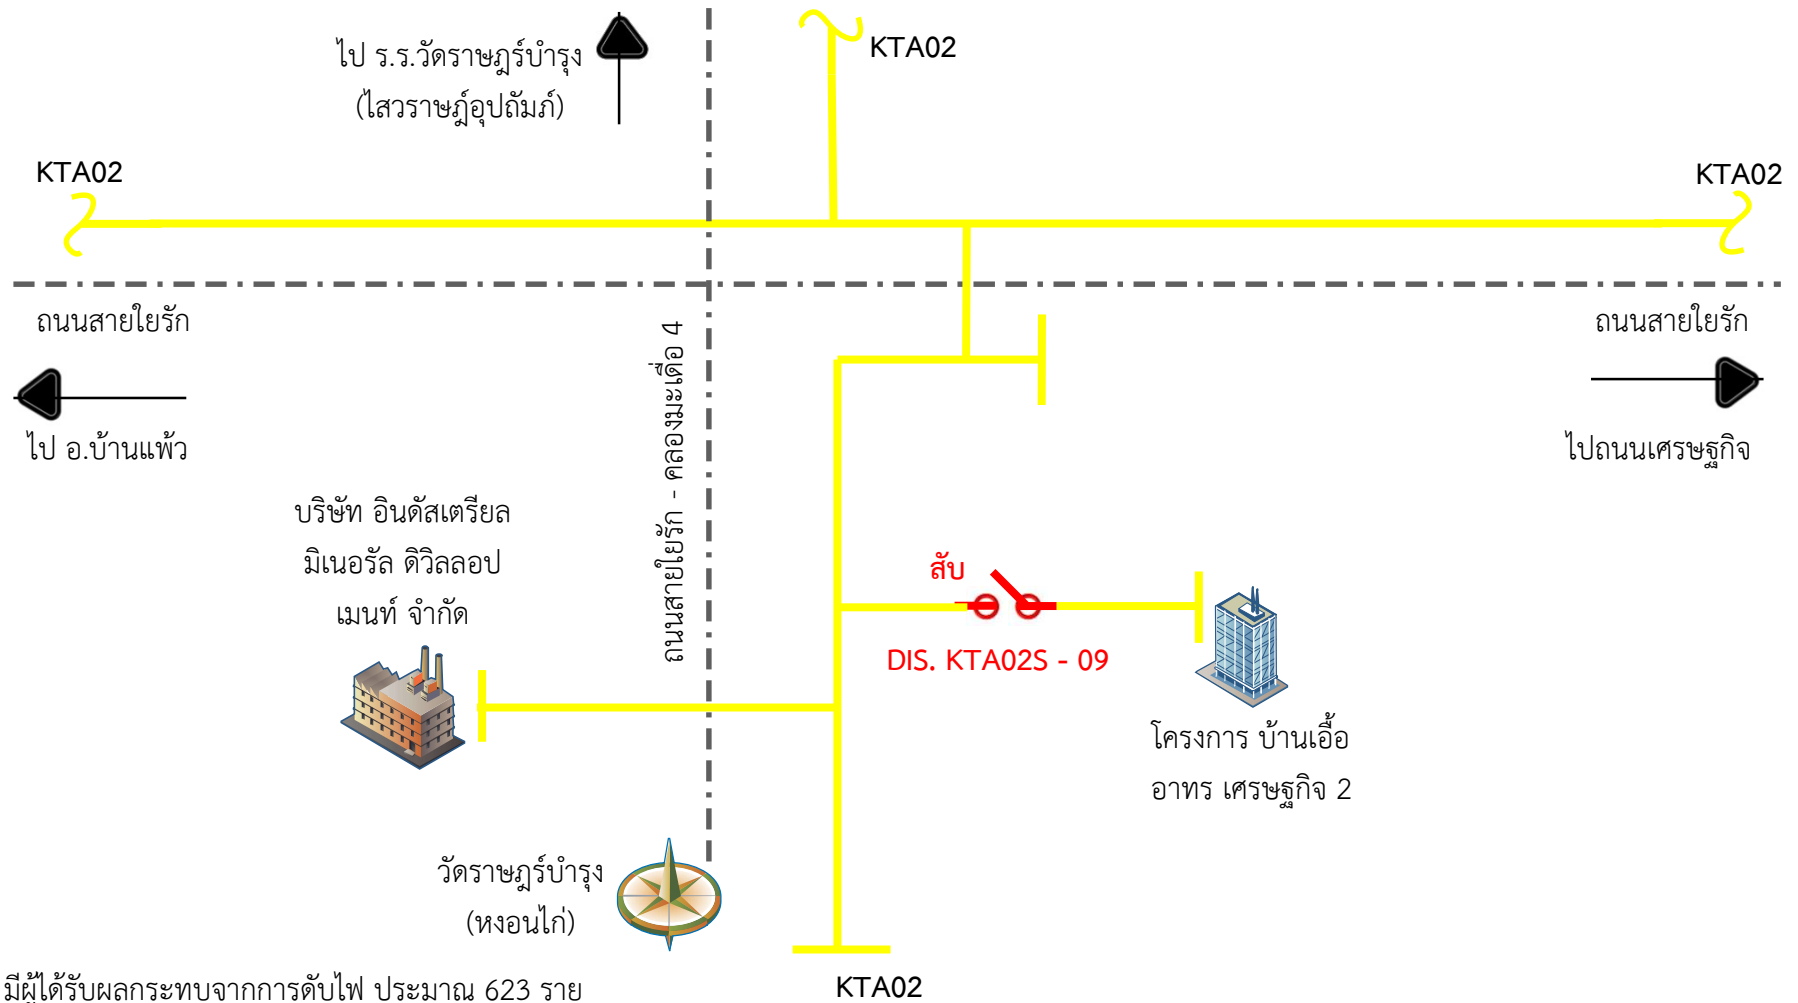

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 623 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ ถนนสายไยรัก - คลองมะเตี๋อ 4  
 ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ชุมชนรอบวัดราษฎร์บำรุง  
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายไยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTA02)  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

