



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(บป) 10714 /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนพ่อง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมะภาค๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	31 ส.ค..67	08.30 น.	16.30 น.	พาดสายแรงสูง ระยะทาง 2.3 วงจร-กม.	TMU05R-01 แยกหนอง กระทุ่ม	SF6 ชั่วคราว สำนักสงฆ์พระ ปฐมเจดีย์	นายธนาเดช ศิษย์คุณากุล พชง.7.ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งลูกนก ต.หนองกระทุ่ม.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๕๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๐๓๗ Long ๙๙.๘๕๓๓๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๐๓๗ Long ๙๙.๘๕๒๒๖

(นางบุปผา แสนพ่อง)

ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน  
ผจก.กพส.กำแพงแสน 1A สด ๒4

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก ๓ ก.บ. (คฟ)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ส่ง Scan แล้ว

๒๕๖๗/๗๕๗

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

31 สิงหาคม 2567

KSA 06  
KSA 08

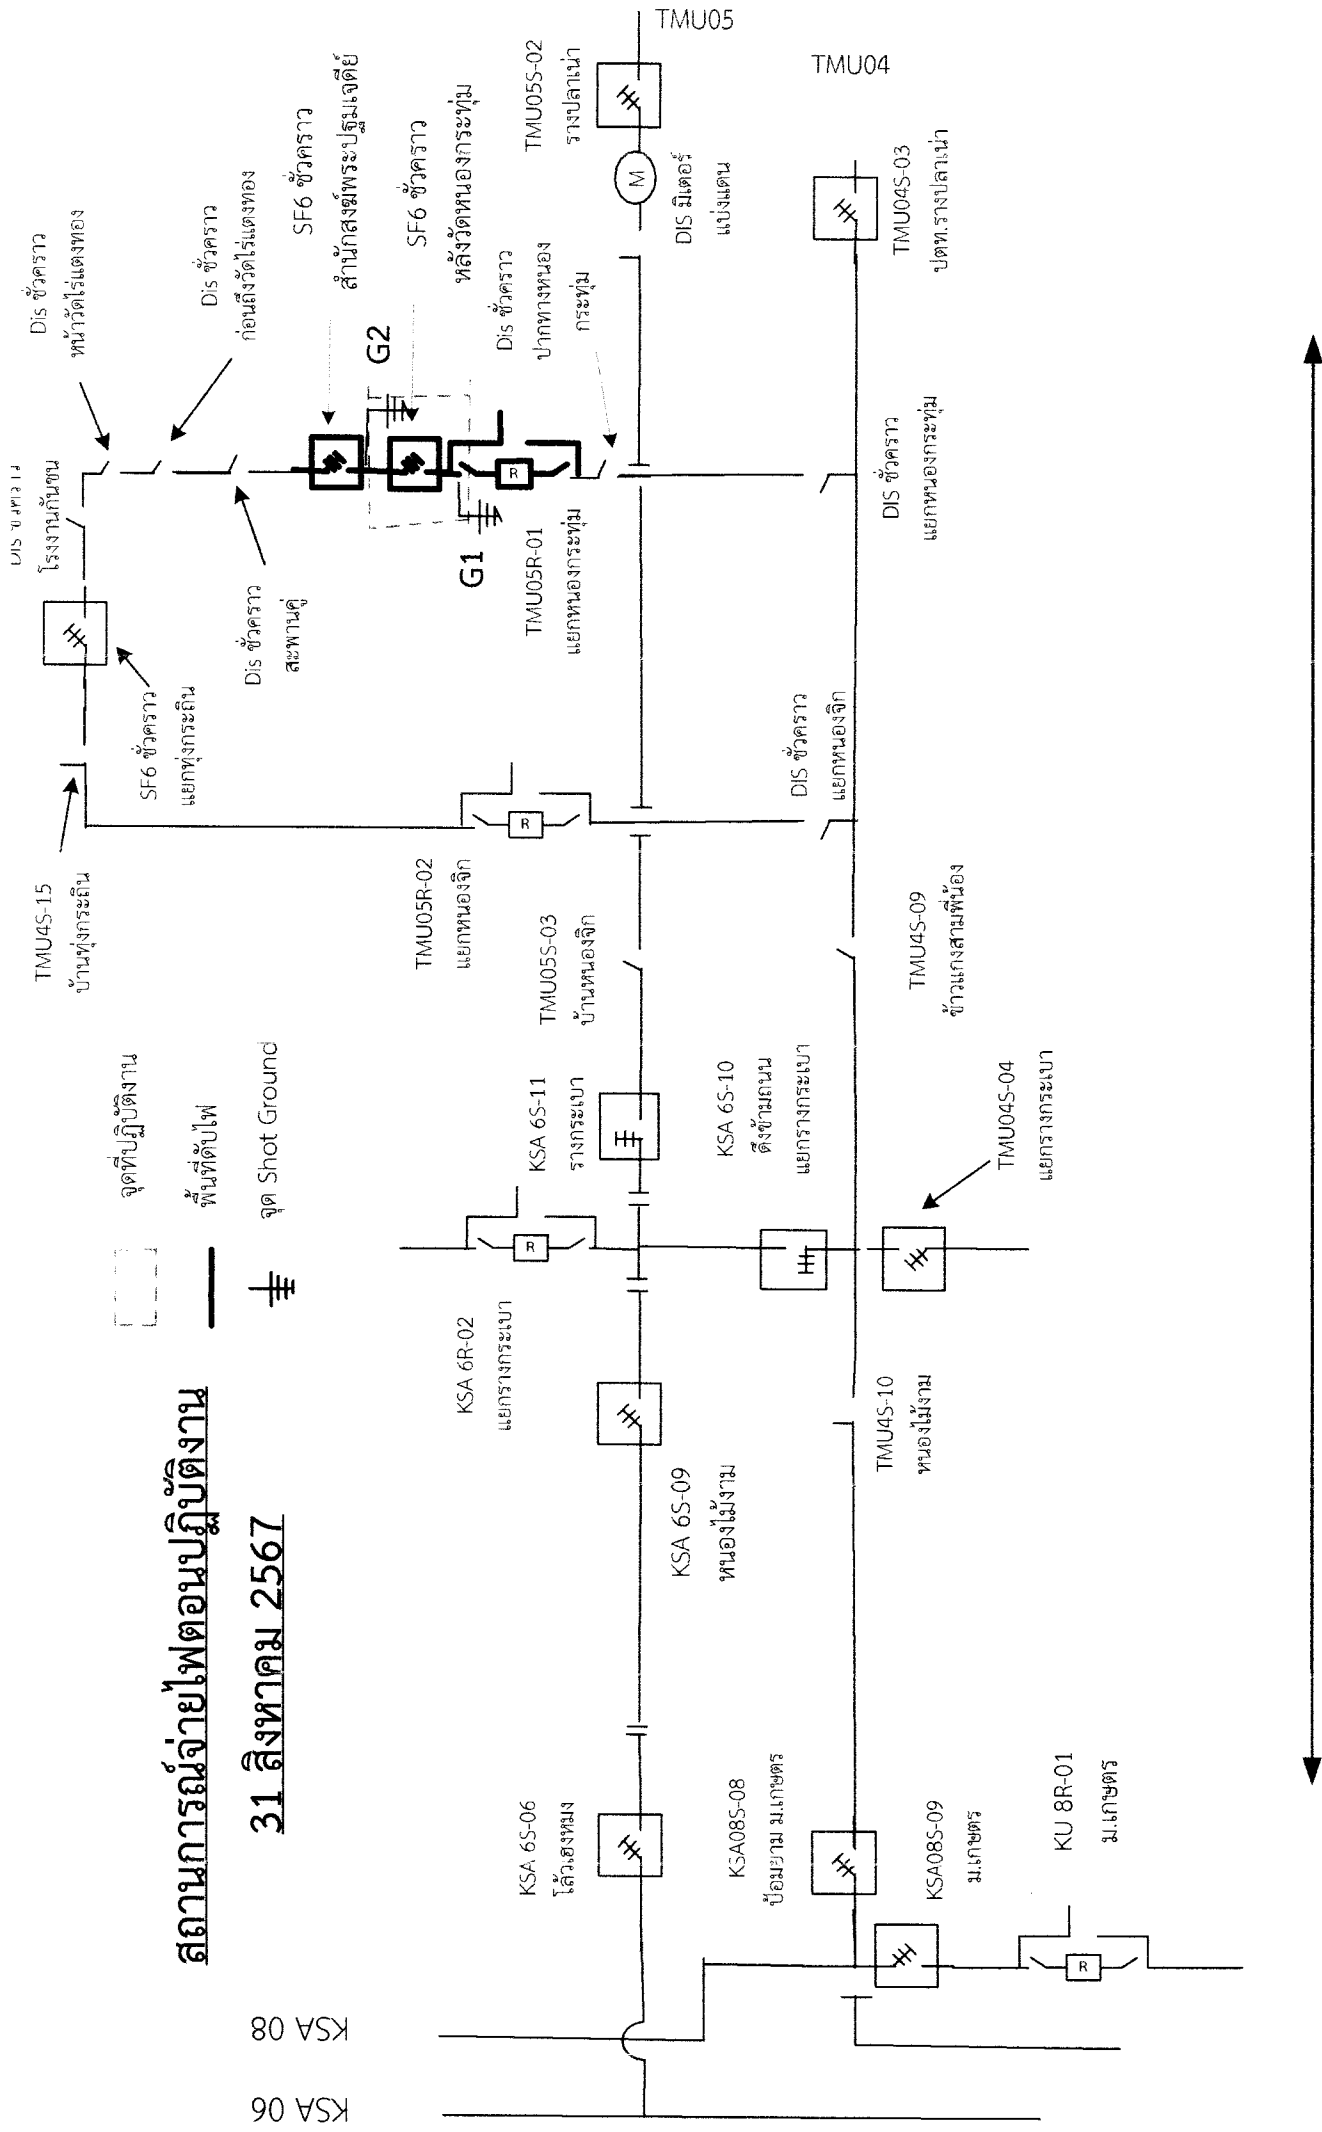

ไปทางซ้าย

ไปทางขวา