



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 810/2567

วันที่ 16 ส.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงาน บ.ศรีชลธร จำกัด ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณซิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่/เวลา	ถึง/เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	19 ส.ค. 67	8.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณซิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YS-๐๘	DBA 1YS-03 เปิดนายเอ็ม	DAA1YB-01 สถานี ด้านข้าง	นายอำนาจ กิตติ โพธิ์นันท วก.9 กรย.(ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.868986... Long: ...99.842119.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.86938... Long:... 99.84566.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟสายส่ง 115 เควี ให้ บ.ศรีชลธร จำกัดปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ DBA1YS-03 เป็นต้นไปจนถึง DAA1YB-03 สถานีด้านซ้าย

สถานีเดิมบาง

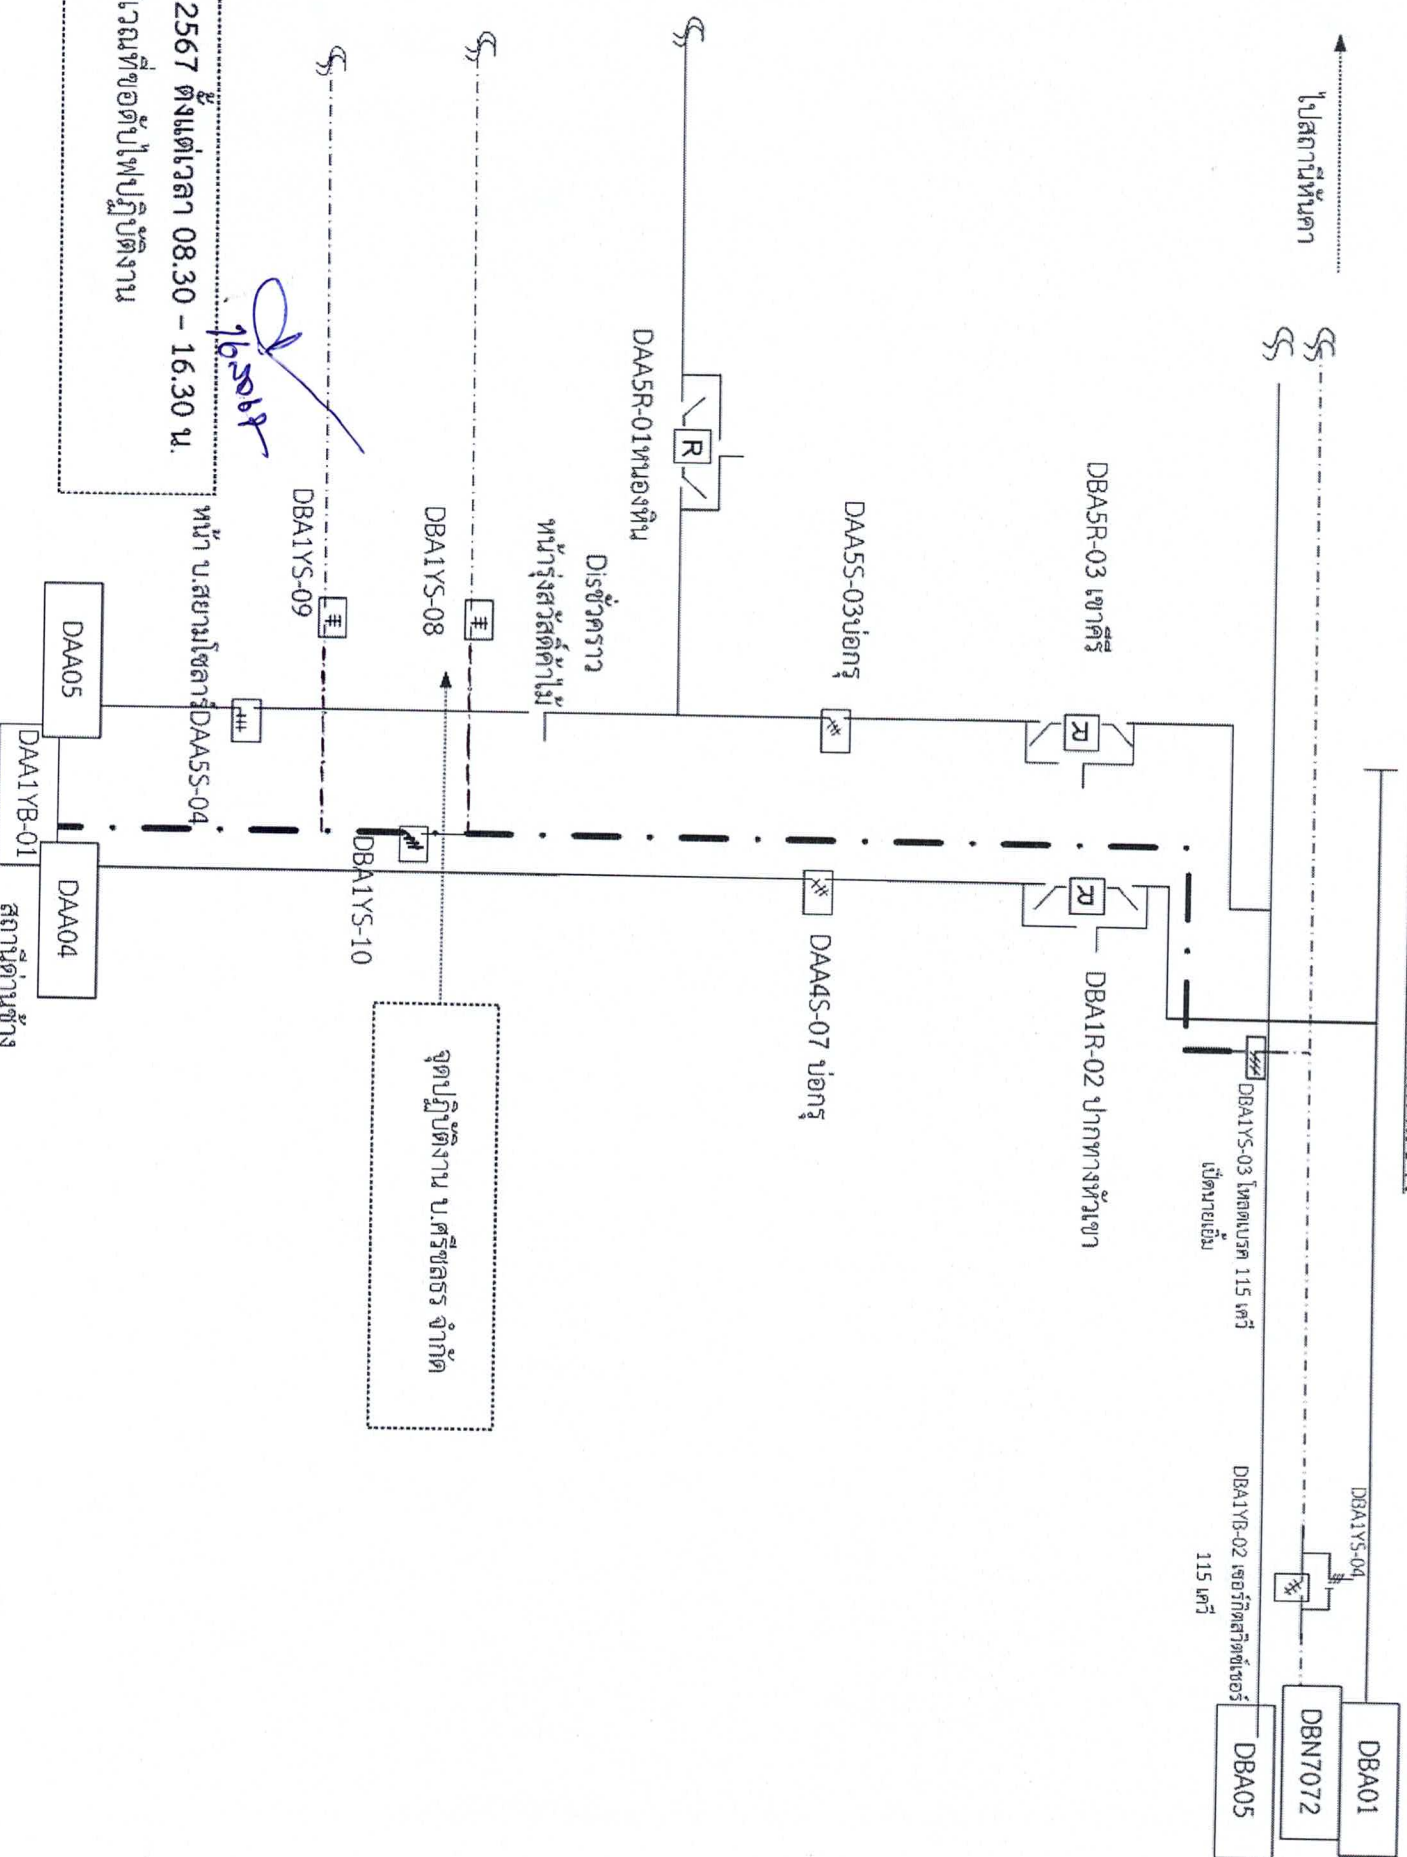

1. วันที่ 19 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ — บริเวณขอตัดไฟปฏิบัติงาน



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-766

วันที่ 15 สิงหาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท วกศ.9 กรย.(ก.3))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อตรวจเช็คสถานะสัญญาณขิมการ์ด Load Break Switch 115 รหัสสั่งการ DBA01YS-08 สำหรับสั่งการระบบสื่อสารผ่าน SCADA ในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 3350 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4086 บริเวณ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพรภัทร ลือขจร
ผู้จัดการโครงการ