



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บป) ๘๘๓ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บปว)

ด้วย กฟส.๒(บปว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๙ สถานีสมทรสาคร ๕ เชื่อม DDE แรงสูง วงจร SME๐๙ เพื่อลดโหลดวงจร BNP๐๖ ตามแผนผังสั่งเขป  
แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                            | จาก                           | ถึง         | ผู้ควบคุมงาน   |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-------------------------------|-------------|--|
| ๑.  | SME๐๙    | ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗ | ๑๐.๐๐ น.    | ๑๒.๐๐ น. | เชื่อม DDE แรงสูง วงจร<br>SME๐๙ เพื่อลดโหลด<br>วงจร BNP๐๖ | SME๐๙-S-๐๕<br>ถ.เอกชัยสายเก่า | จุดเปิด DDE | นายอรรธนันต์ บัวสงค์<br>ตำแหน่ง ชผ.บป.<br>โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท/ร้านค้า/หมู่บ้าน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรธนันต์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟผ.สมทรสาคร  
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บปว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

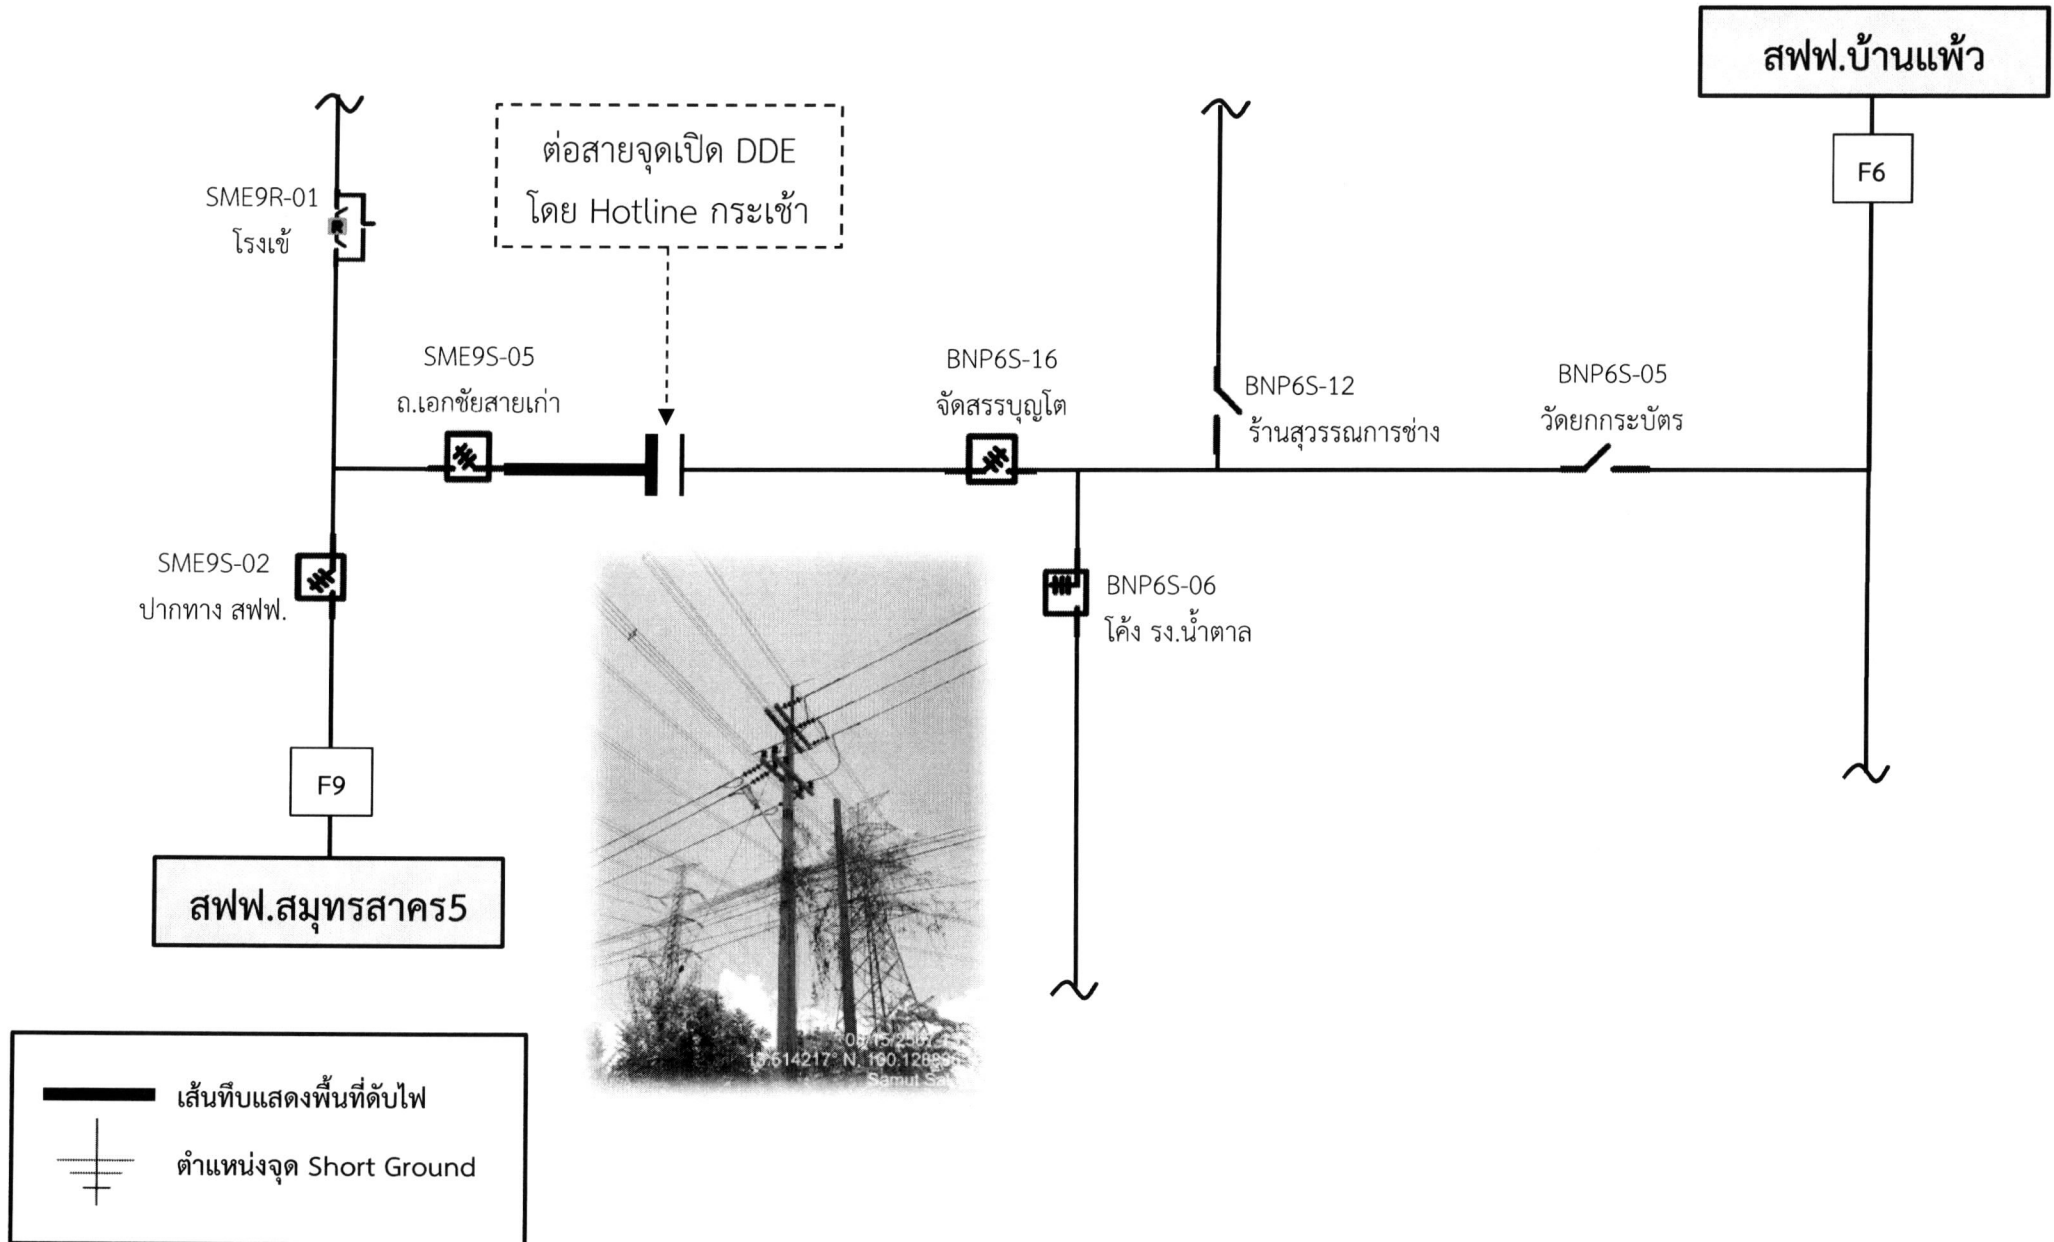

# แผนผัง Single Line Diagram หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

