



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๑๖๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พริวุธสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมานิซ แนนเนือ

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ , อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๐๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี บริเวณ ซอยหมู่บ้าน กฤษณา	- PMB075-07	- OYK085-05 - OYK045-07 - OYK045-06 - Dis CT/VT - ปลายสายภายในพุทธมณฑลสถาน	นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑
๒.	OYK๐๔	๓๑ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐		- OYK045-13	- OYK045-12 - OYK045-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอยหมู่บ้านกฤษณา (ฝั่งซ้าย) , สนามกีฬา อบต.บางกระพิก , พุทธมณฑลสถาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๙๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. จิกกัดพื้นที่อันไฟ

ต.๑ เริ่มต้น Lat 13.7761524 Long 100.3027135

ต.๒ สิ้นสุด Lat 13.7764954 Long 100.3093185

(..นายมานิซ..แนนเนือ...)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓) , อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณ ขอย หมู่บ้านกฤษณา F7 สฟฟ.พุทธมณฑล 2, F4 สฟฟ.อ้อมใหญ่ 2

**ชุดงาน ผกส.ภฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ปป.ระบอบจำนวน 22 เควี. (เปลี่ยน CTB-CCB) **

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30- 17.00 น.

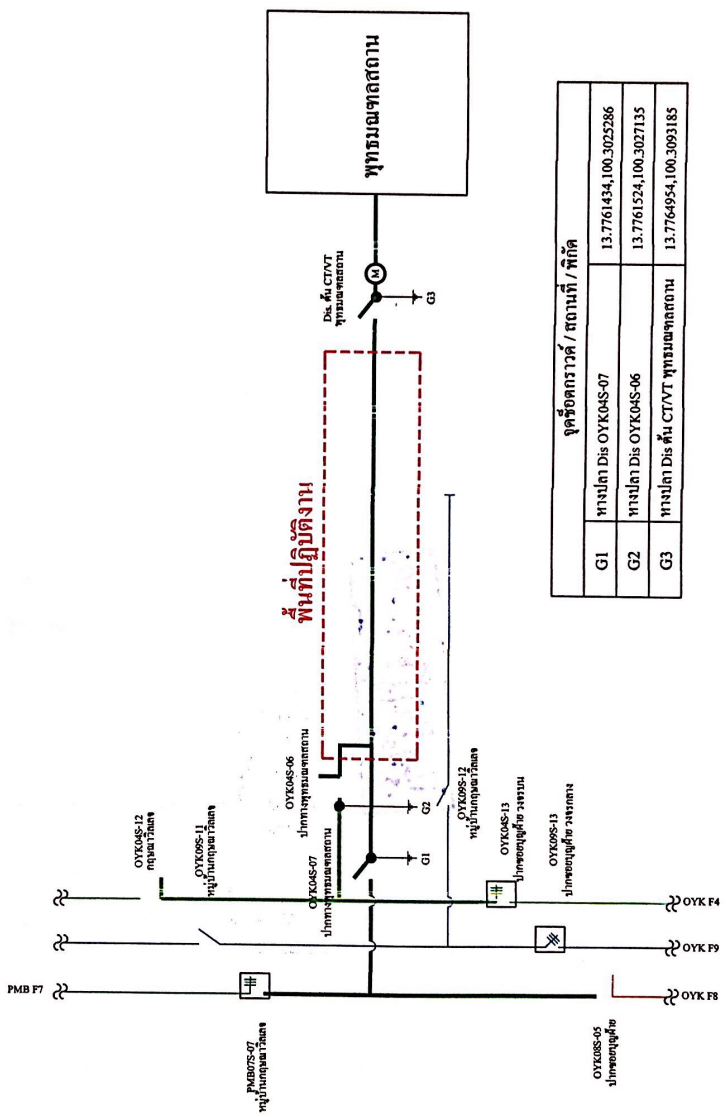


จุดซื้อคร่าวๆ / สถานที่ / พิกัด	
G1	ห่างปลา Dis OYK04S-07 13.7761434,100.3025286
G2	ห่างปลา Dis OYK04S-06 13.7761524,100.3027135
G3	ห่างปลา Dis ตู้ CT/VT พุทธมณฑลสถาน 13.7764954,100.3093185

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ ชอย หมู่บ้านกฤษณา F7 สฟ.พ.พุทธมณฑล 2, F4 สฟ.อ้อมใหญ่ 2

****ชุดงาน ผศ.ภส.ภส.พช.พช.พช.ปฏิบัติงาน ปบ.ระบบจำหน่าย 22 เควี. (เปลี่ยน CTB-CCB) ****

วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.

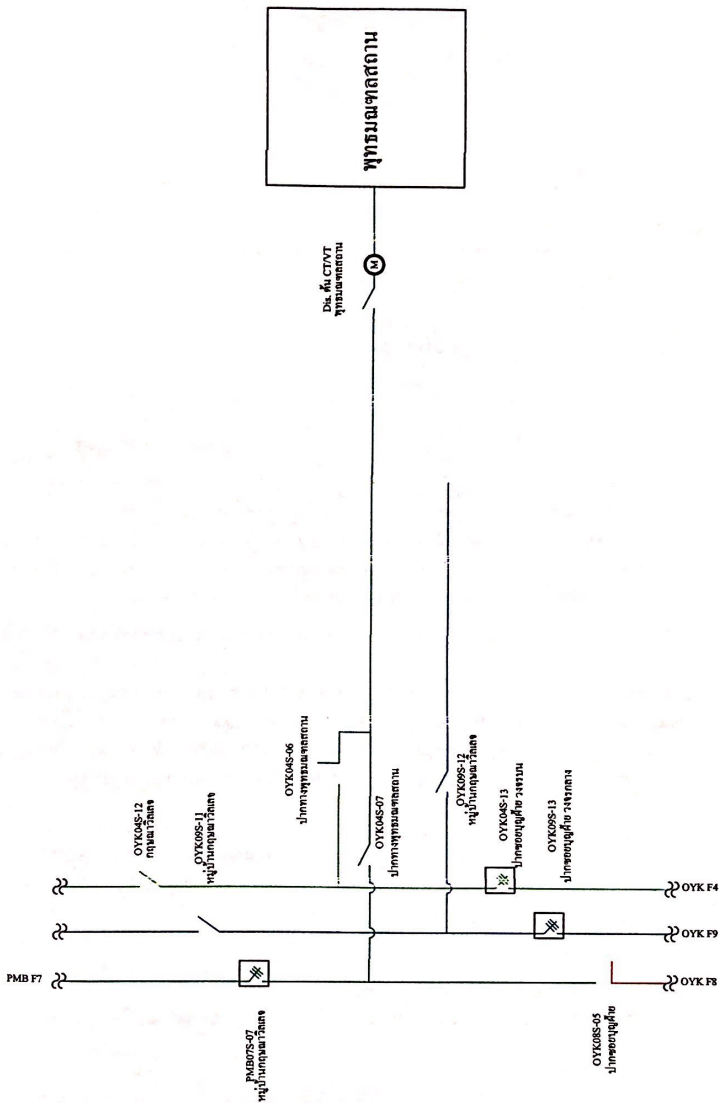



หนังสือ 1/0 10/05/2562/11/15 16.00.87

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.ภฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) 406 / ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอติดตั้งกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.ภฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.ภฟส.พุทธมณฑล
วันที่ ๓๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.ภฟส.พทท. มีแผนงานติดตั้งกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน CTB-CCB ขอยหมู่บ้านกฤษณา ม.๔ ตำบลบางกระเจิก งานที่ปฏิบัติคือ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์หัวเสา จาก CTB เป็น CCB เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.ภฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบป.ภฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.ภฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พชง.๕ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๕ ๖๖๕๓ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายมานพ ส้าราญจิตร)
พชง.๗ ผกส. รักษาการแทน
ผ.ภกส.ภฟส.พุทธมณฑล

ผบป. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบป. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบป.ต่อไป

(นายอนุชิต สิริวัทธานนท์)
ชจก.(ส) รักษาการแทน
ผจก.ภฟส.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้าง
๓๕๐๕๒ , ๓๕๐๕๓




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๓๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี บริเวณ ขอยหมู่บ้านกฤษณา ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจาก CTB เป็น CCB ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาทวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์)
ชผ.ป.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ



(นายมานิช นามนือ)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ขอยหนุ่บ้านกฤษณา..

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...ขอยหนุ่บ้านกฤษณา.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา...๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสันใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายจรงค์ นิยมศิริ

ตำแหน่ง..... รรจ.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายกิตติพงษ์...แก้วเรือง.....

ตำแหน่ง..... พขง.๕. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว

ตัวแทนผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชผ.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า / ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.

จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ...หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) ๒๐๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่ ...หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) ๒๐๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๓๘/๒๕๖๗ , ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..น.ส.จุฑารรณ ตนาโป่ง (จป.ว) ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน ๑๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. ,รรจ.(ท) , ,ผ.ปบ. , ,ชผ.ปบ. , ,จป.ว. , พขง.ควบคุมงานก่อสร้าง ,ผู้รับจ้างเหมา

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล...จะชี้แจงในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

