



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 1501 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พพิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒.เควี...บริเวณโค้งสวนกล้วยไม้
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๕	๒๒ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒.เควี...บริเวณโค้งสวนกล้วยไม้	DIS ชั่วคราวสวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB๐๕S-๐๔ ONB๐๕S-๐๕	นายณัฐวุฒิ แก้วมา ๐๘๐-๑๑๙๘๘๓๓
๒	ONB๐๔	๒๒ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวสวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๔S-๐๔ ONB๐๔S-๐๕	
๓	ONB๐๙	๒๒ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวสวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๙S-๐๒ ONB๐๙S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไฟดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณโค้งสวนกล้วยไม้
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พง.๖ ผปน โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๗๔๔๗๒๒ Long ๑๐๐.๓๑๘๖๒๓๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๗๕๘๙๐๔ Long ๑๐๐.๓๑๘๖๓๑



(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

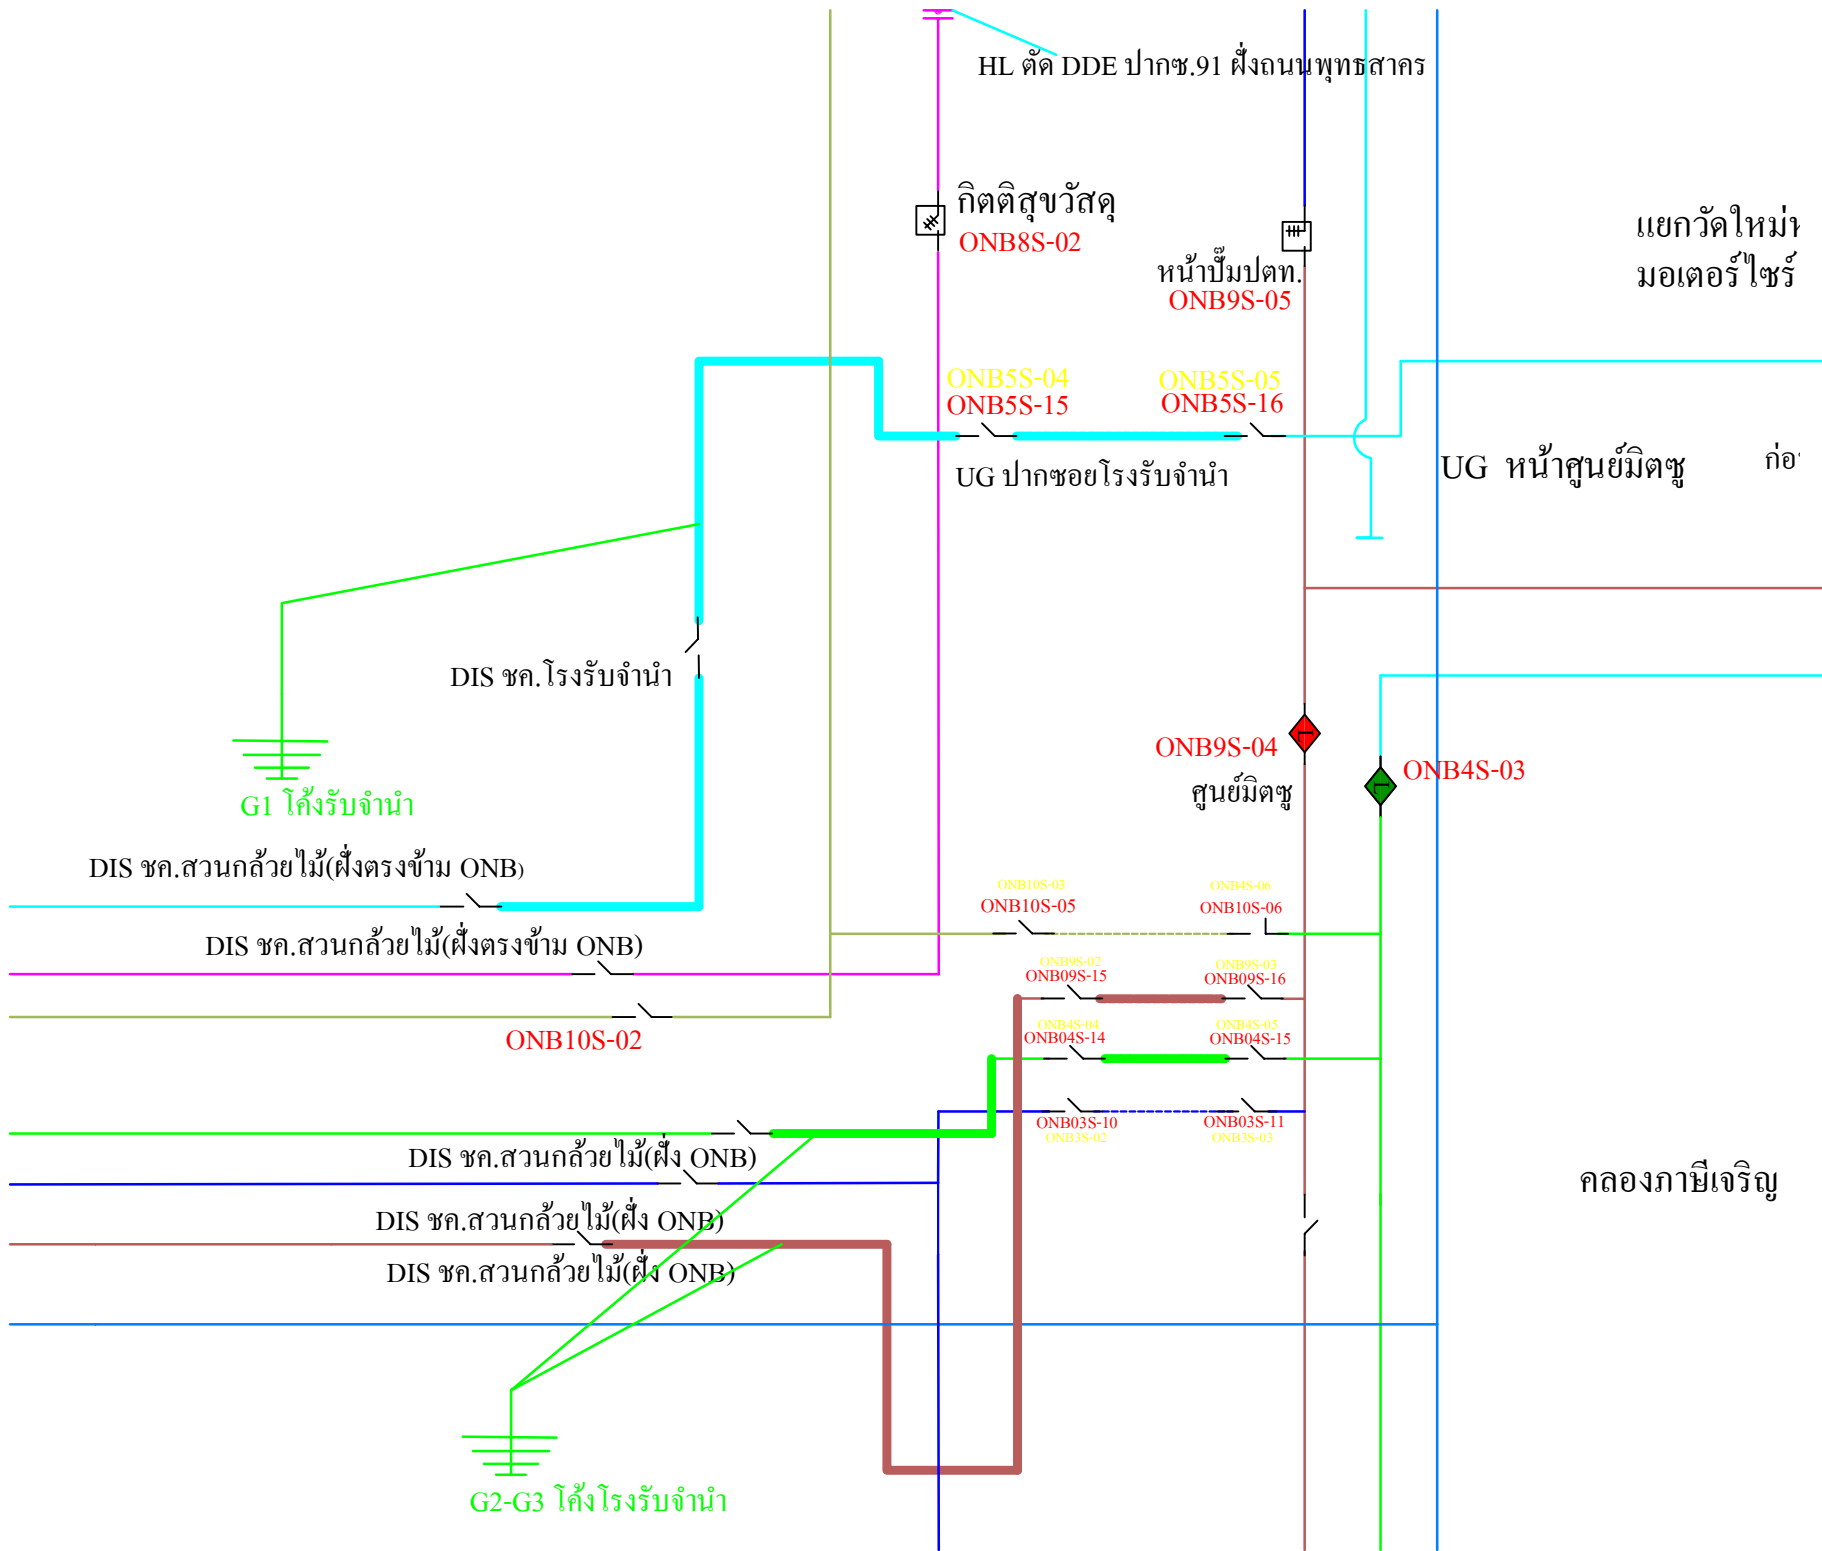



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณงานที่ดำเนินการ

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

[Handwritten signature]
19/8/67

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้า เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC หน้าอู่เคาะพ่นสีรถพิวเซอร์วิส โดยมีรายละเอียด วงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานี.....ตั้งแต่.....
ถึง.....
2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานี.....อ้อมน้อย2 วงจร5 ตั้งแต่.....
ถึง.....
3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....
ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ แก้วมา ตำแหน่ง พชง.5 หมายเลข โทรศัพท์มือถือ 080-119-8833 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

[Handwritten signature]

(นายเสนห์ พยับเดช)
ผ.กส. กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ปบ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

[Handwritten signature]

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

[Large handwritten signature]
20/8/67

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
โทรศัพท์ 14352