



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ).3385/2567.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย.....

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓).....

ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณบ้านกระจัน (ฉุกเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG03	30 ส.ค. 2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (ฉุกเงิน)	D/O UTG03F-16 ไล่นบ้านกระจัน พิกัด 14.3706524 ,99.9041363	สุดไล่นบ้าน กระจัน พิกัด 14.3358372 ,99.9440832	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พงษ.6 ผปบ.กฟอ.อุทอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...๓.กระจัน หมู่ 1 .หมู่2 .หมู่ 10 /ต.อุทอง หมู่ 7 /ต.ยังทลาย หมู่ 3 /ต.บ้านดอน หมู่ 4.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง...พงษ.6 ผปบ.กฟอ.อุทอง...โทร 098-5068090

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.3706524 Long 99.9041363

3.2 สิ้นสุด Lat 14.3358372 Long 99.9440832

(นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย)

ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.อุทอง

23/8/67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อท.บข.(ก๓),

อท.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (จุดเงิน) ก่อนดับไฟ

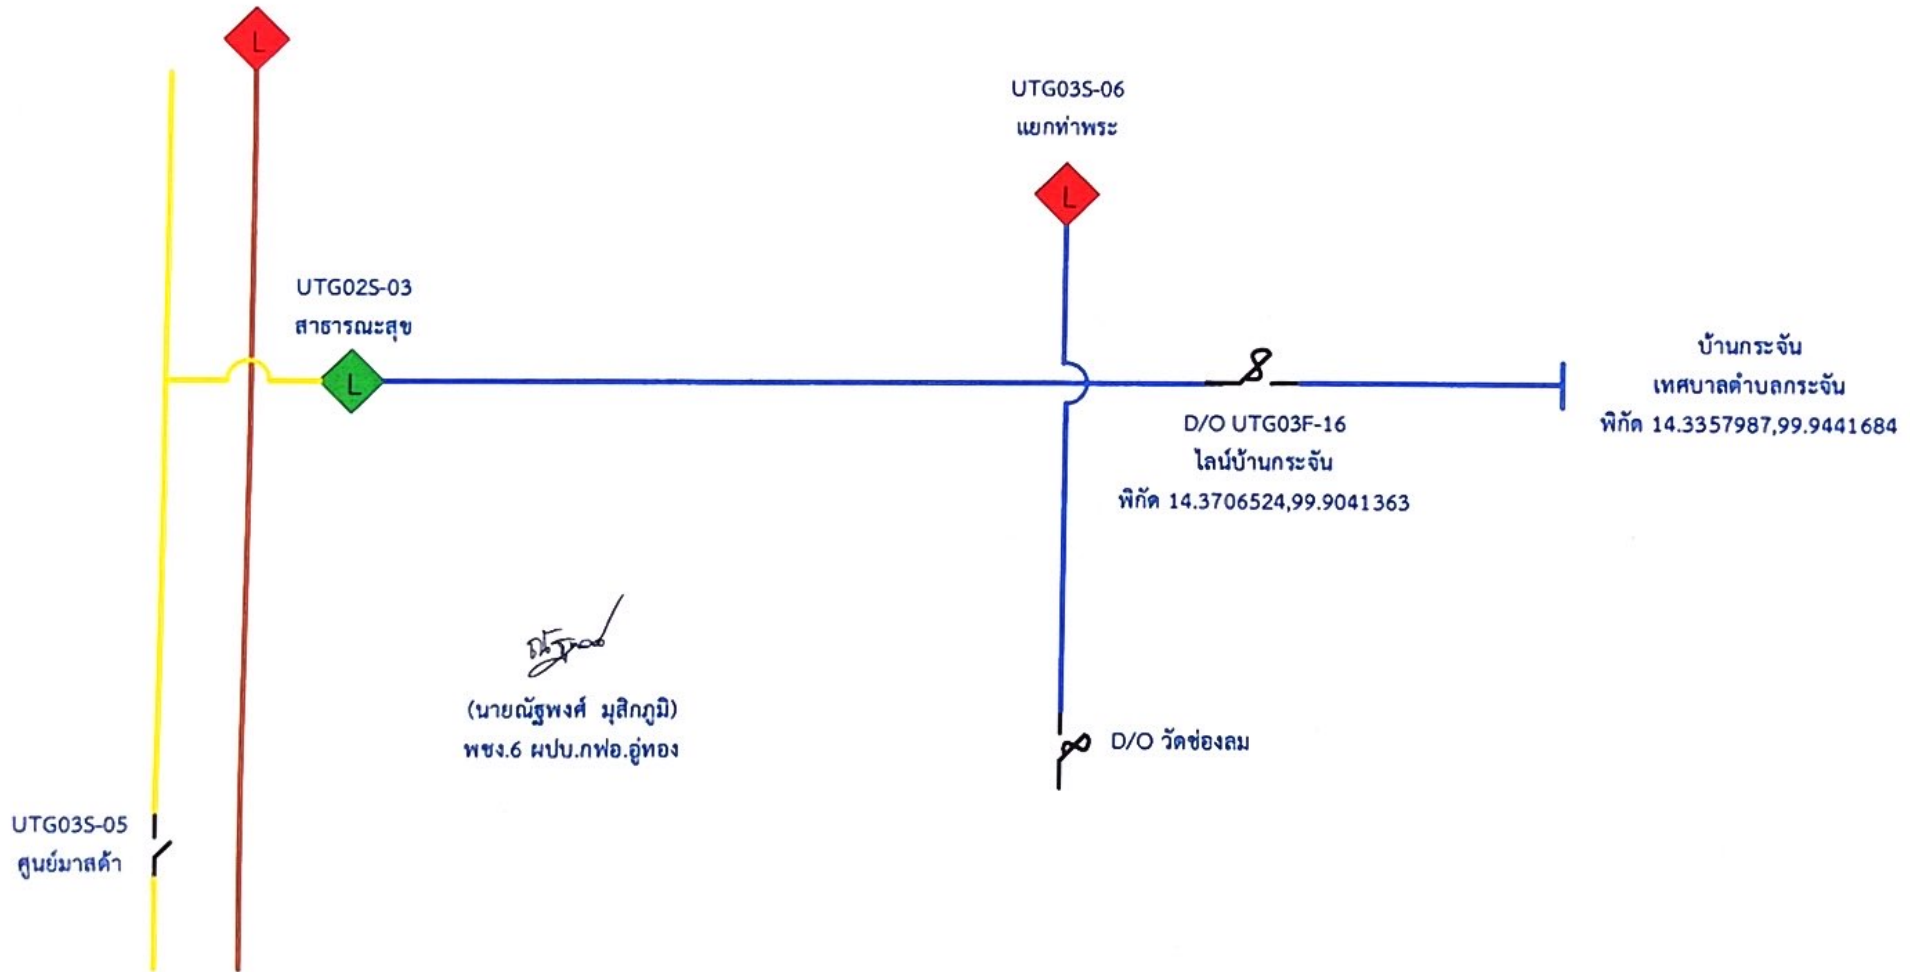

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านกระจัน (ฉุกฉิน) หลังดับไฟ

