



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย งานย้ายแนวหน้าร้านข้าวต้มน้กเลง - แยกไฟแดงทับซุง
สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๓	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	- ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง	TMK ๐๑S-๐๗ SF๖ เจริงสะพาน ห้วยเหนียว	DDE จุด A (ก่อนข้ามคลองชลา) และ DDE จุด B (ก่อนถึงบึงสี่ใหญ่)	นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์อินทร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑.๑.ห้วยเหนียว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ธนวิษณุ อภิสิทธิ์อินทร.....ตำแหน่ง.....หม.ปบ.....โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.....
อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ปฏิบัติงานวันที่ 10 ก.ย. 2567
 เวลา 8.00 - 17.00 น.
 งานย้ายแนวหน้าร้านข้าวต้มนี้กลง - แยกไฟแดงทับสูง

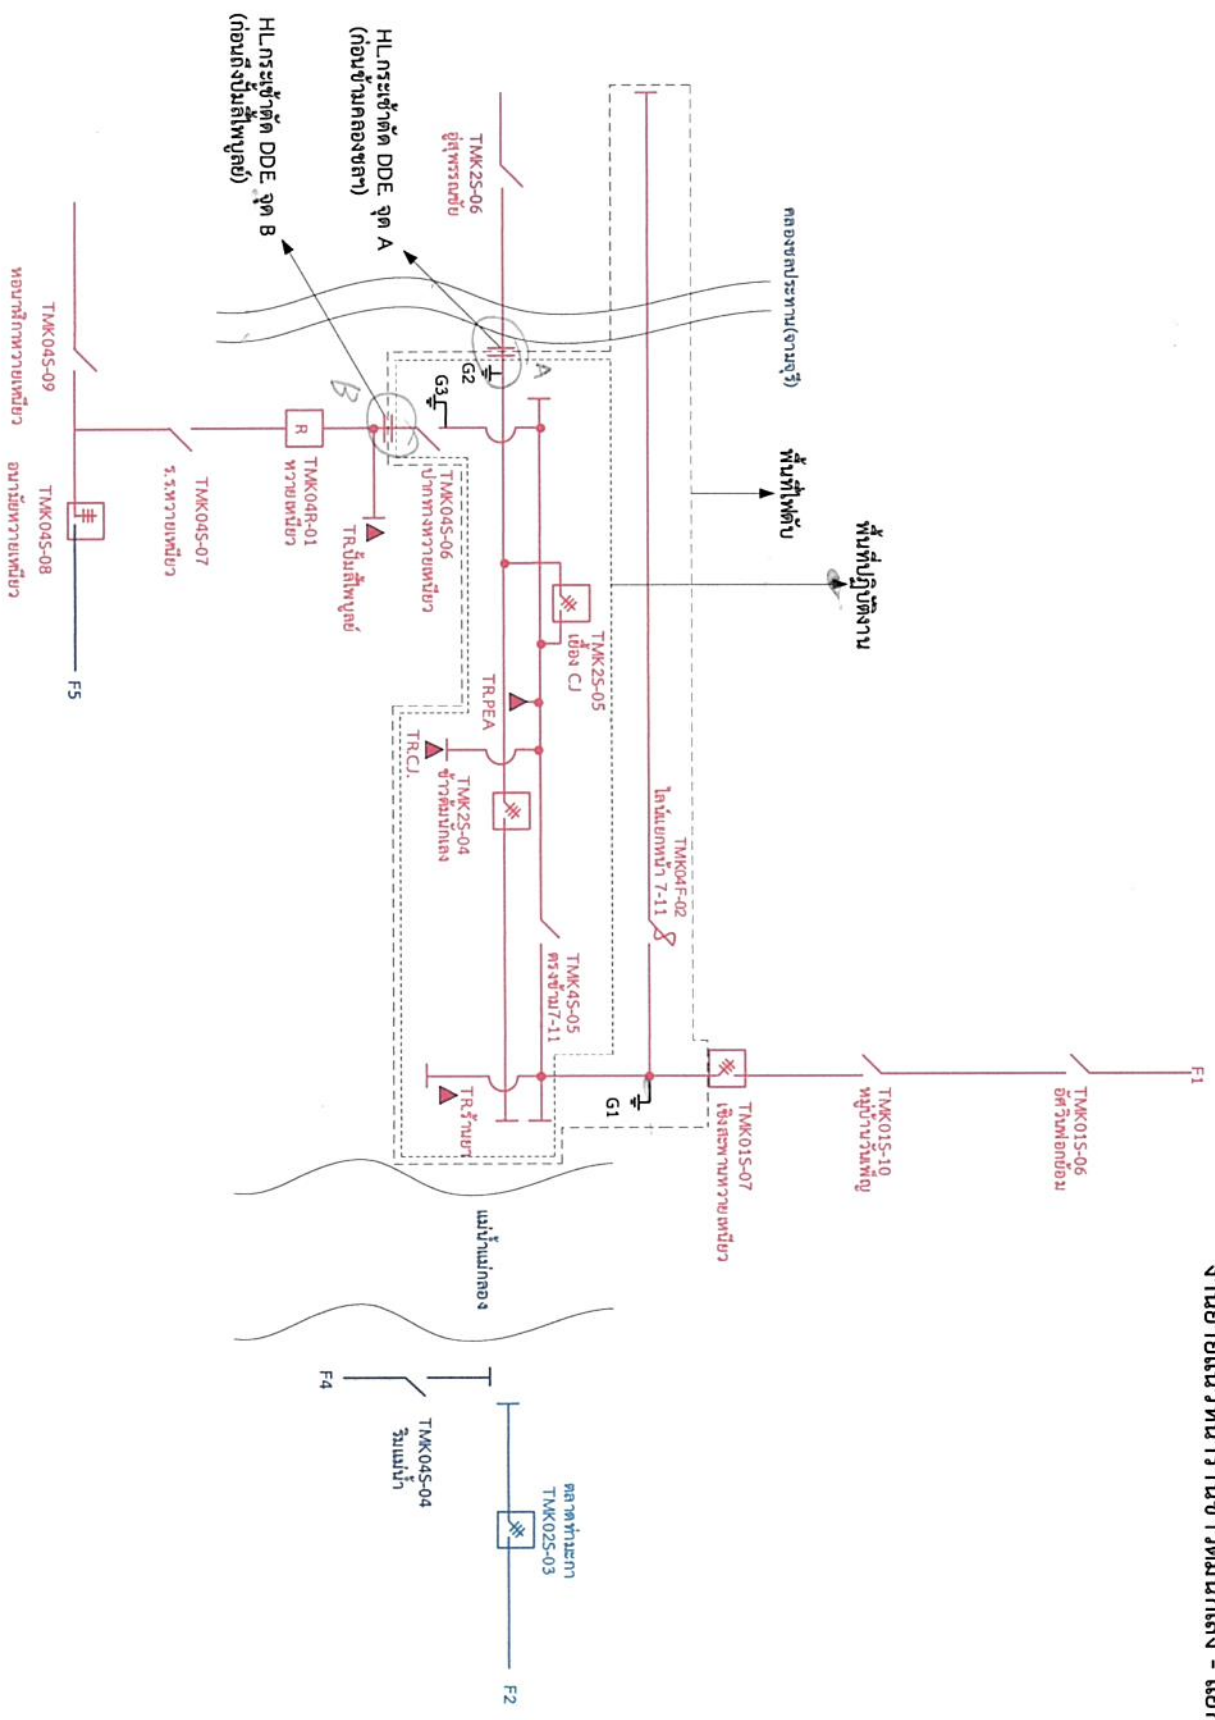

TKK04S-09
 มอนิเตอร์ควบคุม
 TKK04S-08
 งบควบคุม
 F5

TKK04S-04
 งบแม่ข่าย
 F4