



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสารขอตัดไฟ

(งานด่วน)

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป) ๓๐๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายจรัญ ศรีบางแพรก

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างติดตั้งรีโครเซอร์ วงจร DMA๐๖ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเต่า ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ต.บ้านมะขามเต่า ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA06	๕ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างติดตั้งรีโครเซอร์ บ้านทุ่งมะขามเต่า	DMA06S-07 ทุ่งมะขามเต่า	DMA06S-02 บ้านท่าเสด็จ	นายประสาน ๖ ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านทุ่งมะขามเต่า ต.กุดอนโด อ.ด่านมะขามเต่า จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....

(..... นายจรัญ ศรีบางแพรก.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# ฝังดับไฟทำงาน

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๗

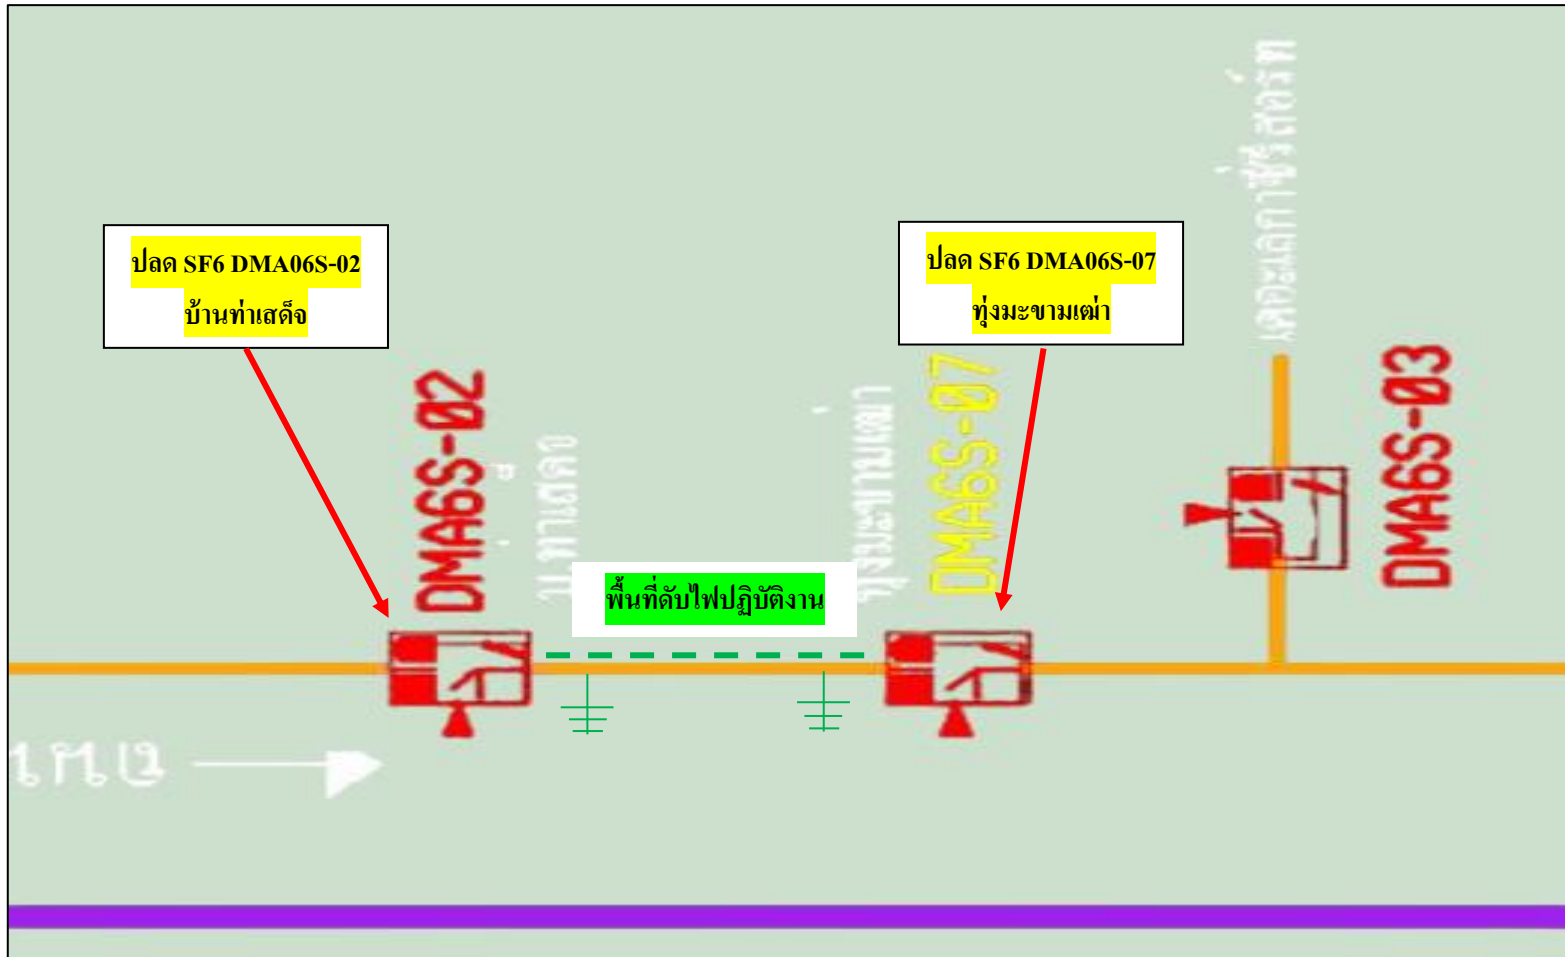

# ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ๑๕๐ ราย

