



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๕๕๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ กฟภ.๓ พาดสาย OPGW (สายสื่อสาร) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสาย OPGW (สายสื่อสาร) ช่วงข้ามแม่น้ำ ตั้งแต่ฝั่งท่ากระดาน ถึง ฝั่งศรีสวัสดิ์	SVA๑S-๑๐ บ.ท่าสนุ่น	SVA๑S-๑๑ ลงเขาก่อนแพเจ้าจิม	นายนาวัน วัจนะ ๐๘๑-๒๕๒-๓๗๓๐
๒	SVA๐๑	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.				

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายนาวัน วัจนะ.....ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ากระดาน เบอร์โทร.....๐๘๑-๒๕๒-๓๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสันติ โรจนธรรมเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก.....(สถานีฯ)  
.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


# สถานการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

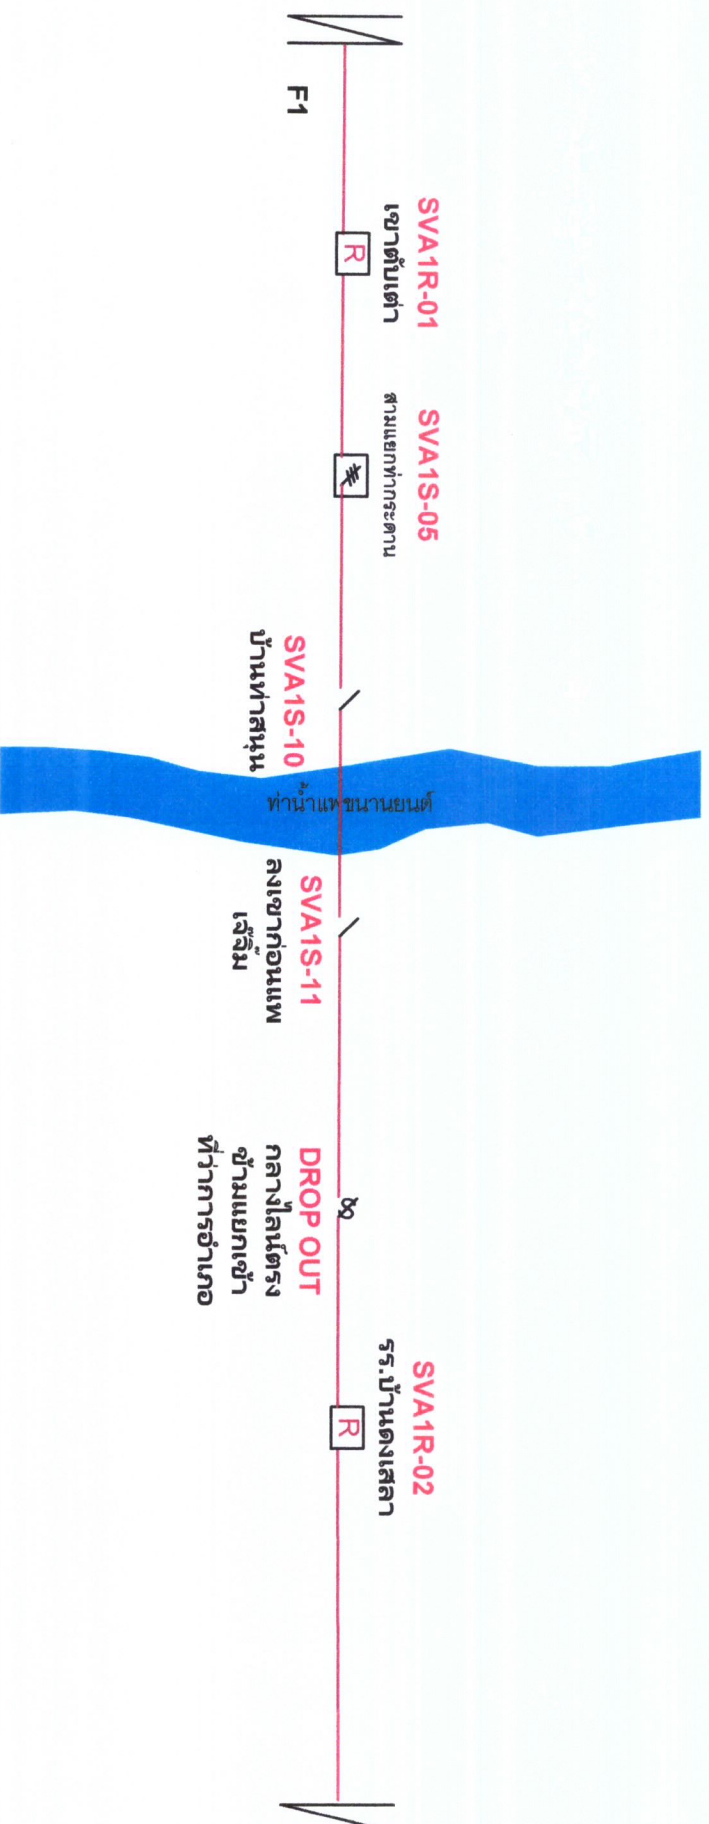

# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

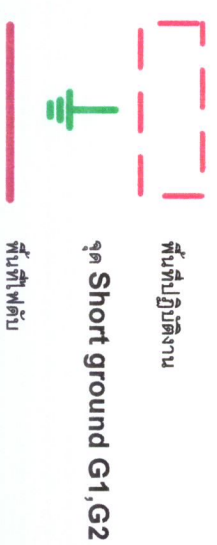

1. จุดพาดสาย OPGW (สายสื่อสาร) ช่วงชั้น  
แม่น้ำเทพนิรมานต้นต

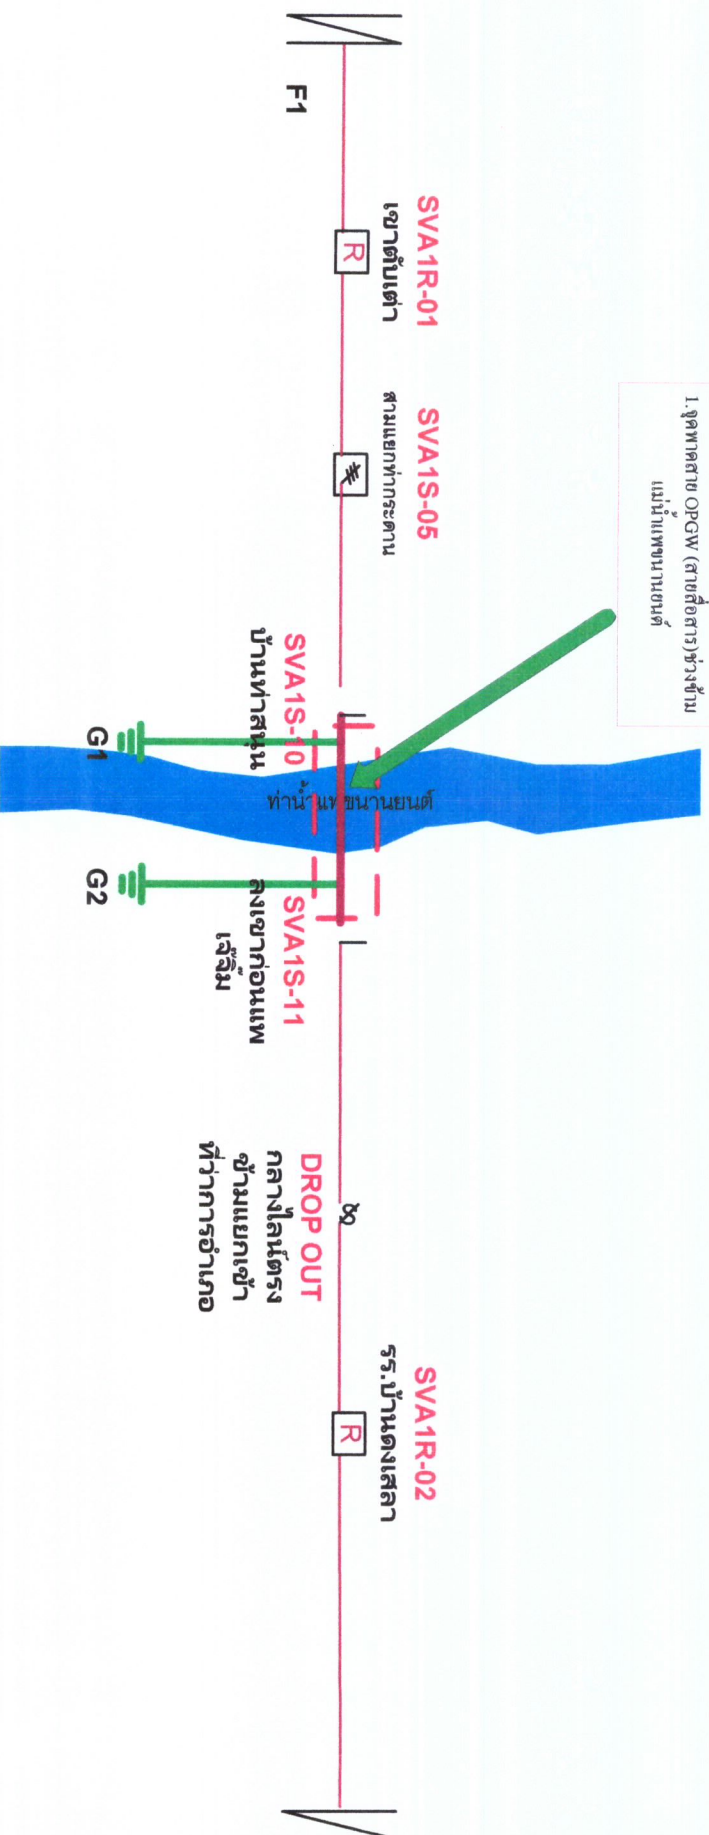

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

