



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๗๔/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณพิศล  
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสูกรี

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดสอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำยันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างช่วงวันที่ ๙ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗...สถานีไฟฟ้า...กระตุ้มแบน ๔... ตามแผนผังแนบ จำนวน...๓... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๐๗	๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	ให้ชุดสอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย บริเวณ สะพานมั่งกรกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓	แท่งปลาน้ำข้ามคลอง อ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกัน กับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗)	เสาไฟต้นเข้าปลาย สาย ๒ ข้าง ตามแนว ถนนสะพานมั่งกร กาญจน์ - คลองแค	นายนพพร ชาวไชยศรี ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ แท่งปลาน้ำข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗) จนถึงเสาไฟต้นเข้าปลายสาย ๒ ข้าง ตามแนวถนนสะพานมั่งกรกาญจน์ - คลองแค มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๘๑ ราย  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๙๓๕๐๑, ๑๐๐.๒๘๓๘๖๓  
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๙๒๘๗๘, ๑๐๐.๒๘๔๐๗๙

(นายมาโนช วาสูกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ สะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)  
ตั้งแต่ แท้ปไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสาไฟต้นเข้าปลายสาย 2 ข้าง ตามแนวถนนสะพานมังกรกาญจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดสอพไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำยันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างช่วงวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย. 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น.

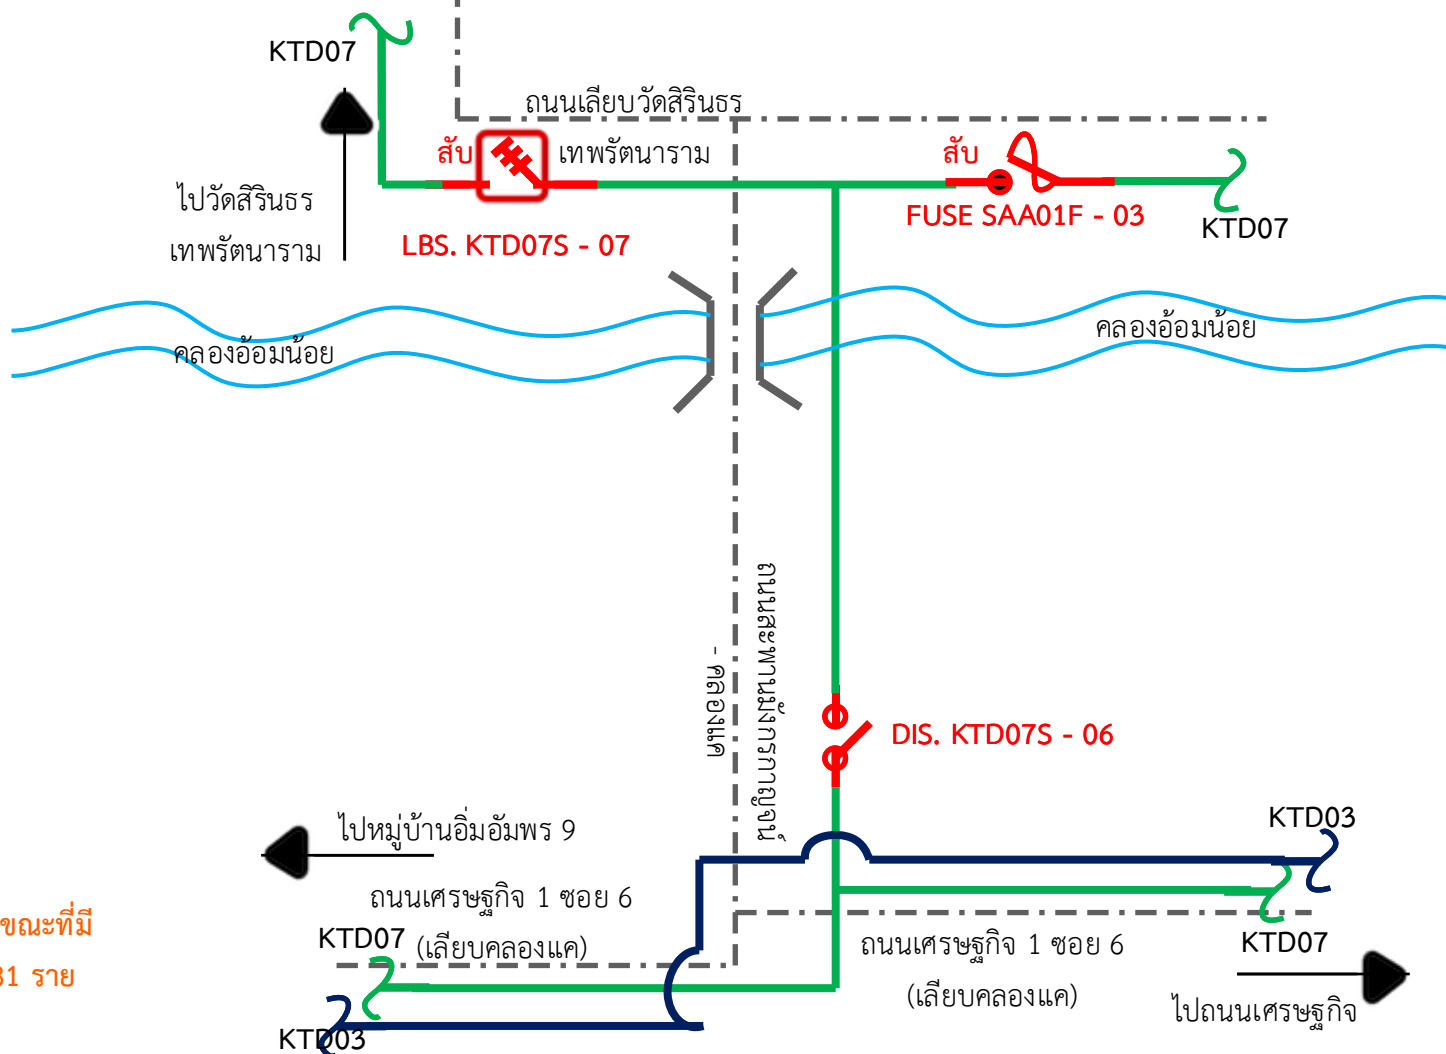

หมายเหตุ  
มีผู้ได้รับผลกระทบ **ในขณะที่มี**  
**การดับไฟ ประมาณ 81 ราย**


แผนผังสถานะปัจจุบัน **ขณะดับไฟ** บริเวณ สะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)

ตั้งแต่ แท้ปไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสาไฟต้นเข้าปลายสาย 2 ข้าง ตามแนวถนนสะพานมังกรกาญจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดสอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างช่วงวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย. 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น.

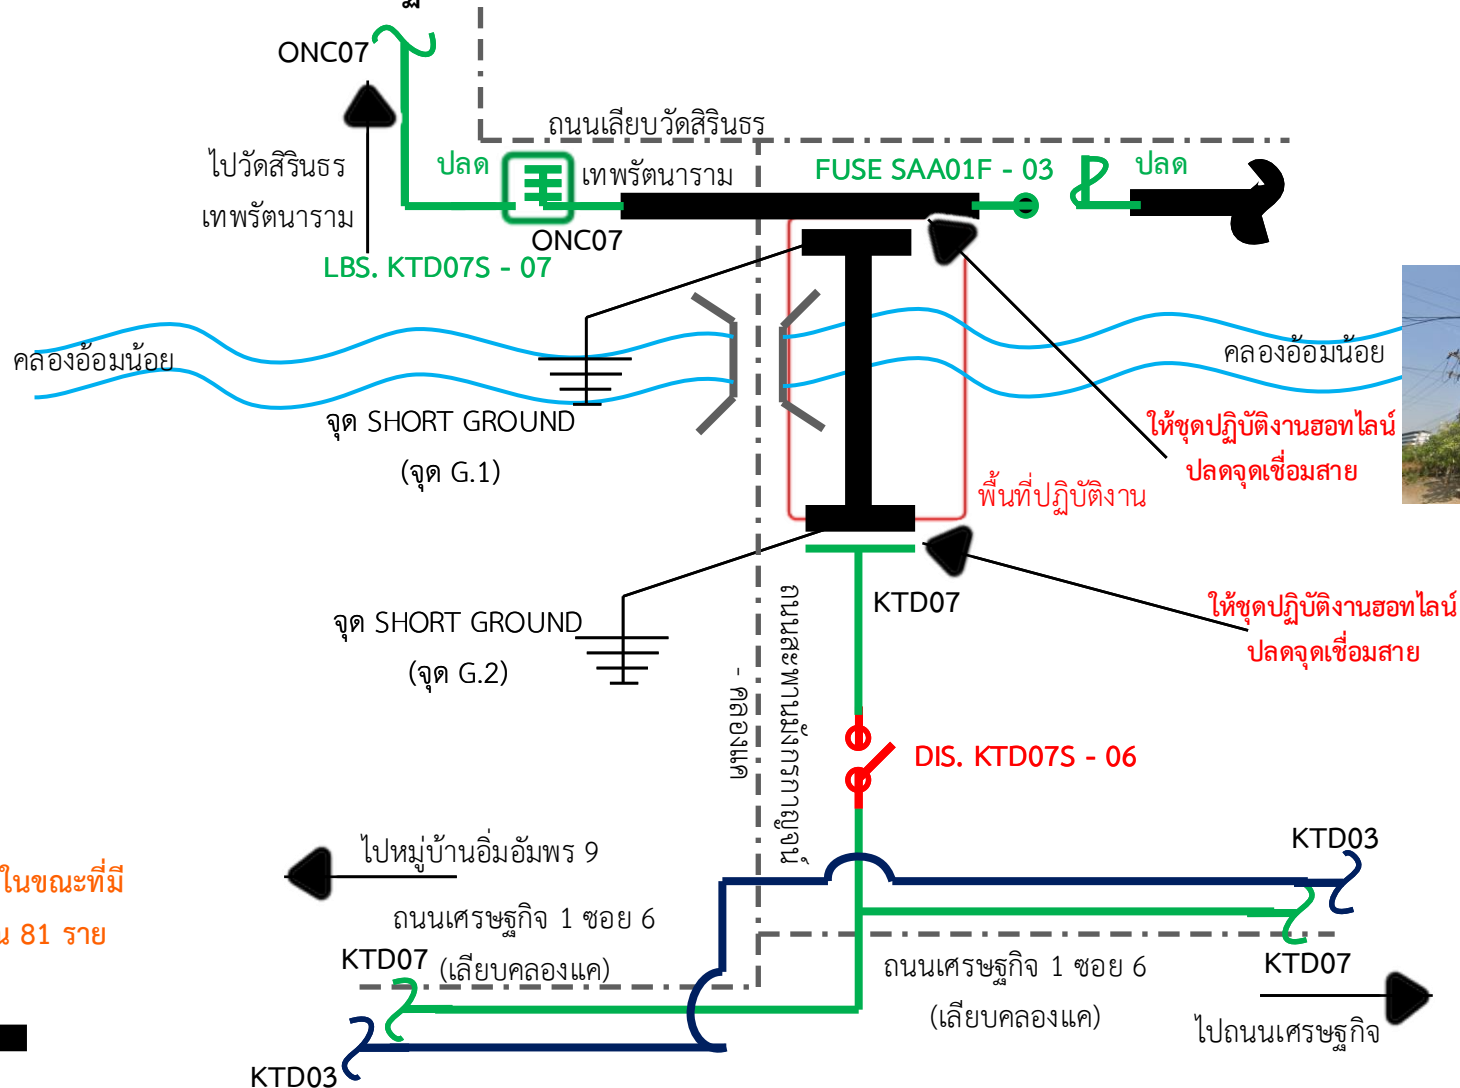


แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ สะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553 (สะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ใกล้กับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)

ตั้งแต่ แท้ปไลน์ข้ามคลองอ้อมน้อย (ฝั่งเดียวกันกับอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07)

จนถึง เสาไฟต้นเข้าปลายสาย 2 ข้าง ตามแนวถนนสะพานมังกรกาญจน์ - คลองแค

เพื่อให้ชุดฮอทไลน์กระเช้า กฟส.กทบ. ปลดสายไฟแรงสูง ช่วงข้ามคลองอ้อมน้อย ให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มเพื่อตอกเสาเข็มค้ำยันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย ระหว่างช่วงวันที่ 9 - 14 กันยายน 2567

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย. 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น.

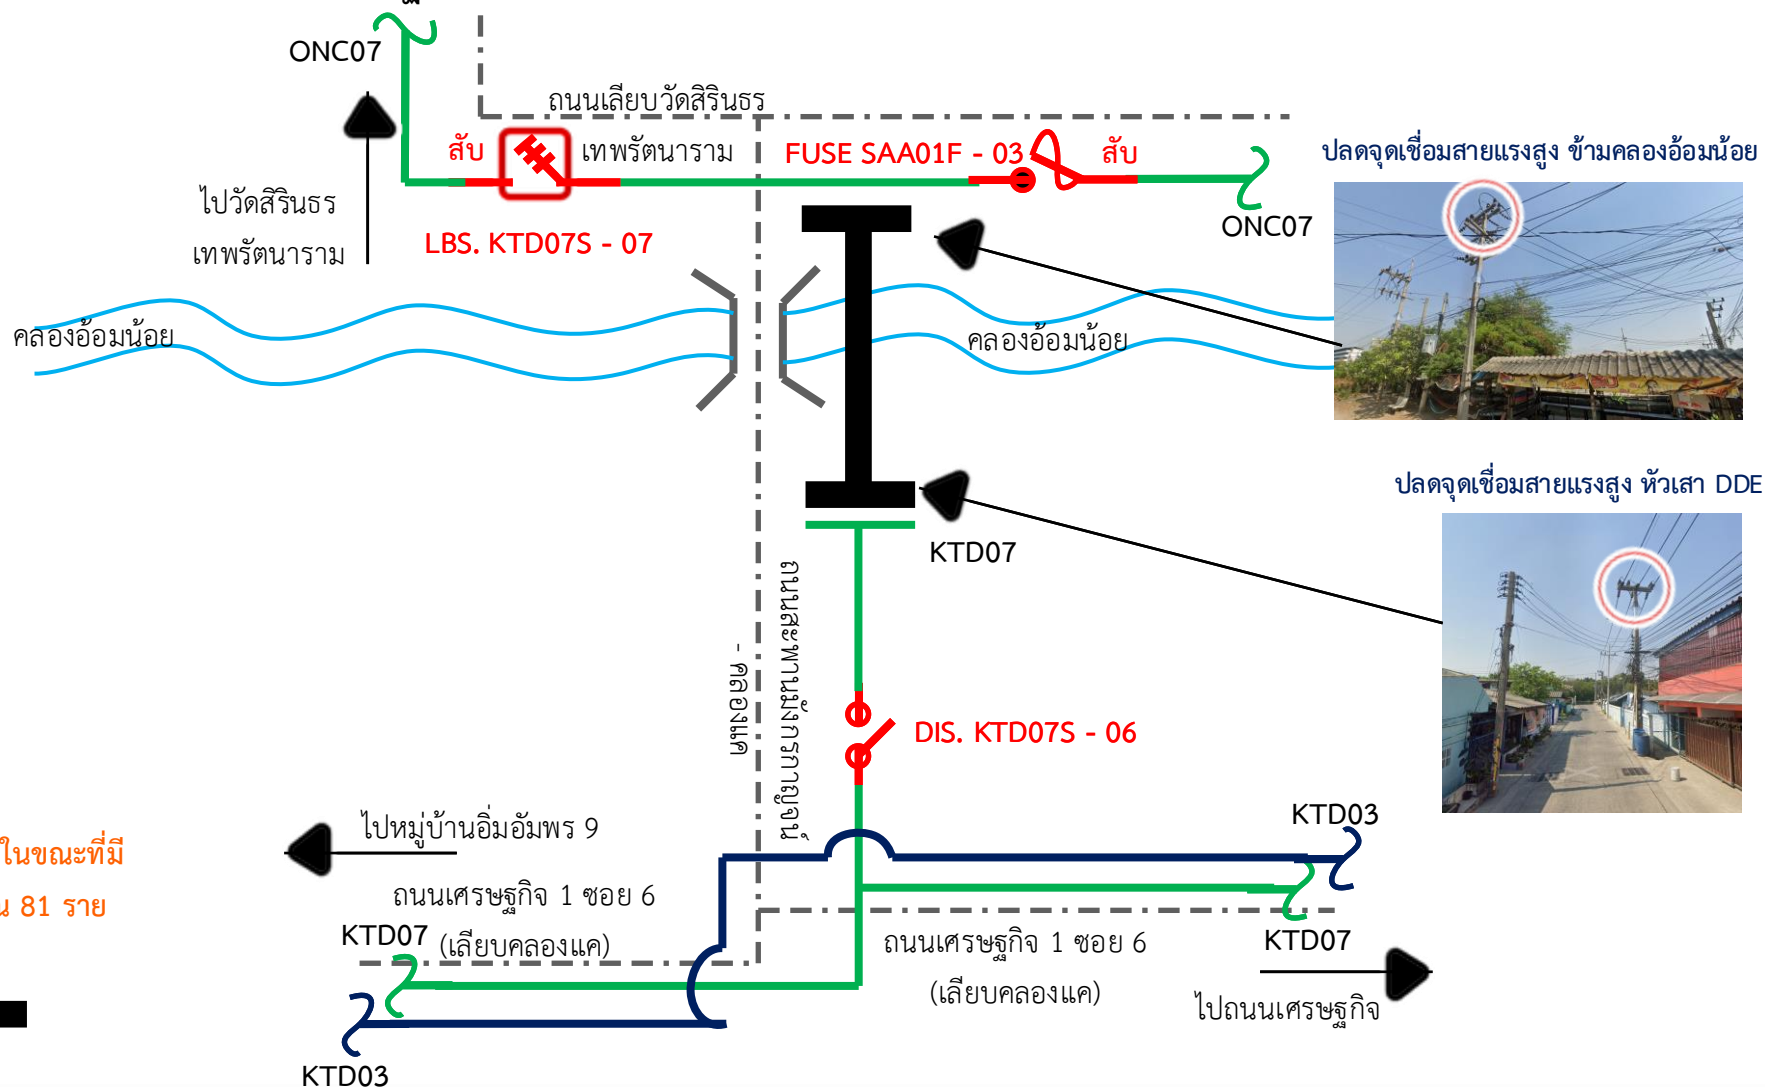

หมายเหตุ

มีผู้ได้รับผลกระทบ ในขณะที่มี

การดับไฟ ประมาณ 81 ราย

พื้นที่ดับไฟ

