



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทท.(ปน) - ๑๗๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณพล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกกรี

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทท.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทท. จะดำเนินการ.....ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA ๐๒ ปัจจุบัน).....  
สถานีไฟฟ้า ระบุหมายเลข..... ตามแผนผังแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA ๐๒	๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA ๐๒ ปัจจุบัน)	สี่แยกราษฎร์บำรุง	ปากทางซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓	นายพนพร ชาวไชยศรี ท.บ.บ. กฟส.กทท. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ปากทางซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓.....  
มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ - ราย.....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพนพร ชาวไชยศรี.....ตำแหน่ง.....ท.บ.บ. กฟส.กทท.....โทร.....๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long :.....๑๓.๖๔๗๗๘๔, ๑๐๐.๒๗๗๗๘๗.....  
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long :.....๑๓.๖๔๖๖๗๒, ๑๐๐.๒๘๑๗๙๔.....

(.....นายมานิช วาสุกกรี.....)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทท.....  
๒ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ผจฟ.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA02 ปัจจุบัน)

ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ปากทางซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ 3

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA02 ปัจจุบัน)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

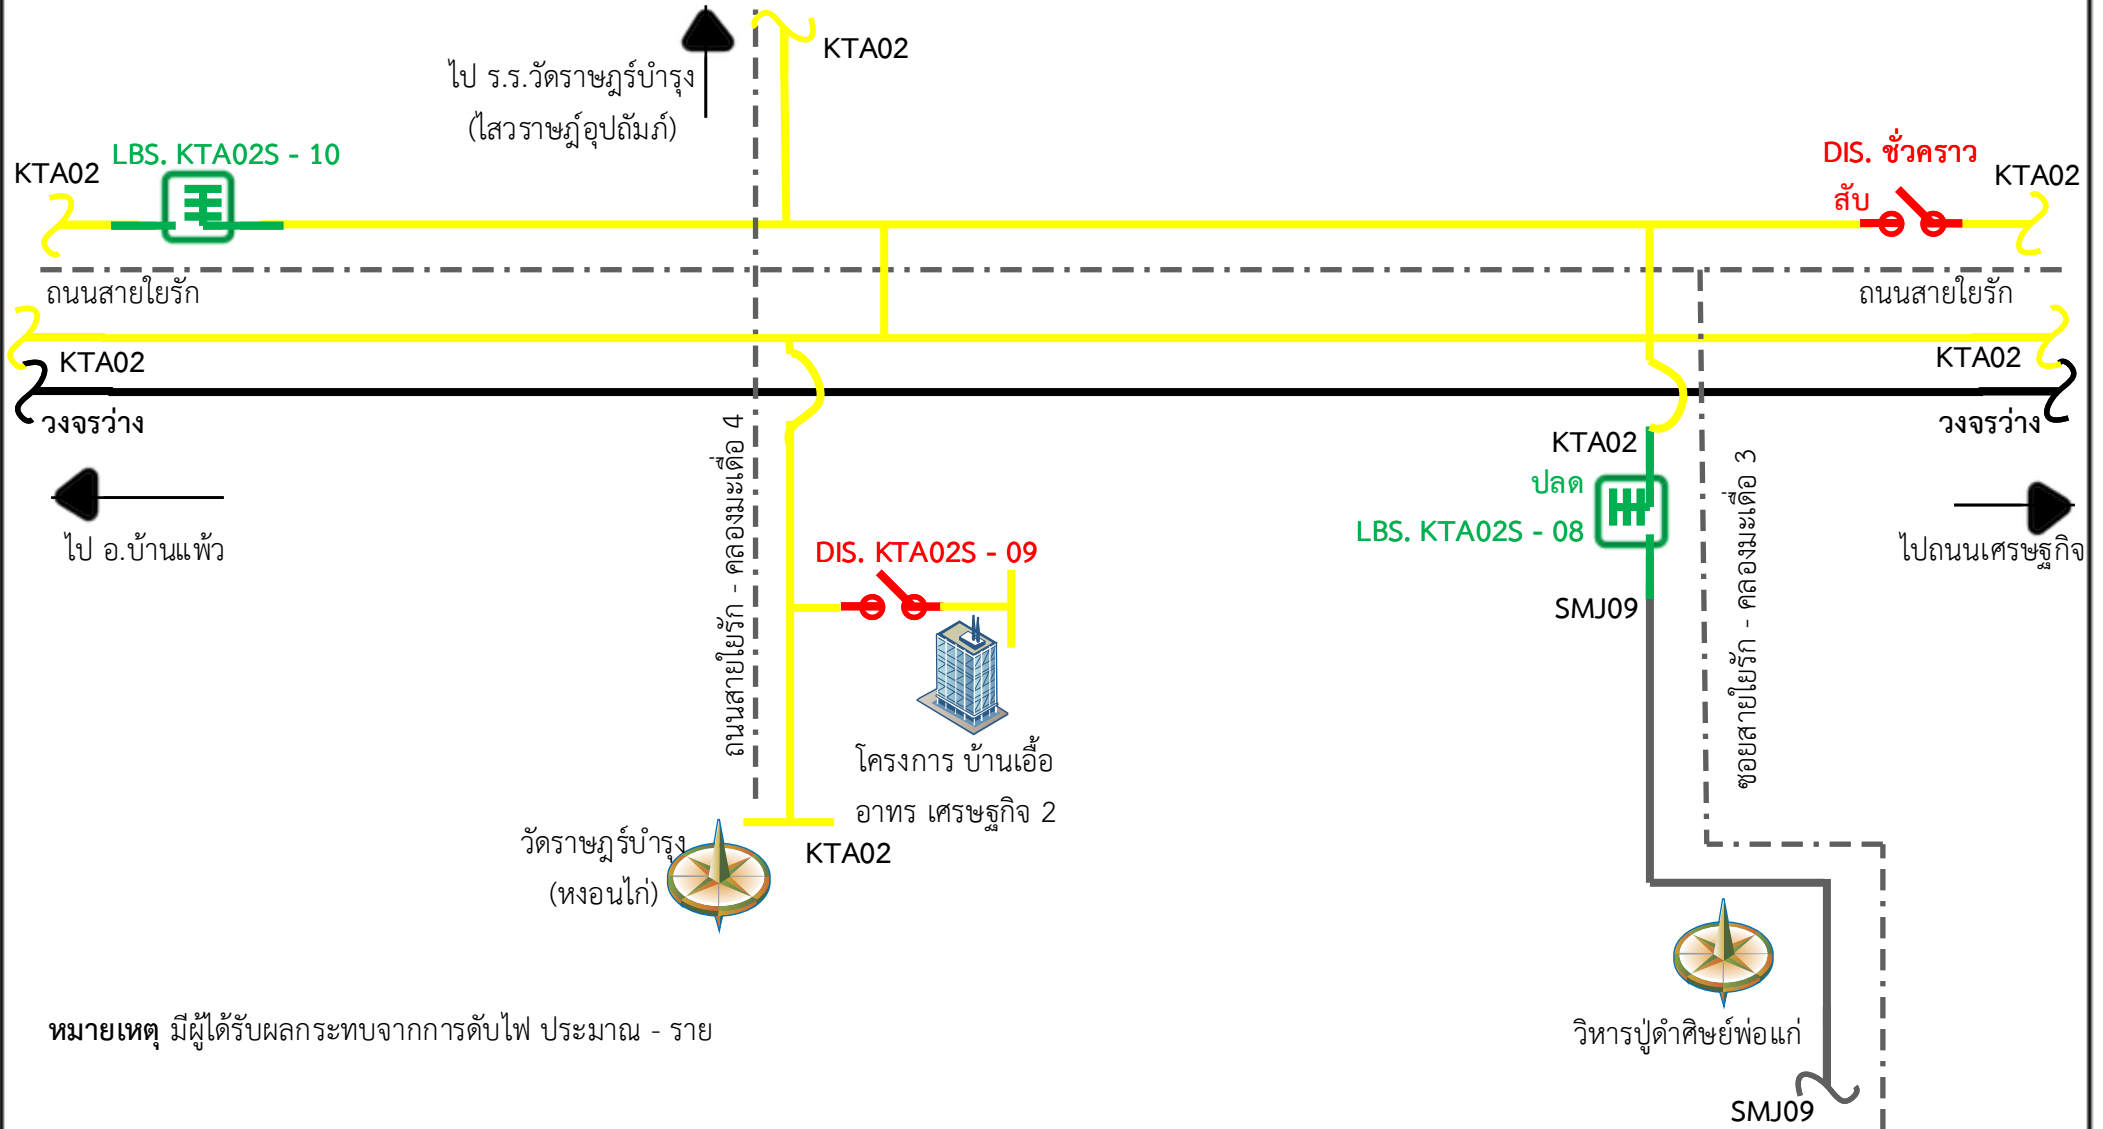

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA02 ปัจจุบัน)

ตั้งแต่ สี่แยกราษฎร์บำรุง จนถึง ปากทางซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ 3

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งวงจร KTA02 ปัจจุบัน)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

