



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.สพท.(กป.)...../๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ.....

วันที่.....๓.ก.ย.๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง .ผจก.ภฟส.อ.สพท.....

ด้วยการไฟฟ้า..สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพท.2)	12 ก.ย. 67	09.00	15.00	สับเปลี่ยน CT , VT ชำรุด บริเวณบ้านทะเลบก	จุดตัด DDE	SPO6S-02	นายทินภัทร รามดี โทร.๐๘๘-๙๖๒๒๒๘๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายภริกฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๓๑๒๘ Long ๙๙.๙๘๕๕๐
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๓๑๒๘ Long ๙๙.๙๘๕๕๐

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
 วันที่ 12 ก.ย. 2567 เวลา 09.00-15.00 น.
 บริเวณ บ้านทะเลบก

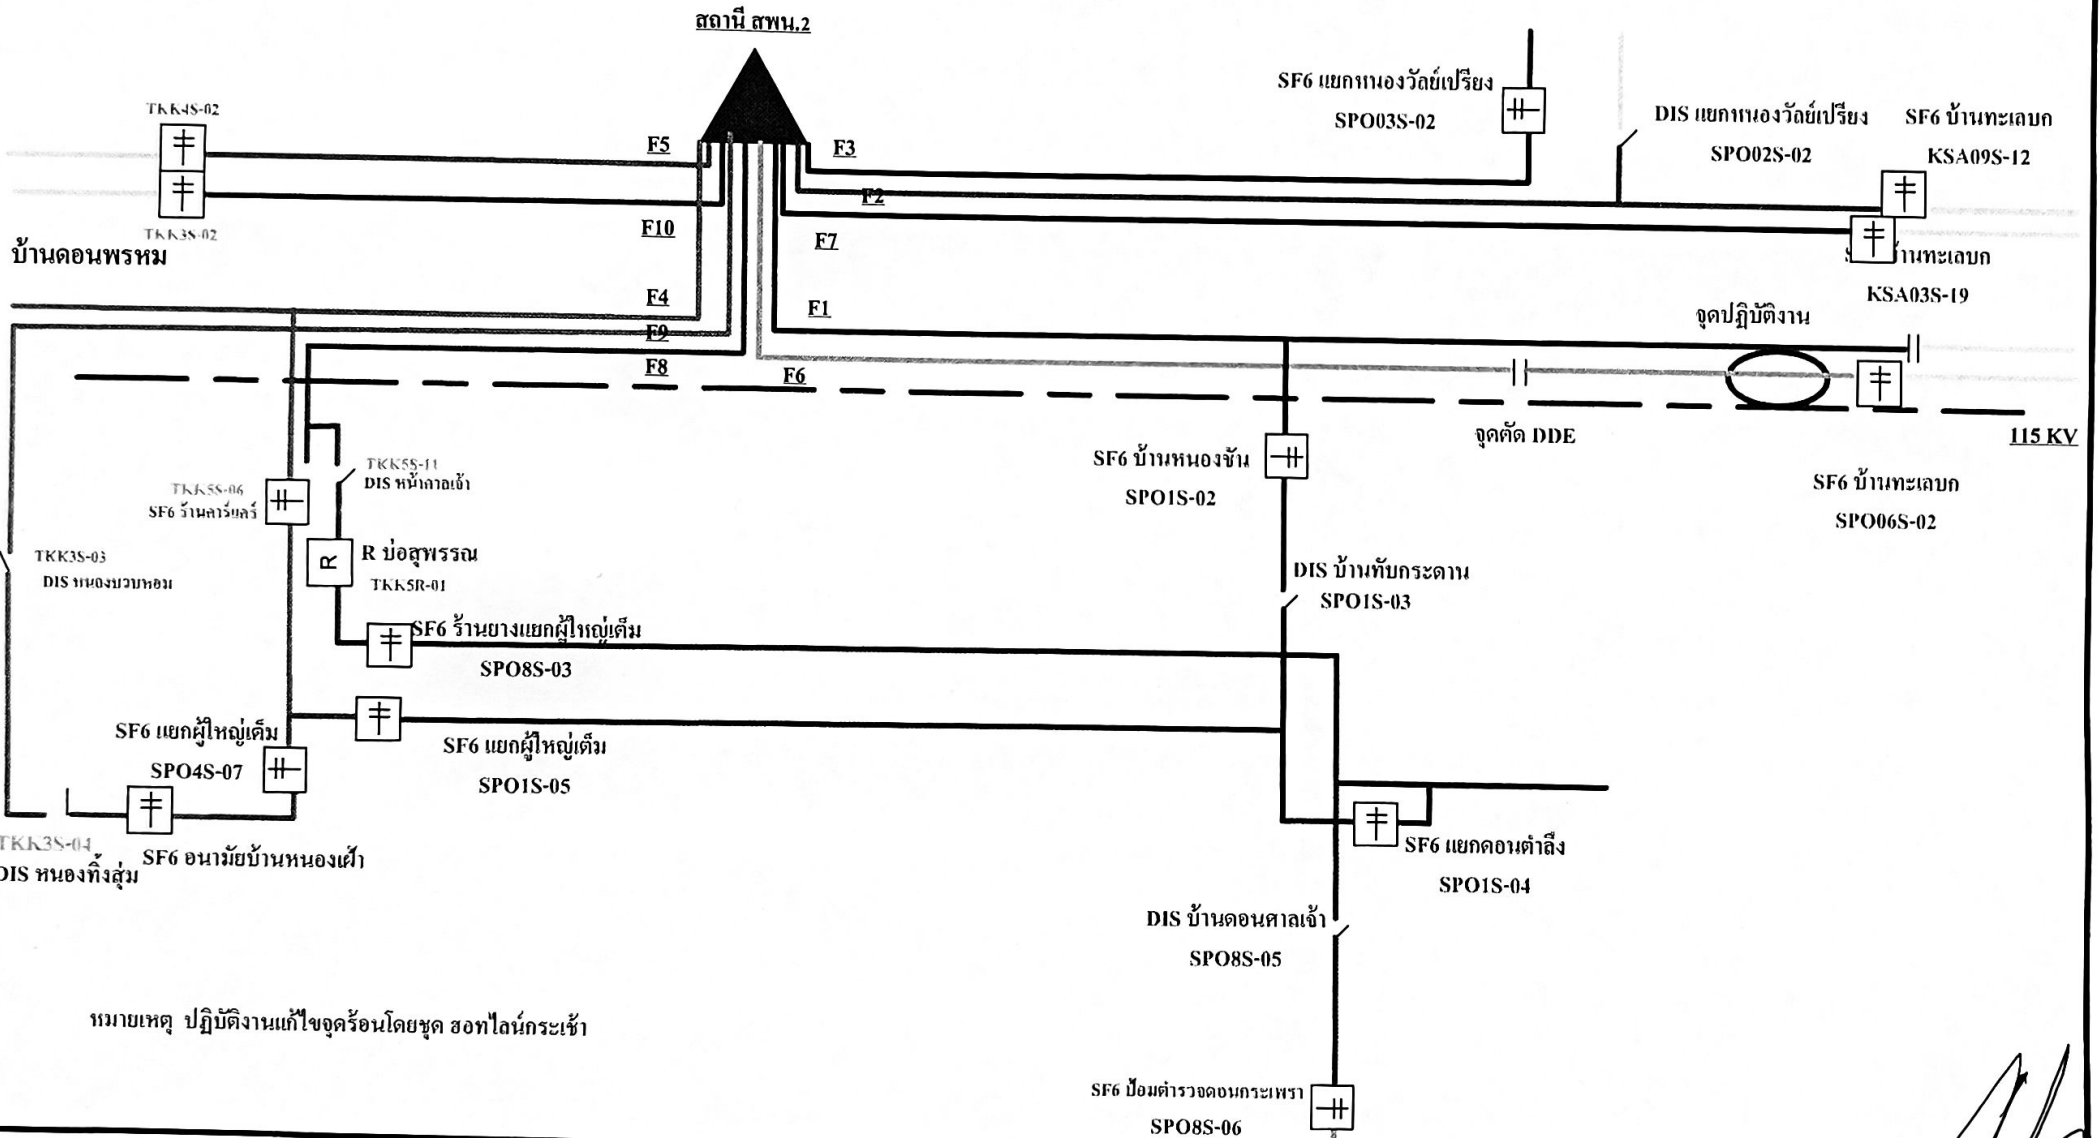

หมายเหตุ ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนโดยชุด ฮอทไลน์กระเช้า

[Handwritten signature]
 ๑๕/๙/๖๗