



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๘๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกกรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้หยุดปฏิบัติงาน ผ.ปน.กฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม) เพื่อให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานก่อสร้างเสาเข็มคั่นกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๐๗	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้หยุดปฏิบัติงาน ผ.ปน.กฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)	อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗ (คอสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓)	ปลายสาย	นายนพพร ชาวไชยศรี ท.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗ (คอสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓) จนถึง ปลายสาย มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๘๑ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๘๓๕๐๑, ๑๐๐.๒๘๓๘๖๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๘๒๘๗๘, ๑๐๐.๒๘๔๐๗๘

(นายมานิช วาสุกกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๕ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ ถนนเลียบบคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)
 ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07 (คอสสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553) จนถึง ปลายสาย
 เพื่อให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.ภฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)
 เพื่อให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานก่อสร้างเสาเข็มคั่นกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

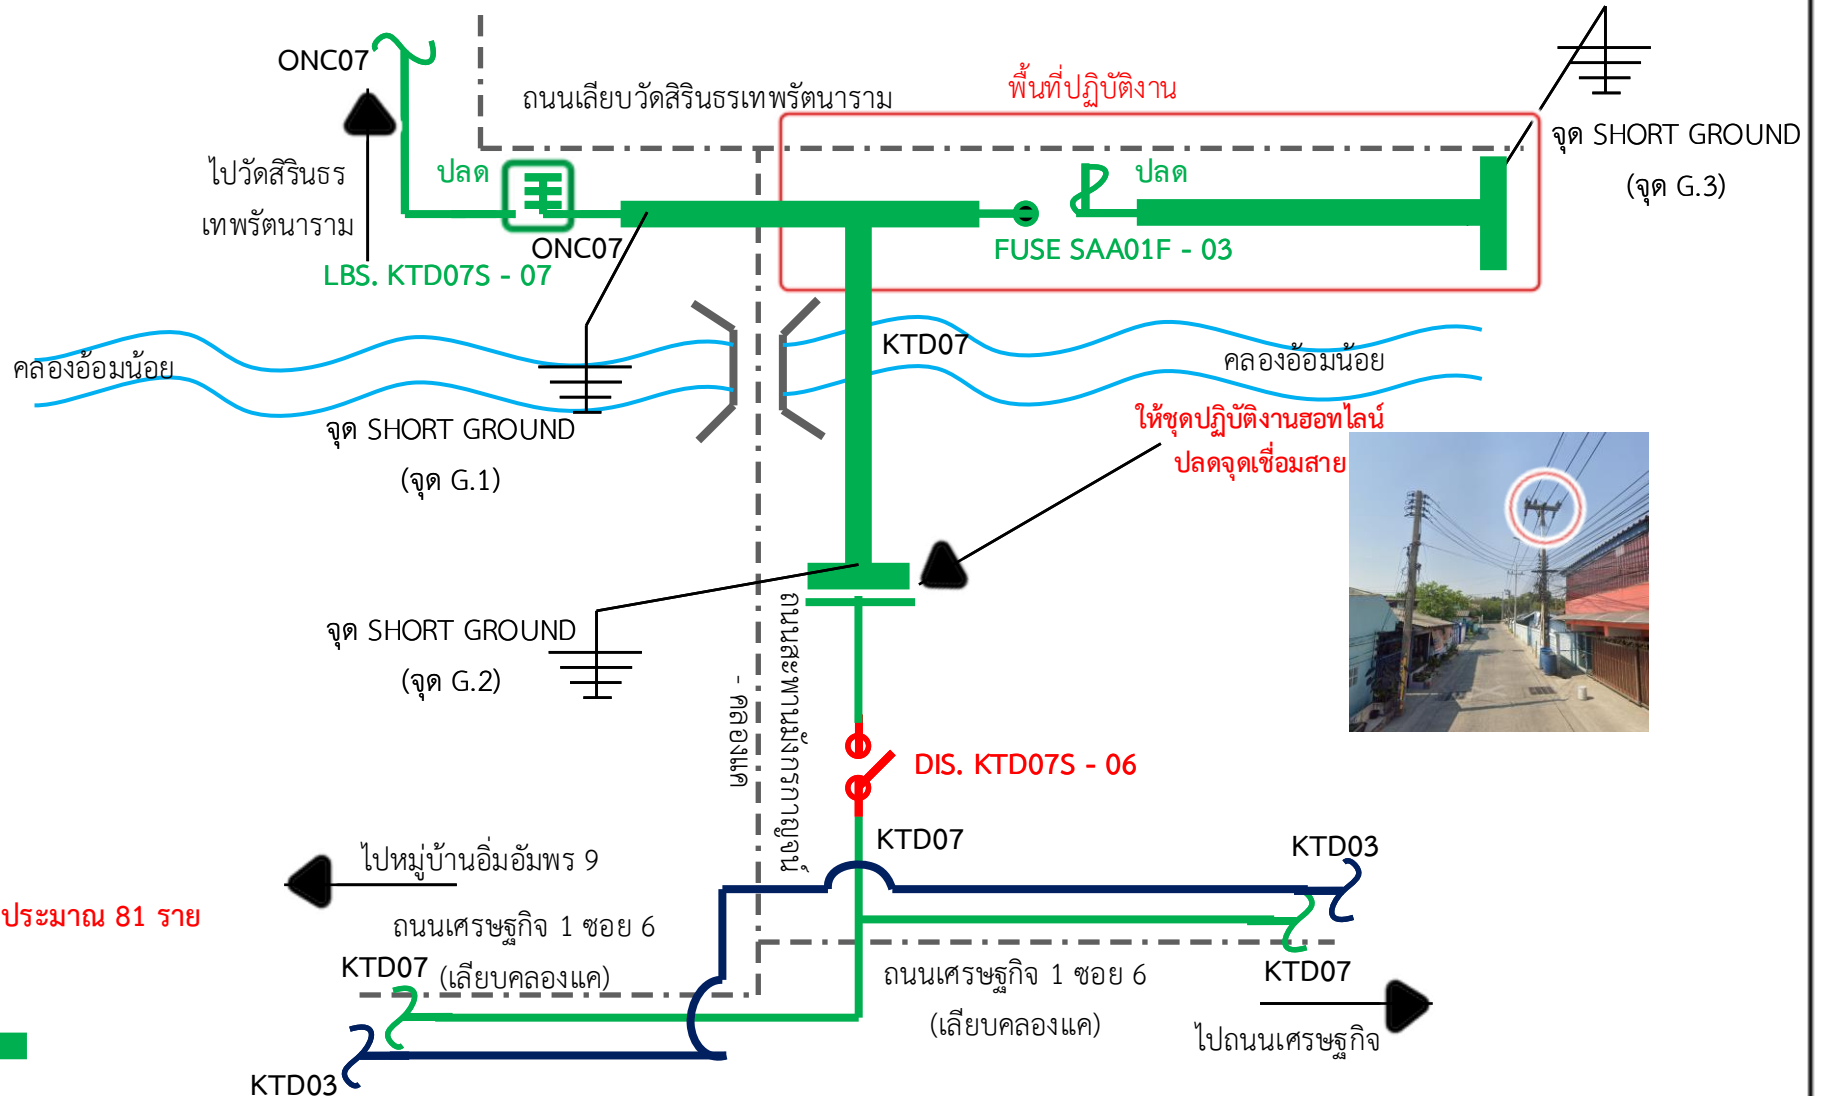

หมายเหตุ
 มีผู้ได้รับผลกระทบ **ประมาณ 81 ราย**

พื้นที่ดับไฟ

