



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 891 /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 ก.ย. 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๒,๐๓,๐๔ เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสามแยกนางบวชริมถนน ๓๔๐-บ้านบางแอก(ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 02	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา/พาดสายแรงสูง	DBA2S-06 ร้านเปิดหมอนน้ำ	ดิสชั่วคราวอยู่ข้างเลื่อน	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร.086-0589737
	DBA 03	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.		DBA3S-01 หน้าสฟ.ดบ.	DBA3S-02 บางแอก	
	DBA 04	21 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.		DBA4S-01 หน้าสฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวเดินท์รถนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ด.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.809199... Long: ...100.117689.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.797832... Long: ...100.108128.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ขั้วไฟฟ้าปฏิบัติงานเพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DBA02

วงจร DBA02 บริเวณ DBA02S-06 รั้วงานเปิดหมอนน้ำ ถึง Dis ชั่วคราวอยู่ข้างเลื่อน

วงจร DBA03 บริเวณ Dis DBA3S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง Dis DBA3S-02 บ้านบางแอก

วงจร DBA04 บริเวณ Dis DBA04S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง Dis ชั่วคราวเต็นท์รถนางบวช

ขอทูลงสู่พรรณบุรีลดตาย/เชื่อมสายหัตถิตล
ชั่วคราว เต็นท์รถนางบวช

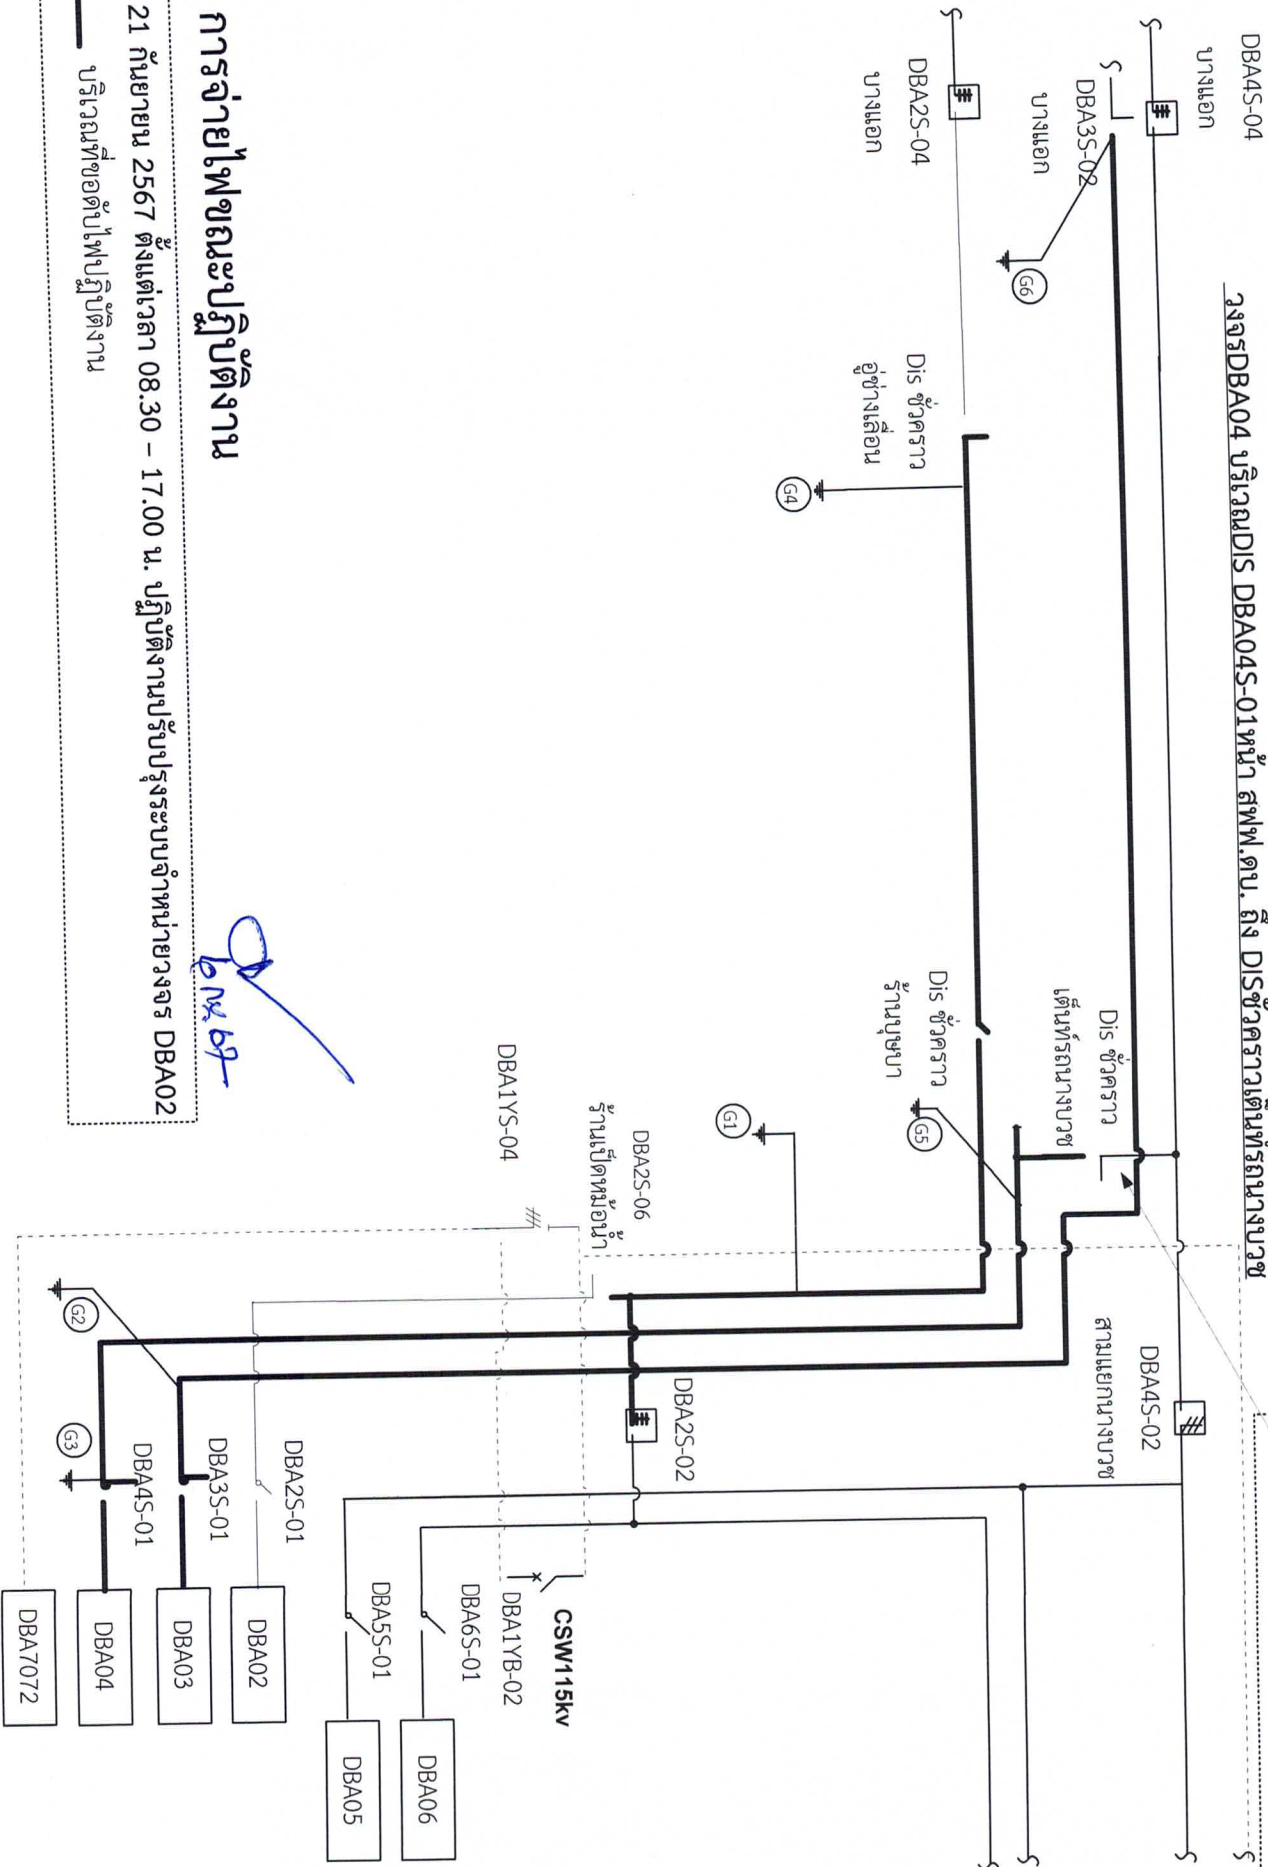

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

Handwritten signature/initials

1. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DBA02

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช

ถึง ผจก.กฟอ.เดิมบางนางบวช

เลขที่

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผจก.กฟอ.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟอ.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. (ใต้แนวสายส่งระบบ ๑๕๕ เควี.) บริเวณ ริมคลองตลาดนางบวช ถึง บ้านวังสำเภาลุ่ม ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ฝั่งเข้าสู่สุพรรณบุรี) ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓ กว. (วร.) - ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ WBS: P-TDD๐๒.๓+DBGIA๐๐๑๔ มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวและมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้.

๑. ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ ม.	จำนวน ๒	ต้น
๒. รื้อถอน/ติดตั้งหัวเสา (คอนกรีตเหล็กข้ามคลอง (จ่ายไฟ ๓ วงจร)	จำนวน ๒	ชุด
๓. ประกอบหัวเสา (CCB)	จำนวน ๓๘	ชุด
๔. รื้อถอน/ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส	จำนวน ๒	เครื่อง
๕. รื้อถอน/ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ต.มม.	ระยะทาง ๑.๕	วงจร.กม.
๖. รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	จำนวน ๕๙	ต้น
๗. รื้อถอนเสา ขนาด ๑๔ ม.	จำนวน ๖	ต้น
๘. ตัดหัวเสา ขนาด ๑๔ ม.	จำนวน ๙	ต้น

ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายวุฒิชัย โพรพันธ์)

ผจก.กฟอ.เดิมบางนางบวช

๖ กันยายน ๒๕๖๗

- ผบ.บ.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.เดิมบางนางบวช

๖ กันยายน ๒๕๖๗