



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ พทน. ๖๓๒ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๑-๑๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๓-๑๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเจ็บบู	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๑๕-๑๖ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว แยกตลุงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๕๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๘๘

ลงชื่อ นายสุรวุฒิ บุญนาค

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ഭരണകമ്മിറ്റി


മുൻ 11-12. 9. 81. 67

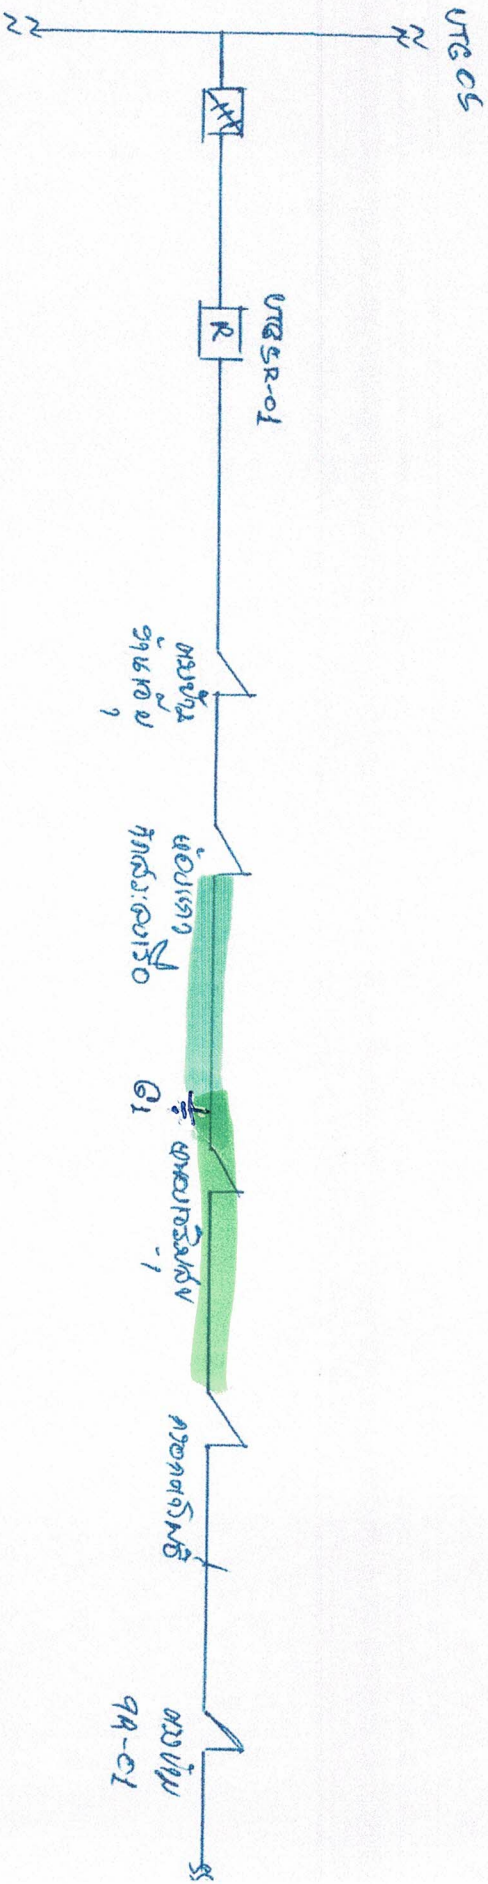

മുഖ്യ ഓഫീസിലെ?

பெரிய நகரம்


திகதி 13-14-9.91.67

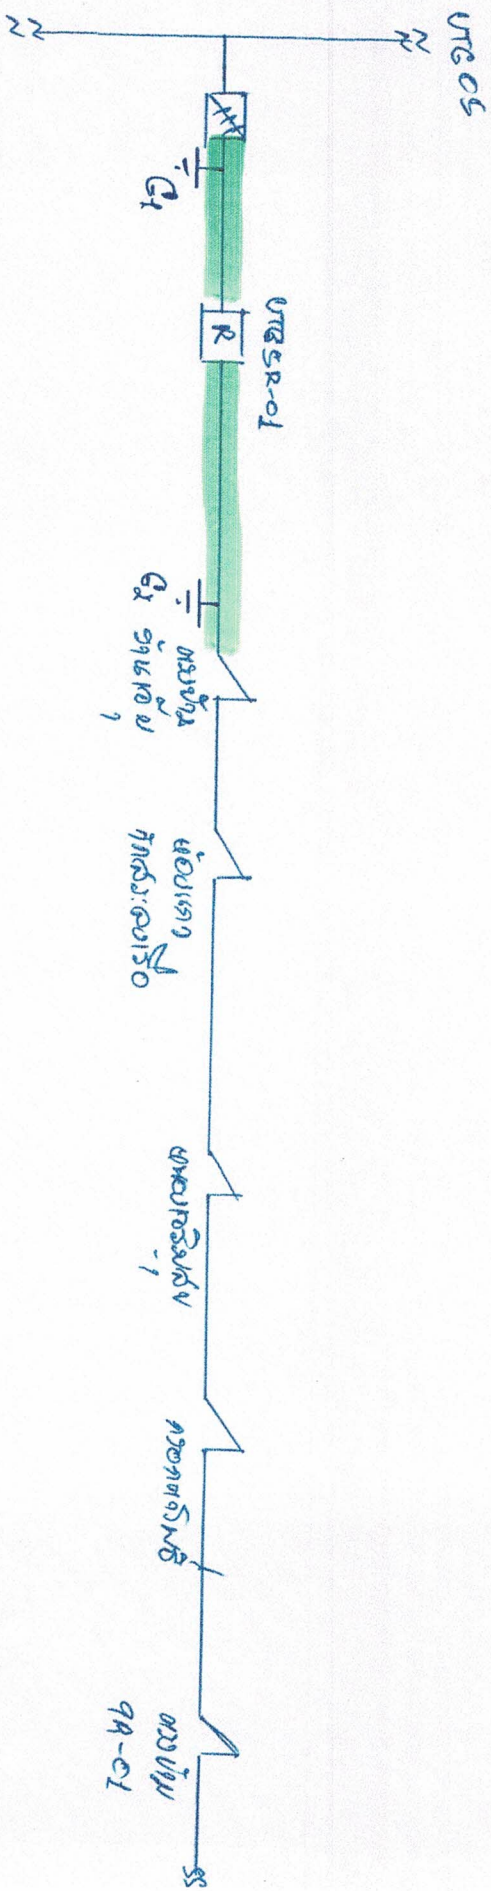

பெரிய நகரம்

16000V നിലവാരം

06.15-16.01.67

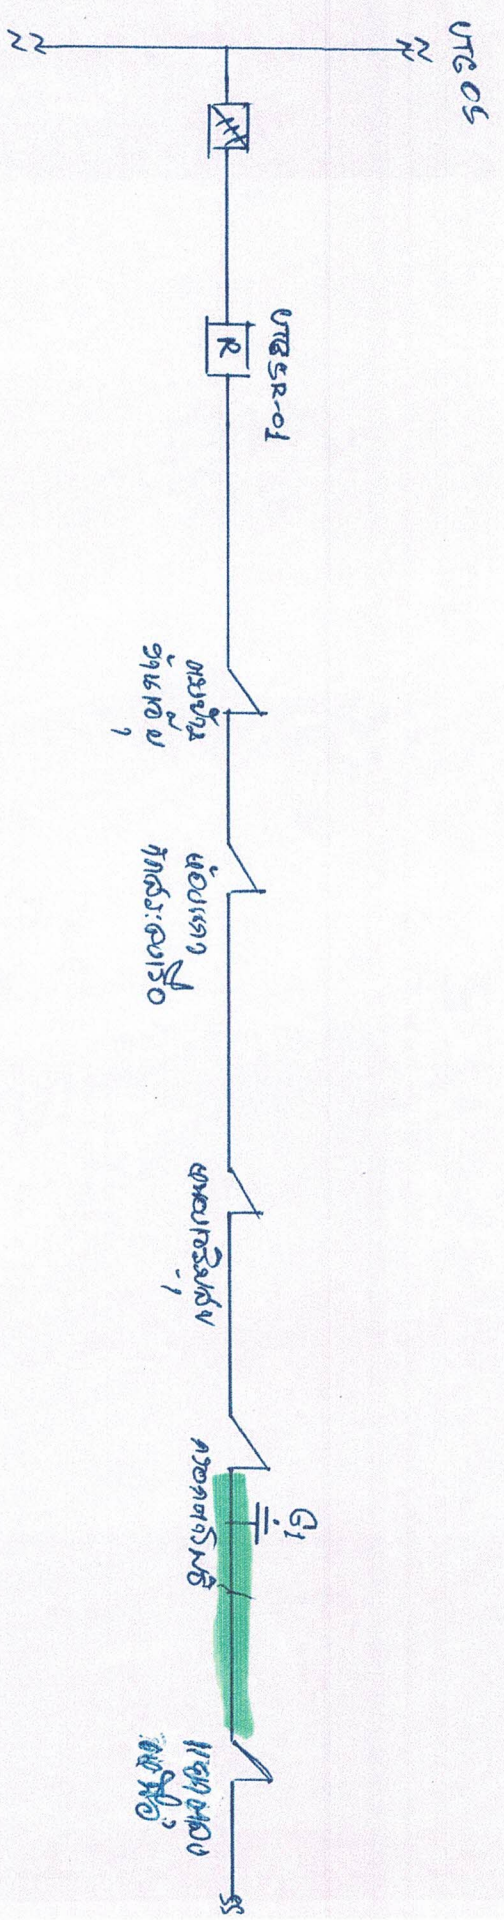

മധ്യമ