



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๙๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสกรี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้หยุดปฏิบัติงาน ผ.บ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ) จนถึง เสาดัน DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๗๑ สถานีไฟฟ้า กระทบแนบ ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๒ KTE ๐๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้หยุดปฏิบัติงาน ผ.บ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนน สค. ๓๐๑๑ (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)	หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ)	อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTE๐๒S-๐๕ (วงจร KTE๐๗), เสาดัน DDE ฝั่งตรงข้ามเสา สายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๗๑ (วงจร KTE๐๒)	นายฤกษ์ ชนะภัย พช.๖ ผ.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๙๘ - ๘๓๑๕๒๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ) จนถึง เสาดัน DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๗๑ มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๒๒ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาญไชยศรี ตำแหน่ง ท.บ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๙๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๓๖๘๕๕ ๑๐๑.๒๒๔๔๗๐
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๓๔๑๙๔ ๑๐๑.๒๑๗๖๕๓

(นายมาโนช วาสกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ ผ่น

แผนผังแนบ ผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาโจ้) จนถึง จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
 เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาโจ้)
 จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA2 หมายเลข 271
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

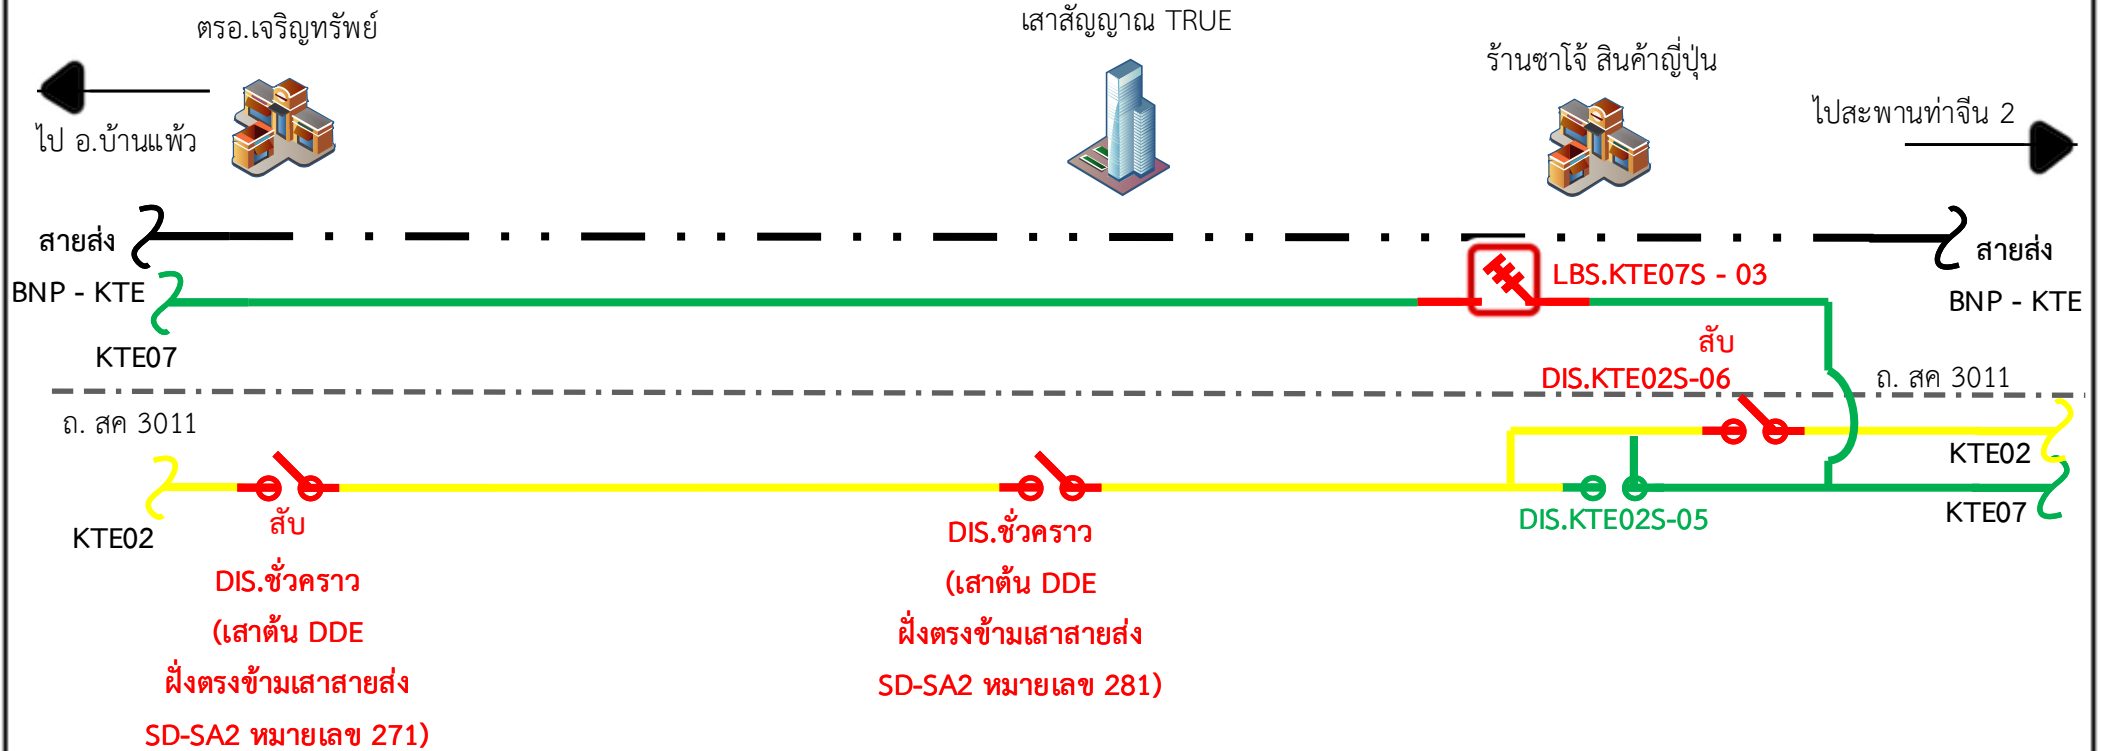

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 22 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านซาโจ) จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
 เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านซาโจ)
 จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA2 หมายเลข 271
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

