



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.)๑๓๓๓๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แบนเนื่อ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค.)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SLY๐๘	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณแยกห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.)	- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกมล	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายมานพ สารานุจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๕๑๑
๒	SLY๐๔	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY04S-03	- BEU03S-04 - SLY04S-04	
๓	BEU๐๑	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้าสถานี	- BEU01S-07	
๔	BEU๐๒	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU02VB-01	- BEU02S-02 - Dis ชั่วคราว ร้านโอบอวล	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ ปากซอยมะเกลือ ๑ ถึง ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (ชค.)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๔๖๘๔๕ Long ๑๐๐.๒๘๖๓๕๒๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๖๘๗๒๗ Long ๑๐๐.๒๘๑๒๓๗๘

(นายมาโนช แบนเนื่อ)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลักระดับไฟ บริเวณ แยกหัวพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท. - บล.)

**** ผกส. กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ป.ร. ระบบจำหน่าย 22 เควี. ได้แนวสายส่ง 115 KV. ****

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

จุดซื้อตราวัด / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2	หม้อแปลงหน้าร้านโอบอว (วงจรบน+ล่าง) 13.8847613, 100.2862991
G3 G4	หม้อแปลงเก็บเงินก่อสร้าง (วงจรบน+ล่าง) 13.8930104, 100.2826635
G5	จุดบอกลาย (วงจรล่าง) 13.8853032, 100.2849697
G6	จุดบอกลาย (วงจรบน) 13.8854178, 100.2852489
G7	หน้าร้านแม่ข่ายลอน (วงจรล่าง) 13.8835344, 100.2873077

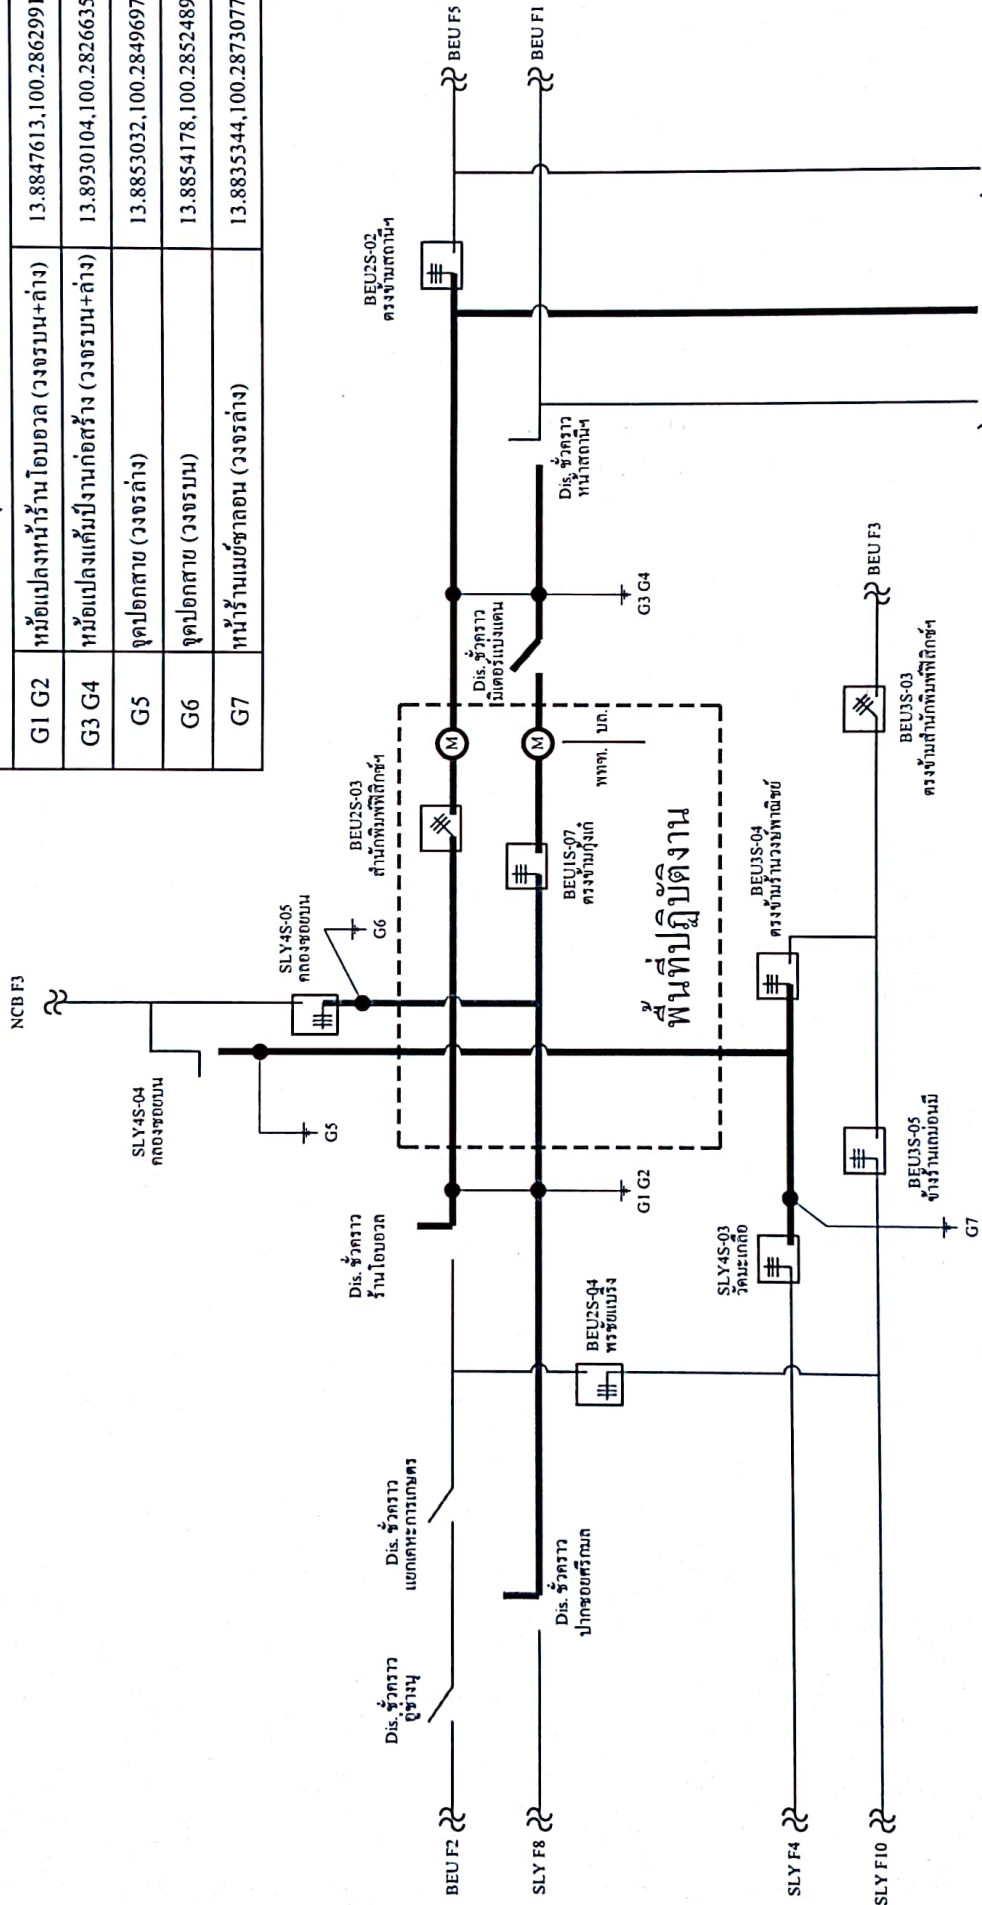


หมายเหตุ วงจร SLY04 ตั้งแต่ SLY4S-03 ถึง BEU3S-04 ไม่มีโหมดหม้อแปลง

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ แยกห้วยพลู - มิเตอร์เบ่งแดน (พทท. - บล.)

**ผกส.ภพส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ป.ระบบจำหน่าย 22 เควี. ได้แนวสายส่ง 115 KV. **

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

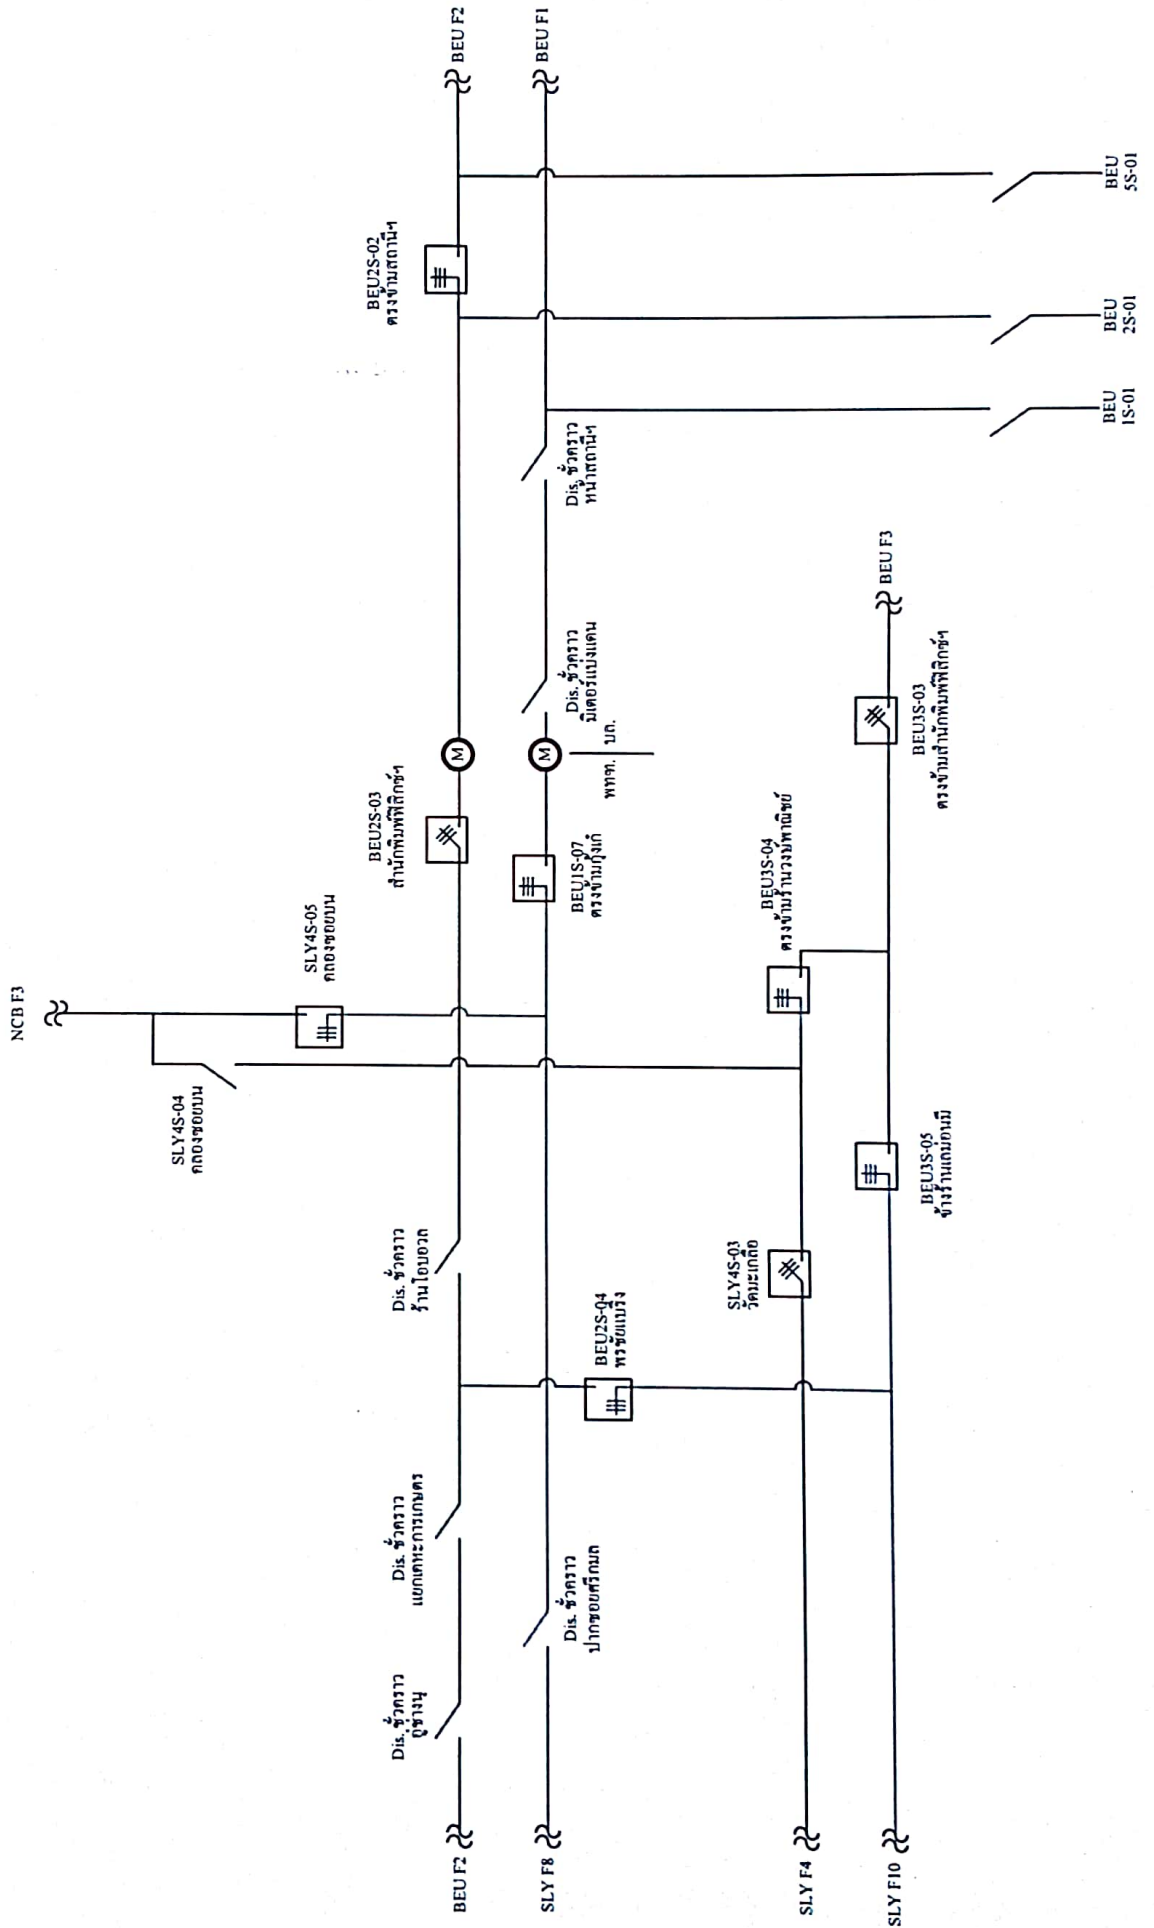



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธรณทล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟส.พุทธรณทล


วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พุทธรณทล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณริมถนนศาลายา - บางภาษี (นฐ.๓๐๐๔) ฝั่งขาออก ช่วงแยกเข้าห้วยพลู(ร้านเลม่อนมี) ถึง มิเตอร์แบ่งแดน หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๑๔ ต้น พร้อมปรับปรุงหัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ SAC ๒ วงจร ระยะทาง ๐.๘๐๐ วงจร-กม. เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ(ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธรณทล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมายให้ นายมานพ สำราญจิตร พชง.๗ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรัชย์ มังสิลป)

ผ.กส.กฟส.พุทธรณทล

ก. ๓ พทท. (สท) ๑๒๕๙/๒๕๖๗

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป



(นายมานช นานเนื่อ)

ผจก.กฟส.พุทธรณทล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ริมถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ แยกไฟแดงห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.) ซึ่งจะดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้า ๑๘๕SAC จำนวน ๒ วงจร ระยะทางประมาณ ๐.๘๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑารวรรณ ตุนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ชม.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช นามเนื่อ)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๙๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ริมถนนศาลายา-บางภาษี (ขาออก).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน : บริเวณ แยกไฟแดงห้วยพลู - มิเตอร์แบ่งแดน (พทท.-บล.)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ

ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายมานพ...สำราญจิตร.....

ตำแหน่ง..... พชง.๗. ผกส.กฟอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว

..... ชุดงาน ผกส. ผบ.บ.กฟส.พุทธมณฑล และ ชุดงานระดมจาก กฟฟ.ข้างเคียง

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง..... ชม.บ.บ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดเฉพาะกิจ ผบ.บ.กฟส.พุทธมณฑล.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดชั่วคราวจุดที่..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผบ.บ.

จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... ก.๓ พทท.(ป.บ.) - /๒๕๖๗ , ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗พร้อมแผนผัง Switching

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(สน.) ๑๒๔๙/๒๕๖๗ , ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๕๓/๒๕๖๗ , ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารรณ ตูนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน ๒๕๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมวันที่..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , รจก.(ท) , ผบ.บ. , ผ.ก.ส. , ชม.บ.บ , จป.ว. , พชง.ควบคุมงาน

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

