



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) ๗๓๙ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคมกระเสียว ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๗ สถานี เลขาวัญ	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคมกระ เสียว	R.เขาช่องคับ LWA๐๗R-๐๔	DDE บ้านหนอง กระตี	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พงง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงในระนาบจำหน่าย ๑๘ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผ.ก.ป.....โทร ๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๘๑๒,๙๙.๖๑๑๗๑ สิ้นสุด ๑๔.๘๕๓๗๙,๙๙.๕๗๗๑๖

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก.....(สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคม

ก่อนดับไฟ

วันที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

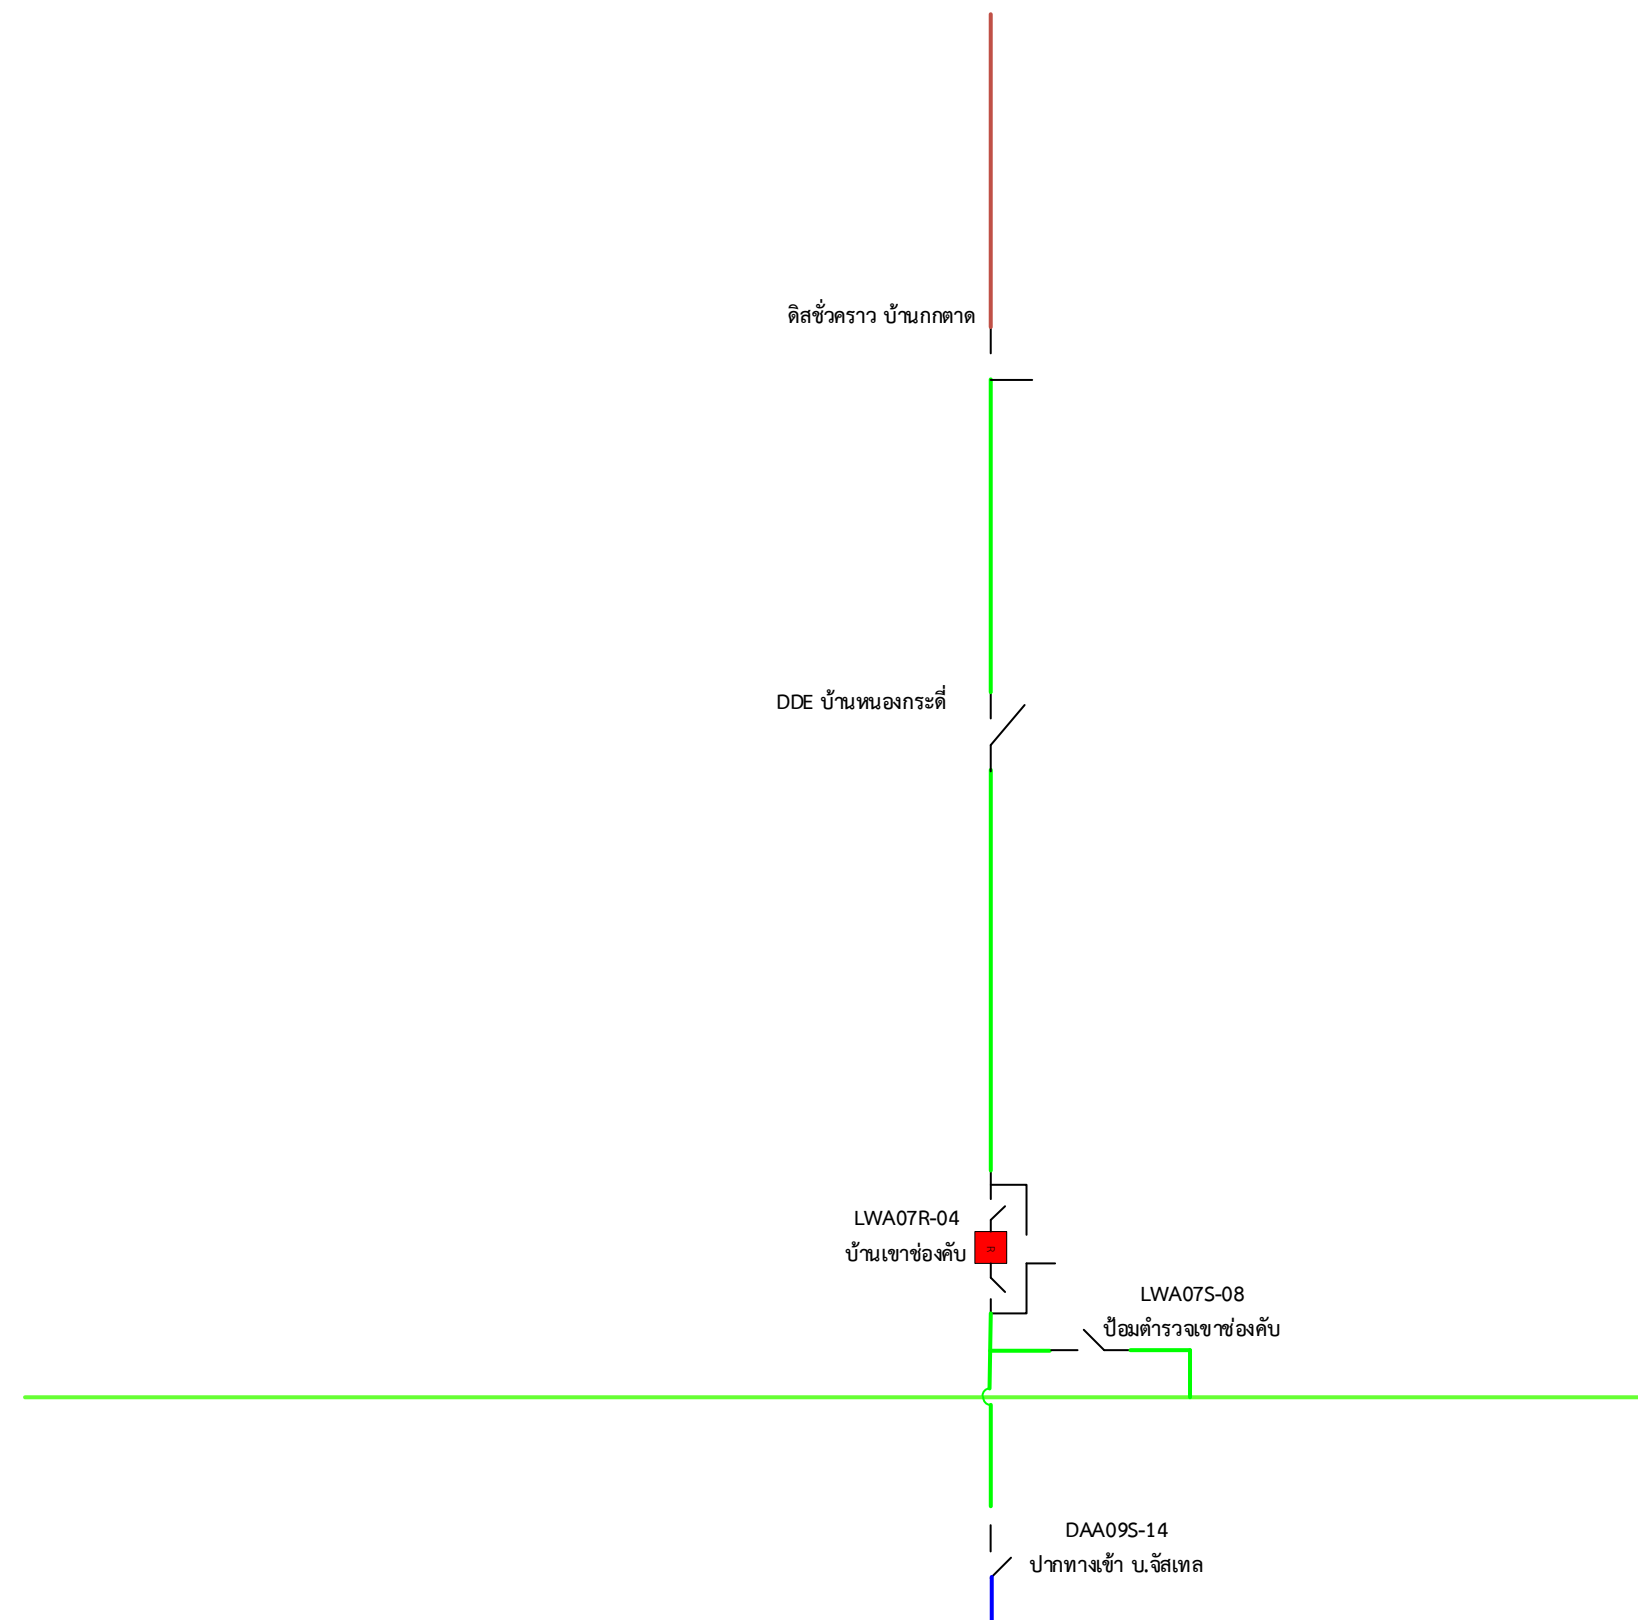

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคม

หลังดับไฟ

วันที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

