



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) ..... /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพูนขงศ์ กาหลง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
ก.	DBA2	๓ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง	DIS ชั่วคราว บางแอก	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖
ข.	DBA2	๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๑	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสิงพาศิข	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๐๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ราย (วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗)  
หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๓๖๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย (วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชล.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พักดพื้นที่ดับไฟ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๘๔๗๘, ๑๐๐.๐๙๓๙๗๗

สิ้นสุด ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

สิ้นสุด ๑๔.๗๖๘๖๖๗, ๑๐๐.๐๙๒๔๙๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายพูนขงศ์ กาหลง  
ผจก.กฟส.อ.สามชุก

# ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

ช่วงที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ซื้อตราวัดจุด G2

นาย ปิณฑิต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

DBA2S-05

สุชิน

DIS ชั่วคราว

โรงปูนเสิ่งพาณิชย์

DIS ชั่วคราว

บ้านทิ่ง

DIS ชั่วคราว

บางแอก

G1


G2



ไปศรีประจันต์



ไปเดิมบางนางบวช

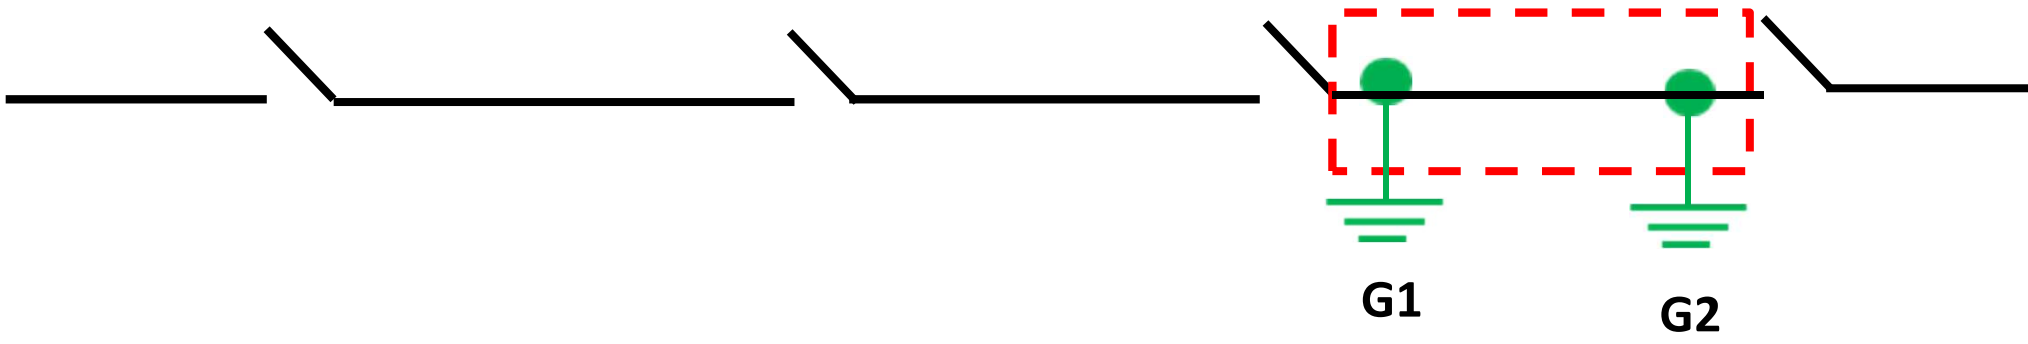

# ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

ช่วงที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ซื้อตราวัดจุด G2

นาย ปิณฑิต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

