



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) ๑๒ /2567

วันที่ 25 กันยายน 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม2 และนครปฐม3 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV01	30 กันยายน 2567	08.00	17.00	ปักเสาเข็มไลน์ งบผู้ใช้ไฟ บริเวณหน้า สีแยกคลองชล	DIS. ชค ก่อน คลองชล	DIS. ชค ครีว ข้าวหลังบ้าน, DIS แยกไฟลิ้น ข้าง	นายชินวัตร เกียรติ ชยาวรกิจ
2	NPU06					DDE หน้าโรง นุ่น	NPU6S-09 ศูนย์วิทยุชุมชน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมคลองชลประทาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ผ.ปบ โทร 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 13.8307064,100.062072 และ 13.832792,100.0571836
3.2 สิ้นสุด 13.8055505,100.0350545 และ 13.8342271,100.063018

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



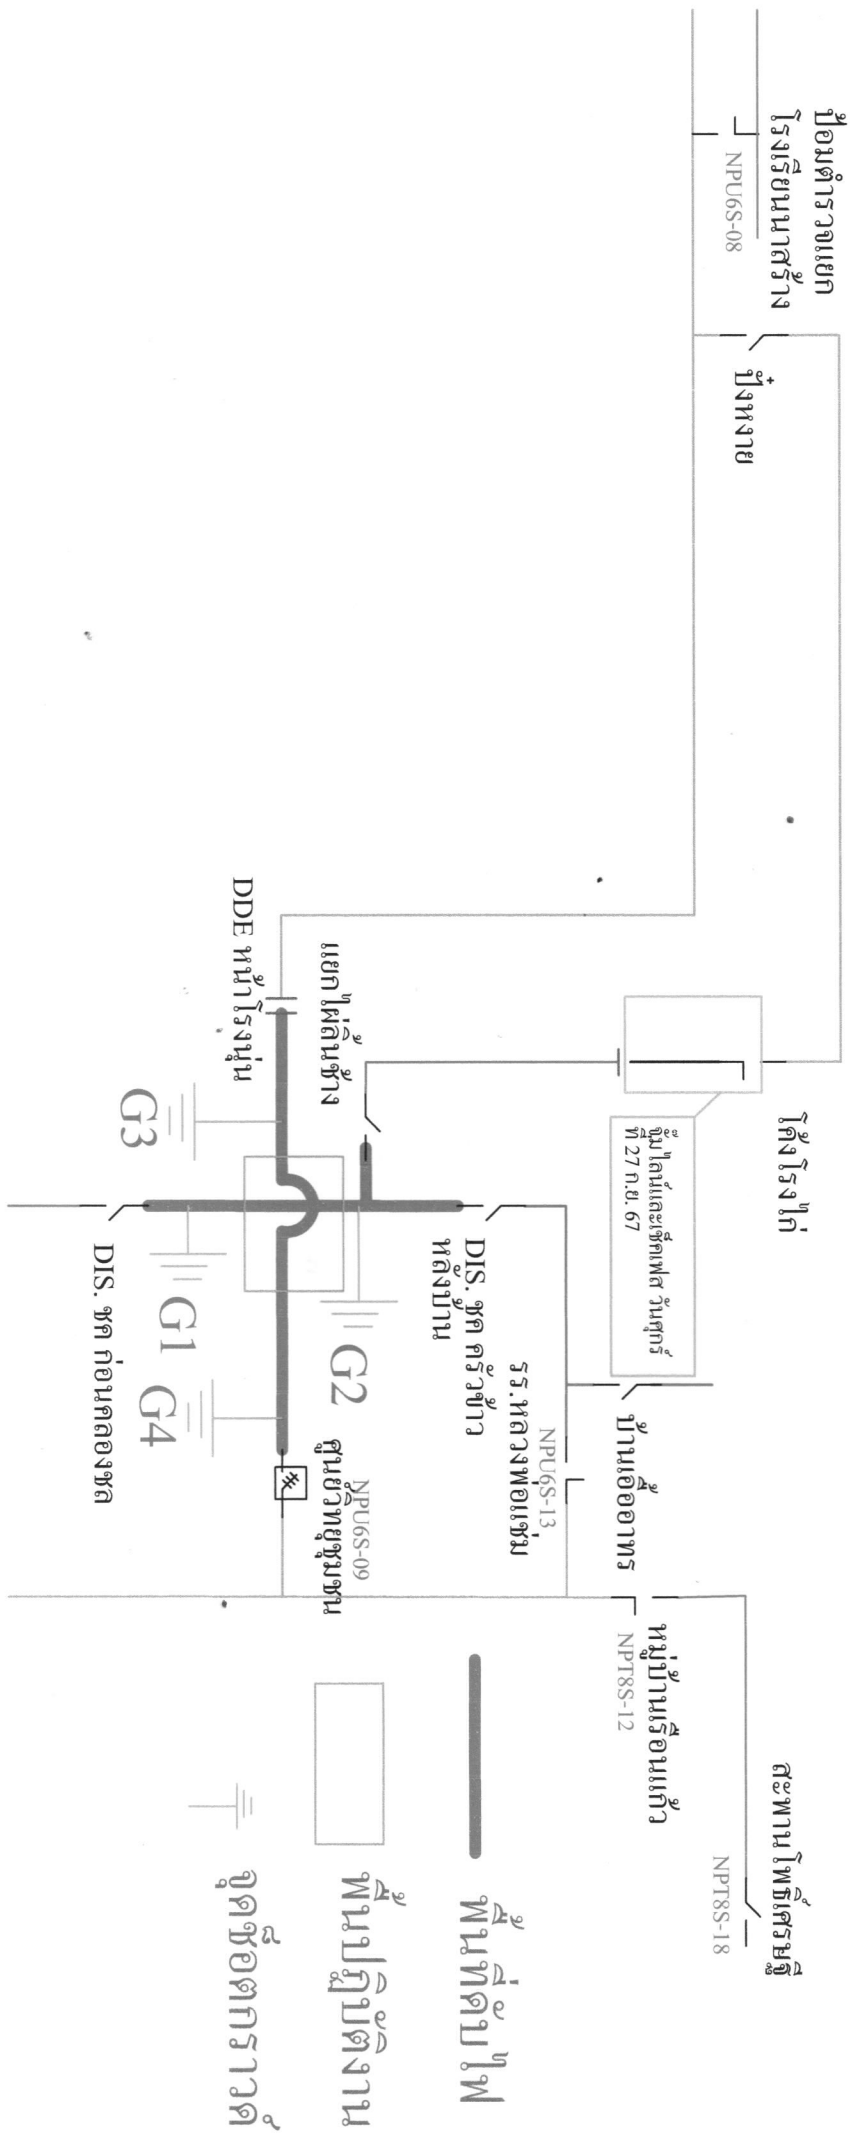

โคงโรงไก่

บ้านเอนอาทร
บ้านเรือนแก้ว
NPT8S-12

สะพานโพธิ์ศรีชัย
NPT8S-18

NPU6S-13
ร.ร. หลวงพยอมเซม
หลังบ้าน

แยกไฟเลี้ยงช่าง

NPU6S-09
ตู้ควบคุม

DDE หน้าโรงเรียน

G1 G2 G3 G4
DIS. ชค ก่อนคลองชล

พื้นที่ขบไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์