



# วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.อมน.(ปน.) 1708 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์. พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง .นายอดิสร.แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๗.ก.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒.เควี. ในซอยเพชรเกษม ๕๑. ตั้งแต่  
โค้ง ๓.เงิน ถึง ปากซอยเพชรเกษม ฝั่งถนนเพชรเกษม. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๘	๖ ต.ค. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. ในซอยเพชร เกษม ๕๑. ตั้งแต่ โค้ง ๓.เงิน ถึง ปาก ซอยเพชรเกษม ๕๑ ฝั่งเพชรเกษม	HL ตัด DDE (วงจรบน) ปากซ. ก่ายเดี่ยว๒ เกลอ	DIS ชค. (วงจรบน) โค้ง ๓ เงิน	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	ONA๐๙	๖ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONA๐๙s-๐๘	DIS ชค. (วงจรบน) โค้ง ๓ เงิน	
๓.	ONB๐๘	๖ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค. (วงจรล่าง) ปากซ. ก่ายเดี่ยว๒ เกลอ	DDE (วงจรล่าง) โค้ง ๓ เงิน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)...ซอยเพชรเกษม ๙๑.ปากซอย กว๊วยเดี่ยว ๒. เกล็ดถึง. ปากซอยฝั่งถนนเพชรเกษม  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู ตำแหน่ง...พชง..๖. ผปน.....โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๙๖๕๒๙๘ , ๑๐๐.๓๑๘๒๘๕๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๐๔๓๘๓๑ , ๑๐๐.๓๑๗๓๒๓๙



(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง.ผจก.กฟส.อมน.



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

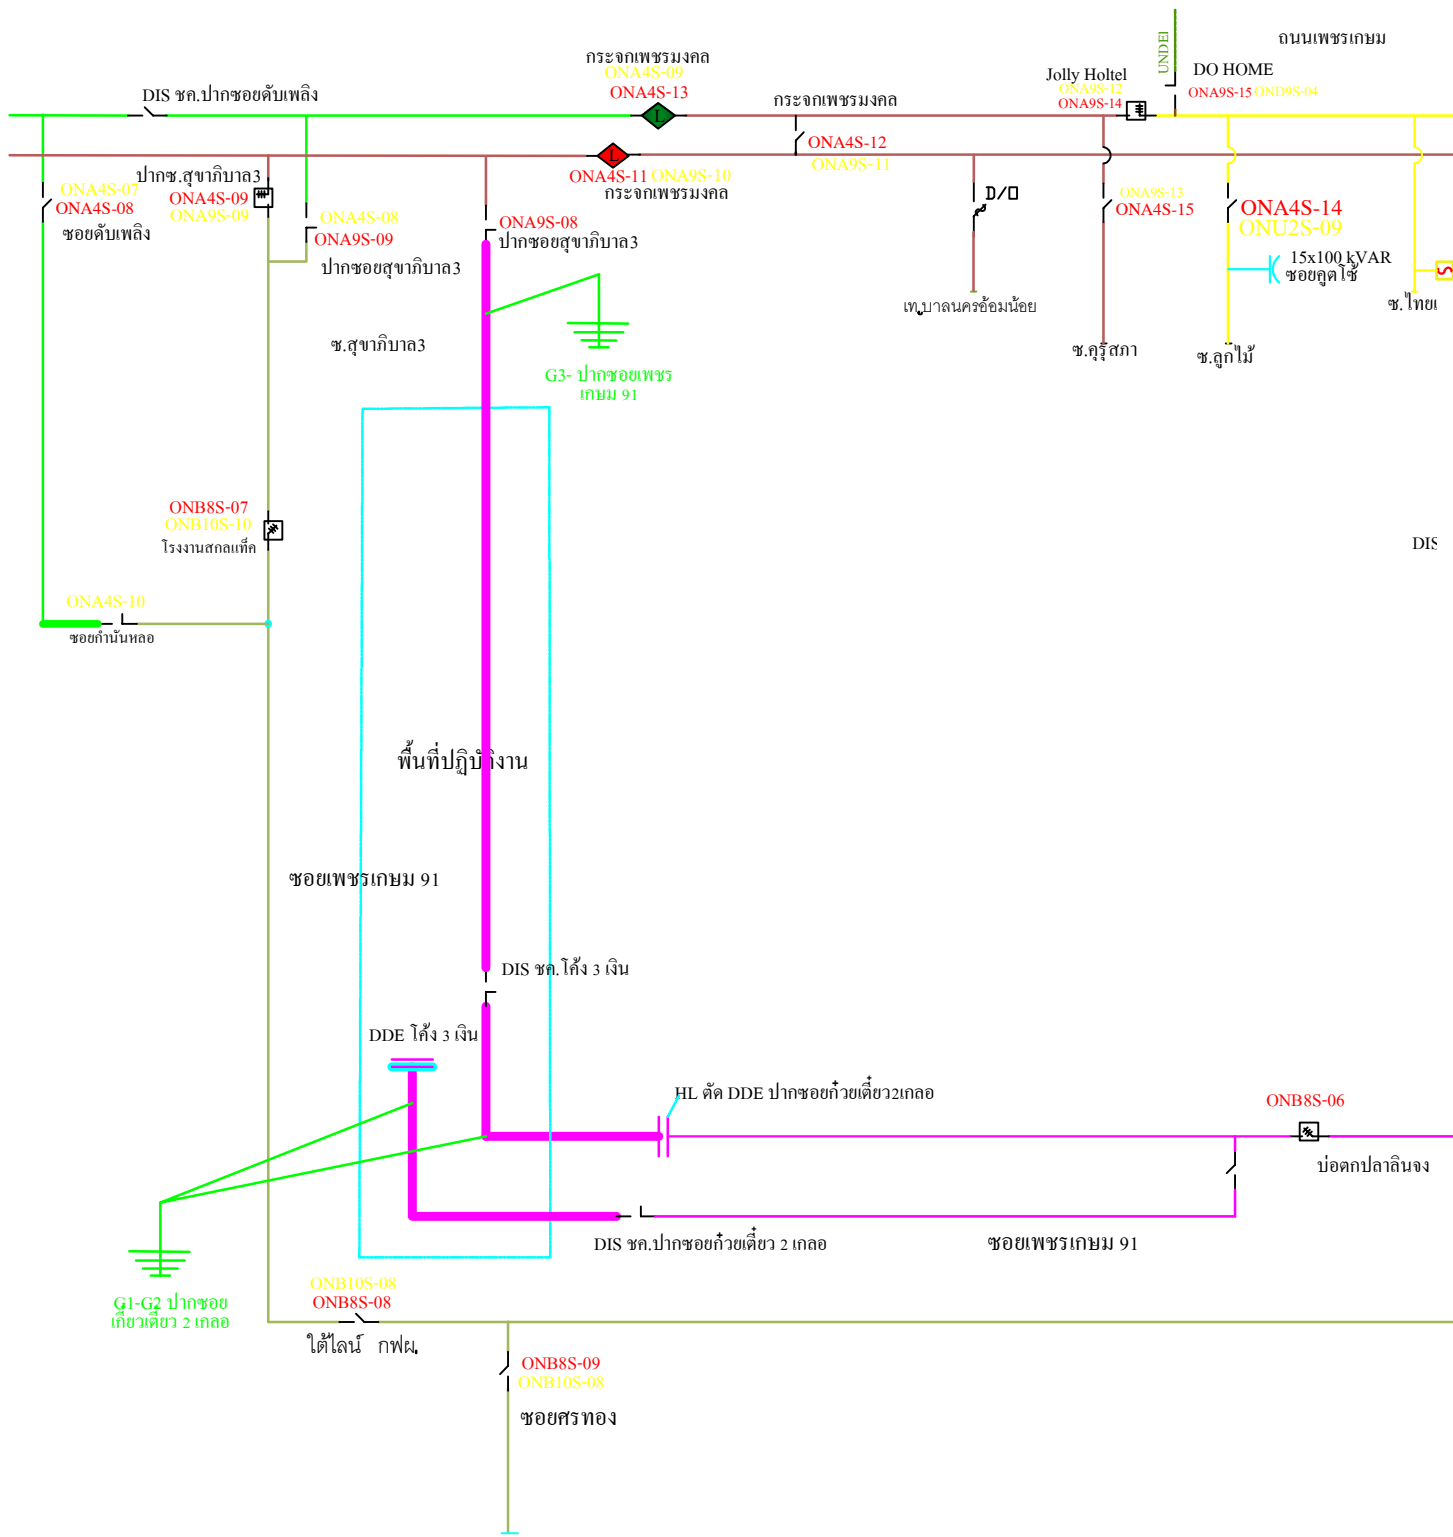



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณงานที่ดำเนินการ

เรียน ผกจ. ผ่าน รจก.(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผกจ.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 19 กันยายน 2567

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง ซอยเพชรเกษม 91 ถึง ถนนพุทธสาคร โดยมีรายละเอียดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....
2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ..อ้อมน้อย 2 วงจรที่ 8 ตั้งแต่ ปากทาง ซ.เพชรเกษม 91 ฝั่งถ.เพชรเกษม  
ถึง.....  
    ปวงทางซอยเข้าบ้านก้านไหล
3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายเพชร พูลเพิ่ม ตำแหน่ง ชผ.กส. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-489-6204 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนต์ พยับเดช)

ผจ.กส. กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ป.บ., ผ.ค.ส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ป.บ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

นายชัยชนะ เข้มทอง  
ผ.ป.บ. กฟส.อ้อมน้อย

(นายถิรภัทร สงวนพานิช)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
(นายชัยชนะ เข้มทอง)  
โทรศัพท์ 14352  
ผ.ป.บ. กฟส.อ้อมน้อย