



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.พทน. ๖๙๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พจิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๒	UTG09	๓-๕ ต.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาบ้านห้วยลึก	DIS ชั่วคราว บ้านห้วยลึก	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอริตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๙๘๘๙๖ , long: ๙๙.๗๓๑๘๖๖
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๒๘๑๙ , long: ๙๙.๗๓๐๘๑๔

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แบบสวิตช์ขั้วลบ

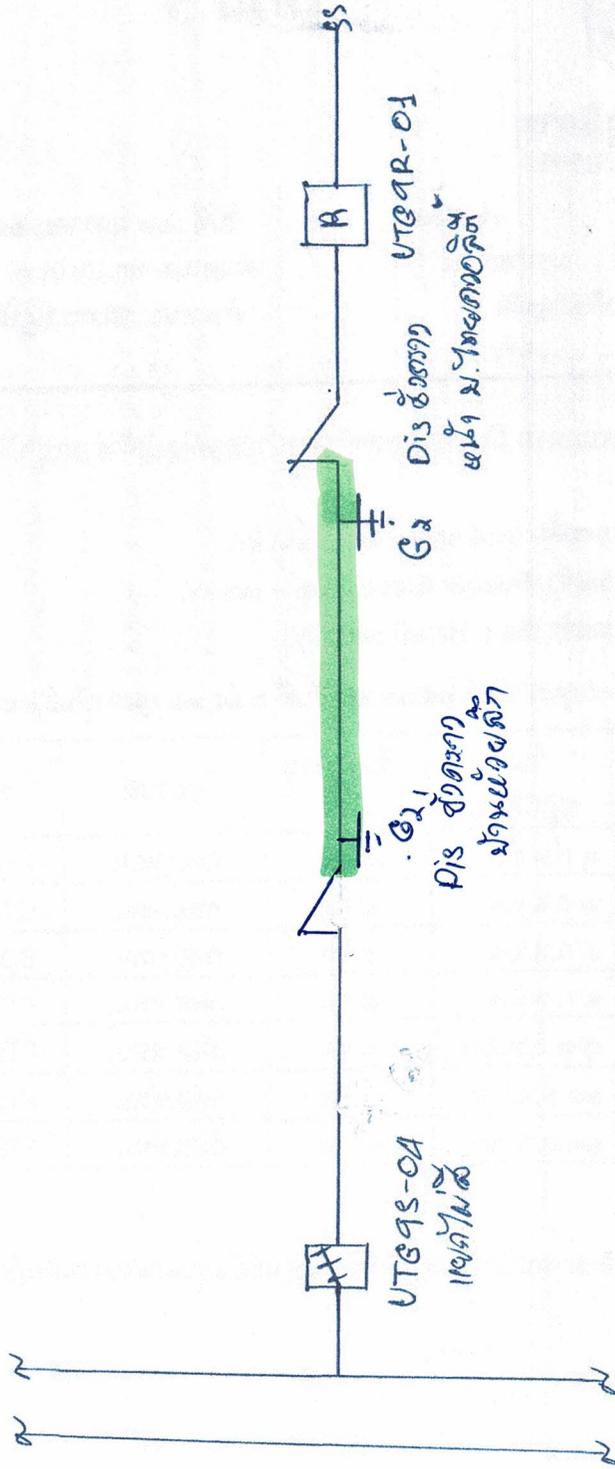

(นายวิชา ชำนาญเรือ)
ช.น.ป.ท.ร.อ.ร.พ.น.