



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ(กป) ๑๗๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง .....อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....ผจก.กฟส.(ระดับ ๙) กฟส.ท่าเรือ.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ KV วงจร PTU ๒ YB-๐๑ และ จำหน่าย ๒๒ KV วงจร TMU ๐๑, TMU ๐๒ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อพาดสาย SAC ได้ไลน์ ๑๑๕ KV, ติดตั้ง SF ๖ และรีโครสเซอร์ ช่วงตั้งแต่ แยกตอนโพรง ถึง สถานีท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU๒YB-๐๑	๑๕ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสาย SAC เพิ่มวงจร งานรองรับสถานี ท่ามะกา ๒ ถาวร	ตัดเขตแยกตอน โพรง (ฮอทไลน์ ๑๑๕ เควี)	สถานีท่ามะกา ๒ ชั่วคราว	เสนีย์ ศรีมงคล ๐๙๘-๖๖๑๙๗๘๗
๒	TMU ๐๑	๑๕ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง SF ๖ TMU ๒S-๑๗ หน้าโลตัสพระ แท่น	SF 6 รหัส TMU 1S-03 ข้าวแกง 15 บาท	SF 6 รหัส TMU 8S-09 ตลาด พระแท่น	
๓	TMU ๐๒	๑๕ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งรีโครสเซอร์ รหัส TMU ๒R-๐๒ หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ พระแท่น	SF 6 รหัส TMU 2S-05 ตรงข้าม เทศบาลพระแท่น	SF 6 รหัส TMU 3S-19 ตรงข้าม บ.หนองพงษ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ.....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.ท่าเรือ.....โทร.๐๙๘-๖๖๑๙๗๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๓๕๗๗๘ Long ๙๙.๘๐๕๑๕๘  
จุดสิ้นสุด ๑๔.๐๗๓๙๖๔ Long ๙๙.๗๕๓๕๒๖

ลงชื่อ.....  
(นายสันติ งามชื่น.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.(ระดับ ๙) ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# สภาพการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

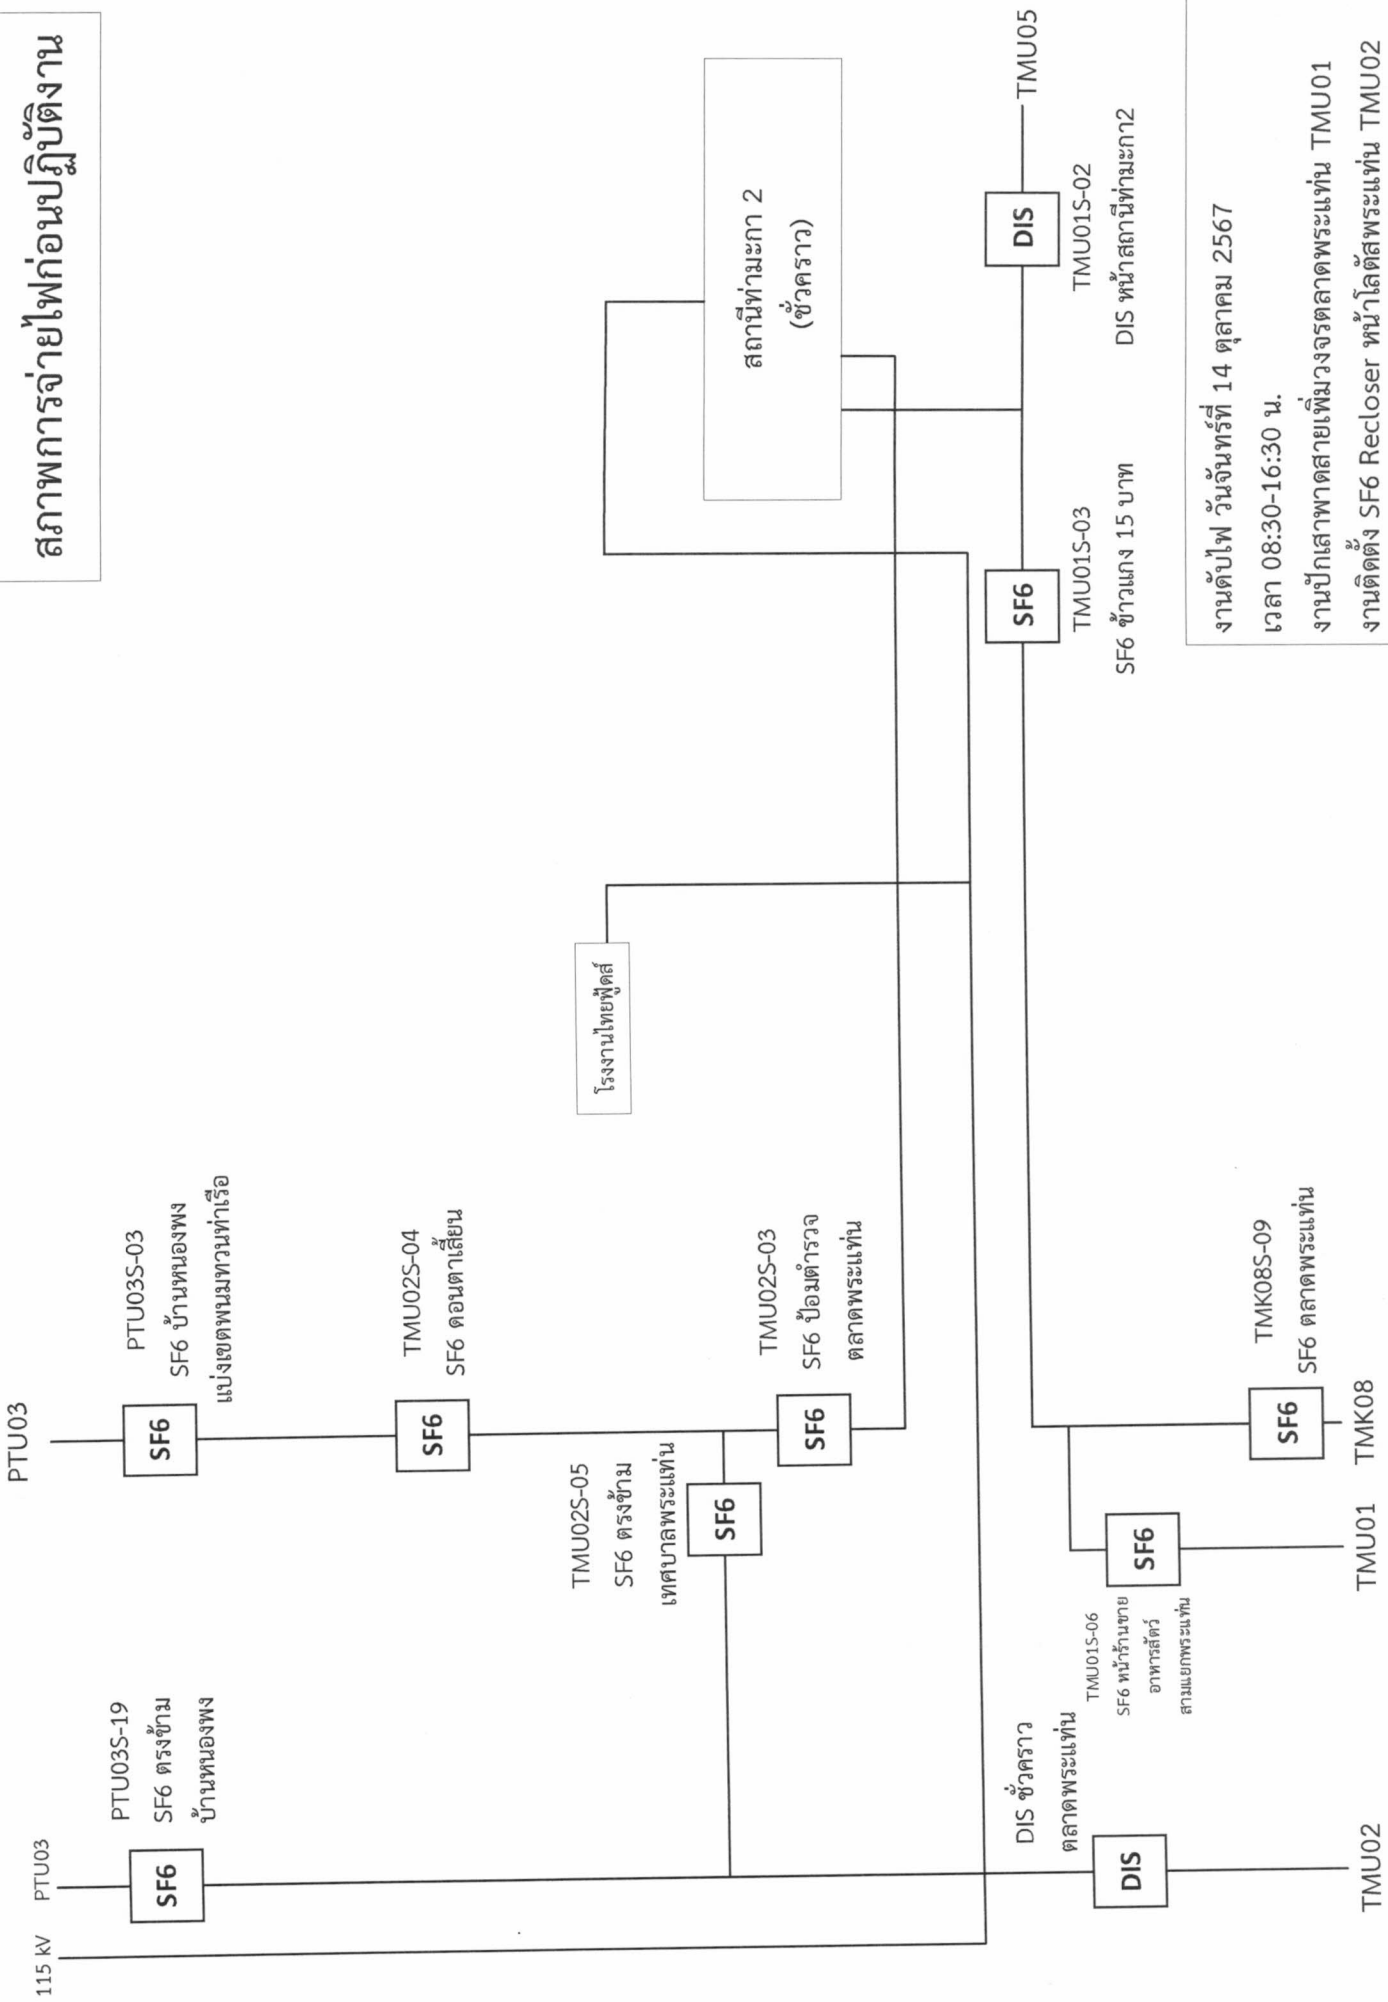

งานดับไฟ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567  
 เวลา 08:30-16:30 น.  
 งานปักเสาคาดสายเพิ่มวงจรตลาดพระแม่แทน TMU01  
 งานติดตั้ง SF6 Recloser หน้าโลตัสพระแม่แทน TMU02



