



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทพท.(ป.บ.) ๑๕๐๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ น. พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื้อ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.(ระดับ ๑๑) รช.ผ.จก.(ระดับ ๑๐) กฟส.ทพท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสิ่งขบแผน จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB04	๑๓ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ บริเวณ หมู่บ้านฤๅษีรัตน์ - ศาลายาคอนโด - ศาลายะ	- PMB04VB-01	- PMB04S-01 - PMB04S-17 - PMB04S-02	นายกิตติพงษ์ แก้วเจียง ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑
๒.	PMB09	๑๓ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- PMB09VB-01	- PMB09S-01 - PMB04S-17 - PMB09S-02	
๓.	PMB10	๑๓ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว คลองบางเตย	- PMB02S-02	
๔.	PMB08	๑๓ ต.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- PMB08VB-01	- PMB08S-01 - PMB08S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แขวนศาลายา - นครชัยศรี (ขาเข้า) ตั้งแต่แยกไฟแดง รพ.ส.วัดสุวรรณ - หน้าโรงพยาบาลหมานกัญ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ตำแหน่ง..... ช.ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๒๘๓๐๓ Long ๑๐๐.๓๐๐๕๑๕๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๐๒๘๑๐๕ Long ๑๐๐.๒๘๓๕๙๙๑

(นายมานิช แนบเนื้อ)

ผ.จก.(ระดับ ๑๑) รช.ผ.จก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

๔ ต.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

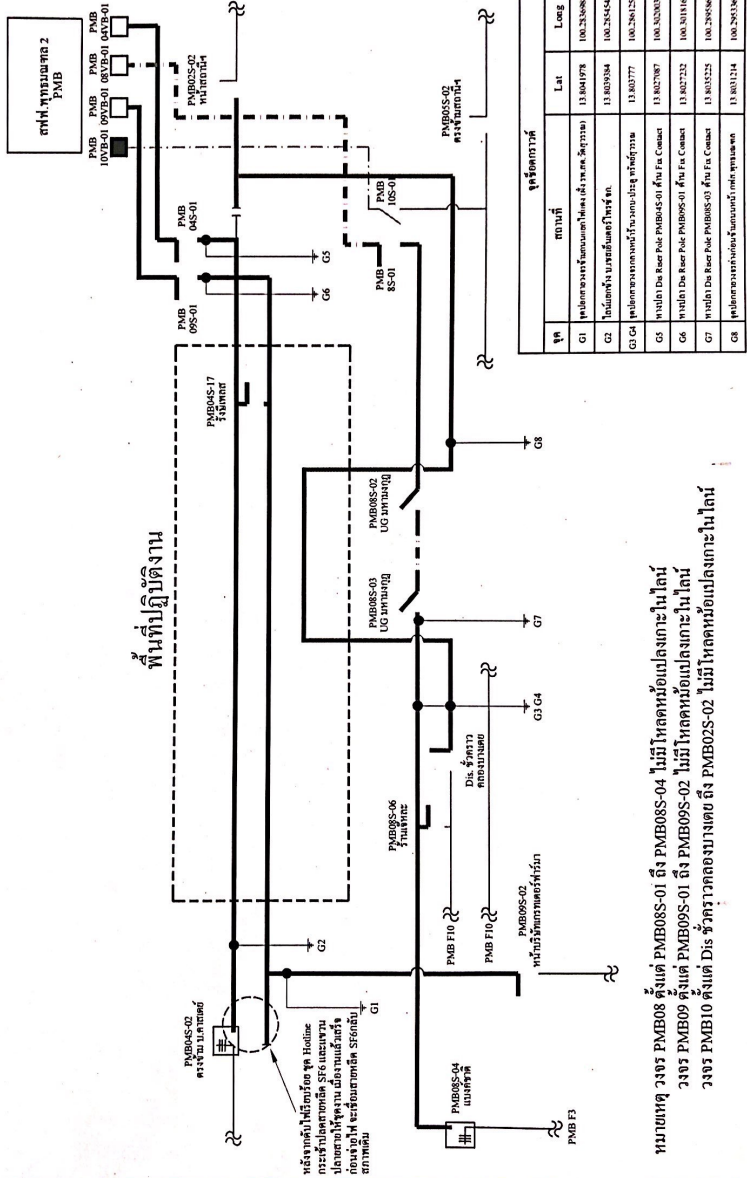
ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลังดับไฟ 22 KV. ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ หมู่บ้านนฤรัตน์ - ต.ลาเขาคอนโด - กาศศย์

\*\* วันที่ตัดไฟที่ 13 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. \*\*







**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า PIC-SAC หมู่บ้านนฤรัตน์ - ศาลายาคอนโด - คาสเคย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลายา งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือ รื้อถอนเสาเก่าพร้อมอุปกรณ์ และพาดสายเคเบิลภาค อลูมิเนียม ๒๒ เกร ๑๘๘ ต.มม. ระยะทาง ๑.๖๐๐ วงจร-กม. เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน  แรงสูง  แรงต่ำ(ตามผังแนบ) พร้อมขอให้ ผบ.กฟส.พทท. ดำเนินการขอชุดยอลไลน์มาร่วมปฏิบัติงานในวันดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พทง.๕ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๕ ๖๖๕๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
(นายสุรชัย มิ่งศิลป์)

ท.ผ.ก.ส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป

  
(นายมานิช นามเนื่อ)

ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑




**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล  
เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๖๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า  
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - นครชัยศรี (ตั้งแต่หมู่บ้านนฤรัตน์ - ศาลายาคอนโด - คาสเดย์) ซึ่งจะดำเนินการพาดสาย ๑๘๕SAC ระยะทาง ๑.๖๐๐ วงจร-กม. (จ้างเหมา) โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จึงขออนุมัติให้ น.ส.จตุวารวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

  
(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)  
ช.ผ.ป.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

  
(นายมานะ มานะ)  
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระบบชุดงาน

ชื่องาน ..ปรับปรุงระบบจำหน่าย PIC-SAC หมู่บ้านถุรัตน์ - ศาลายาคอนโด - คาสเตย์..  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แผนกนนทศิลาฯ - นครชัยศรี (ขาเข้า) ตั้งแคตแยกไฟแดง รพ.ศด.วัดสุวรรณ - หน้าโรงพยาบาลหมวก  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ..... เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ....จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น. ....  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....  
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดแปลงแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายไพรัช พุ่มงศ์  
 ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๘๑-๙๘๘๘๓๖๗.....  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายกิตติพงษ์...แก้วเรือง.....  
 ตำแหน่ง..... พชง.๕. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑.....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว  
 .....ผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)  
 ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญจรรย์..... ตำแหน่ง..... ชผ.ปบ..... เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 ..... ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.  
 จุดที่๒ ..... ผู้รับผิดชอบ..... G7 G8 ..... จุดที่๓.....  
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) - /๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ..... พร้อมแผนผัง Switching  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....  
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) - /๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๖๒/๒๕๖๗ , ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๗  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..น.ส.จุฑารัตน ดุนาโป่ง (จป.ว) ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....  
 แจ้ง จำนวน ๕๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ดับไฟหรือไม่ ..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ผจก., รกต.(ท), .หผ.ปบ., .ชผ.ปบ., .จป.ว., พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง, ผู้รับจ้างเหมา

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)  
 จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

# ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

