



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๑๕๖๓ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง
 จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๒	๑๘ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ บ้านห้วยผาก ม.๓	DISชค. บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	จุดตัด DDE(๑) บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	นายวิษณุ มีผล พงช.๖(ปฟ) โทร. ๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙
					เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ ก่อนบ้านปลักประดู่	SF๖ปลักประดู่ BOU๐๑S-๐๘	จุดตัด DDE(๒) บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงช.๗ (สข) โทร. ๐๘๔-๒๔๖๙๔๒๔
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงช.๖ (ปฟ) โทร. ๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

ตำแหน่ง

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๗

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 เลขทะเบียน.....
 วันที่..... - ๗ ต.ค. ๒๕๖๗
 ผู้ส่ง.....

๗๓๐ ๖ ๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

ออก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานีฯ.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

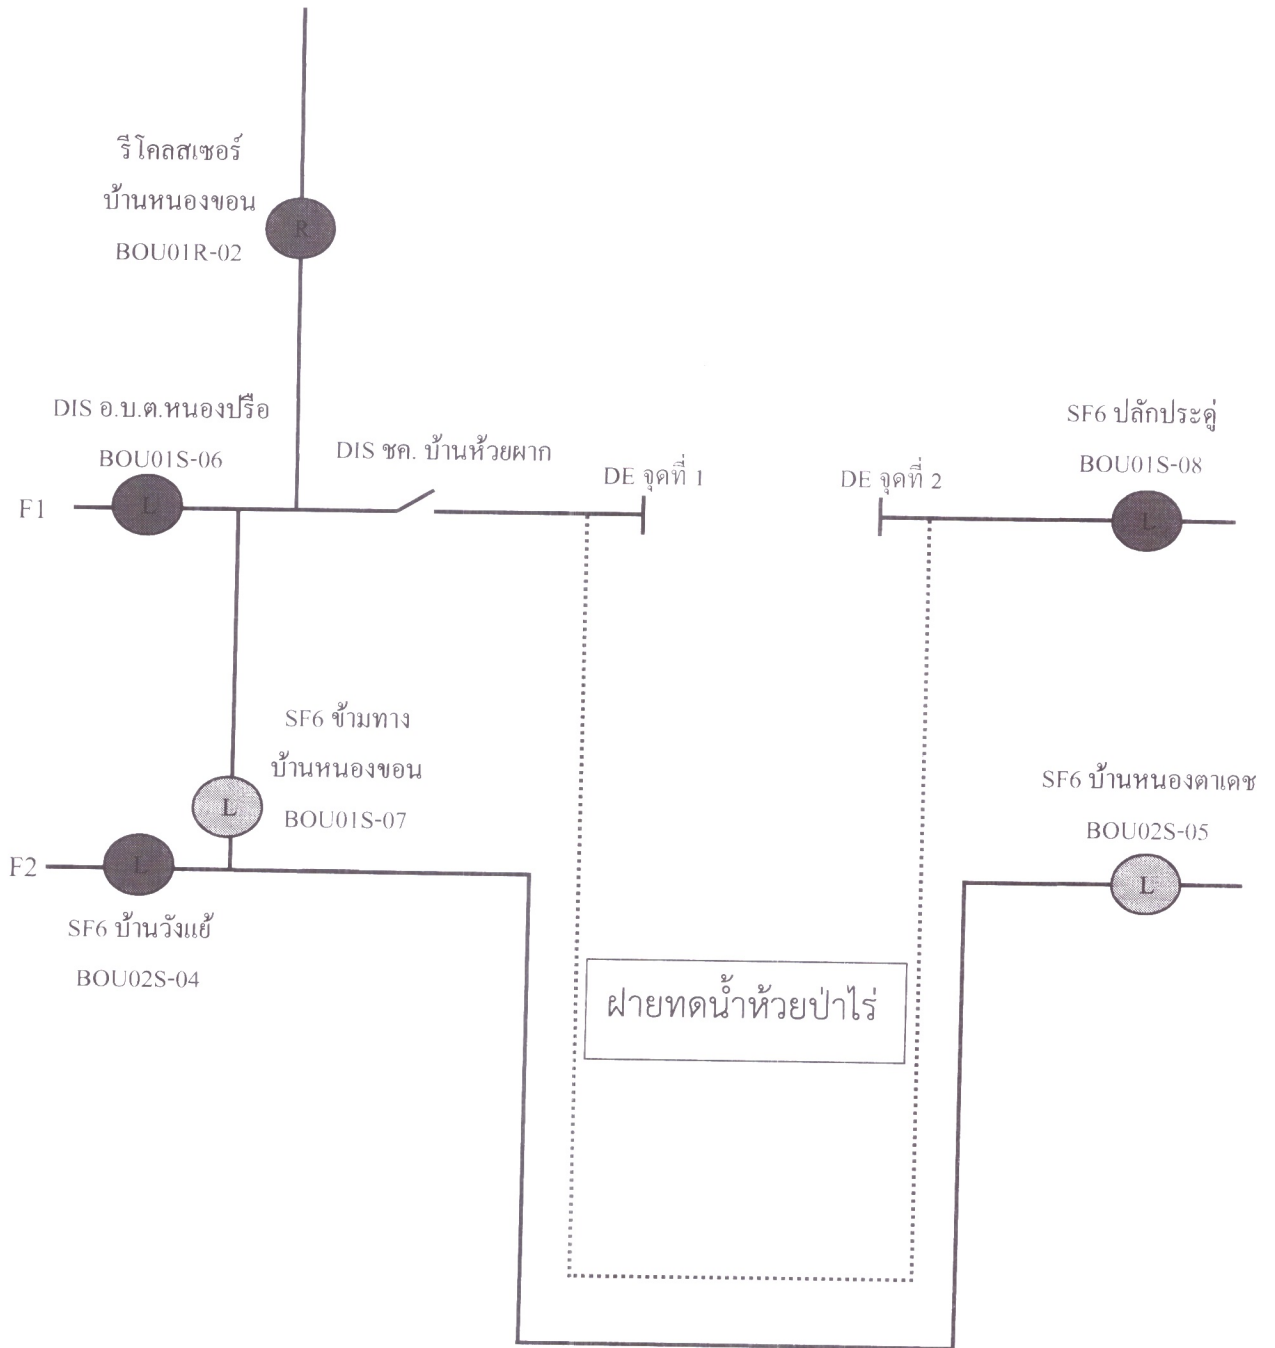

7 ก ก ๖ ๗

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

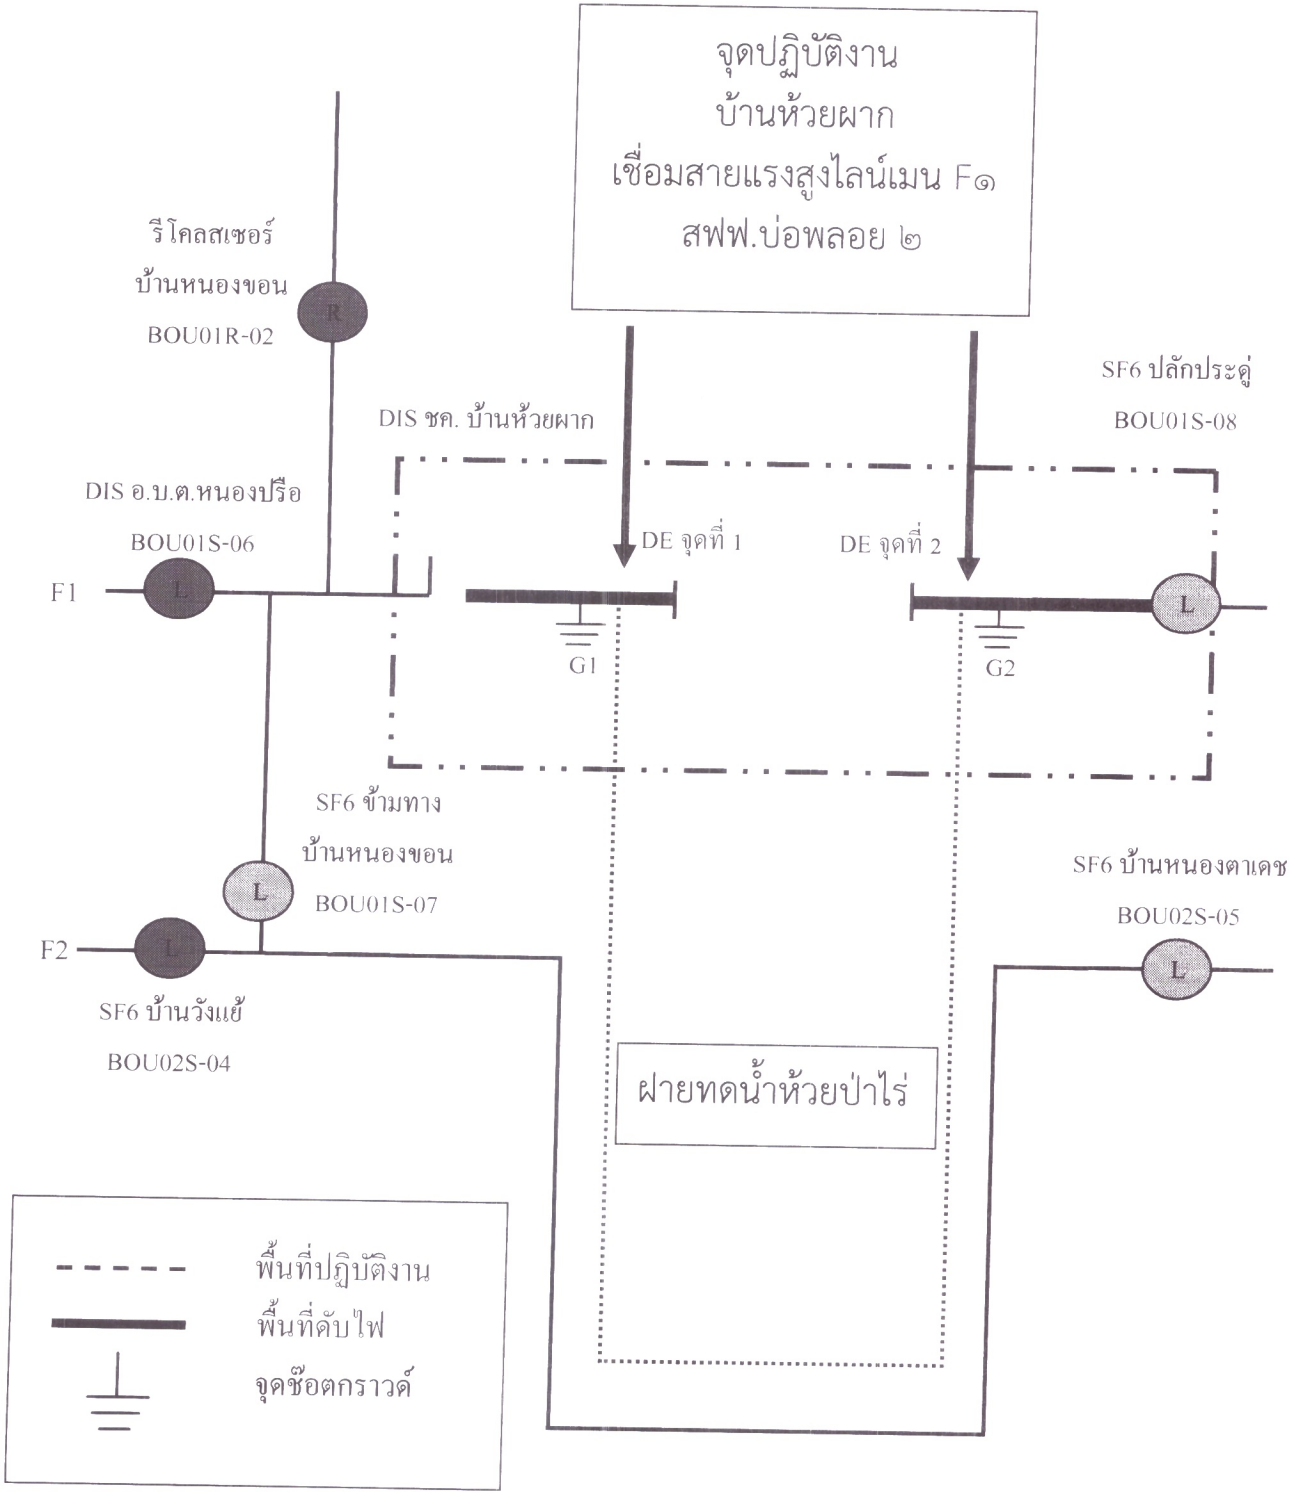

เนื่องจากใช้รถกระเช้าในการเชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน จึงขอช้อตกราวด์เพียง ๑ จุดด้านหน้าจุดปฏิบัติงาน

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

