



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) ๒๐๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์ ควรประกอบกิจ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)  
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน จาก กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตั้งไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑  
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA09	19 ต.ค. 67	08.30	16.30	ย้ายแนวระบบ จำหน่าย / บางร่าโท โคลาดันดสัง <sup>ช</sup> สมุทร	- NCA2S-11	- NCA9S-08 - DIS ชค.แยก บางร่าโท - DIS ชค. ตลาดนัดสัง <sup>ช</sup> สมุทร	นายวีระยุทธ นิมิตรโภคานันท์ พช.๗ ผกส. กฟส.นช 099-887-8077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) CJ,๗-๑๑, ชุมชนตลาดนัดสังสมุทร และ ม.๔ ซอยบางร่าโท

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนาสุดา พงษ์ผ่า ตำแหน่ง วศก.๔ ผบบ.กฟส.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๐๓

พื้นที่ ที่ขอตั้งไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผกส.กตส.(กต) จะไปตรวจสอบ ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๓๓.๗๔๗๒๒๗ Long ๑๐๐.๑๒๓๐๐๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๓๓.๗๔๗๒๒๗ Long ๑๐๐.๑๒๐๕๖๗

( นายศักดิ์ ควรประกอบกิจ )  
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
จาก กฟส.นครชัยศรี  
๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำหรับแนกคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(กต)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต กปบ.(คพ)

เรียน พจก.....

อก.บช.(กต), อก.วว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งແນดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสิวชิ่ง..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. .... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

### Check List

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขอนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ย้ายແນວระบบจำหน่าย.....

สถานที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... บางรากトー โภคพระเจดีย์

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา..... ๐๘.๓๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๖.๓๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่ที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายศារุต ควรประกอบกิจ ตำแหน่ง..... ชลก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟส.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๔๔๗๓๕๓๗ ชื่อเรียกงานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายวีรบุรุษ นิมิตโภคานันท์

ตำแหน่ง..... พชง.๗ ผก.กฟส.นครชัยศรี.เบอร์โทรศัพท์มือถือ..๐๘-๔๔๘๗-๘๐๗๗ ชื่อเรียกงานทางวิทยุ.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า น.ส.พัฒนา พงษ์ผ่า วงศ.๔ ผปบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑ แยกท่าข้าม ..... ผู้รับผิดชอบ กระเช้า

จุดที่ ๒ แยกบางราก ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒ จุดที่ ๓ ก่อน DIS ช.ค. ผู้รับผิดชอบ กระเช้า

จุดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔ ตลาดน้ำดังสมุทร ผู้รับผิดชอบ

จุดที่ ๖ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗ ผู้รับผิดชอบ

๓.ขอนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแพนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อหักหัวง ข้อหักหัวง..... ราย ข้อหักหัวงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อหักหัวง .....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน

วันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายงานผู้เข้าร่วมประชุม..... ชลก.(ท), ผปบ., ผกส.

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

#### ๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบเสียงด้านใน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้

๒.เมืองนเรศร์แล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คุณงานลง หมดแล้ว จึงแจ้งให้รอก่อนสายต่องดินชั่วคราว เมื่อร้องถอนสายต่องดินชั่วคราวและคุณงานคงจะเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า




(นายชลิต สีขาวข้า)

# สถานะการปฏิบัติงานก่อนการจ่ายไฟ

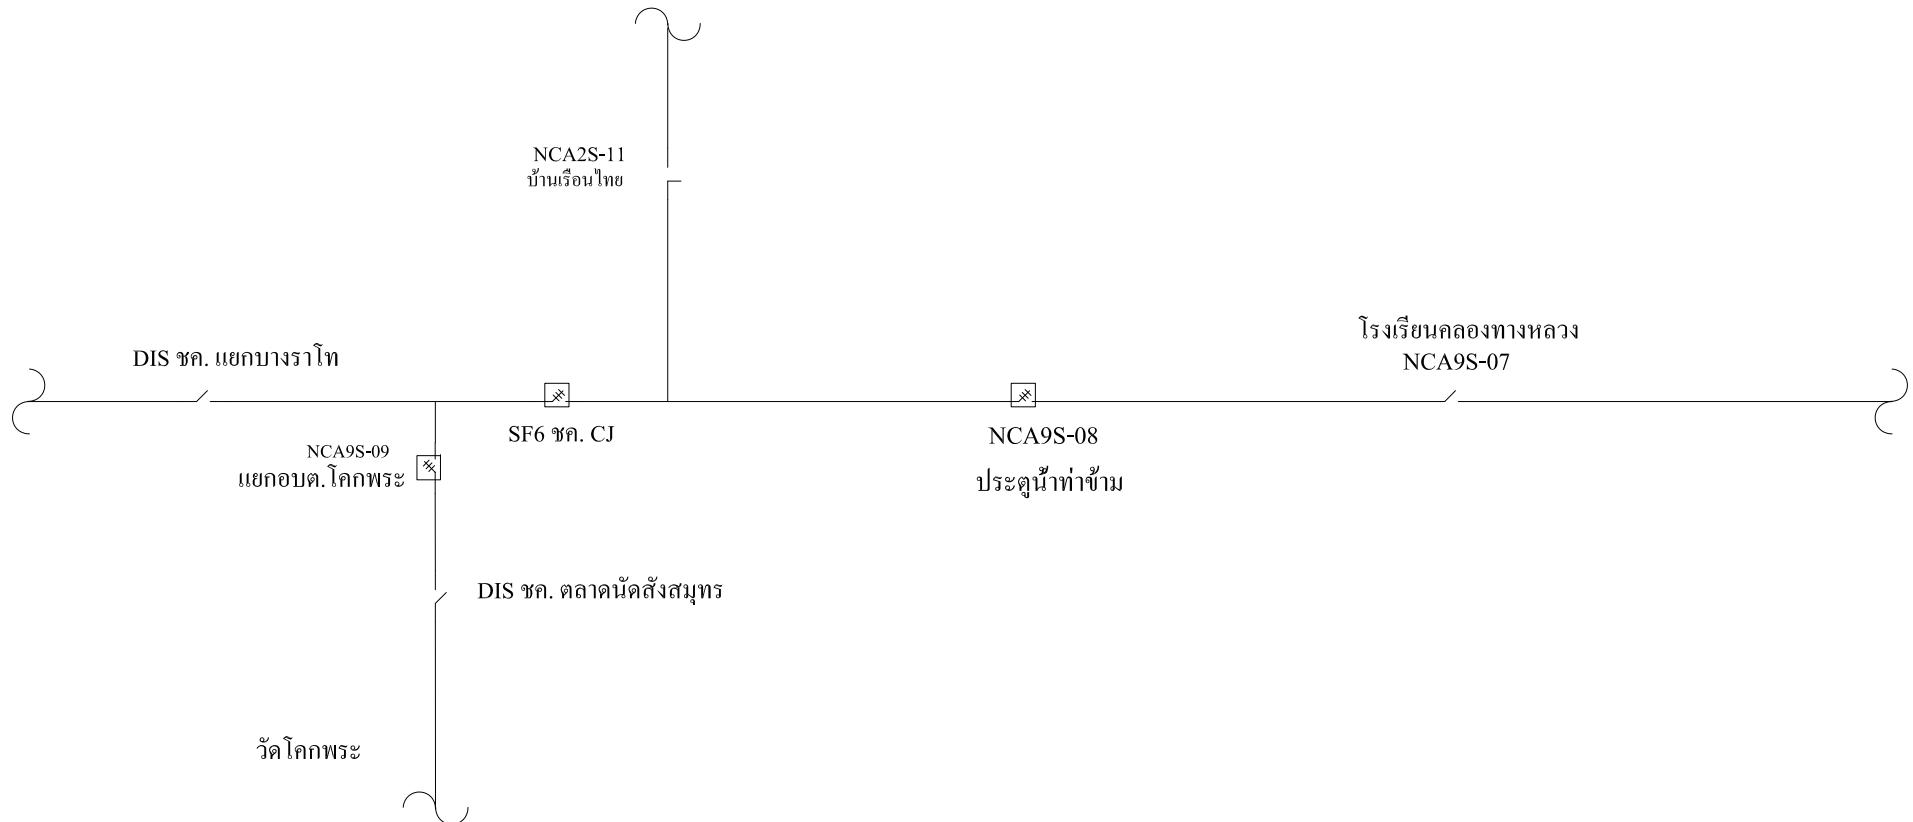

# สถานะการปฏิบัติงานขณะการจ่ายไฟ

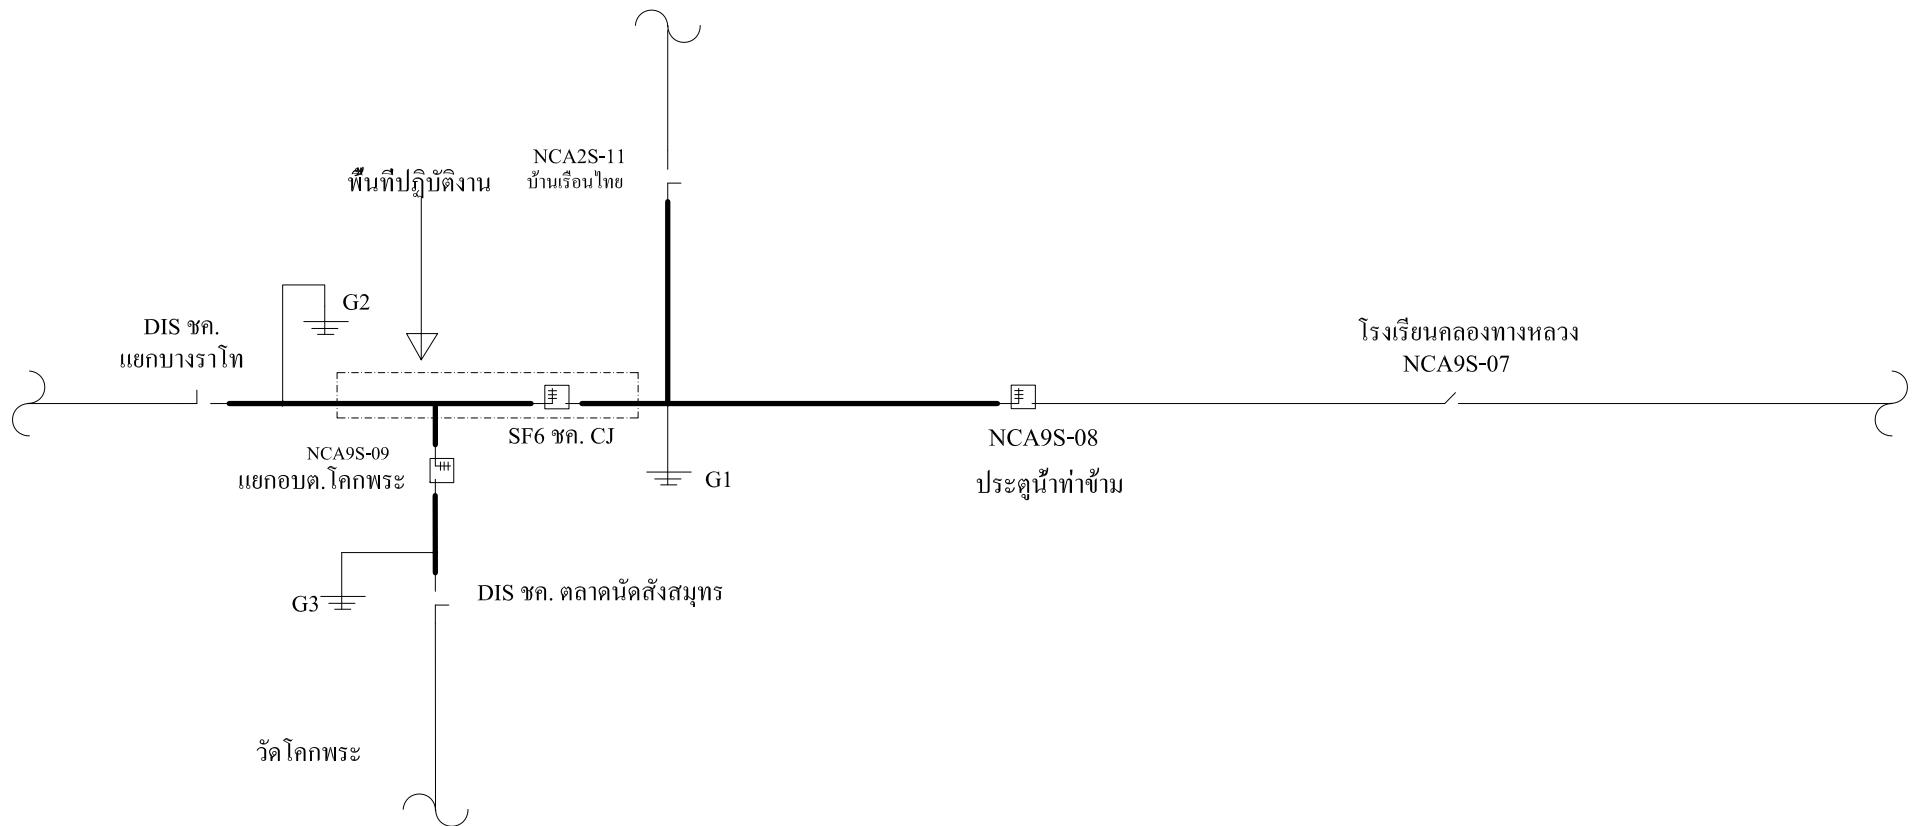

# สถานะการปฏิบัติงานหลังการจ่ายไฟ

