



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๐๑๑ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อจ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ โดยตัดเมืองใหม่ ตามแผนผังสิ่งเขปแบบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ โดยตัดเมือง ใหม่	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี เต้นรถ มหาชัย	EKA๐๒S-๐๓ หน้าเดินรถ มหาชัย	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร. ๐๙๐๙๑๗๗/๑๙๑
๒	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าอุเทพ ศิลป์	EKA๐๒S-๐๓ หน้าเดินรถ มหาชัย	
๓	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าอุเทพ ศิลป์	SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	
๔	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	DDE ปลายสาย	
๕	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	SMC๐๒S-๐๔ โรงไม้จิงสกุล	
๖	EKA๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี เต้นรถ มหาชัย	EKA๐๗S-๐๒ ข้างอุเทพศิลป์	
๗	EKA๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๐๗S-๐๘ โรงไม้จิงสกุล	DDE ปลายสาย	
๘	SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๐๒S-๐๔ โรงไม้จิงสกุล	DDE ปลายสาย	

๙	SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๐๒S-๐๒ GCC GOLF	DDE ปลายสาย	
๑๐	SMC๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ชั่วคราวหน้า บ.สถาพรลา มินิชั่น	DDE ปลายสาย	
๑๑	๑๑๕kV SMC๓YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	SMC๐๓YS-๐๔ ไปรษณีย์	
๑๒	๑๑๕kV SMC๓YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี หน้าบ.ลี้กัจ	
๑๓	๑๑๕kV SMC๔YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	SMC๐๓YS-๐๔ ไปรษณีย์	
๑๔	๑๑๕kV SMC๔YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	สถานีเอกชัย ๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณตั้งแต่ไปรษณีย์เมืองใหม่ ถึง บริษัท สถาพรลามินิชั่น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง...รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

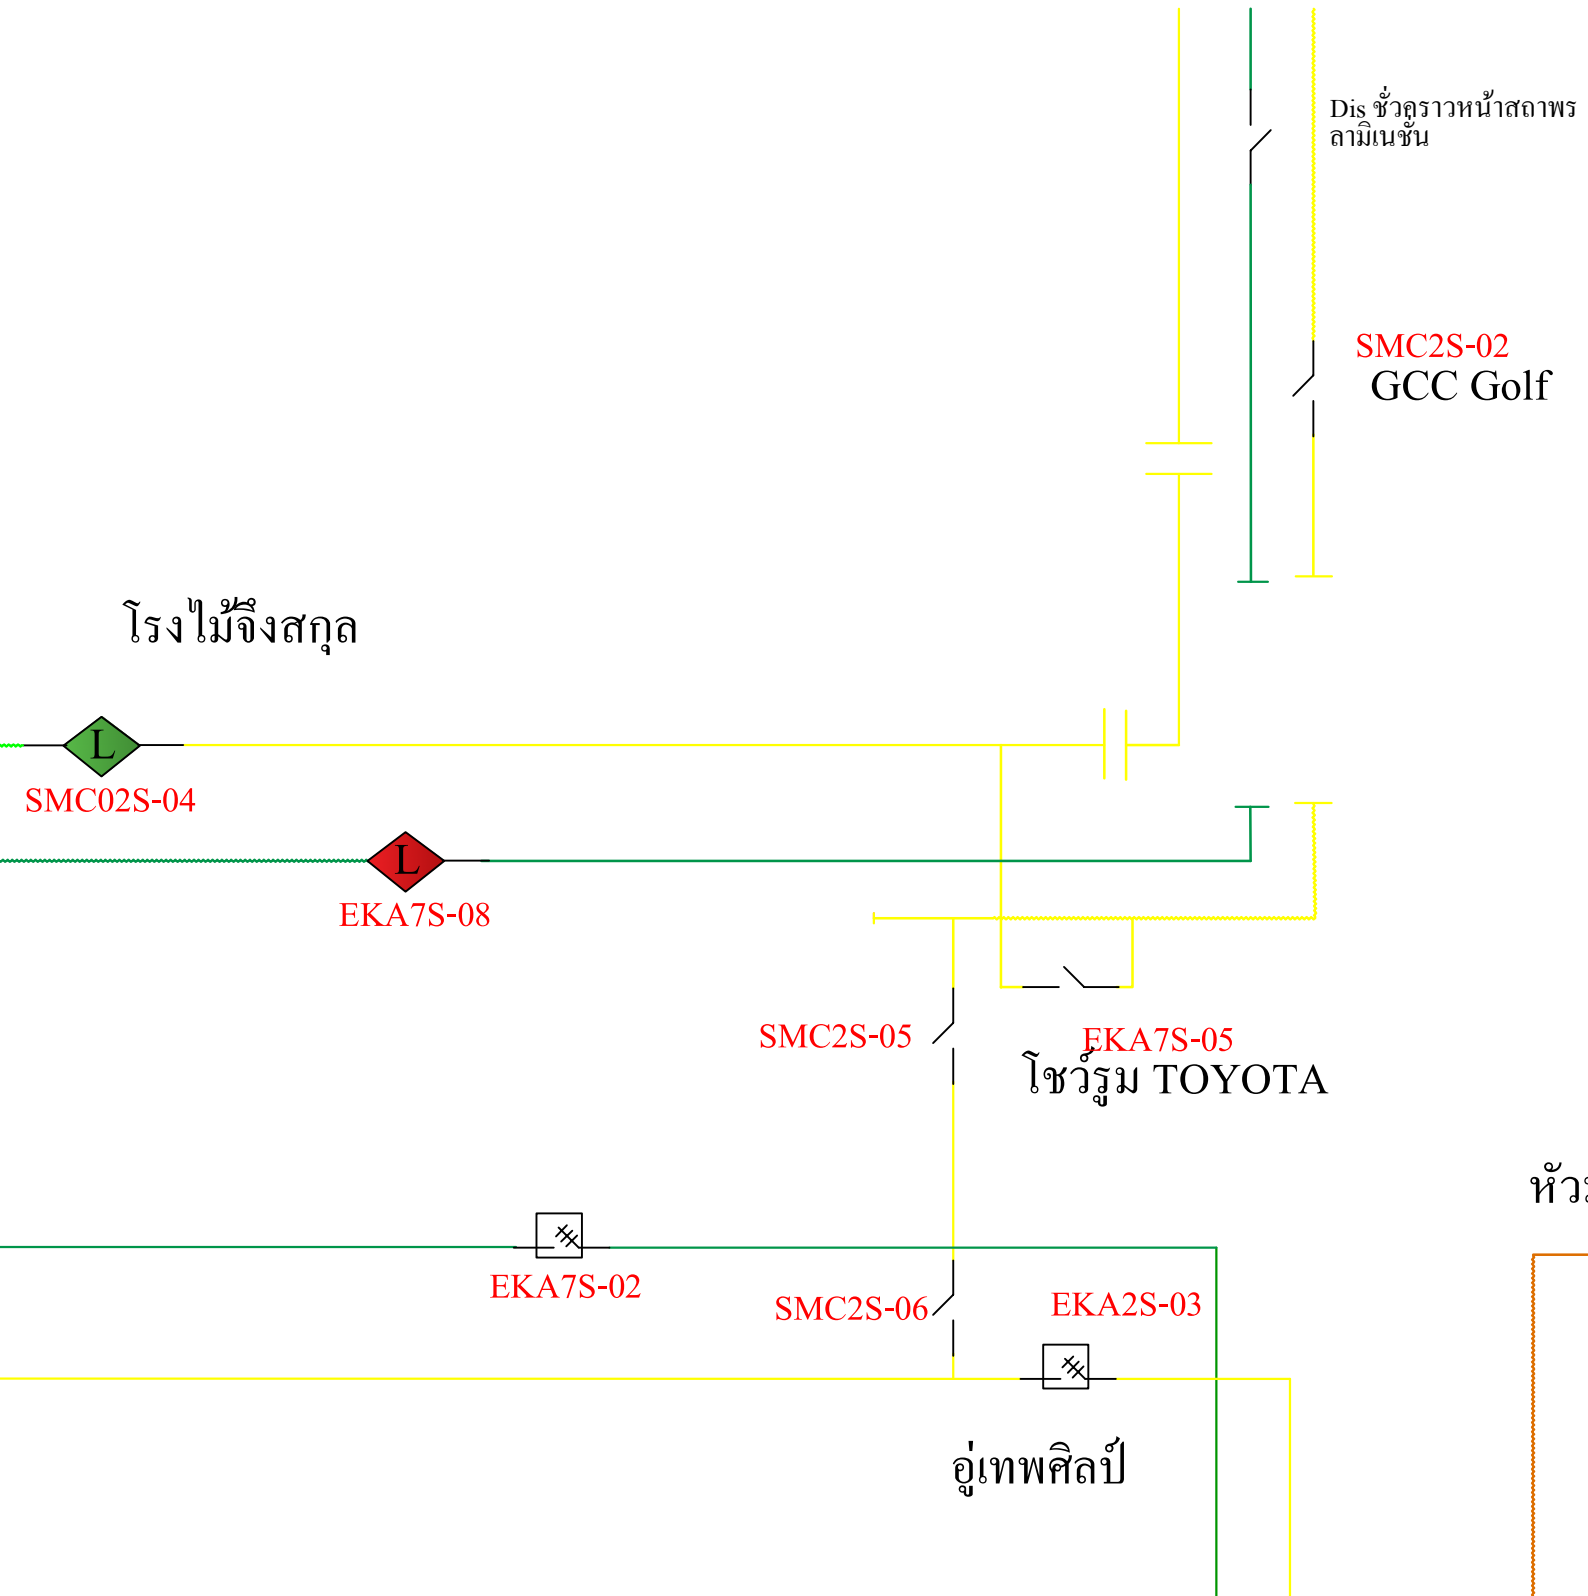

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

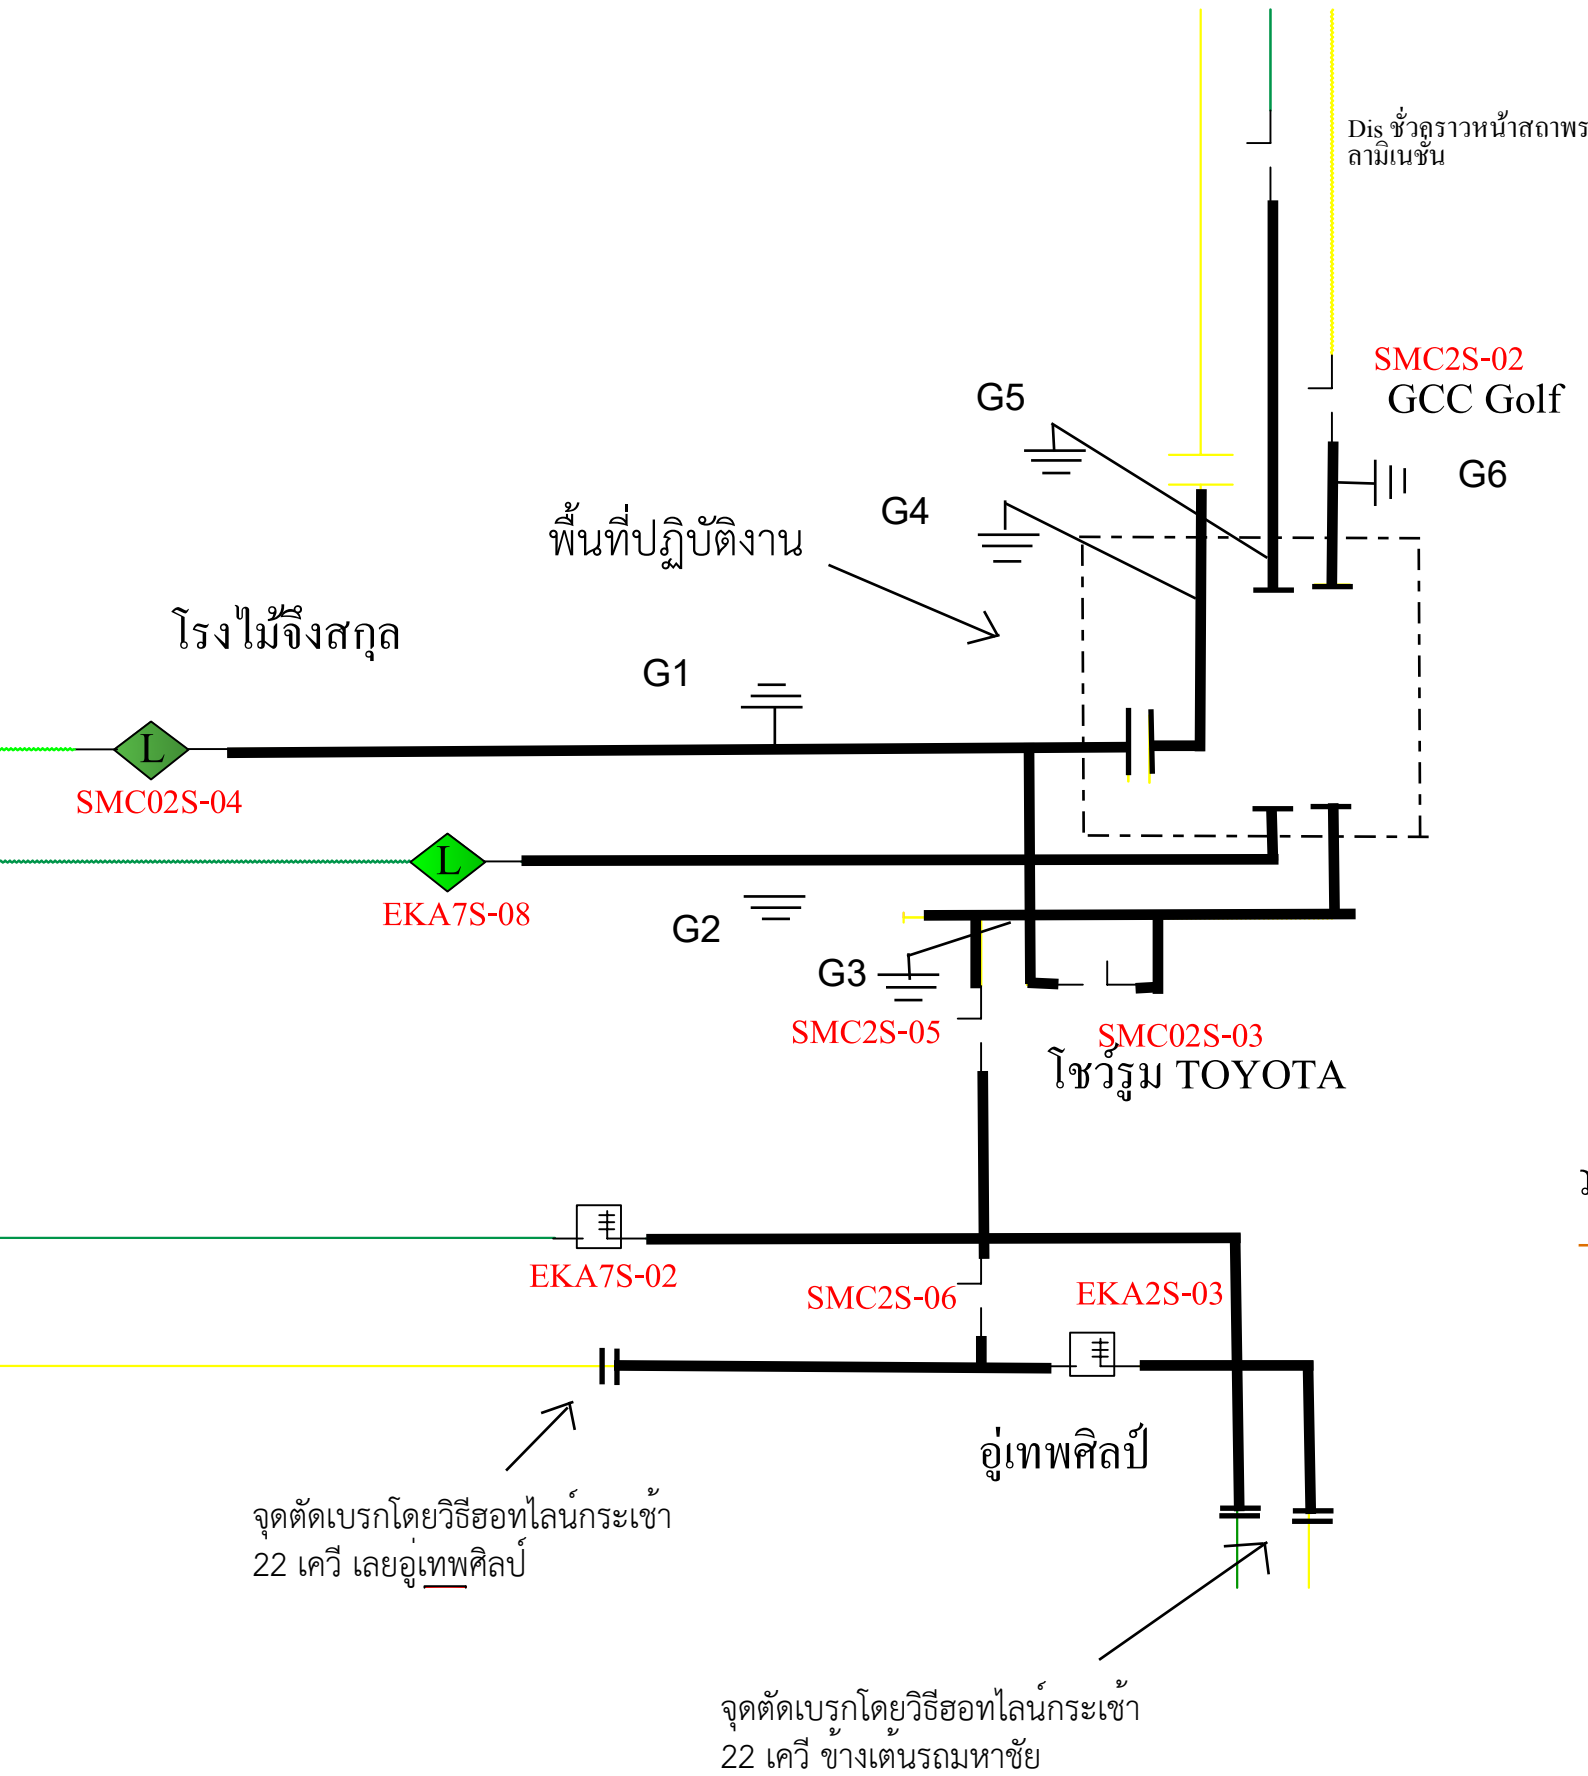

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน (20 ต.ค.2567)

