



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(เปบ) - ๒๐๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณพล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ.....ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกถนนสายใยรัก.....สถานีไฟฟ้า  
กระทุ่มแบน ๑ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA ๐๔ KTA ๐๘ KTA ๐๙	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สาม แยกถนนสายใยรัก รองรับบริการ เชื่อมโยงวงจรใหม่ริมถนนสายใยรัก กับวงจร KTA ๐๔ และ KTA ๐๘	หน้า สฟพ.กระทุ่ม แบน ๑	รพ.สต.คลอง มะเดื่อ	นายฐิติพล อุปแก้ว พชง.๖ ผจก. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๒๓๔๐๖๓๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตั้งแต่ หน้า สฟพ.กระทุ่มแบน ๑ สีแยกราชบุรีบำรุง จนถึง รพ.สต.คลองมะเดื่อ.....  
มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๘๖ ราย.....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง อ.ก.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long :.....๑๓.๖๔๕๓๑๘, ๑๐๐.๒๕๗๒๔๕.....  
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long :.....๑๓.๖๓๗๐๐๘, ๑๐๐.๒๕๗๒๒๐.....

(นายมานิช วาสุกี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)


เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ สามแยกถนนสายใยรัก  
 ตั้งแต่ หน้า สฟฟ.กระทู้มแบน 1 จนถึง รพ.สต.คลองมะเดื่อ  
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกถนนสายใยรัก  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

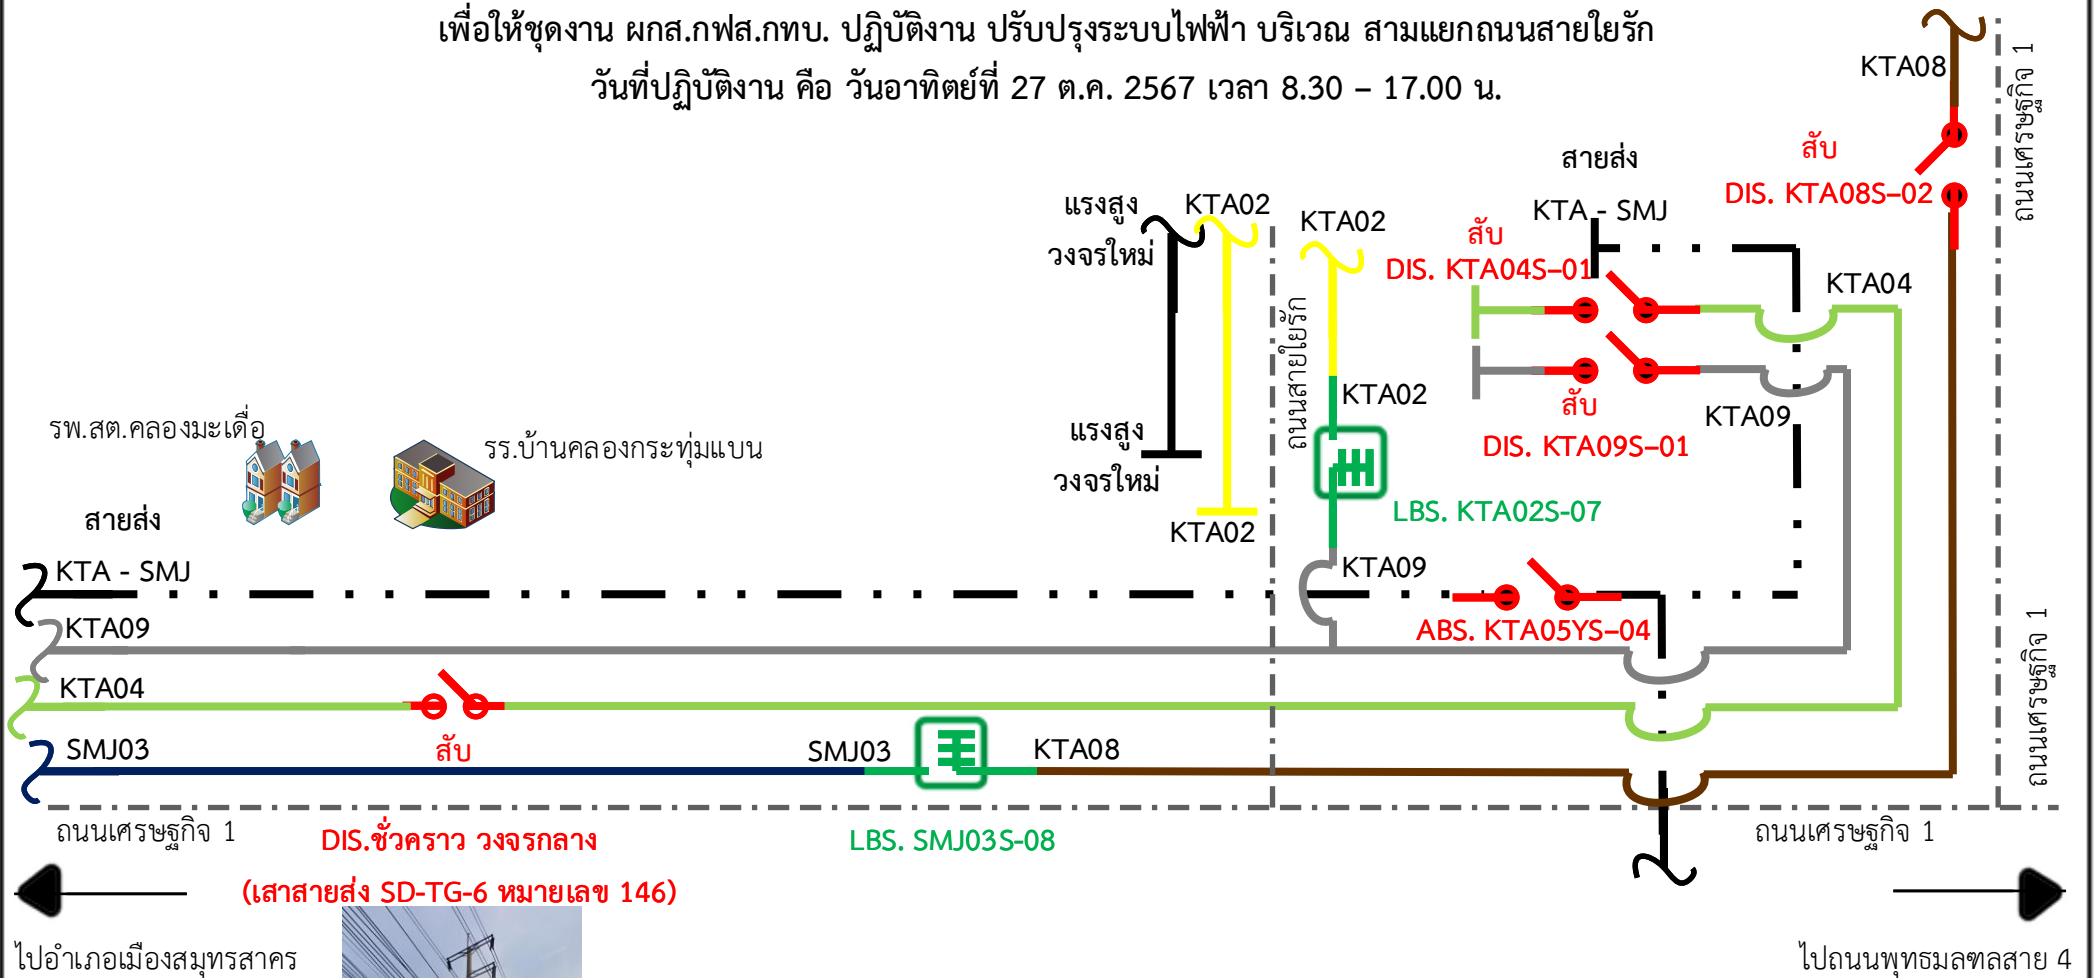

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 86 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ สามแยกถนนสายใยรัก

ตั้งแต่ หน้า สฟฟ.กระทู้มแบน 1 จนถึง รพ.สต.คลองมะเดื่อ

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกถนนสายใยรัก

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์  
ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง  
(หัวเสา DDE วงจรบน)



รพ.สต. คลองมะเดื่อ

รร.บ้านคลองกระทู้มแบน

สายส่ง

KTA - SMJ

KTA09

KTA04

SMJ03

ปลด

ถนนเศรษฐกิจ 1

DIS. ชั่วคราว วงจรกลาง

(เสาสายส่ง SD-TG-6 หมายเลข 146)

ไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร




SMJ03

KTA08

LBS. SMJ03S-08

จุด SHORT GROUND

(จุด G.1)



พื้นที่ปฏิบัติงาน

แรงสูง  
วงจรใหม่

แรงสูง  
วงจรใหม่

KTA02

KTA02

ถนนสายใยรัก

KTA02

KTA09

ABS. KTA05YS-04

LBS. KTA02S-07

ปลด  
DIS. KTA04S-01

ปลด  
DIS. KTA09S-01

สายส่ง

KTA - SMJ

ปลด  
DIS. KTA08S-02


KTA08

ถนนเศรษฐกิจ 1

ไปถนนพุทธมณฑลสาย 4

จุด SHORT GROUND

(จุด G.2)



พื้นที่ดับไฟ

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 86 ราย