



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก.(ปบ) 1908 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซล

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๑S-๐๓ แยกไฟแดงท่าเรือ สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑	๒๔ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๐๑S-๐๓ แยกไฟแดงท่าเรือ	LBS.SF๖ TMK ๐๑S-๐๓ แยกไฟแดงท่าเรือ (ด้านSource)	LBS.SF๖ TMK ๐๑S-๐๓ แยกไฟแดงท่าเรือ (ด้านLoad)	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนแสงชูโต บริเวณ ถนนสันหน้าสถานีถนนอนุบาล เทศบาลท่าเรือ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวดู ผศ.ก.ร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)

ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ปฏิบัติงานวันที่ 24 พ.ค. 2567  
เวลา 8.30 - 16.30 น.

พื้นที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานที่ LBS.SF6 (GUNKUL) TMK01S-03  
1. OPEN LBS.SF6 TMK01S-03 (SCADA)  
2. HOTLINE ปิดจุดฝั่ง Source , Load และ VT บด

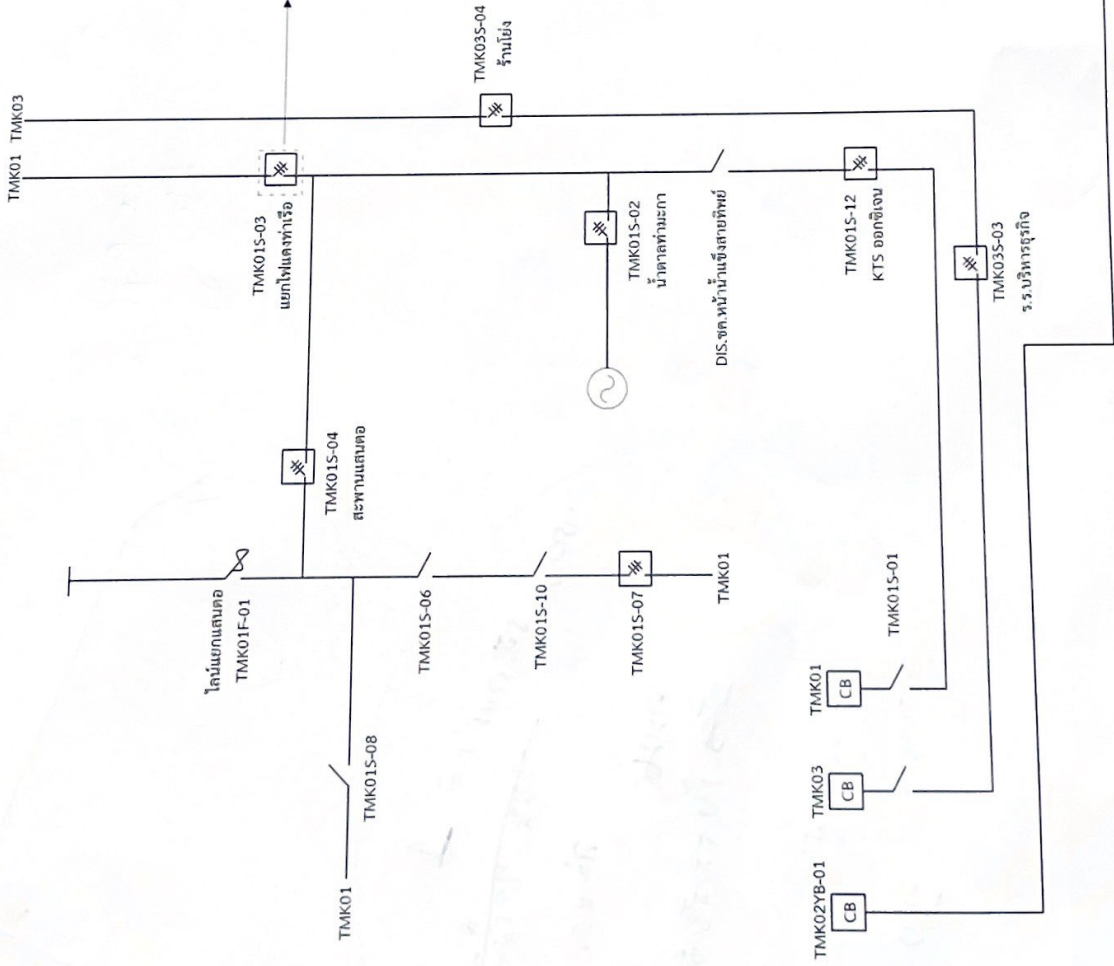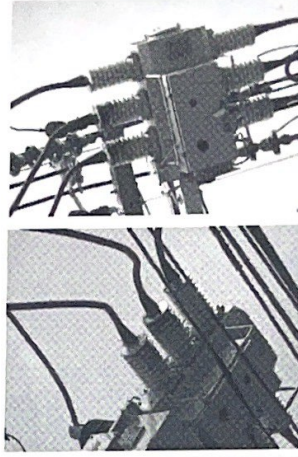

TMK02YB-01