



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ทยก.- 521 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพรชัย นันทะสี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยก.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๑๐	๒๕ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เนื่องจากพายุเข้า	DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้านสามเนิน	DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้านทับศิลา	นายกอบชัย ศรีชะคำ โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๑๒๔๒๓๒

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...วัดถ้ำศรีสรรเพชร, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๑, ส.สกุลภักดิ์, บ้านหนองอ้อเปีย, ปุ่ม PT ช่องแคบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกอบชัย ศรีชะคำ.....ตำแหน่ง.....พชง.๕ ผกบ.....โทร.....๐๖๑-๖๑๒๔๒๓๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....นายพรชัย นันทะสี.....)

ตำแหน่ง.....หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยก.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก....., อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

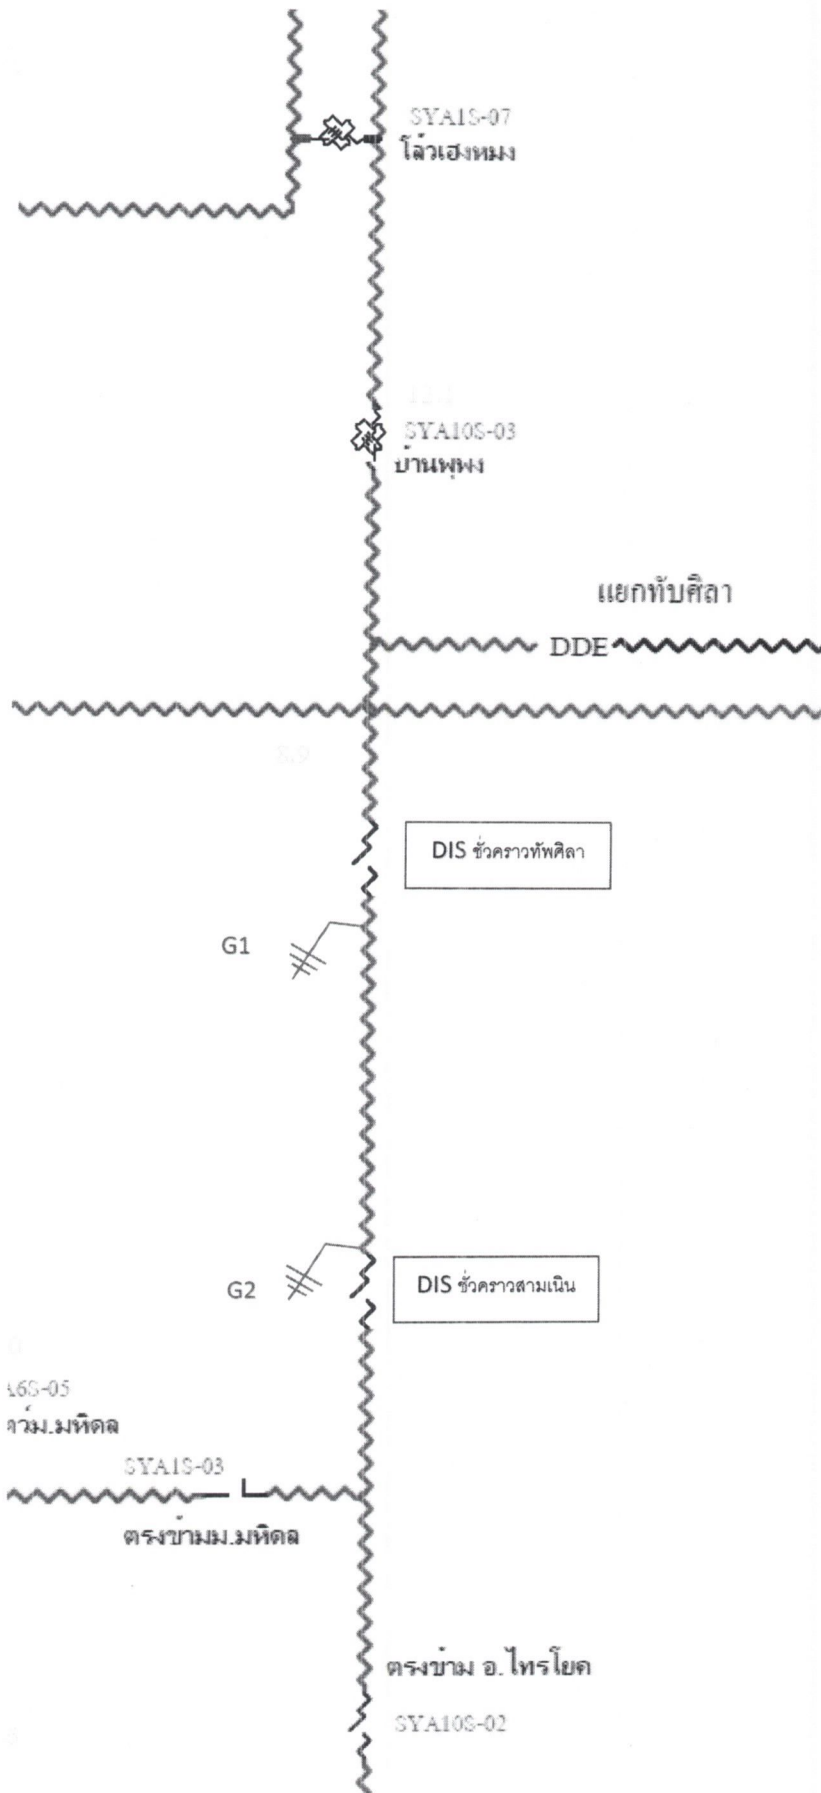

SYA1S-07
โลวแรงหมม

SYA1S-03
บ้านพพ

แยกปัปคิลลา

DDE

DIS ชั่วคราวที่พคิลลา

G1

DIS ชั่วคราวสามเนิน

6S-05
จวม.มหิตล

SYA1S-03

ตรงข้ามม.มหิตล

ตรงข้าม อ. ไทรโยค

SYA10S-02