



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ท.สค.(ปบ) ๒๑๓๐ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พธิราชสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอภัย

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟส.สค.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณหน้าบริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ และ หน้าปั้มน้ำมัน PT ทำจิ้น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๕.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๑	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ หน้าบริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ และ หน้าปั้มน้ำมัน PT ทำจิ้น	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี สะพานลอยตรง ข้ามเคหะมหาชัย	SMB๑S-๐๖ เชิงสะพานทำจิ้น ฝั่งวัดกลาง	นายสมภาชช์ อาง น้อย โทร. ๐๖๓๘๖๙๘๓๓๓
๒	SMB๑๑	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี สะพานลอยตรง ข้ามเคหะมหาชัย	SMB๑S-๐๔ ปากซอยอภิฑน	
๓	SMB๑๑	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี สะพานลอยตรง ข้ามเคหะมหาชัย	SMB๑S-๐๙ เชิงสะพานทำจิ้น ฝั่งวัดกลาง	
๔	SMB๐๖	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี สะพานลอยตรง ข้ามเคหะมหาชัย	SMB๐S-๐๖ ปากซอยอภิฑน	
๕	SMB๐๙	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าปั้มน้ำมัน PT	SMB๐S-๐๒ ปากซอยท่า ฉลอม ขวา	
๖	SMB๐๙	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าปั้มน้ำมัน PT	SMB๐S-๐๓ เชิงสะพานฝั่งวัด ใหญ่	

๗	SMB๑๕	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบีม PT	SMB๐๕S-๐๒ บีม PT	
๘	SMB๑๕	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบีม PT	SMB๑๕S-๐๔ เชิงสะพานฝั่งวัด ใหญ่	
๙	SMK๐๓	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๕S-๐๓ ปากทางท่า ฉลอม ช้าย	SMB๐๕S-๐๒ บีม PT	
๑๐	SMK๐๓	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๕S-๐๓ ปากทางท่า ฉลอม ช้าย	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบีม PT	
๑๑	๑๑๕ KV	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๗ หน้า บ.สยาม สมุทรโพเซนฟู้ด	สถานีฯ สค.๑๑ ถาวร	
๑๒	๑๑๕ KV	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๗ หน้า บ.สยาม สมุทรโพเซนฟู้ด	SME๒YS-๑๒ ปากทางเคหะท่า จีน	
๑๓	๑๑๕ KV	๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๔	SME๒YS-๑๒ ปากทางเคหะท่า จีน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ ปากทางบางสีคตถึงสะพานลอยบางกะเจ้า

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง..... พงษ.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

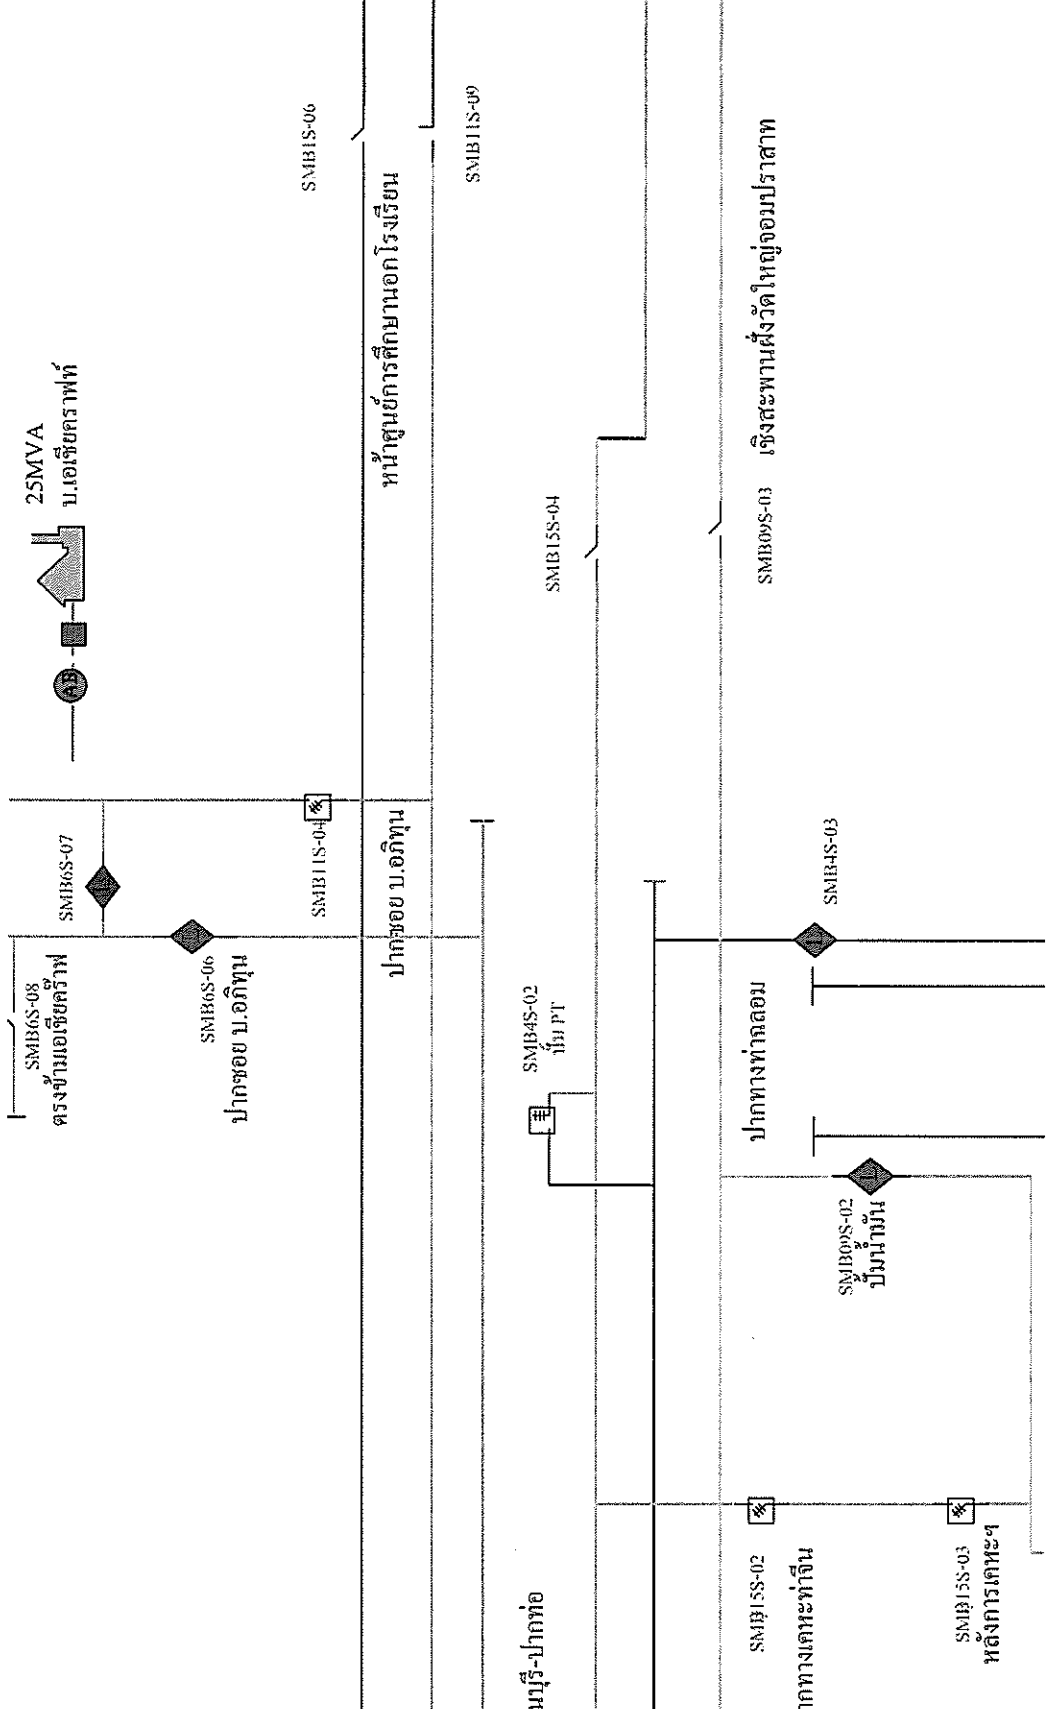

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

