



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๒๑๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกริ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้หยุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับสาย TAC บริเวณ สะพานท่าจีน ๔ (สะพานวัดท่าไม้) ตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งซอยวิรุณ จนถึง เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้ สถานีไฟฟ้า กระทบแนบ ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๐๕ KTD ๐๙	๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้หยุดปฏิบัติงาน ผ.บ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า รองรับสาย TAC บริเวณ สะพานท่าจีน ๔ (สะพานวัดท่าไม้)	เชิงสะพานฝั่งซอยวิรุณ	เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้	นายปรีชา แก้วสีม่วง ผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๑ - ๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งซอยวิรุณ จนถึง เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟจำนวน ๗๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หน.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๗๘๔๒๑. ๑๐๐.๒๖๒๓๐๗
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๘๐๑๐๕. ๑๐๐.๒๕๕๒๐๕

(นายมานิช วาสกริ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้) ตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งชอยวิรุณ จนถึง เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้ เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับสาย TAC เชื่อมโยงวงจร KTD09 บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้) วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

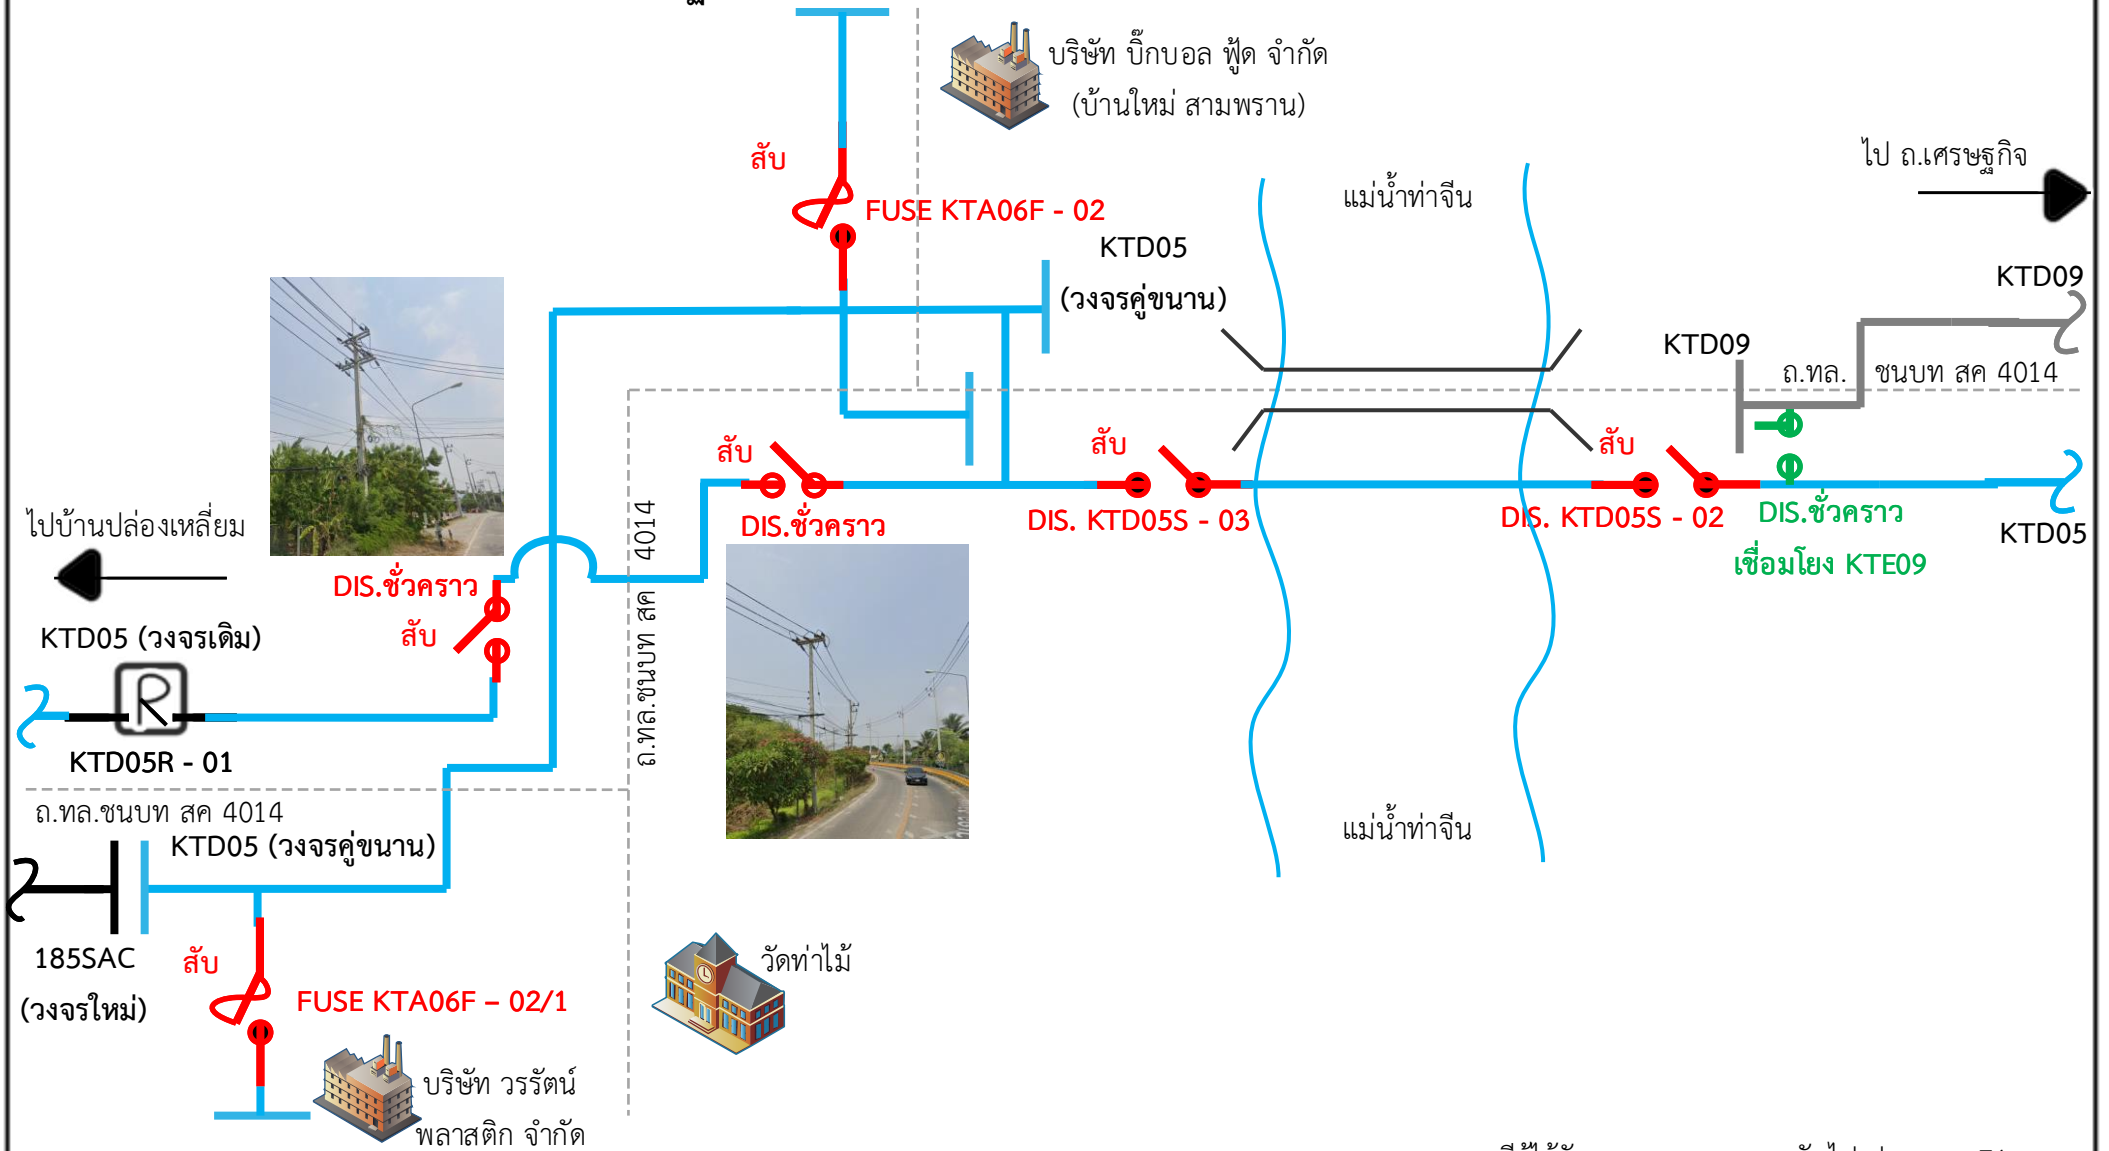

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 71 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้) ตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งซอยวิรุณ จนถึง เชิงสะพานฝั่งวัดท่าไม้ เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับสาย TAC เชื่อมโยงวงจร KTD09 บริเวณ สะพานท่าจีน 4 (สะพานวัดท่าไม้)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

