



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์. พพิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์.เชววรักษ์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๑๐S-๑๐  
ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น สถานีท่ามะกา.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๐	๕ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น	LBS.SF๖ TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น (ด้านSource)	LBS.SF๖ TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น (ด้านLoad)	นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕ ดอนขมิ้น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายณัฏฐ์ เชววรักษ์)  
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก.....  
อก.บข.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

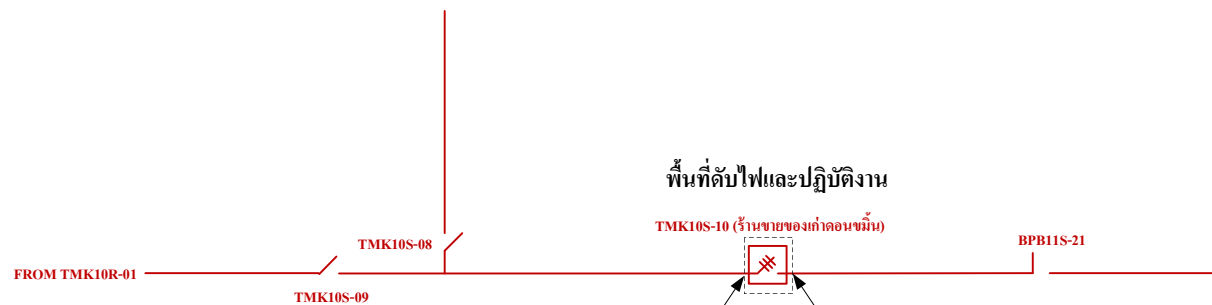

พื้นที่ดับไฟและปฏิบัติงาน

TMK10S-10 (บ้านขายของท่าดอนขมิ้น)

BPB11S-21

TMK10S-08

TMK10S-09

FROM TMK10R-01

พื้นที่ไฟดับและพื้นที่ปฏิบัติงานเปลี่ยน LBS.SF6 (GUNKUL) TMK10S-10

1. OPEN LBS.SF6 TMK10S-10 (SCADA)
2. HOTLINE ปลดจุดจัมพ์ฝั่ง Source , Load และ VT ออก