



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่..... ก.๓. กจ.(ปบ.) ๒๓๒๕ / ๒๕๖๗

วันที่..... ๒๙ ต.ค. ๖๗

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง..... นายธีระศักดิ์ เพื่อขจร

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปลดระบบไฟและเชื่อมต่อ Voltage Transformer(vt) บริษัท ทีเอสเอ็ม โบไอเอนเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ วงจร F๑๐ บริเวณหน้าบริษัท ทีเอสเอ็ม โบไอเอนเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	๒ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ดำเนินการเชื่อมต่อ VT ตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์ SF๖ F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	ยอทไลน์กระเช้า ๒๒ KV เปิดจุดจัมหน้า บริษัท TSM	SF๖ KCA๑๐๕-๒๑ บริษัท TSM	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายชัยชัย เจริญสุธรรม)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กจ.

29 ต.ค. 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....

ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(.....)


ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

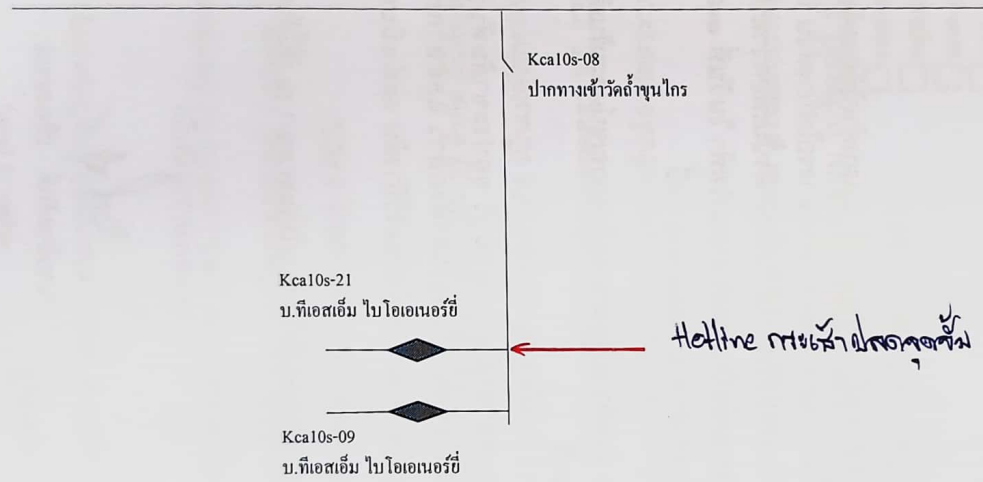

แผนกบัญชี
โทรสาร
โทรศัทพ์

ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด
BIO ENERGY (2012) CO., LTD.

ที่ 1 : 9/5 ถนนพลับพลายไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Branch 1 : 9/5 Plabplachai Road, Thepsirin, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand
Tel : 02-2259091, 02-2255845-6, 02-2217311 Fax : 02-2254092

TSMB

10415
24/10/2567
13127

เลขที่ TSMB-FAC- 006/2567

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปลดระบบไฟและเชื่อมต่ออุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี

สิ่งแนบมาด้วย 1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เลขที่ มท.

5306.40/130

อ้างอิง หนังสือหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เลขที่ มท.

5306.40/130 เรื่อง ขอให้ดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)

สำหรับตู้คอนโทรล Remote Control Switch (RCS)

ตามหนังสือที่ ให้ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด ผู้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเชื่อมต่อ VT ตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์ SF6 เป็นเหตุให้ทางบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด จำเป็นต้องนำ VT 22kv ลงมาตรวจเช็คและทดสอบ VT. 22kv รวมถึงทำการตรวจอุปกรณ์ SE6และตู้ Control SF6 ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องปลดระบบไฟฟ้าออกจากระบบเพื่อทำการถอด VT 22kvและตรวจเช็คอุปกรณ์

ดังนั้น บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กาญจนบุรีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปลดวงจรออกจากระบบ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 น. และทำการเชื่อมต่อระบบใหม่อีกครั้งเวลา 12.00 น.

- รงจ. (ท.)
- รงจ. (ล.)
- กฟส(ม)...
- กฟส(xs)...
- กฟส(ส)...
- กฟส(xs)
- นบท.๔
- พิเศษ.....
- วศก.๘
- ผชน.๘
- นวช.
- นตค.
- ทม.สน.
- จป.
- ทม.ปบ.
- ทม.บร.
- ทม.มต.
- ทม.กส.
- ทม.คพ.
- ทม.บส.
- เลขาว.
- สรค.กจ.

ติดต่อกับ...
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TSM ไม้โต 062-9456165

(นายธีระศักดิ์ เพื่อ...)
ผจก.(11) กฟส.ท.ม.
76 ต.ค. 2567

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : 9/9 หมู่ 5 ตำบลแก้วสีบบ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Head Office and Factory : 9/9 Moo 5, Keangsean, MuangKanchanaburi, Kanchanaburi 71000, Thailand
Tel : 034-510744 Fax : 034-510745

TSM GROUP
THAI SUGAR MILL
Agro-business & Biotechnology

www.thaisugarmill.com