



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๒๖๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอต้นกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๑๒.๓-I-NYCNA.๑๑๑๔.วงจร.DAA๑๒...สถานีไฟฟ้าด้านข้าง...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	DAA๑๒	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ต้นกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๑๒	SF๖ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา (DAA๑๒s-๐๕) วงจร.DAA๑๒ สถานีด้านข้างพิกัด ๑๔.๗๙๑๖๔๒๗,๙๙.๙๐๒๙๔๑๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว.แยกโรงสีบ้านดิน วงจร.DAA๑๒ สถานีด้านข้างพิกัด ๑๔.๘๑๖๔๗๔๑,๙๙.๘๘๘๓๙๖๘	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
๒	DAA๑๒	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ต้นกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๑๒	SF๖ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา (DAA๑๒s-๐๕) วงจร.DAA๑๒ สถานีด้านข้างพิกัด ๑๔.๗๙๑๖๔๒๗,๙๙.๙๐๒๙๔๑๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว.แยกโรงสีบ้านดิน วงจร.DAA๑๒ สถานีด้านข้างพิกัด ๑๔.๘๑๖๔๗๔๑,๙๙.๘๘๘๓๙๖๘	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ชผ.กบ โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)
ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านซ้าย วันอังคาร ที่ ๑๒,๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

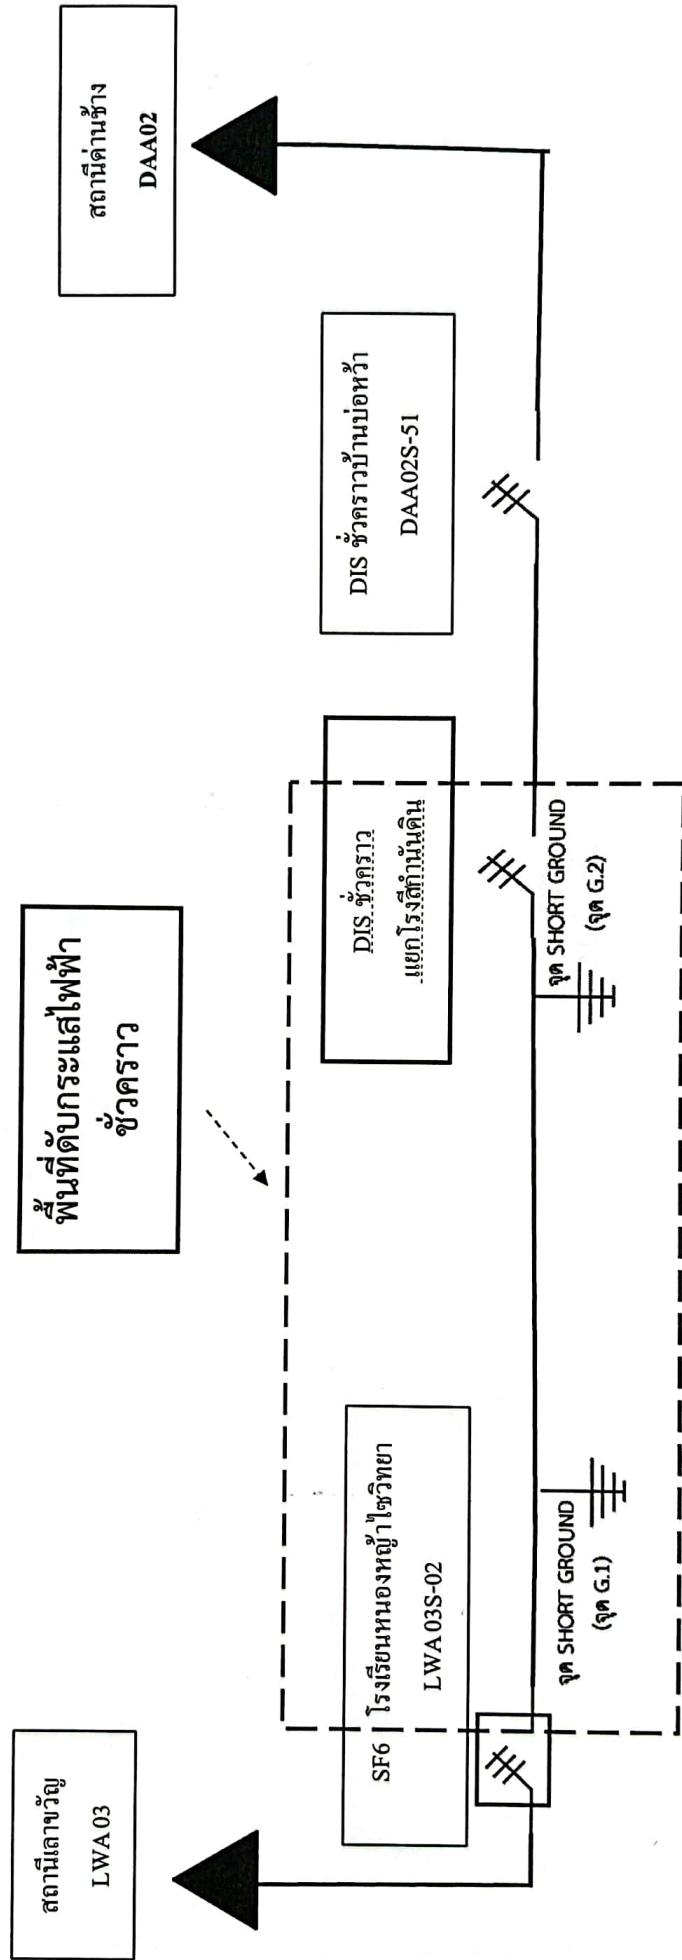

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม