



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๖๐ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แบนเนื่อ

วันที่ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๒๔ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๓ - แยกห้วยพลู	- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรมล	- BEU015-07 - SLY045-05	นายมานพ สำราญจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๕๑๑
๒.	SLY09	๒๔ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	- Dis ชั่วคราว ร้านโอบอวน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่หน้าสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๓ ถึง แยกห้วยพลู

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัคสูงวงศ์ ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๓๖๐๙ Long ๑๐๐.๒๙๒๔๗๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๘๖๖๘๔ Long ๑๐๐.๒๘๖๓๕๒

(นายมาโนช แบนเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ศกพ.) ๒๕๖๓
เรียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไปตามคำขอชื่อ..... พิตเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไปตามคำขอชื่อ..... พิตเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไปตามคำขอชื่อ..... พิตเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไปตามคำขอชื่อ..... พิตเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไปเก็บ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(ศพ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผ่นผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณ ตรงข้าม สฟฟ.พุทธมณฑล 3 - แยกห้วยพลู

****ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ปบ.ระบบจำหน่าย 22 เควี. ****

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.


จุดช้อคครวว์			
จุด	สถานที่	Lat	Long
G1 G2	จุดปอกสายหน้าร้าน หน ชาญด์	13.8738486	100.2923612
G3 G4	หน้า 7-11 สาขาบ้านมะเกลือ	13.8810312	100.2888032

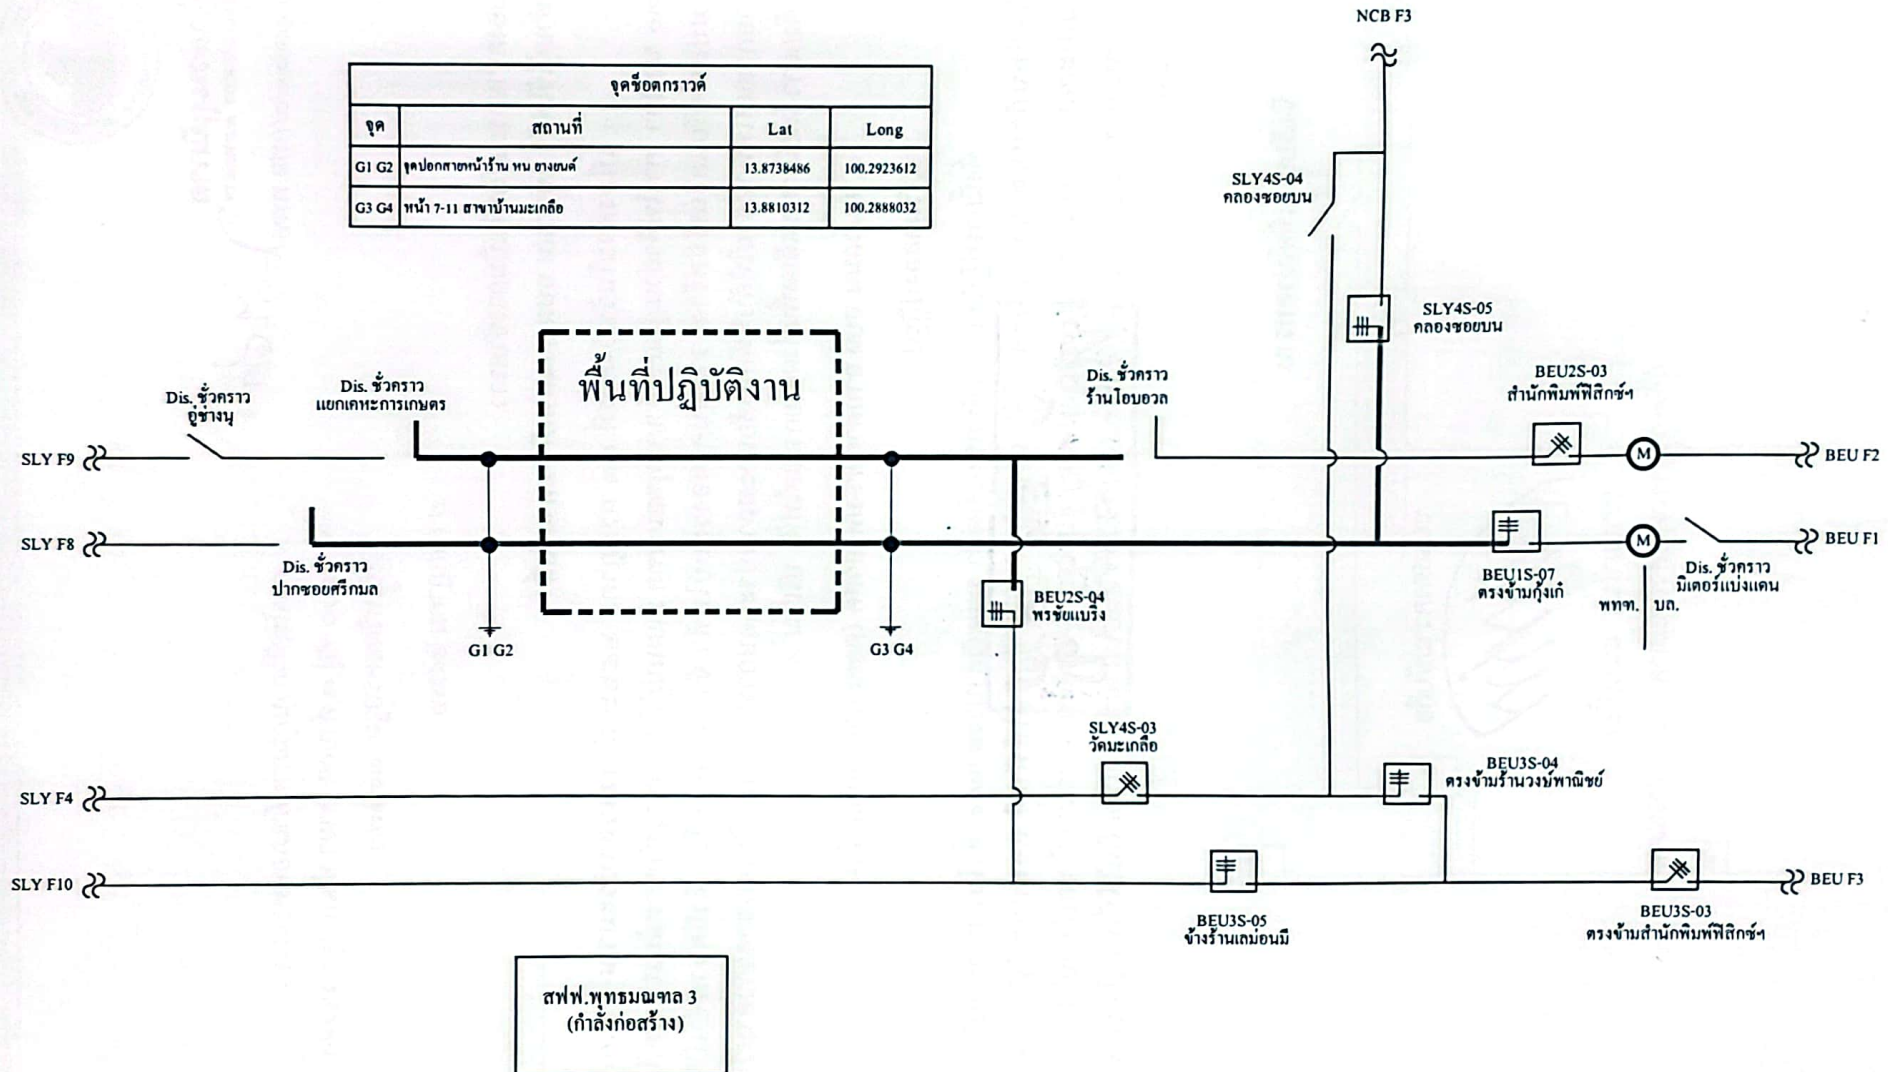

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ ตรงข้าม สฟฟ.พุทธมณฑล 3 - แยกห้วยพลู

**ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงาน ปป.ระบบจำหน่าย 22 เควี. **

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.

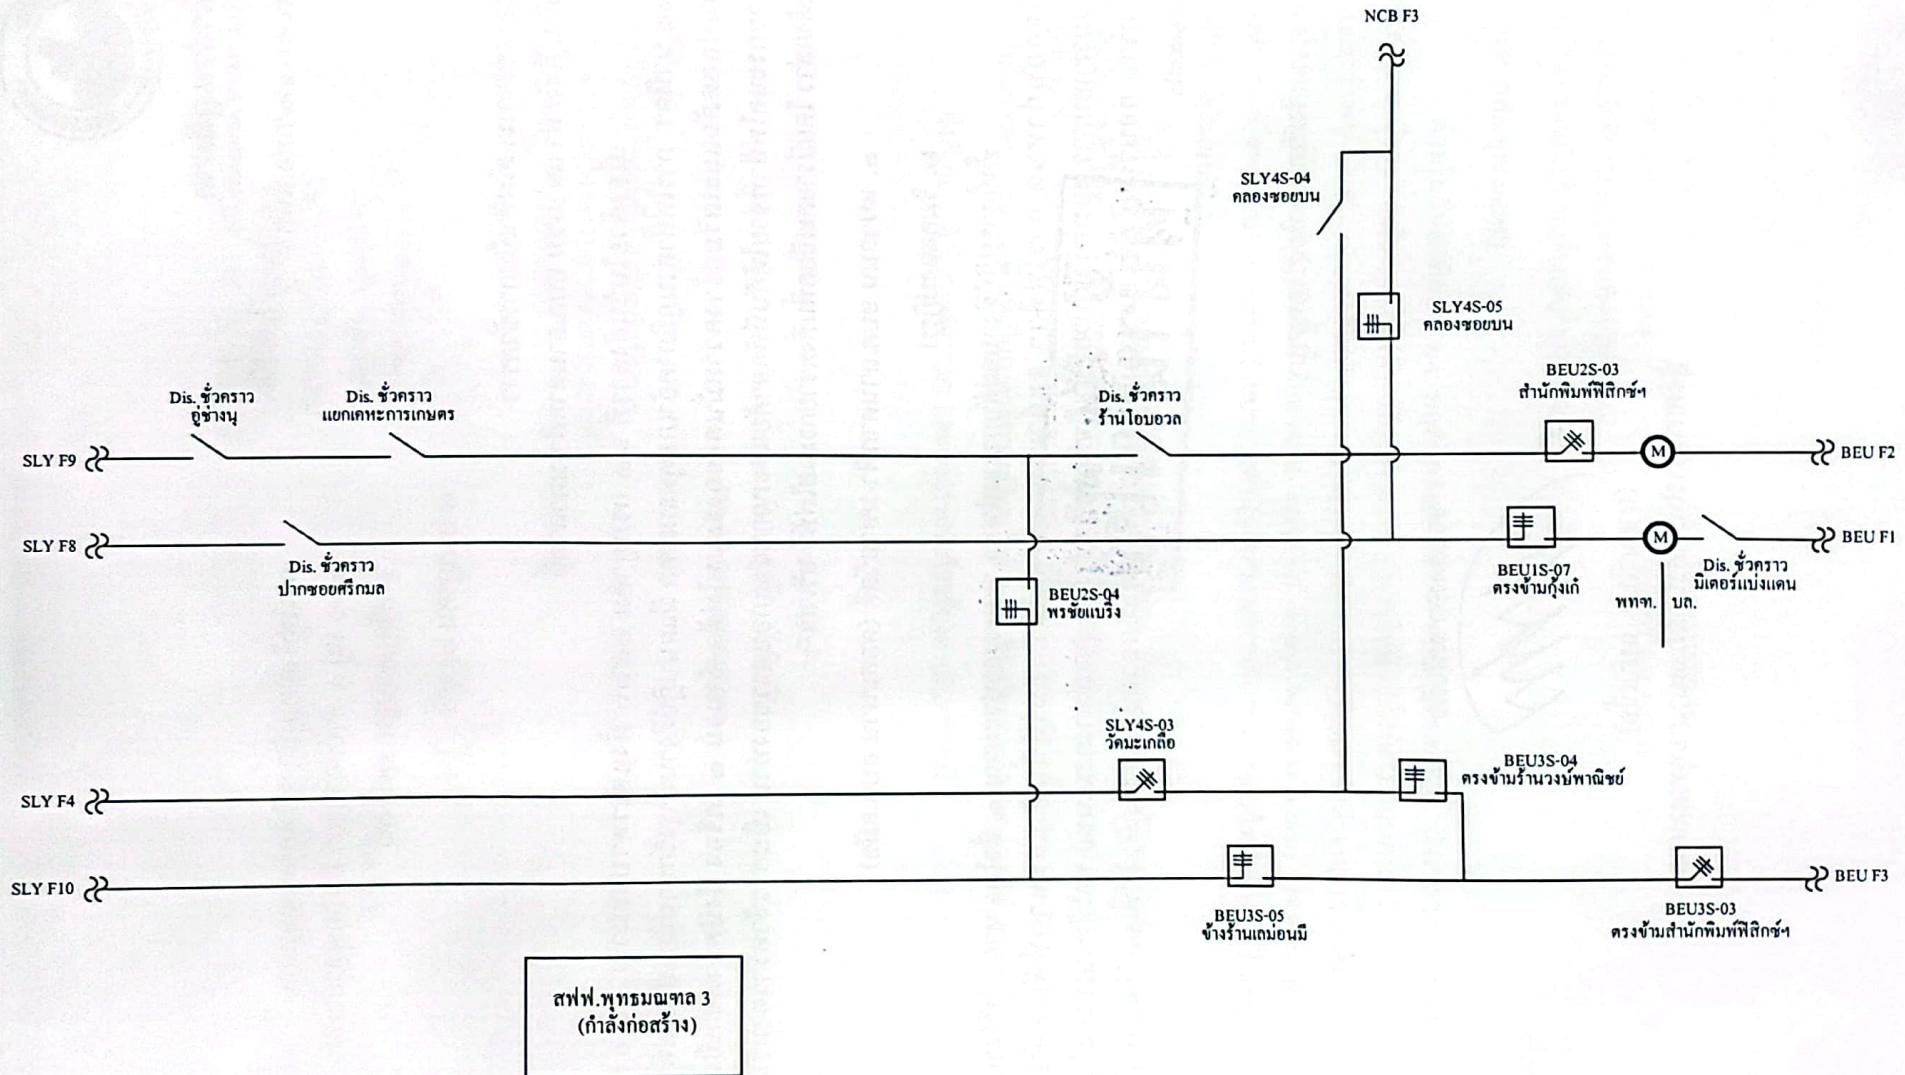



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.ภฟส.พุทธรณชล ถึง กฟส.พุทธรณชล
เลขที่ ก.๓ พทช.(กส) /๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติติดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอติดกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.ภฟส.พุทธรณชล


ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผกส.ภฟส.พทช. มีแผนงานติดกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณริมถนนศาลายา - บางภาษี
(นร.๓๐๐๕) ฝั่งขาออก ช่วงหน้าสถานีไฟฟ้าพุทธรณชล ๓ (กำลังก่อสร้าง) ถึงแยกเข้าห้วยพลู (ร้านเล่มอนันมี)
หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือพาดสาย ๑๘๕ SAC ๓ ระยะทาง ๐.๘๐๐ วรรร-กม. พร้อม
ปรับปรุงหัวเสา เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการติด/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง
 แรงต่ำ(ตามผังแนบ)


ทั้งนี้ ผกส.ภฟส.พุทธรณชล ขอให้ ผบ.ภฟส.พทช. พิจารณาการติดกระแสไฟฟ้าในครั้ง
สามารถดำเนินการติดได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.ภฟส.พทช. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย
ให้ นายมานพ สำราญจิตร พง.๗ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๕๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานและ
ประสานงานในการติดกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

Qua ๑๗-
(นายสุรัชย์ มั่งคิลป์)
ทผ.ภส.ภฟส.พุทธรณชล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศติดกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป


(นายไพรัช พุ่มวงษ์)
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.ภฟส.พุทธรณชล
๒1 ๓.๑ ๕5๕๗


- ๕1๓๓๗ 31 ๓๑.๕๗
- ๐๓๕๕๕๕ ๕1๓๓๓๓๓๓

แผนก่อสร้าง
๑๕๕๕๒ , ๑๕๕๕๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.พทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๘๙/๒๕๖๗ วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ จปว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟส.พทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ตั้งแต่หน้าสถานีไฟฟ้าพทธมณฑล๓ - แยกห้วยพลุ) ซึ่งจะดำเนินการพาดสาย ๑๘๕SAC ระยะทาง ๐.๘๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน, พื้นที่ดับไฟ, ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อนำเนื้อหาให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ คุณาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเดช อินแท่ง)
ทผ.ปบ.กฟส.พทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานอน ชัย)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พทธมณฑล
- ๗ พ.ย. ๒๕๖๗

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

<p>ชื่องาน ..ปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๓..</p> <p>สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่แยกเคหะการเกษตร ถึง แยกห้วยพลู.....</p> <p>วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘:๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗:๐๐ น.....</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....</p> <p>ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ .. นายไพรัช พุ่มวงศ์</p> <p>ตำแหน่ง..... ชงก.(ท) กพล.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๘๘๘๓๖๗.....</p> <p>ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..นายมานพ สํารากุลจิตร.....</p> <p>ตำแหน่ง..... พชง.๗.ผกส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๖๓-๘๔๕๕๕๑๑.....</p> <p>หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว</p> <p style="text-align: center;">ผกส.กพล.พุทธมณฑล</p>	<p>๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)</p> <p>ชื่อ ..นายจานุวัฒน์ นัตสูงวงศ์..... ตำแหน่ง..... พชง.๖..... เบอร์โทรศัพท์ .. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๘๘.....</p> <p>๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดเฉพาะกิจ.....</p> <p>๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการตรวจจุดที่๑..... G1.G2.G3.G4..... ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผบป.</p> <p>จุดที่๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ.....</p> <p>ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....</p> <p>๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) -/๒๕๖๗ ลว. ๓๑.ค.ค. ๒๕๖๗</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) -/๒๕๖๗ ลว. ๓๑.ค.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปป.) ๑๘๘๙ /๒๕๖๗ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๗</p> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในบังคับปฏิบัติงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารัตน ตนะปาโง (จบ.ว) ๖ กพล.พุทธมณฑล</p> <p>.....</p> <p>๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....๒๐๐.....ราย มีชื่อที่กว้างจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่..... ไม่.....</p> <p>๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนดับไฟเพื่อทำงานหรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมวันที่..... ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กพล.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑</p> <p>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผกค. ..รณก.(ผ) .. พล.ปป. .. พชง.ผบป. .. จป.ว. .. พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง.....</p> <p>.....</p> <p>๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จัดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)</p> <p><input type="checkbox"/> จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง</p> <p>.....</p>
---	---

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีตัดไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

เริ่มต้น

กพฟ. เจ้าของพื้นที่ กำหนดขอบเขตรายละเอียดงาน /กรณี กกค.(ก๓)เป็นเจ้าของงาน ต้องร่วมกำหนดรายละเอียดงาน กับ กพฟ. หน่วยงาน

กพฟ. เจ้าของพื้นที่ ขออนุมัติแผนตัดไฟฟ้าทำงาน

พร้อมรายละเอียดแผน Switching จุดทำการวัดและผู้รับผิดชอบทำการวัด พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบเพื่อร่วมตรวจสอบวันทำงาน

กพฟ. เจ้าของพื้นที่ / กกค. (ก๓)

จัดประชุมชี้แจงแผนงานต่างๆให้ชุดงานที่ร่วมปฏิบัติงานทราบ และชี้แจง ณ สถานที่ทำงานจริงให้ทุกชุดงานทราบ

กพฟ. เจ้าของพื้นที่ ขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีตัดไฟฟ้า แบบระดมชุดงาน โดยต้องแนบรายละเอียดงาน และ Check List (C3 safety CAP 01)ทุกครั้ง

สิ้นสุด