



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 04032
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตัดไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อจ่ายไฟวงจรที่พาดใหม่ ใน
 ขอยสทไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๐๖	๑๗ พ.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อ จ่ายไฟวงจรที่พาดใหม่ ในขอยสทไทย	OYL๖S-๐๙	- OYL๖S-๑๐ - OYL๖S-๐๕ - จุดปลดDDE - OYL๖S-๐๘	นายนิติชัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	OYL๐๒					OYL๖S-๐๘	- จุดปลดPG	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ศูนย์รถยนต์ BYD

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิติชัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๙๒๙ Long : ๑๐๐.๒๗๒๖
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๙๘๓ Long : ๑๐๐.๒๗๒๗๕

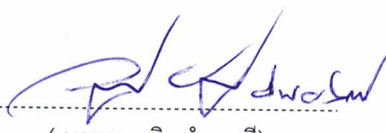ลงชื่อ 
 (นายวณภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียงน ผจก.
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟวงจรที่ขาดใหม่ ในช.สทไทย

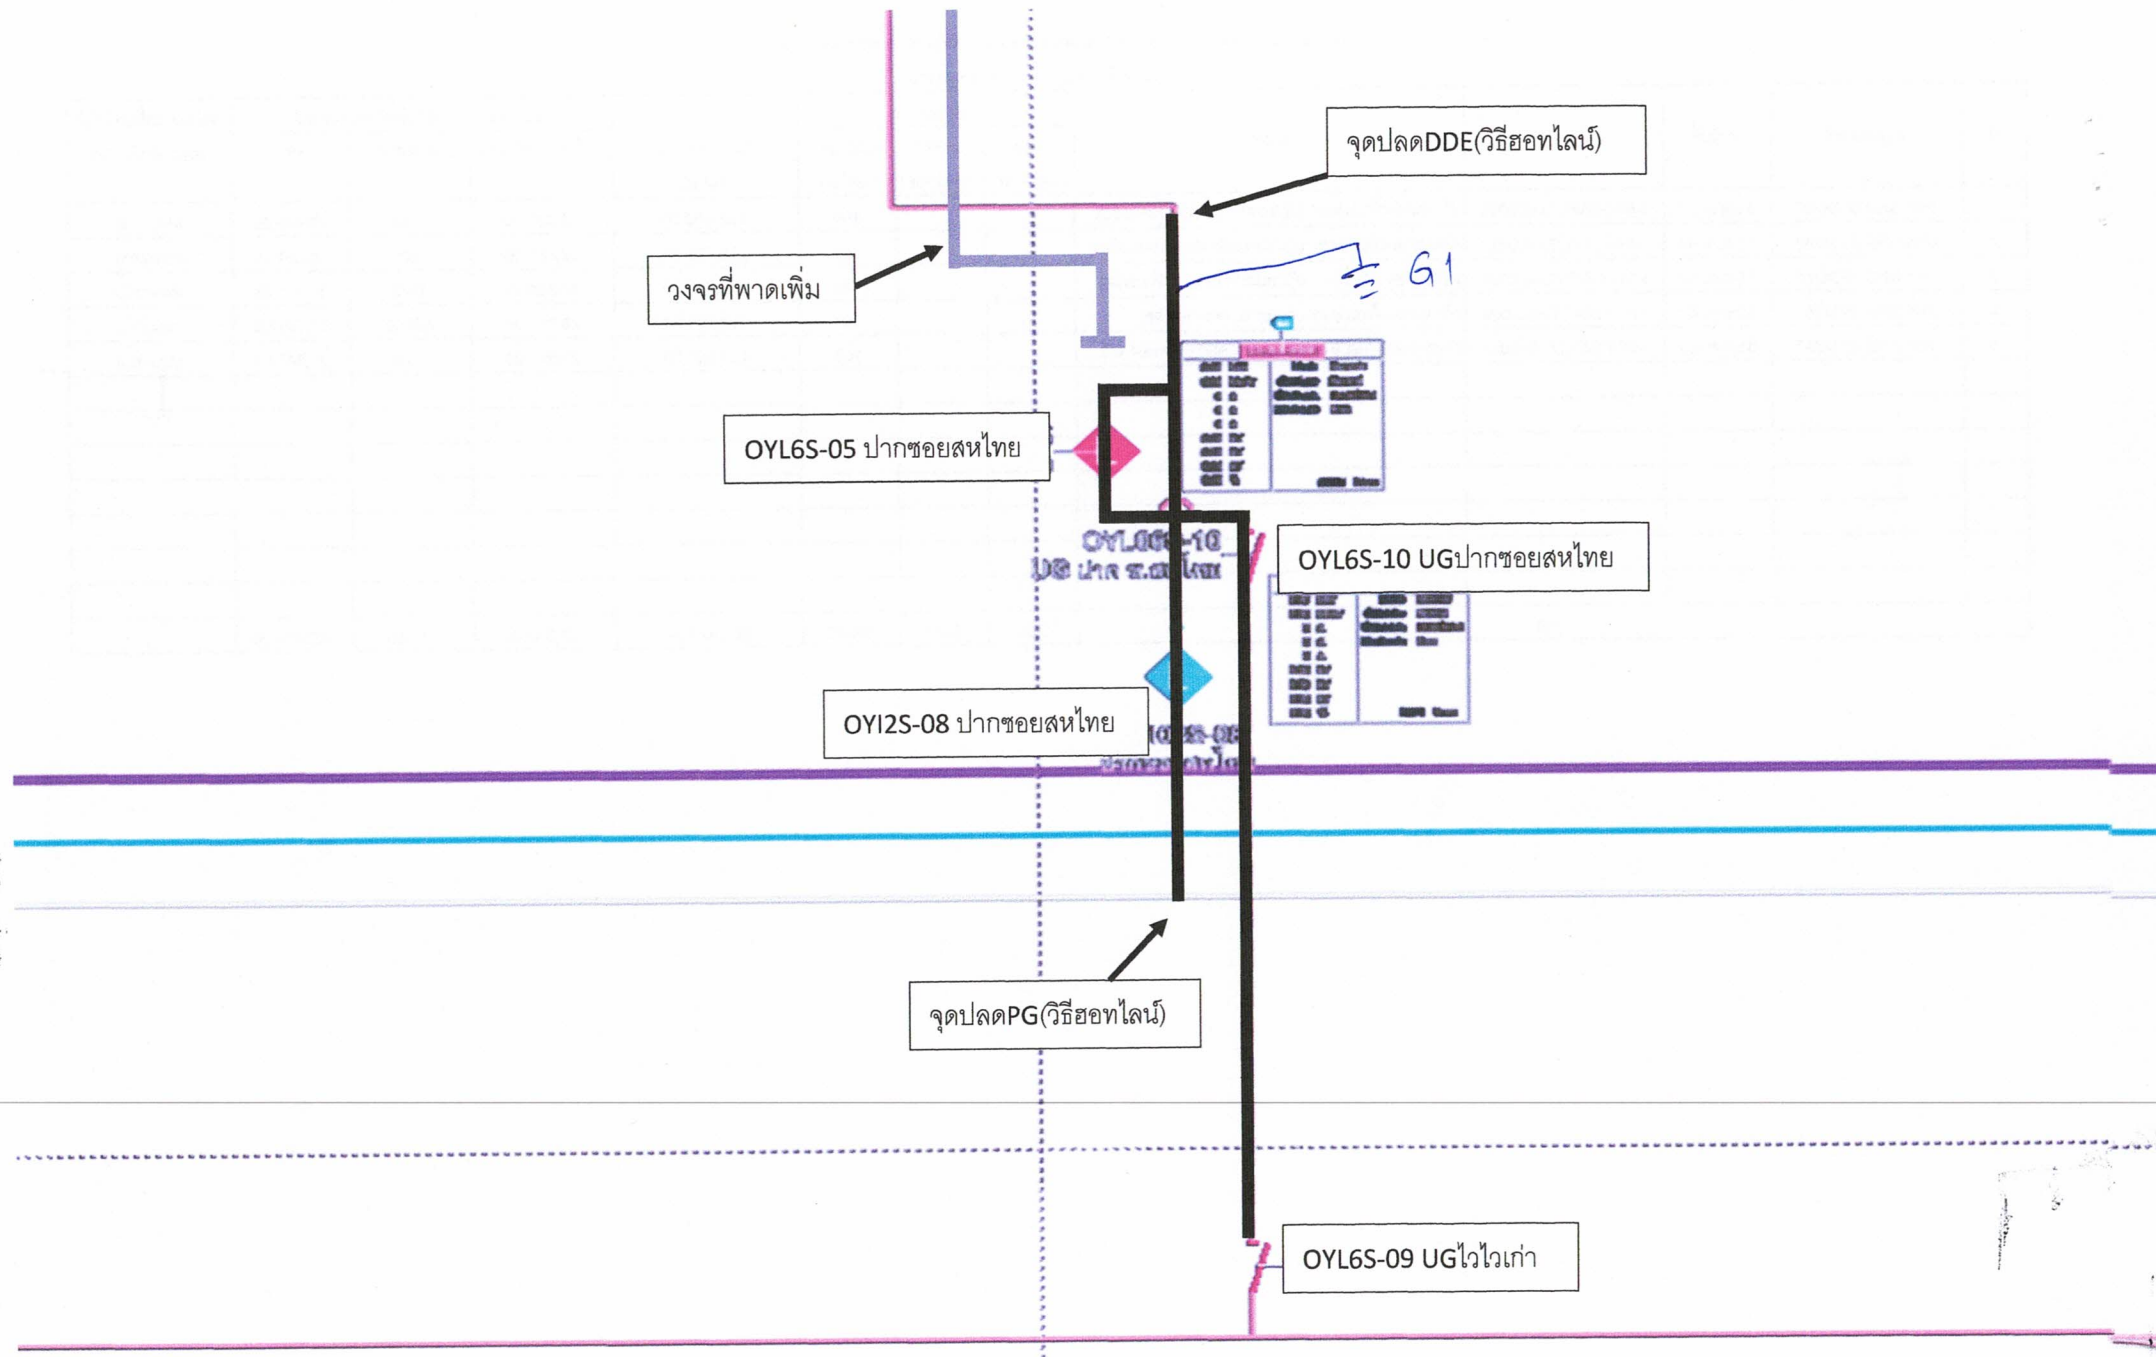

ผังก่อนทำ

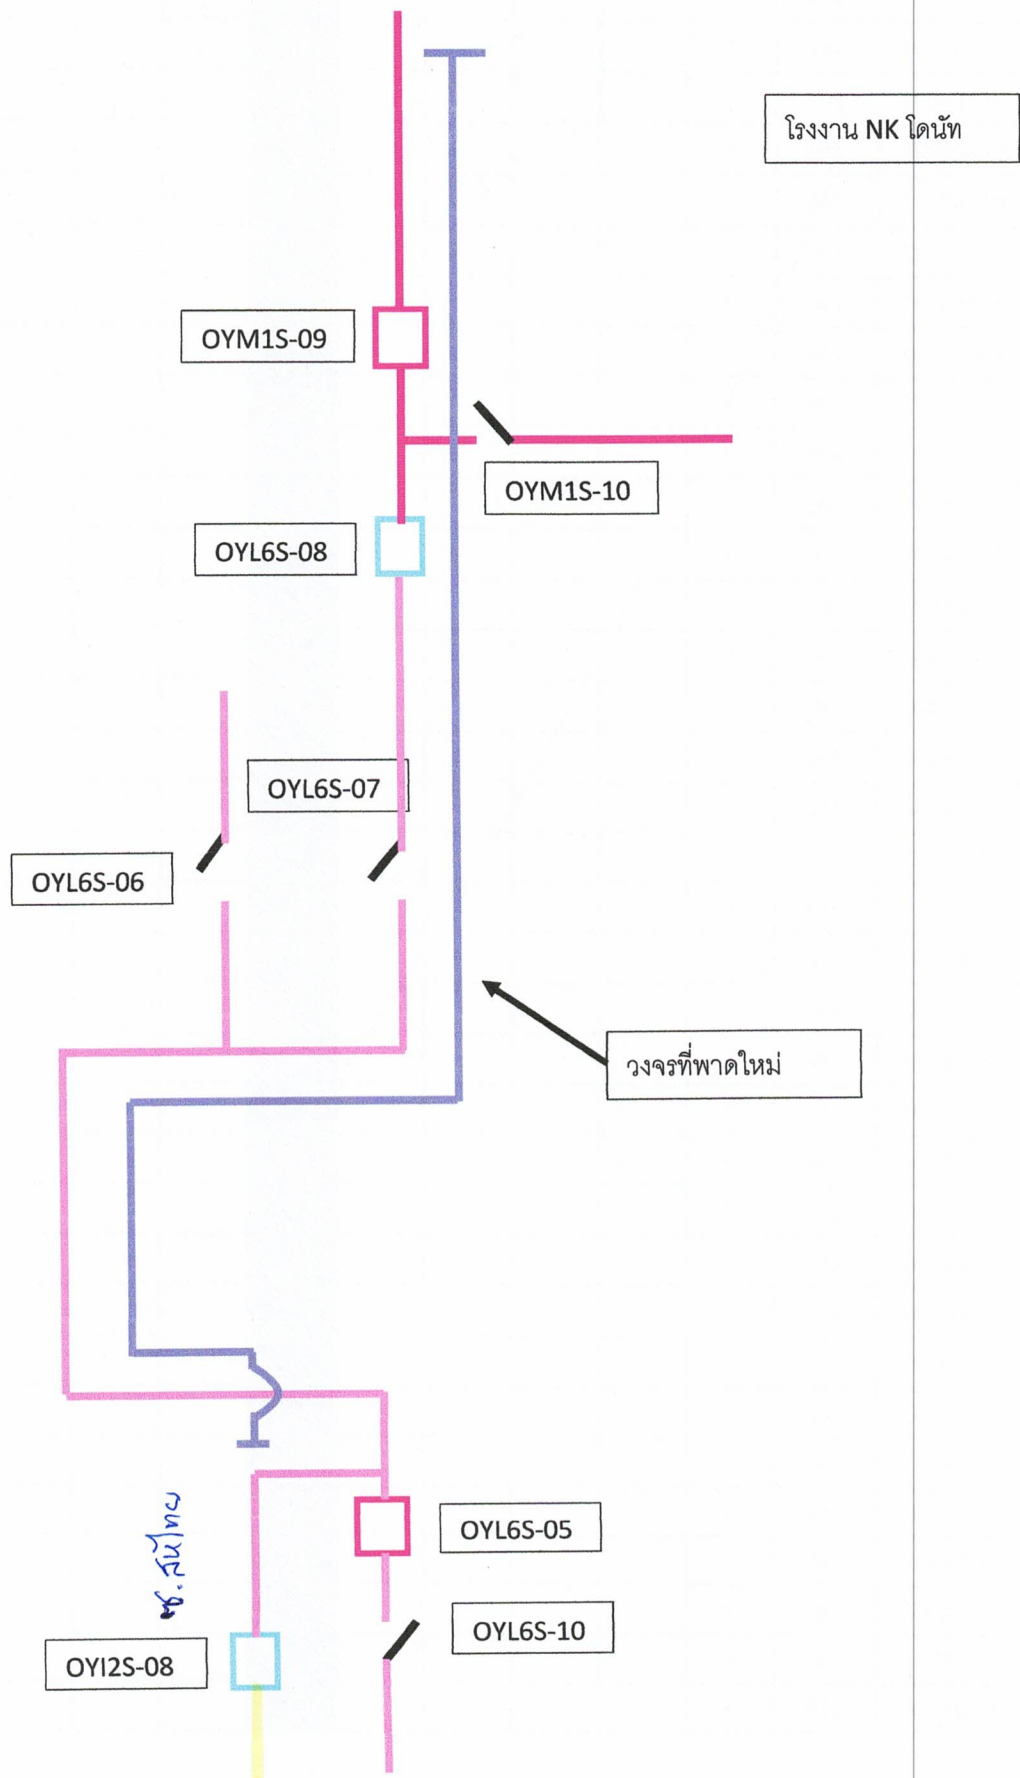

ผังหลังทำ

