



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1941 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสวาย

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี ให้ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เทคโซลท์ จำกัด นำร่องรักษาสถานี่ไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ เควี ภายในโรงงาน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๐๕Y	๓๑ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เทคโซลท์ จำกัด นำร่องรักษาสถานี่ไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ เควี ภายในโรงงาน	SAA๐๕YS-๐๕	SAA๐๕YS-๑๐ (บ. วาย อาร์ ซี)	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไฟดับ.ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู. ตำแหน่ง..พชง..๖. ผปน.....โทร ๐๖๓-๒๔๖-๕๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๐๐๕๒๗ , ๑๐๐.๒๙๘๗๒๒๘


๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๙๙๕๓๑ , ๑๐๐.๓๐๑๕๒๑



(นายสมศักดิ์..นุชสาย.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

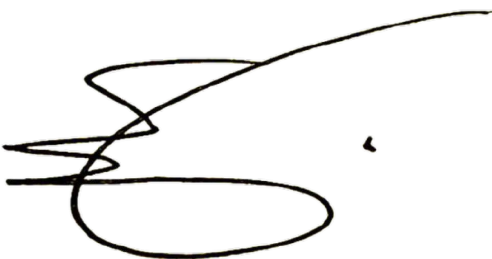

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

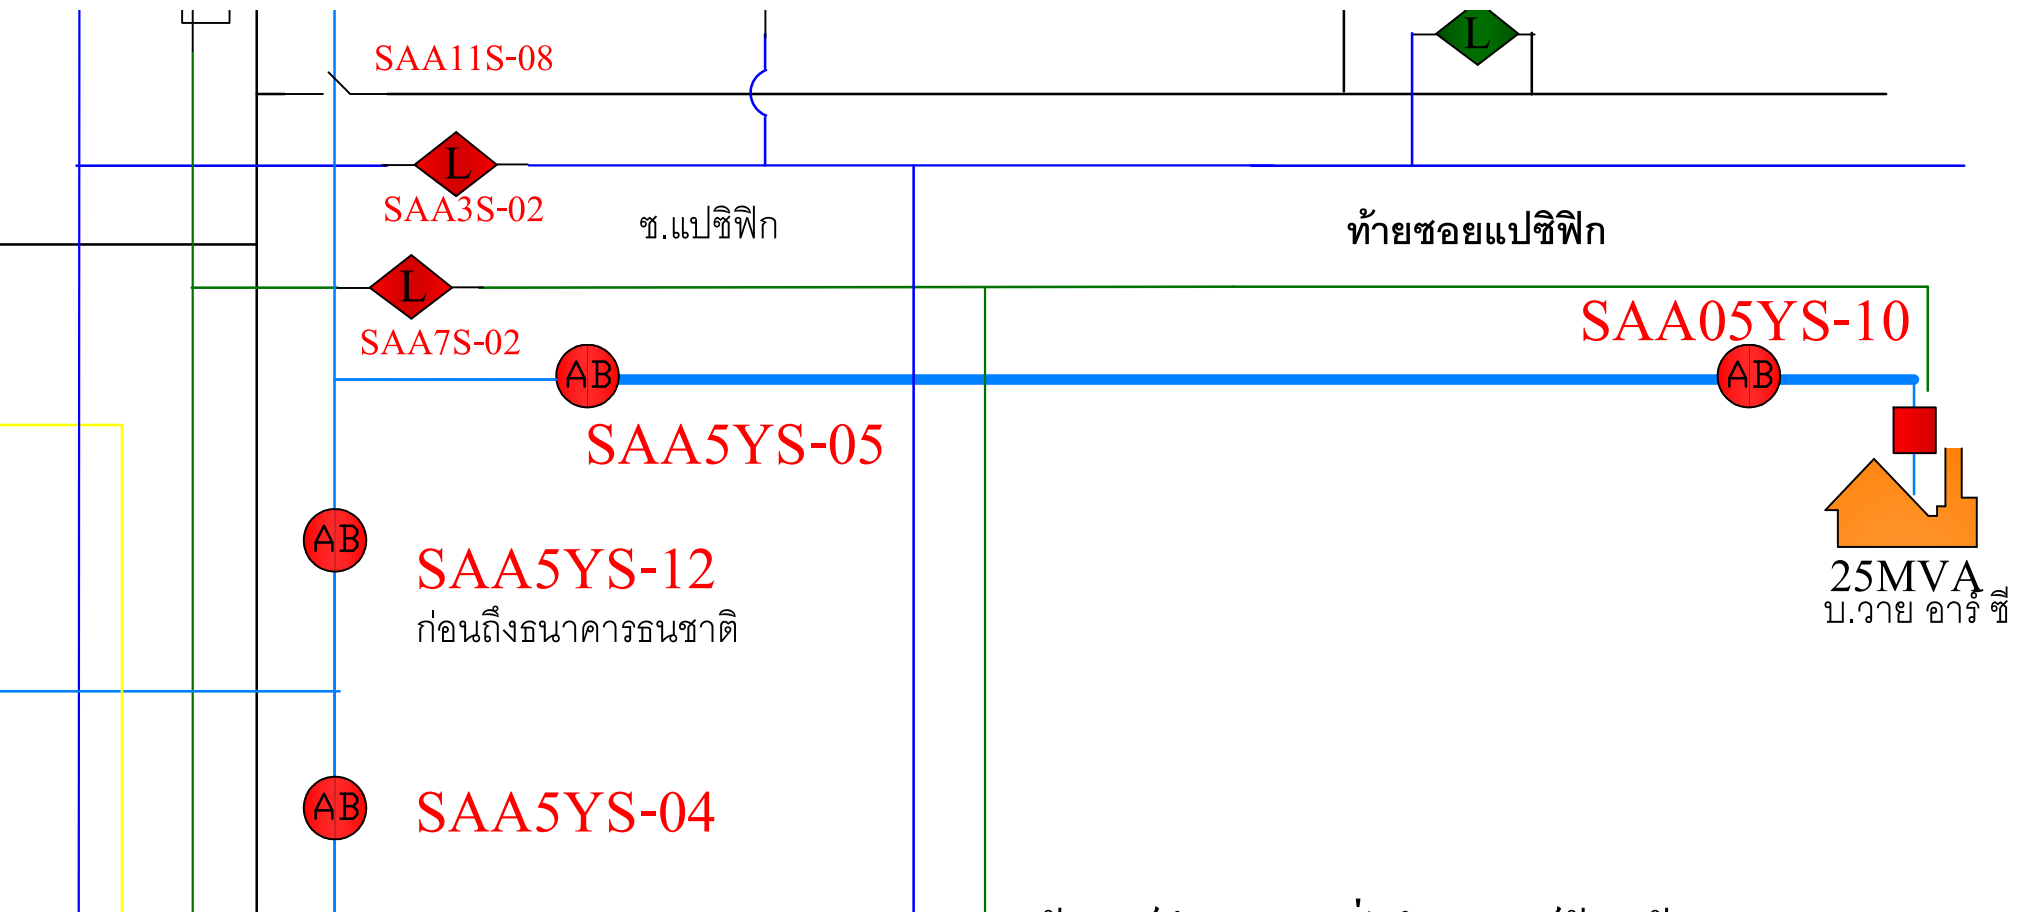



集 綸 織 維 有 限 公 司
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
134, 134/2, 134/3 Moo 6, Sathakit 1st Road, Oam Noi, Kratoomband, Samudsakom 74130
Tel : 0-2810-4500 (30 สาย), 0-2420-2107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

กพส. อ้อมน้อย เลขที่รับ..... 5676
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๖
วันที่.....

ที่ แผนกพลังงาน. 01/2567

04 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

เนื่องจากทางบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ดังนั้นจึงทำหนังสือแจ้งมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยเพื่อขออนุญาตให้ดับไฟในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการจ่ายไฟระบบ 115 KV ที่ทางบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัดต้องแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ทราบล่วงหน้าก่อนดับไฟทำงานอย่างน้อย 7 วัน และขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อนที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิค เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการบำรุงรักษาสถานีต่อไป

และขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยทำการฉีดล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในวันดังกล่าวด้วย

<input type="checkbox"/>	รจก.(ล)
<input checked="" type="checkbox"/>	รจก.(ท)
<input type="checkbox"/>	ผชน.๔
<input type="checkbox"/>	ผชน.๘
<input type="checkbox"/>	นวช.๔
<input type="checkbox"/>	นวช.๘
<input type="checkbox"/>	นตก.
<input type="checkbox"/>	วตก.
<input type="checkbox"/>	ทผ.สน
<input type="checkbox"/>	ทผ.บร
<input type="checkbox"/>	ทผ.มค
<input type="checkbox"/>	ทผ.บส
<input checked="" type="checkbox"/>	ทผ.ปบ
<input type="checkbox"/>	ทผ.กค
<input type="checkbox"/>	ทผ.
<input type="checkbox"/>	จป.
<input type="checkbox"/>	ท้อฯ LA11

- เพื่อทราบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ผจก.กพส.อ้อมน้อย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายประพัฒน์ นีพิงษ์วานิช)

กรรมการผู้จัดการ



ผู้ประสานงาน : นายเอกชัย เปลียนสูงเนิน

(โทร. 084-4243513)