



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).1118/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 11 พ.ย. 2567

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนโซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	21 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง 22 ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ฟังตรงข้าม รพ.เดิมบางนางบวช	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะโอย DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	จุดตัดเดสบริเวณหน้า หมู่บ้านทองวิลล่า DBA 6S-03 หน้า สนง.ชนสงเดิม บางนางบวช	นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กบล. (ก3) 086-2691259
	DBA 06	21 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 2 ด.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.852258... Long: ...100.097905.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.848171 Long: ... 100.100597.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA05 บริเวณ Dis ชั่วคราวช่วงข้ามเขาชะโงย ถึงจุดตัดเตล หน้าหมู่บ้านทองวิลล่า

วงจร DBA06 บริเวณ DBA6S-02 โรงกลึงบางบวช ถึง DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางบวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

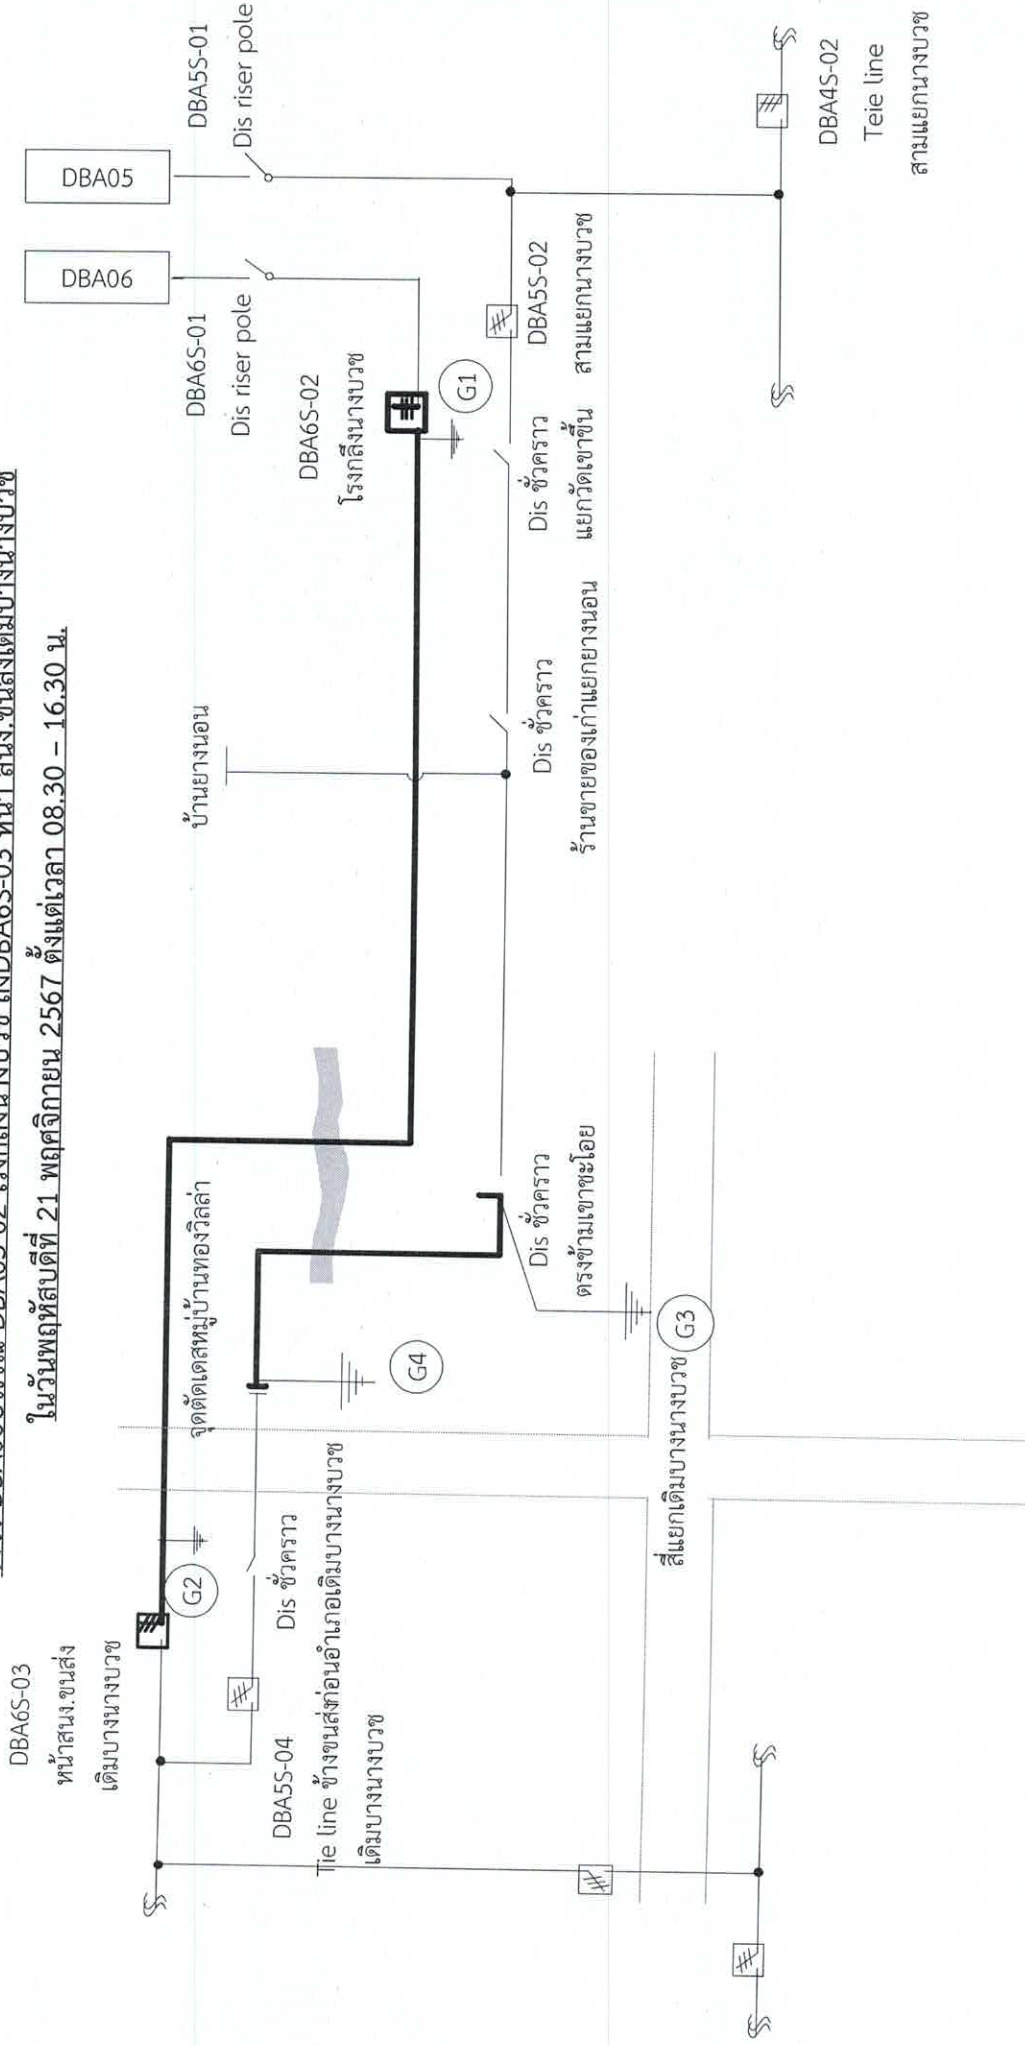

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดัดไปเพื่อให้ บ.ศรีชลธร จำกัด ปักเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 หมายถึง — บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน

จุดตัดเตล ไลน์ DBA05 บริเวณหน้าหมู่บ้านทองวิลล่าใช้ชุดอพทไล่นกระแสเข้าสู่พรตมบุรีดำเนินการ

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

SCT-CM-24-1144

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB)

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อทำการปักเสา 22 เมตร

เรียน นายฉลอง โพธิ์ทอง (ผจก.กฟส.อ.เดิมบางนางบวช)

สำเนาเรียน ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท วศก.9 กบล.(ก.๓))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT – 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานขอดับไฟเพื่อปักเสา 22 เมตร จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB) นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อปักเสา 22 เมตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. บริเวณถนนคลองเรียบชลประทาน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
ให้ต่อไป



11 พ.ย. 67

(นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท)
วศก.๙ กบล.(ก.๓) ผู้ควบคุมงาน

ขอแสดงความนับถือ



นายพรภัทร ลือขจร
ผู้จัดการโครงการ

